BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT

KẾT QUẢ SIÊU ÂM DOPPLER TIM

Họ tên : NGUYỄN TUYẾT HẠNH **Tuổi: 73** **Giới tính: Nữ**
Địa chỉ : 343/15 tô hiến thành Phường Hòa Hưng TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Khoa phòng: P7. Nội TM - Nội chung **Bác sỹ CĐ**: BS. Phạm Minh Trí **Đối tượng: BHYT**
Chẩn đoán : Dạng khác của cơn đau thắt ngực; Tràn dịch màng ngoài tim (không do viêm)
Lâm sàng :
Ghi chú : Siêu Âm (0)
Tên máy : MÁY SIÊU ÂM XÁCH TAY CHUYÊN TIM, MẠCH 3 ĐẦU DÒ

Mô tả hình ảnh:

-SIÊU ÂM TIM TM + 2D

TM

IVSd	10	mm	FS		%
LVDd	40	mm	LVEF	61	%
LVPWd	10	mm	RV		mm
IVSs	15	mm	RA		mm
LVDs	27	mm	Ao	27	mm
LVPWs	14	mm	LA	30	mm

DOPPLER

Ao/LA

1.Dòng qua van 2 lá

Vmax: m/s
Gpreak max: mmHg
Hẹp van 2lá:
Hở van hai lá:

E/A:
mean: mmHg
PHT: cm2
2D (SM): cm2
Type:

- SIÊU ÂM DOPPLER MÀU

2.Dòng qua van ĐMC

Vmax: m/s
Gpreak max: mmHg mean: mmHg
Hẹp van ĐMC: S: cm2
Hở van ĐMC: Độ:
Độ rộng tại gốc: mm ĐMC lên: mm
EDTD: mm/s Độ lan

3.Dòng qua van 3 lá

Hở van 3 lá:
Vmax: m/s PAPs: mmHg

4.Dòng qua van ĐMP

Vmax: m/s
Gpreak max: mmHg mean: mmHg
Hở van ĐMP: PAP mean : mmHg
PADd: mmHg

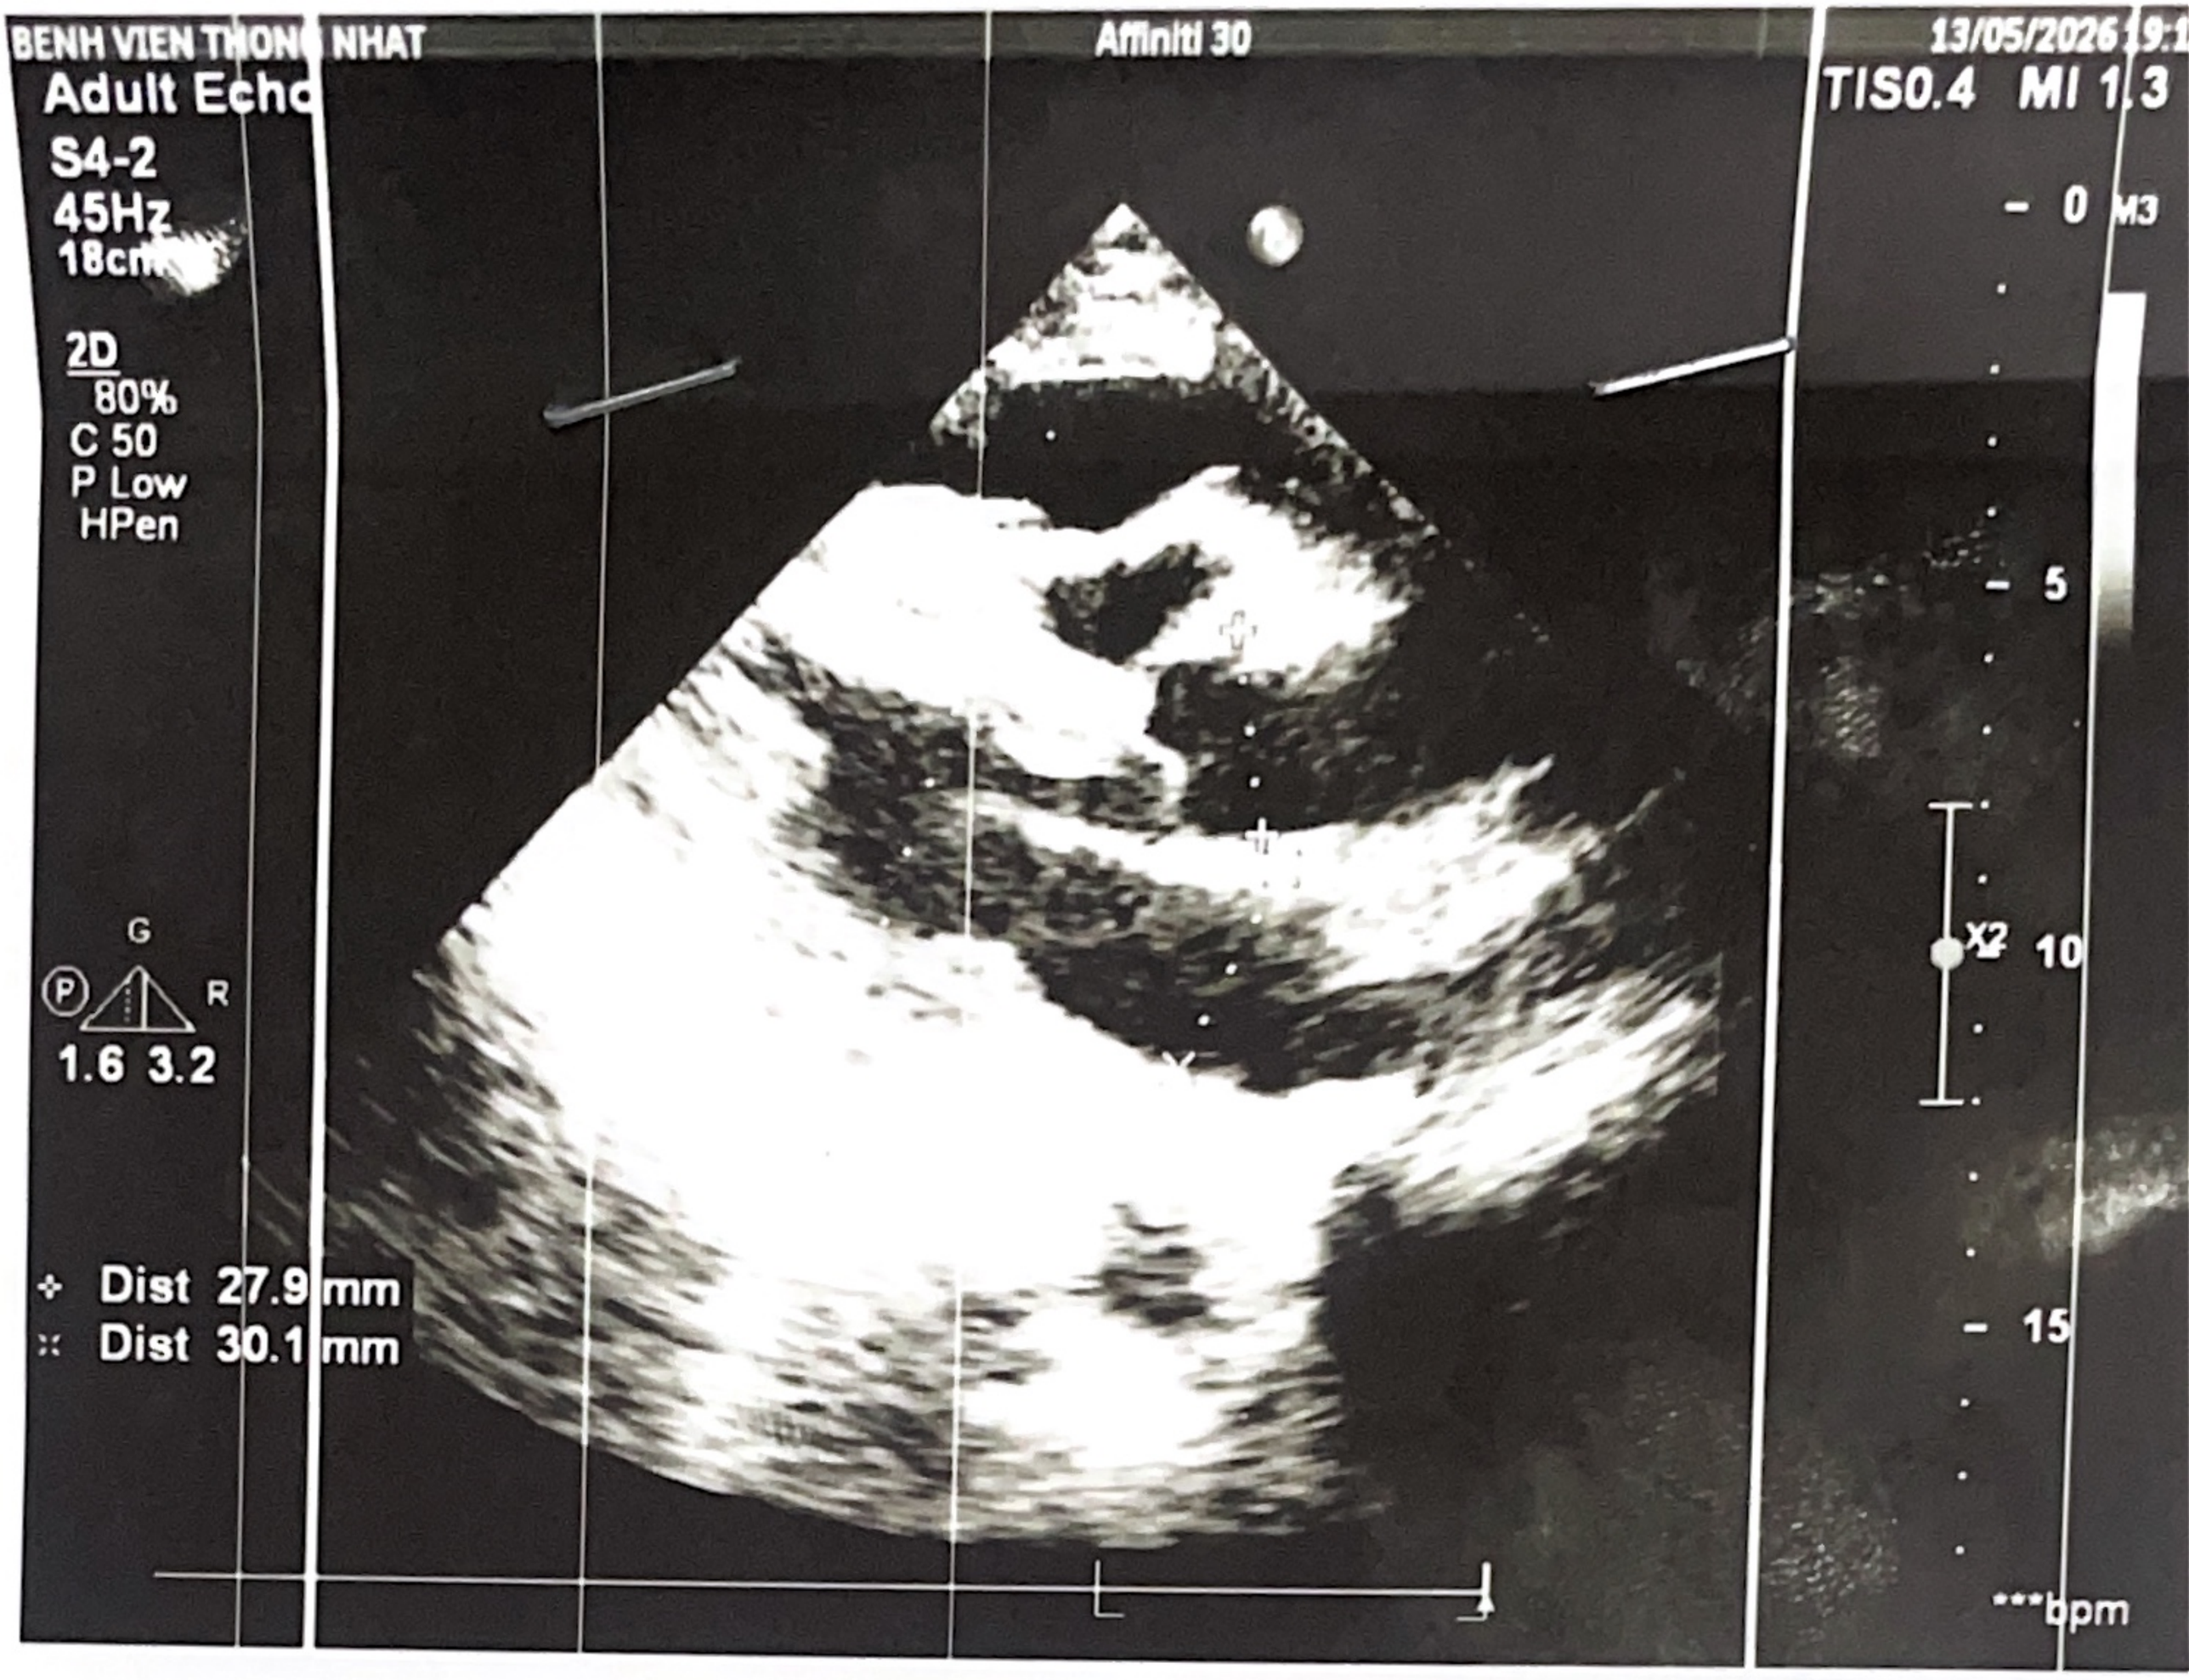
Kết luận :

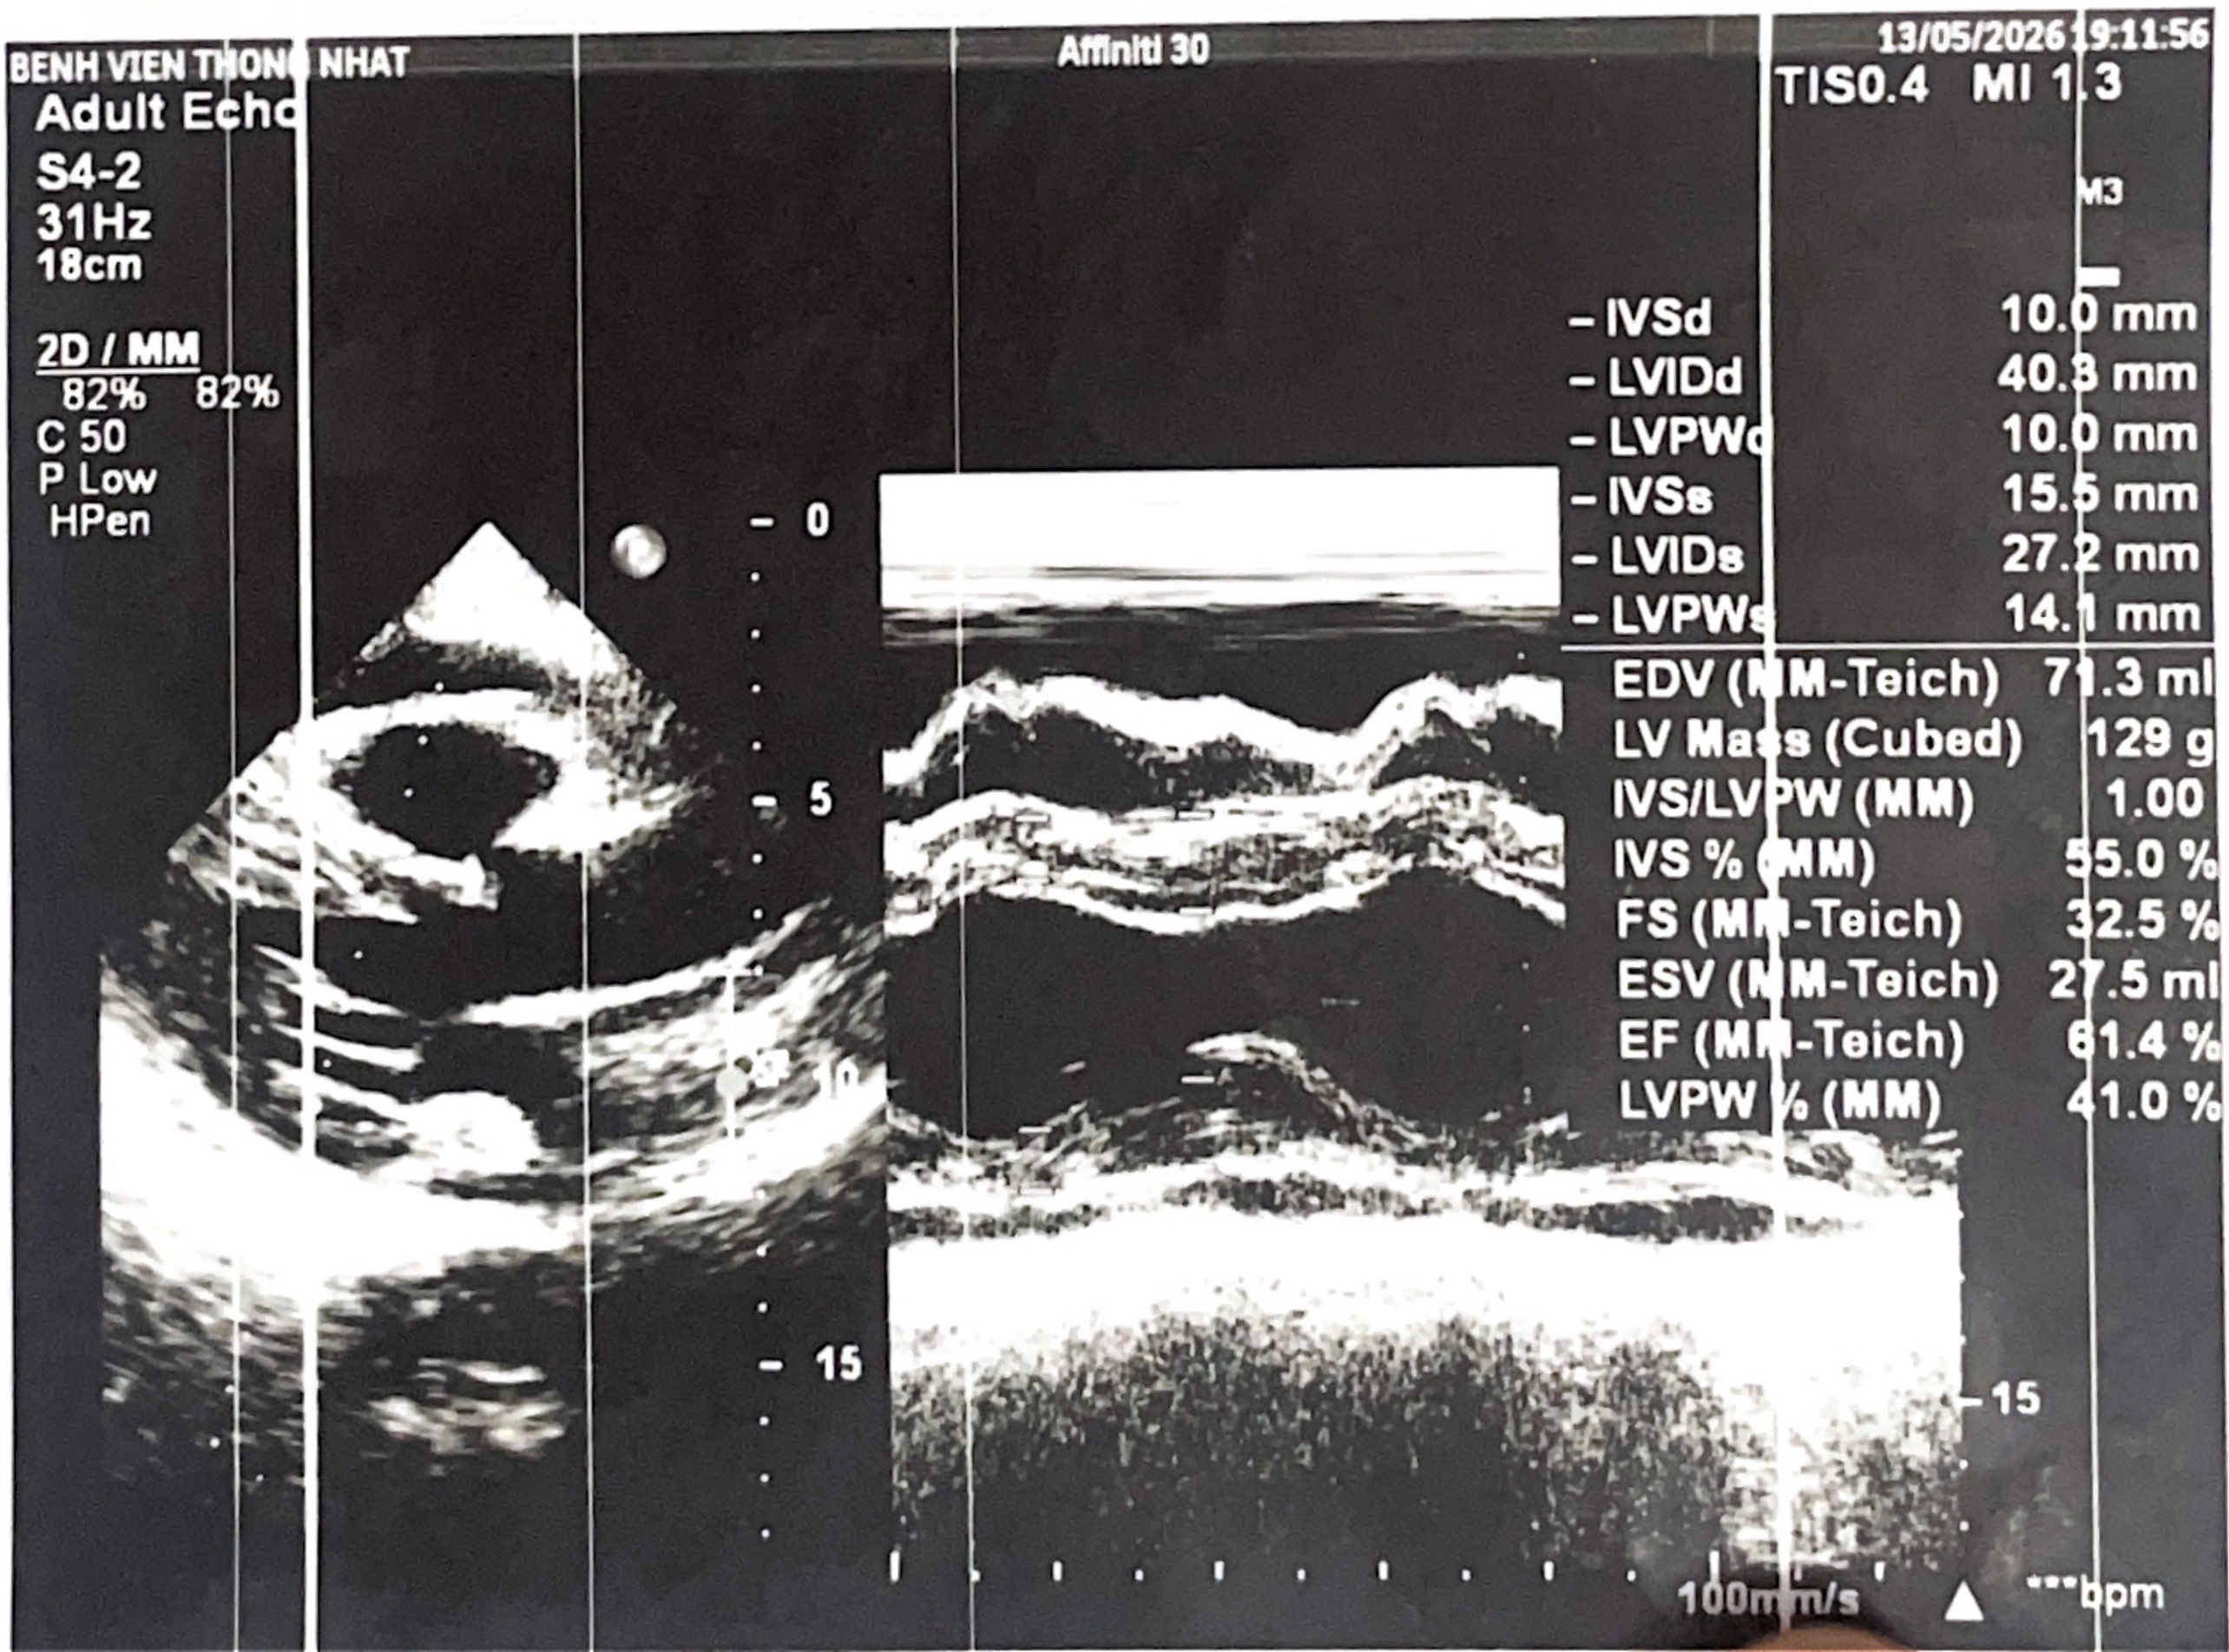
- Chức năng tâm thu thất trái bảo tồn, EF 61 %
- Hở van động mạch chủ 1/4.
- Các buồng tim không dãn
- Thành tim không dày
- Vách liên nhĩ, liên thất nguyên vẹn
- Không rối loạn vận động vùng.
- PAPs = 25 mmHg, không tăng áp lực động mạch phổi.
- Dịch màng tim (+). lượng trung bình , thất phải d# 11mm, thất trái d# 11mm, nhĩ phải d# 12mm, hiện tại chưa ghi nhận chèn ép tim

Ngày 13 tháng 05 năm 2026
BS thực hiện

Ký số bởi: BS Lê Quoc Tuan
Ngày ký: 14:30:37 13/05/2026

EasyCA Chữ ký số hợp lệ


BENH VIEN THONG NHAT
Affiniti 30
13/05/2026 19:1
Adult Echo
TIS0.4 MI 1.3
S4-2
45Hz
18cm
2D
80%
C 50
P Low
HPen
M3
G
P
R
1.6 3.2
Dist 27.9 mm
Dist 30.1 mm
X2
bpm


BENH VIEN THONG NHAT
Affiniti 30
13/05/2026 19:11:56
TIS0.4 MI 1.3
Adult Echo
S4-2
31Hz
18cm
2D / MM
82% 82%
C 50
P Low
HPen
M3
IVSd 10.0 mm
LVIDd 40.8 mm
LVPWd 10.0 mm
IVSs 15.5 mm
LVIDs 27.2 mm
LVPWs 14.1 mm
EDV (MM-Teich) 71.3 ml
LV Mass (Cubed) 129 g
IVS/LVPW (MM) 1.00
IVS % (MM) 55.0 %
FS (MM-Teich) 32.5 %
ESV (MM-Teich) 27.5 ml
EF (MM-Teich) 61.4 %
LVPW % (MM) 41.0 %
100mm/s
bpm