


KATUS

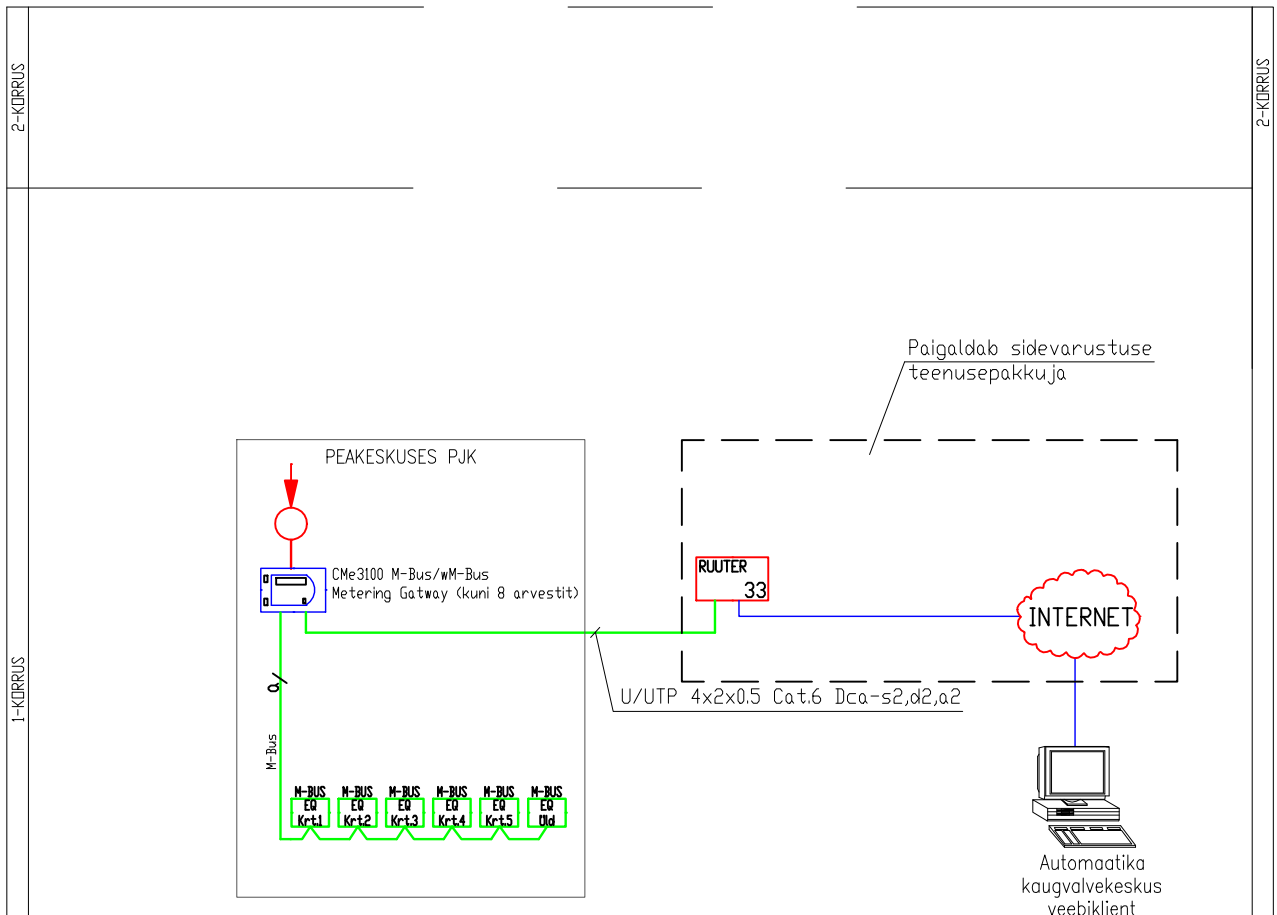

TINGMÄRGID

-  CMe3100 M-Bus/wM-Bus Metering Gateway
-  Elektriarvesti, M-bus väljundiga

KAABLITE TÄHISTUSED

a – kaabel KLMA-HF D 4x0.8+0.8 Dca-s2,d2,a2

MÄRKUSED

1. M-Bus süsteemi juhistik teostada kaabliga KLMA-HF D 4x0.8+0.8 Dca-s2,d2,a2.
2. M-Bus süsteemi seadmete el.toide ja maandus lahendatakse tugenvooluprojekti mahus.

Tellija
NOBE OÜ

Töö
RIDAEELAMU ELEKTRIPAIGALDIS

Objekt **KUU TEE 16, SAKU, SAKU VALD, HARJUMAA**

Töö nr. **2417**

Joonis **KAUGLUGEMISE SKEEM**

Projekteeris: **V. RANNAKIVI**

Kontrollis:

Kuupäev: **28.02.2025**

VivaLight

TEL-000204

Maamõõtja tn. 2
76506, Saue
Tel 5142331

Muudatus:

Staadlum: **PÕHIPROJEKT**

Fall: **2417_PP_EL-4-15_v01_M-BUS**

Joonise nr. **EL-13**

Leht/lehti: **2/2**

Mõõtkava: .