


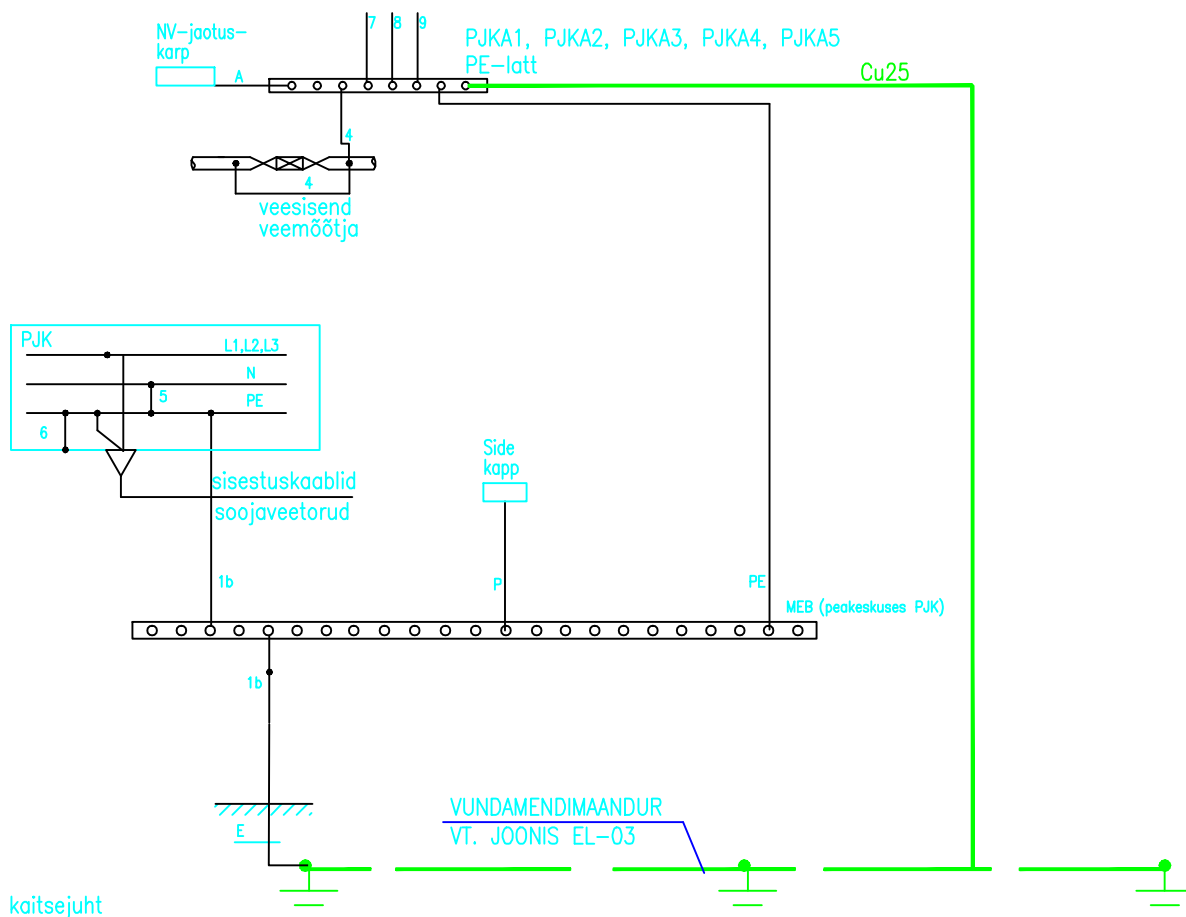

- PE – kaitsejuht
 E – maandusjuht juhe Cu 25
 1b – peamaandusjuht Cu 25 maanduspaigaldiselt
 MEB – peamaanduslatt paigaldatakse peakeskusse PJK
 4 – peapotsiaaliühtlustusjuht MK 16 KEVI
 5 – N- ja PE juhtide ühendus MK 25 KEVI
 A – Sideseadmete maandus MK 6 KEVI
 P – Sidekapp MK 6 KEVI
 6 – PE- ja keskuse korpuse ühendus MK 16 KEVI
 7 – lisapotsiaaliühtlustuse juht MK 6 KEVI ventilatsioonitorud
 8 – lisapotsiaaliühtlustuse juht MK 6 KEVI keskküttetorud
 9 – lisapotsiaaliühtlustuse juht MK 6 KEVI metallist ehituskonstruktsioonid

Tellija NOBE OÜ		Töö RIDAELAMU ELEKTRIPAIGALDIS	
Objekt KOMEEDI TN. 2, SAKU, SAKU VALD, HARJUMAA			Töö nr. 2419
Joonis POTENSIAALIÜHTLUSTUSE SKEEM			
Projekteeris: V. RANNAKIVI			Joonise nr. EL-12
Kontrollis:			Leht/lehti: 1/1
Kuupäev: 28.02.2025	Maamõõtja tn. 2 76506, Saue Tel 5142331		Mõõtkava: .
		Muudatus:	Stadium: PÕHIPROJEKT
		Fail:	2419_PP_EL-4-12_v01_Potund