


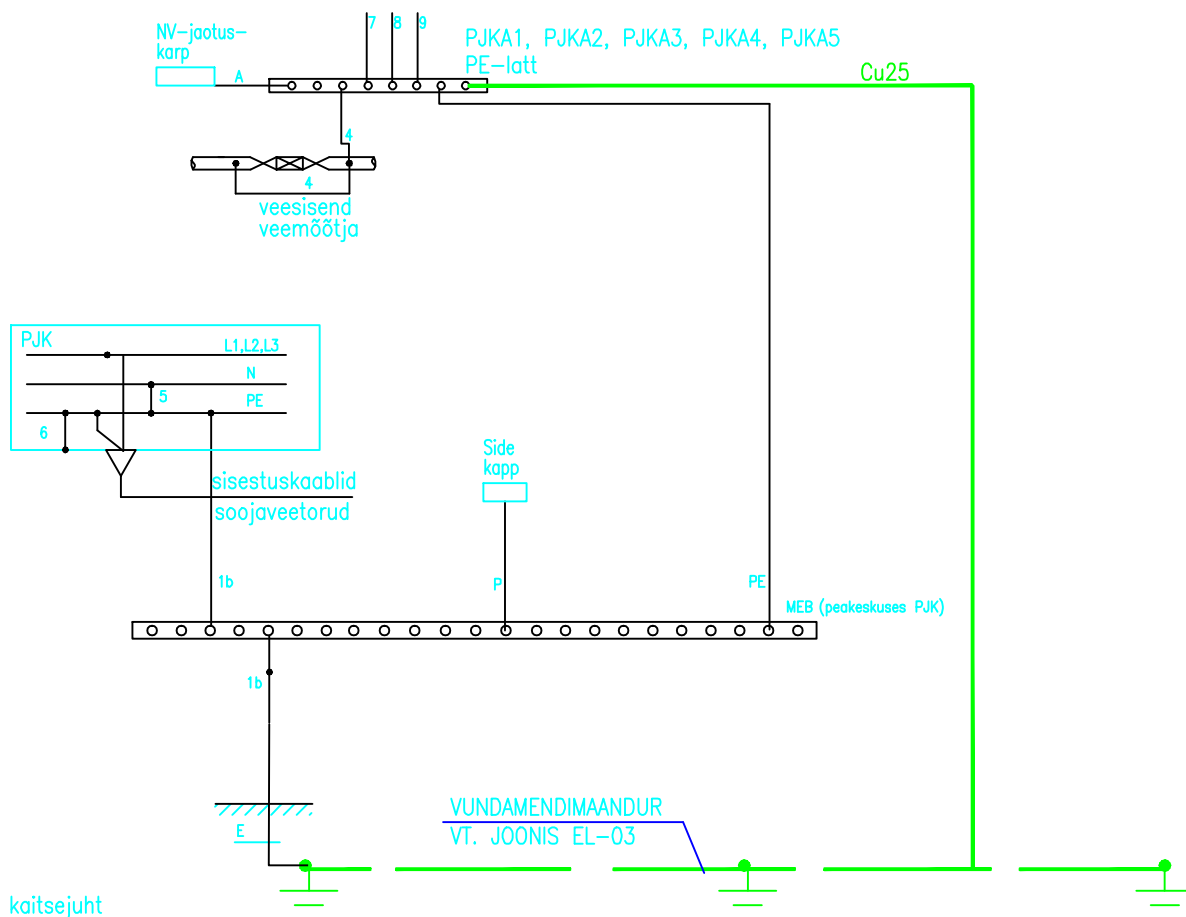

- PE – kaitsejuht
 E – maandusjuht juhe Cu 25
 1b – peamaandusjuht Cu 25 maanduspaigaldiselt
 MEB – peamaanduslatt paigaldatakse peakeskusesse PJK
 4 – peapotsiaaliühtlustusjuht MK 16 KEVI
 5 – N- ja PE juhtide ühendus MK 25 KEVI
 A – Sideseadmete maandus MK 6 KEVI
 P – Sidekapp MK 6 KEVI
 6 – PE- ja keskuse korpuse ühendus MK 16 KEVI
 7 – lisapotsiaaliühtlustuse juht MK 6 KEVI ventilatsioonitorud
 8 – lisapotsiaaliühtlustuse juht MK 6 KEVI keskküttetorud
 9 – lisapotsiaaliühtlustuse juht MK 6 KEVI metallist ehituskonstruktsioonid

Tellija NOBE OÜ		Töö RIDAELAMU ELEKTRIPAIGALDIS	
Objekt KOMEEDI TN. 1, SAKU, SAKU VALD, HARJUMAA			Töö nr. 2418
Joonis POTENSIAALIÜHTLUSTUSE SKEEM			
Projekteeris: V. RANNAKIVI			Joonise nr. EL-12
Kontrollis:			Leht/lehti: 1/1
Kuupäev: 28.02.2025	Muudatus: Staadium: PÕHIPROJEKT Fail: 2418_PP_EL-4-12_v01_Potund		Mõõtkava: .