ИУ4.11.03.23.05.52.04.001 СБ

Перв. примен. | ИУ4.11.03.03.23.05.52.04.001 СП

Справ. №

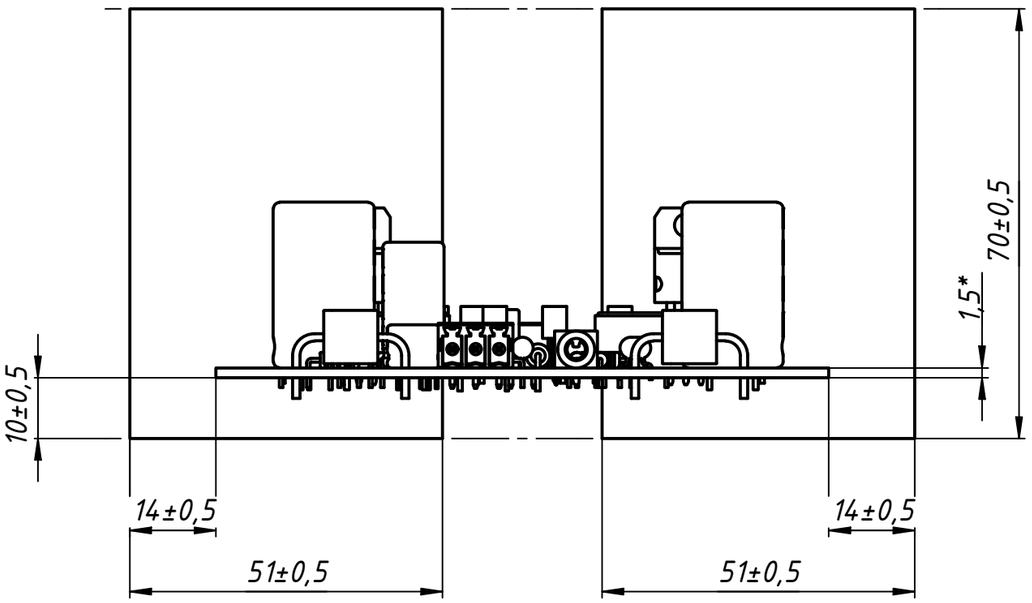

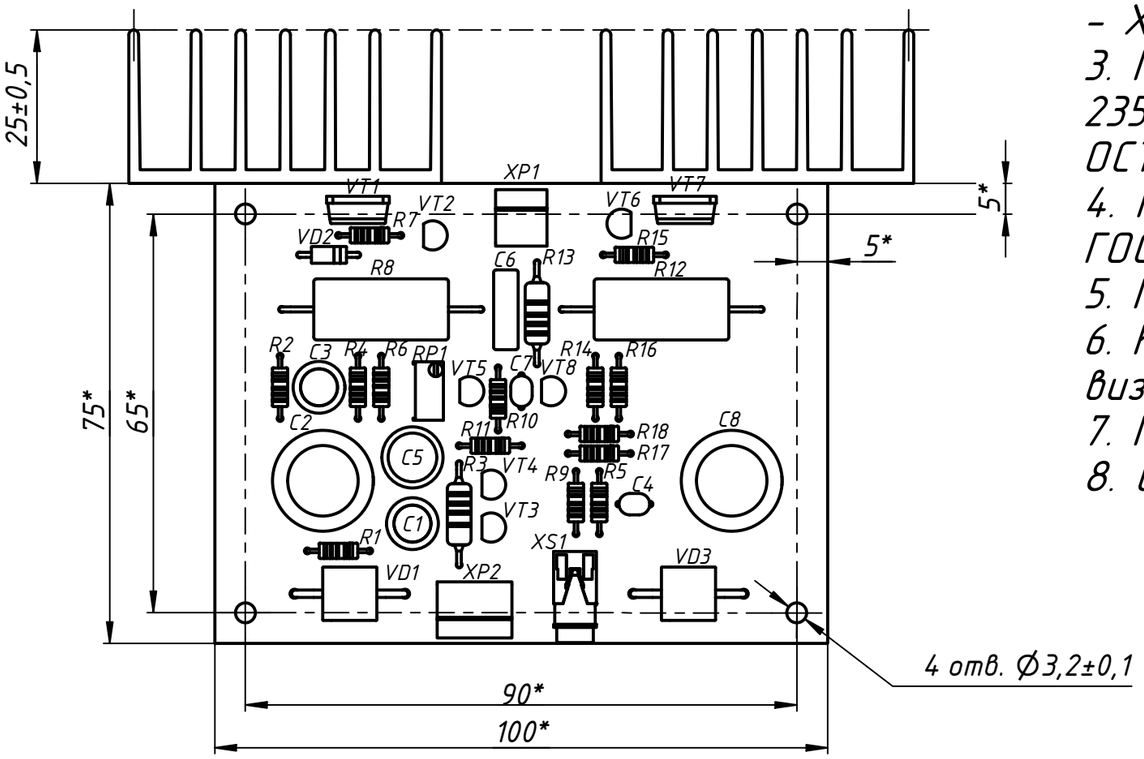

Вариант 1



Вариант 2

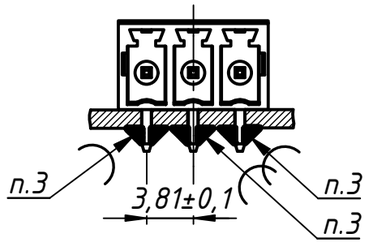

Вариант 3

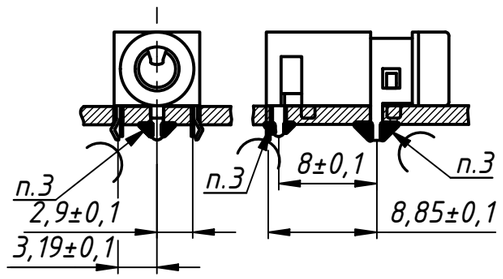

1. Электромонтаж ИЭТ выполнять согласно схеме ИУ4.11.03.03.23.05.52.04.001 Э3
2. Установку КМО производить по ГОСТ Р МЭК 61192-1-2010:

- C1-C8	- вариант 180.00.0000.00.02
- R1-R2, R4-R7, R9-R11, R13-R18, VD2	- вариант 010.02.0202.00.02
- R3	- вариант 010.02.0203.00.02
- R8, R12	- вариант 010.02.0208.00.02
- RP1	- вариант 390.00.0000.00.02
- VD1, VD2	- вариант 010.02.0205.00.02
- VT1-VT8	- вариант 190.00.0000.00.02
- XP1	- вариант 1
- XP2	- вариант 2
- XS1	- вариант 3

3. Пайку штыревых соединений производить согласно ГОСТ 23592-96 припоем ПОС-61 ГОСТ 21930-76 и флюсом ЛТИ-120 по ОСТ 4Г 0.033.200
4. Места пайки покрыть электроизоляционным лаком КО-921 по ГОСТ 16508-70
5. После сборки промыть изопропиловым спиртом ГОСТ 18300-87
6. Контроль паяных соединений производить визуально-оптическим методом по ГОСТ 24715-81
7. Печатные проводники платы условно не показаны
8. Остальные технические требования по ОСТ 4Г 0.070.015-75

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ИУ4.11.03.03.23.05.52.04.001 СБ		
Разраб.		Бакулевский			Усилитель низкой частоты	Лит.	Масса: 0,1 / Масштаб: 1:1
Пров.		Семенцов С.Г.			Сборочный чертеж	Лист 1	Листов 1
Т. контр.						МГТУ им. Н.Э. Баумана	
Нач.отд.						Кафедра ИУ4	
Н. контр.						Группа ИУ4-52Б	
Утв.							

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Копировал | Формат А3