

## 2.3

## 应急照明的实操练习

(1) 应急照明灯安装位置有何要求？

答：应急照明灯应安装在靠近顶棚的墙面上或顶棚上。

(2) 应急照明灯断电后能持续照明多长时间？

答：持续供电时间不得小于90min。

(3) 应急照明灯检测方法有哪些？

答：① 不拔插销（不断电），按“试验”或“检测”键，灯亮，说明正常（见图2-1）。

② 拔掉插销（断电），灯亮，说明正常（见图2-2）。



图2-1 按下试验按钮

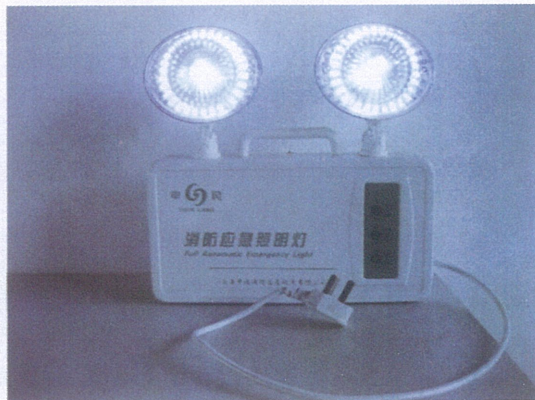


图2-2 拔下插销