

Page 1 sur 2

(Cette fiche doit être complétée par l'entrepreneur général et être soumise avec les dessins d'atelier, descriptions des produits (fiches techniques) et échantillons)

PROJET : RÉFECTION DE LA TOITURE		PROPRIÉTAIRE (CLIENT) :	
ÉCOLE SECONDAIRE BONNIER 14 Rue Marleau, Mercier, QC J6R 2K8		Centre services scolaires grandes seigneuries	
No. Projet : C1050.2 Phase :		ARCHITECTE : Franco I. Ruccolo Ruccolo + Faubert Architectes Inc. 179 Jean-Talon Est, Montréal [Qc] H2R 1S8 Canada	
SOUS-TRAITANT : Toiture Trois Étoiles Adresse : 7550 rue, Saint-Patrick, Montréal, Québec, H8B 1V1		INGÉNIEUR : SDK 2120-1751, rue Richardson, Montréal [Qc] H3K 1G6	
Responsable :Jérémy choinière Tél. : (514) 799-6795Télé. : (514) 365-8252		ENTREPRENEUR GÉNÉRAL : Adresse :	
FOURNISSEUR :Matériau Dajet Adresse :221 rue Norman, Lachine, Québec H8R 1A3		Responsable : Tél. : ()Télé. : ()	
FABRICANT : IKO Adresse :		APPROBATION DE L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL (Sceau) :	
Responsable : Tél. : ()Télé. : ()			
SPÉCIALITÉ (discipline) : TOITURES		Émis par :	
DESSIN D'ATELIER NO. :		PRODUIT SOUMIS :	
NBRE DE PAGES :3		DESSIN ÉMIS POUR :	
DÉLAI DE LIVRAISON (après vérification) :		TEL QUEL ☐	
DESCRIPTION DU DESSIN D'ATELIER :		ÉQUIVALENT ☐	
Bardeaux d'asphalte pour protéger les arrêts et faites		SUBSTITUTION ☐	
RÉFÉRENCE AU PLAN :		EXAMEN ☐	
RÉFÉRENCE AU DEVIS :07 31 13		INFORMATION ☐	
Section : <u>2.2</u> Articles : <u>2.2.2</u>		COORDINATION ☐	
REMARQUES :		AUTRES _____	
		EXAMEN DU PROFESSIONNEL (Tampon) :	

RÉVISION	DATE D'ÉMISSION

HIP & RIDGE DE CLASSE 4 / HIP & RIDGE 12^{MC}



Bardeaux accessoires en asphalte renforcé de fibre de verre

Plus pratiques et plus efficaces, les bardeaux de faitage Hip & Ridge de classe 4 et Hip & Ridge 12 sont perforés et effilés pour produire trois pièces de faitage. Ils sont résistants aux algues bleues et comportent le mastic adhésif modifié FastLock exclusif à IKO pour une protection maximale contre le vent. De plus, les bardeaux de faitage Hip & Ridge de classe 4 ont une cote de résistance au vent de classe 4 pour une durabilité accrue, tandis que les bardeaux de faitage Hip & Ridge 12 ont une cote de résistance au vent de classe 3.

Hip & Ridge de classe 4 et Hip & Ridge 12 sont des bardeaux accessoires pour arêtières et faîtières renforcés de fibre de verre robuste; les bardeaux de classe 4 contiennent aussi du bitume modifié par des polymères qui les rend résistants aux chocs.

1 Caractéristiques et avantages

- ✓ Résistance aux chocs de classe 4 pour le Hip & Ridge de classe 4³
- ✓ Résistance aux chocs de classe 3 pour le Hip & Ridge 12³
- ✓ Généreuse protection linéaire
- ✓ Résistance aux algues bleues
- ✓ Mastic FastLock^{MD} exclusif
- ✓ Perforé pour une séparation facile
- ✓ Coupe effilée

2 Informations générales

Bardeaux/paquet	21, couverture 63 pièces
Couverture/bardeau	305 mm (3 par 12 po)
Couverture/paquet	9 m linéaires (29,53 pi linéaires)
Paquets/palette	64
Taille des palettes	122 x 91 cm (49 x 40 po)
N° de stock du produit (H&R Class 4)	5010XXX
N° de stock du produit (H&R 12)	4998XXX & 4999XXX

REMARQUE : XXX fait référence au code numérique de la couleur du produit. La disponibilité des couleurs varie selon les régions.

3 Dimensions du produit

Largeur x Longueur	914 mm x 337 mm (36 po x 13 1/4 po)
Longueur x couverture	143 mm x 305 mm (5 5/8 po x 12 po)

Les dimensions du produit indiquées sont sujettes aux tolérances normales de fabrication de +/- 3 mm (1/8 po) sur la longueur et sur la largeur du bardeau.

Cliquez [ici](#) ou scannez ce code QR pour obtenir la documentation sur le produit, les échantillons de couleurs et leurs disponibilités.



HIP & RIDGE DE CLASSE 4 / HIP & RIDGE 12^{MC}

4 Normes applicables¹

Norme de produit ASTM D3462

Norme de produit ASTM D3018

Résistance de vent ASTM D3161 Classe F

Résistance de vent ASTM D7158 Classe H

Résistance de feu ASTM E108 Classe A²

Résistance de feu UL 790 Classe A²

Test de feu CAN/ULC S107 Classe A (Canada)²

Norme de produit CSA A123.5 (Canada)

Résistance aux chocs de classe 3 FM4473/UL 2218³ [ici](#)

Résistance aux chocs de classe 4 FM4473/UL 2218³ [ici](#)

Approbation du produit Miami-Dade County⁴ [ici](#)

Approbation du code de construction de la Floride pour la zone de haute vitesse des ouragans (HVHZ)⁴ [ici](#)

Détails sur le département des assurances du Texas [ici](#)

REMARQUE : Les bardeaux d'asphalte Hip & Ridge de classe 4 / Hip & Ridge 12 de IKO respectent ou dépassent les exigences des normes de produits référencées au moment de la fabrication.


5 Harmonies de couleurs

Voir toutes les harmonies de couleurs à la page suivante →

6 Informations sur la sécurité

ATTENTION : Le travail en hauteur sur des surfaces de toit inclinées peut être dangereux. N'effectuez pas l'installation avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité appropriées. Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris un équipement de protection contre les chutes.

7 Pose de bardeaux

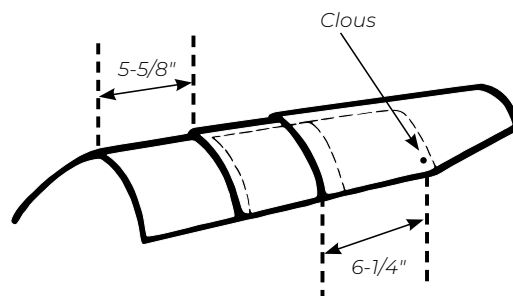

Les bardeaux doivent être posés conformément à toutes les instructions de pose de IKO. Certaines exigences de pose sont soulignées ici :

1. L'espace situé sous le platelage (ex : le grenier) doit être ventilé de manière approfondie, conformément aux exigences minimales du code du bâtiment local.
2. Les bardeaux doivent être posés avec une exposition aux intempéries de 143 mm (5 5/8 pouces).
3. Il sera plus facile d'installer les bardeaux par temps froid s'ils sont entreposés dans un endroit chauffé avant l'installation.
4. Recouvrir de colle pour toiture les têtes de clou exposées du dernier bardeau de faîtage.



La fiche de données de sécurité (FDS) de ce produit est disponible [ici](#).

Les détails complets d'installation du produit peuvent être trouvés [ici](#).



HIP & RIDGE DE CLASSE 4 / HIP & RIDGE 12^{MC}

5 Harmonies de couleurs

Cambridge / Hip & Ridge 12

Bois flottant
Gris sommet/Gris charbon
Brun double
Cèdre « Earthtone »
Ardoise « Harvard »
Bois de grange / style d'antan

Royal Estate / Hip & Ridge 12

Ardoise récolte
Ardoise de montagne
Ardoise ombragée
Ardoise taupe

Nordic / Hip & Ridge de classe 4

Bois de rivage
Glacier
Bois de grange style d'antan
Noir ombre/Noir granit
Brun ombragé
Gris sommet

Armourshake

Harmonies de teintes complémentaires pour Armourshake de classe 4/Hip & Ridge de classe 4

Noir ombre = Noir ombre/Noir granit

Harmonies de teintes complémentaires pour Armourshake de classe 3/Hip & Ridge 12

Ombre noire = Noir granit/Noir double
Pierre tempérée = Bois de grange/style d'antan
Pierre grise = Gris sommet/Gris charbon
Chalet bois = Bois flotté

Dynasty / Hip & Ridge 12

Bleu atlantique⁵
Biscayne
Pierre brune
Pierre angulaire
Bois de rivage
Vert émeraude
Gris givré/Gris double
Glacier
Bois de grange/style d'antan
Noir granite/Noir double
Rouge monaco
Brun ombragé
Gris sommet/Gris charbon

Crowne Slate / Hip & Ridge 12

Granit royal

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur des données considérées comme vraies et exactes au moment de l'émission, basées sur des tests de laboratoire et des mesures de production, et sont proposées uniquement à l'utilisateur pour considération, investigation et vérification. Rien de ce qui est contenu dans cette fiche n'est représentatif d'une garantie ou d'une assurance pour laquelle le fabricant peut être tenu légalement responsable. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour toute fausse représentation ou hypothèse que le lecteur pourrait formuler. Pour confirmer les informations techniques les plus récentes sur les produits et leurs conformités, veuillez contacter IKO directement au : **États-Unis 1-888-IKO-ROOF (1-888-456-7663); Canada 1-855-IKO-ROOF (1-855-456-7663).**

¹La conformité aux normes des produits listés est basée sur l'échantillonnage et les tests des produits tels que fabriqués. ²Lorsque les bardeaux sont posés avec une sous-couche approuvée. ³La cote de résistance à l'impact a pour seul but de permettre aux propriétaires de biens résidentiels d'obtenir une réduction de leur prime d'assurance résidentielle, le cas échéant. Elle ne doit pas être interprétée comme un type de garantie expresse ou implicite de la performance de ce bardeau contre la grêle par le fabricant, le fournisseur ou l'installateur, et les dommages causés par la grêle ne sont pas couverts par la garantie limitée. Consultez FM Approvals pour plus de détails sur la norme d'essai FM 4473 et UL Solutions pour plus de détails sur la norme d'essai UL 2218. ⁴Les homologations M-D et FBC HVHZ s'appliquent uniquement aux bardeaux disponibles sur le marché du sud-est des États-Unis. ⁵Le granulat bleu pourrait pâlir après une longue exposition aux rayons ultraviolets. Pour plus d'informations, veuillez contacter IKO au : **1-888-IKO-ROOF (1-888-456-7663).**