

	CENTRO DE SALUD FAMILIAR VILLA NONGUÉN INS 2.1	
---	--	---

PLAN INSTITUCIONAL DE EVACUACIÓN

Elaborado Por: Klga. Priscilla Cuevas R. Jefe de Emergencia  JUNIO 2021	Revisado Por: EU. Macarena Medina S. Unidad de Calidad  JULIO 2021	Aprobado Por: Dr. Juan José Pareda V. Director  JULIO 2021	
--	---	---	---



PLAN INSTITUCIONAL DE EVACUACIÓN

1.- INTRODUCCIÓN

La Dirección del Centro de Salud Familiar Villa Nonguén, con el afán de garantizar la seguridad las personas y la propiedad institucional, ha confeccionado el plan institucional de evacuación porque es necesario y de vital importancia conocer y manejar los procedimientos en caso que se presente alguna emergencia.

2.- OBJETIVO

Proporcionar directrices para la evacuación desde las instalaciones del CESFAM, con el propósito de proteger a los funcionarios, usuarios, alumnos en práctica, visitas, servicio externo y guardias, ante una emergencia de sismo, incendio, inundación y/o fuga de gas con potencial suficiente para amenazar la vida y salud.

3.- RESPONSABILIDAD

RESPONSABLE	ACTIVIDAD
Jefe de emergencia (Funcionario titular designado por el Director)	• Asumir el mando en la escena en caso de emergencia una vez activado el plan de evacuación. • Activar la alarma de evacuación a través de la sirena. • Coordinar y comunicarse con los Líderes de áreas en caso de emergencia. • Decretar el fin de la emergencia dando aviso a través de alto parlante o megáfono. • Decidir y comunicar si procede o no evacuación según procedimientos específicos. • Coordinar con dirección el retorno de funcionarios, usuarios, alumnos en práctica, visitas, servicio externo y guardias al CESFAM o la derivación a domicilios según corresponda. • Realizar capacitación sobre el plan institucional de evacuación. • Realizar informe sobre la evaluación de una evacuación. • Usar chaleco reflectante naranja durante el procedimiento del plan de evacuación
Jefe de emergencia suplente (Funcionario designado por el Director)	



Centro de Salud Familiar Villa Nonguén

Código: INS 2.1

Edición: 04

Fecha Elab: Julio 2021

Página 3 de 21

Vigencia: Julio 2026

PLAN INSTITUCIONAL DE EVACUACIÓN

Líder de área (Funcionario titular designado por el Director) Líder de área suplente (Funcionario designado por el Director)	• Liderar y ejecutar los procedimientos del plan de evacuación según el área que le corresponda en coordinación con el Jefe de Emergencia. • Guiar y asistir a funcionarios, usuarios, alumnos en práctica, servicio externo y visitas hacia las zonas de seguridad. • Comprobar que todas las personas hayan sido evacuadas hacia las zonas de seguridad. • Usar chaleco reflectante amarillo durante el procedimiento del plan de evacuación.
Encargado de comunicaciones (Secretaria OIRS) Encargado de comunicaciones suplente (Secretaria vespertino)	• Contactar a los organismos de primera respuesta de emergencia Ambulancia, Bomberos, Carabineros, empresa encargada de mantención del gas, CGE, ACHS (en caso de lesionados) y/o los organismos correspondientes. • Comunicar cuando la emergencia este controlada de acuerdo a las indicaciones del Director o Jefe de emergencia.
Funcionarios/as Alumnos en práctica Guardias	• Aprender y seguir el plan institucional de evacuación. • Apoyar activamente la evacuación de usuarios o visitas desde su unidad o de la unidad a las que están prestando apoyo hacia las zonas de seguridad. • Respetar instrucciones del Jefe de emergencia o director (o quien lo subroga) de acuerdo al retorno al CESFAM a sus puestos de trabajo o retiro a sus domicilios según corresponda. • Activar la alarma de evacuación a través de su celular en caso de incendio.



Centro de Salud Familiar Villa Nonguén

Código: INS 2.1

Edición: 04

Fecha Elab: Julio 2021

Página 4 de 21

Vigencia: Julio 2026

PLAN INSTITUCIONAL DE EVACUACIÓN

Director	• Velar por el cumplimiento del protocolo • Solicitar internamente estado de la emergencia, de funcionarios e instalaciones. • Reportar oportunamente informe a los referentes de emergencias DAS y Servicio de Salud Concepción. • Brindar facilidades para dar cumplimiento del plan de evacuación.
Comité Paritario de Higiene y Seguridad	• Mantener actualizadas señalizaciones de seguridad y vías de evacuación. • Coordinar con asesor de seguridad las actividades programadas según corresponda.
Servicio externo Visitas	• Conocer infografía y seguir el plan institucional de evacuación.



Centro de Salud Familiar Villa Nonguén

Código: INS 2.1

Edición: 04

Fecha Elab: Julio 2021

Página 5 de 21

Vigencia: Julio 2026

PLAN INSTITUCIONAL DE EVACUACIÓN

4.- DEFINICIONES

- **Amago de incendio:** Fuego iniciado, descubierto y apagado a la brevedad y que no ocasiona daño o el ocasionado es menos que leve.
- **Áreas:** Parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos. En el establecimiento con el fin de facilitar el procedimiento de evacuación han delimitado 5 áreas, las cuales son (ANEXO 1):
 - **Área 1:**
Sala de espera N°1 que comprende entrada principal por Río Loa, SOME verde-café/OIRS, SOME azul-blanco, box N°1, box N°2, box dental N°3 B, box N°4, box N°5, box N°6, box N°7, box N°8, box N°9, box N°10, box N°11, box N°12, baños públicos, oficina de dirección, baños de funcionarios y mansarda en segundo piso.
 - **Área 2:**
Sala de espera N°2, box N°13, box N°14, box N°15, box N°16, box N°17, box dental N°3 A, caseta de guardias, estacionamiento y bodega.
 - **Área 3:**
Sala de espera N°3, box N°18, box N°19, box N°20, box N°21, box N°22, casilleros de damas y varones, bodegas y sala de auxiliares.
 - **Área 4:**
Sala de espera N°4, box N°23, box N°24, box N°25, box N°26, aula, baños de funcionarios y públicos.
 - **Área 5:**
Box administrativos del segundo piso box N°28, box N°29, box N°30, box N°31, box N°32, box N°33, box N°34, baño de funcionarios 1° y 2° piso, cocina del 1° piso y 2° piso, comedor, pérgola, pasillo entre box N°26 y comedor.
- **Evacuación:** Es la acción de desalojar una unidad, servicio o lugar, en que se ha declarado una emergencia.
- **Fuga:** Se refiere a cualquier liberación no prevista de una sustancia química peligrosa, la cual expone a los trabajadores a lesiones graves.
- **Incendio:** Fuego de grandes proporciones que provoca daños a las personas y a las instalaciones.



PLAN INSTITUCIONAL DE EVACUACIÓN

- **Inundación:** Corresponde a un rápido ascenso del nivel del agua, generando caudales inusuales que cubren o llenan superficies de terreno que normalmente son secas. La principal causa de las inundaciones son las precipitaciones intensas en un corto período de tiempo, en donde se supera la capacidad de absorción del suelo y comienza a subir el nivel de los ríos. También se pueden generar por el derretimiento de nieves, rotura de represas y actividades humanas como tala de bosques, canalización de tramos de un río y la impermeabilización del suelo a causa del asfalto, entre otros.
- **Plan de Evacuación:** Proceso coordinado del sistema de gestión de emergencias en donde se esquematiza mediante documento el procedimiento de actuación, sea esto en un sismo, incendio, inundación y/o fuga de gas que amerite la evacuación de los funcionarios, usuarios, alumnos en práctica, visitas, servicio externo y guardias del CESFAM Villa Nonguén.
- **Sismo:** Movimiento de la Tierra. Son vibraciones producidas en la corteza terrestre, que se transmiten en forma de ondas verticales y horizontales a la superficie. Sus consecuencias dependerán del grado de intensidad del sismo (Escala de Richter y Modificada de Mercalli). El sismo menor corresponde al movimiento de la Tierra que no afecta el equilibrio y se puede mantener en pie, en cambio, un sismo mayor es aquel donde no se puede mantener el equilibrio.
- **Vía de evacuación:** Camino expedito, señalizado, continuo y seguro que desde cualquier punto de la instalación conduzca a la zona de seguridad.
- **Zona de seguridad:** Lugar de refugio temporal al aire libre, que debe cumplir con las características de ofrecer seguridad para la vida de quienes lleguen a ese punto. Para su designación se debe considerar que no existan elementos que puedan producir daños por caídas (árboles, cables eléctricos, estructuras antiguas, etc.).

En el establecimiento se han delimitado 5 zonas de seguridad (ANEXO 1):

- **Zona 1:** Corresponde al estacionamiento del establecimiento con entrada por Río Loa.
- **Zona 2:** Corresponde al interior del establecimiento antejardín por calle Camino Nonguén.
- **Zona 3:** Corresponde al interior del establecimiento antejardín por calle Río Loa.
- **Zona 4:** Corresponde al exterior del establecimiento calle Camino Nonguén.
- **Zona 5:** Corresponde al estacionamiento del establecimiento con entrada principal por Camino Nonguén.



Centro de Salud Familiar Villa Nonguén

Código: INS 2.1

Edición: 04

Fecha Elab: Julio 2021

Página 7 de 21

Vigencia: Julio 2026

PLAN INSTITUCIONAL DE EVACUACIÓN

5.- DESARROLLO

La evacuación del CESFAM es una medida extrema que busca proteger la vida de las personas que permanecen en el interior del establecimiento ante una amenaza inminente.

5.1 Requisitos mínimos para el proceso de Evacuación:

5.1.1 Rápida: Una vez percibido el posible daño, se debe usar el mínimo tiempo necesario para trasladar personas, sin que sufran un daño mayor.

Por lo tanto, durante la evacuación se debe caminar rápido, sin atropellarse y sin correr. Se recomienda que las mujeres no usen calzado taco alto, de lo contrario deberán quitárselo para evitar caídas y/o esguinces.

5.1.2 Ordenada: El traslado de personas, además de rápido debe ser efectuado con orden para evitar de esta forma accidentes mayores.

El orden de evacuación será el siguiente:

1° Evacuación de funcionarios: Es fundamental que los funcionarios/as realicen la evacuación conjuntamente con los usuarios, alumnos en práctica, guardias, visitas y sistema externo, ya que son los funcionarios quienes colaboran a conducir a las personas a las zonas de seguridad definidas.

2° Evacuación de usuarios autovalentes: Primero evacuarán los usuarios que puedan desplazarse por sí mismos, luego los usuarios que puedan movilizarse con ayuda, que estén más alejados de la zona de salida y después los usuarios que puedan movilizarse con ayuda más próximos a la zona de salida.

3° Evacuación de usuarios no autovalentes o con necesidad de asistencia física: Los usuarios que no sean autovalentes, es decir, que presenten compromiso de conciencia o que no puedan movilizarse por sí mismos, deberán ser movilizados por personal de salud, con apoyo de otros equipos (bomberos, carabineros, etc.).

4° Evacuación de visitas y sistema externo: Las personas que acompañan a usuarios o realizan actividades no asociadas a la atención de Salud: deben seguir las instrucciones del Líder de área, quien los guiará hacia las zonas de seguridad.



PLAN INSTITUCIONAL DE EVACUACIÓN

5.1.3 Planificada: La evacuación debe ser diseñada, por lo tanto, es necesario que los traslados y procedimientos sean debidamente analizados en reuniones de planificación y en simulacros y/o simulaciones, los que permita medir tiempos de respuesta y además, establecer responsabilidades específicas. Es por ello, que se establece un plan institucional de evacuación.

5.2 Plan institucional de evacuación

El plan se basa en 4 pilares fundamentales:

1. Organización y coordinación del Jefe de emergencia con los Líderes de área
2. Capacitación
3. Vías de evacuación y salidas de emergencia siempre expeditas
4. Simulaciones y/o simulacros

5.2.1 Organización y coordinación del Jefe de emergencia con los Líderes de área

La coordinación y organización entre el Jefe de emergencia y los Líderes de área, es fundamental para el éxito del plan de evacuación, debido a que son los Líderes de área los encargados de guiar a los funcionarios, guardias, alumnos en práctica, visitas y sistema externo hacia las zonas de seguridad. Las actividades de coordinación y organización incluyen: la comunicación constante por radio transmisor entre Jefe de emergencia y Líderes de área en donde se verifica canal, batería y volumen del radio transmisor, además verificar constantemente el buen estado y disponibilidad de chalecos reflectantes amarillos para los Líderes de área y naranja para el Jefe de emergencia.

5.2.2 Capacitación

Otro punto fundamental y crítico para el éxito del plan de evacuación es el conocimiento del plan por parte de los funcionarios, alumnos en práctica y guardias en relación a los procedimientos, planos de las instalaciones, salidas de emergencia, vías de evacuación, zonas de seguridad, Jefe de emergencia, Líderes de área y encargados de comunicaciones. Es por ello, que los funcionarios, alumnos en práctica y guardias se capacitan periódicamente en reuniones técnicas y/o de equipo, anualmente se envía un correo con el plan de evacuación institucional vigente y además, los funcionarios, alumnos en práctica y guardias que ingresan durante el año se incluyen en el proceso de inducción mensual del establecimiento. Por otro lado, a las visitas y al sistema externo que ingresan al establecimiento se les entrega una infografía del plan institucional de evacuación.



PLAN INSTITUCIONAL DE EVACUACIÓN

5.2.3 Vías de evacuación y salidas de emergencia siempre expeditas

Otro pilar primordial para una evacuación exitosa es que las vías de evacuación y salidas de emergencia estén siempre expeditas, es decir, libre de obstáculos y además deben estar debidamente señalizadas para brindar información gráfica, tanto a los funcionarios, alumnos en práctica y guardias que conocen las instalaciones, como a las visitas y sistema externo.

5.2.4 Simulaciones y/o simulacros

Por último, el comité de emergencia deberá organizar simulaciones y/o simulacros de emergencia que incluyan a los funcionarios, alumnos en práctica y guardias, con el objetivo de preparar, concientizar y medir el conocimiento del plan institucional de evacuación, la coordinación entre el Jefe de emergencia y Líderes de área, tiempos de reacción y posteriormente evaluar y realizar un plan de mejora en caso que corresponda. Un simulacro y/o simulación se organizará en compañía de asesores de la ACHS.

5.3 Tipos de evacuación

- Evacuación parcial: Se procederá cuando sea necesario desalojar una o más áreas del CESFAM de manera independiente en caso de inundación parcial.
- Evacuación total: Se realizará cuando la situación de emergencia sea tal, que se requiera evacuar totalmente, por lo tanto, todas las áreas del CESFAM. Para esta evacuación total se activará la alarma de evacuación a través de la sirena.

5.4 Sistema de Comunicación alternativo

Los sistemas de comunicación alternativa que se utilizarán en caso de evacuación total son:

- Alarma comunitaria: ubicada en pérgola del CESFAM
- Megáfono: ubicado en pérgola del CESFAM.
- Radiotransmisores: lo tiene cada Líder de área, Jefe de emergencia y Director.

5.5. Procedimientos de evacuación según tipo de emergencia

- 1.- Sismo
- 2.- Incendio y amago de incendio
- 3.- Inundación
- 4.- Fuga de gas



PLAN INSTITUCIONAL DE EVACUACIÓN

En caso que un trabajador active la alarma de evacuación de forma mal intencionada, el número de quien efectúe la llamada quedará registrado en la alarma comunitaria y esta persona será sancionada por Dirección.

En pandemia se debe resguardar que durante todo el plan de evacuación las personas cumplan con el uso obligatorio de mascarilla y distanciamiento físico.

5.5.1 En caso de sismo

- **Sismo menor**

En caso de sismo menor

Instrucciones:

- Mantener la calma.
- Transmitir seguridad en caso de encontrarse con usuarios.
- No evacuar, mantenerse en su lugar.
- Acudir a su Líder de área en caso de consultas o información.

- **Sismo mayor**

Alarma de evacuación: Sirena

En caso de sismo mayor o terremoto:

Instrucciones:

- Finalizado el movimiento, mantener la calma y transmitir seguridad en caso de encontrarse con usuarios.
- Esperar las instrucciones del Líder de área.
- El Líder de área se comunicará por radiotransmisor con el Jefe de emergencia y se colocarán inmediatamente sus chalecos reflectantes, los que están ubicados en sus puestos de trabajo.
- El Jefe de emergencia realizará un análisis y verificación de las condiciones de seguridad, las cuales serán entregadas por radiotransmisor a los Líderes de área y de acuerdo a ello, se evalúa si es pertinente o no la evacuación.
- En caso que el Jefe de emergencia decida evacuar, éste activará la alarma de evacuación a través de la sirena.
- Luego de escuchar la alarma de evacuación, todas las personas (funcionarios, usuarios, alumnos en práctica, visitas, servicio externo y guardias) deberán cumplir estrictamente las instrucciones entregadas por el Líder de área.
- Los Líderes de área guiarán la evacuación hacia las zonas de seguridad 1, 2, 3 o 5 según corresponda (Anexo 1).
- A su vez, el encargado de comunicaciones deberá contactar a los organismos correspondientes a la emergencia, Ambulancia, Bomberos, Carabineros, empresa



PLAN INSTITUCIONAL DE EVACUACIÓN

encargada de mantención del gas, CGE, ACHS (en caso de lesionados) y/o los organismos correspondientes.

- Si el tiempo lo permite, apagar y desconectar todos los artefactos eléctricos a su cargo, según orden de su Líder de área.
- Los funcionarios deberán ayudar a evacuar a las personas que lo requieran.
- Los Líderes de área antes de abandonar sus áreas, deberán verificar que todas las habitaciones y baños queden con sus puertas abiertas y ninguna persona en el interior de éstas.
- En caso de corte de suministro de energía eléctrica, los pasillos cuentan con lámparas de emergencia, las cuales se encenderán luego del corte de energía eléctrica.
- Las personas no deben retornar a las áreas evacuadas hasta que el Jefe de emergencia lo determine.
- Todas las personas ya evacuadas deberán esperar y permanecer en las zonas de seguridad respectivas y seguir las instrucciones de Líder de área y/o Jefe de emergencia.

5.5.2 En caso Incendio y amago de incendio

• Amago de incendio

En caso que un trabajador se enfrente a un amago de incendio:

Instrucciones:

- Dependiendo del lugar de ocurrencia, desalojar usuarios y funcionarios para evitar daños por el humo, polvo químico seco y/o CO₂.
- Acudir al extintor más cercano y extinguir el amago de incendio.
- En caso que el amago de incendio no se logre extinguir y se genere un fuego que no se logre apagar mediante un extintor, se deberá iniciar procedimiento de evacuación por incendio.
- En caso que si se logre extinguir el amago de incendio por completo, el trabajador deberá informar la situación al Líder de área correspondiente.
- El Líder de área correspondiente deberá inmediatamente informar a encargada de comunicaciones, quien llamará a Bomberos.
- Luego, el Líder de área se comunica vía radiotransmisor con el Jefe de emergencia para que acuda inmediatamente al lugar.
- Esperar las instrucciones del Jefe de emergencia y/o Líder de área.
- En este caso, no se procederá a la evacuación.
- Esperar la llegada de Bomberos al establecimiento.



PLAN INSTITUCIONAL DE EVACUACIÓN

• Incendio

Alarma de evacuación: Sirena

En caso que se genere un fuego tal que escape las posibilidades de apagarlo mediante un extintor.

Instrucciones:

- El trabajador deberá tomar su celular y llamar al Z-Incendio (número guardado en su celular previamente), con esta llamada el trabajador activará la alarma de evacuación a través de la sirena.
- Si el trabajador no logra realizar la llamada (no tiene su celular en ese momento, no tiene batería o no tiene saldo), deberá acercarse al trabajador más cercano para que esta persona active a través de su celular la alarma de evacuación a través de la sirena.
- Luego de escuchar la alarma de evacuación, todas las personas (funcionarios, usuarios, alumnos en práctica, visitas, servicio externo y guardias) deberán cumplir estrictamente las instrucciones entregadas por el Líder de área.
- Los Líderes de área guiarán la evacuación **exclusivamente hacia la zona de seguridad 4** (Anexo 1).
- A su vez, el encargado de comunicaciones deberá contactar a los organismos correspondientes a la emergencia, Ambulancia, Bomberos, Carabineros, empresa encargada de mantención del gas, CGE, ACHS (en caso de lesionados) y/o los organismos correspondientes.
- Si el tiempo lo permite, apagar y desconectar todos los artefactos eléctricos a su cargo, según orden de su Líder de área.
- Los funcionarios deberán ayudar a evacuar a las personas que lo requieran.
- Los Líderes de área antes de abandonar sus áreas, deberán verificar que todas las habitaciones y baños queden con sus puertas abiertas y ninguna persona en el interior de éstas.
- En caso de corte de suministro de energía eléctrica, los pasillos cuentan con lámparas de emergencia, las cuales se encenderán luego del corte de energía eléctrica.
- Las personas no deben retornar al CESFAM hasta que el Jefe de emergencia lo determine.
- Todas las personas ya evacuadas deberán esperar y permanecer en las zonas de seguridad respectivas y seguir las instrucciones del Líder de área y/o Jefe de emergencia.



PLAN INSTITUCIONAL DE EVACUACIÓN

5.5.3 En caso Inundación

En el caso que un trabajador se enfrente a una inundación o a una amenaza de inundación (rotura de cañería, desborde estero y/o canales cercanos)

- **Inundación parcial**

Instrucciones:

- En el caso que un trabajador se enfrente a una inundación parcial, es decir, de una o más áreas del establecimiento, pero sin comprometer la totalidad de éstas, deberá acudir e informar la situación al Líder de área correspondiente al área inundada y esperar las instrucciones de éste.
- El Líder de área se comunicará por radiotransmisor inmediatamente con el Jefe de emergencia y paralelamente, se colocarán sus chalecos reflectantes, los que están ubicados en sus puestos de trabajo.
- Ambos deberán acudir al lugar, evaluarán la situación y se procederá a una evacuación parcial solo de las áreas inundadas.
- Para esta evacuación parcial NO se activará la alarma de evacuación a través de la sirena, solo se dará la instrucción verbal a los Líderes de área de iniciar la evacuación parcial.
- El Jefe de emergencia dará aviso al encargado de comunicaciones quien se deberá contactar con los organismos correspondientes a la emergencia, Ambulancia, Bomberos, Carabineros, empresa encargada de mantención del gas, CGE, ACHS (en caso de lesionados) y/o los organismos correspondientes.
- Luego de escuchar la instrucción verbal de evacuación, las personas de las áreas inundadas (funcionarios, usuarios, alumnos en práctica, visitas, servicio externo y guardias) deberán cumplir estrictamente las instrucciones entregadas por el Líder de área.
- Los Líderes de área de las áreas inundadas guiarán la evacuación hacia las zonas de seguridad 1, 2, 3, o 5 según corresponda. (Anexo 1).
- Si el tiempo lo permite, apagar y desconectar todos los artefactos eléctricos a su cargo, según orden de su Líder de área.
- Los funcionarios deberán ayudar a evacuar a las personas que lo requieran.
- Los Líderes de área antes de abandonar sus áreas, deberán verificar que todas las habitaciones y baños queden con sus puertas abiertas y ninguna persona en el interior de éstas.
- En caso de corte de suministro de energía eléctrica, los pasillos cuentan con lámparas de emergencia, las cuales se encenderán luego del corte de energía eléctrica.



PLAN INSTITUCIONAL DE EVACUACIÓN

- Las personas no deben retornar a las áreas inundadas y evacuadas hasta que el Jefe de emergencia lo determine.
- Todas las personas ya evacuadas deberán esperar y permanecer en las zonas de seguridad respectivas y seguir las instrucciones del Líder de área y/o Jefe de emergencia.

• Inundación total

Alarma de evacuación: Sirena

Instrucciones:

- En caso que se produzca una inundación total, es decir, todas las áreas del CESFAM (excluyendo el segundo piso), se deberá mantener la calma y transmitir seguridad en caso de encontrarse con usuarios.
- Esperar las instrucciones de su Líder de área.
- Los Líderes de áreas se comunicarán por radiotransmisor inmediatamente con el Jefe de emergencia y paralelamente, se colocarán sus chalecos reflectantes, los que están ubicados en sus puestos de trabajo.
- El Jefe de emergencia analizará la situación de acuerdo a la causa de inundación.
- Luego, el Jefe de emergencia activará la alarma de evacuación a través de la sirena.
- Luego de escuchar la alarma de evacuación, todas las personas (funcionarios, usuarios, alumnos en práctica, visitas, servicio externo y guardias) deberán cumplir estrictamente las instrucciones entregadas por el Líder de área.
- Los Líderes de área de las áreas inundadas guiarán la evacuación hacia la zona de seguridad 4. (Anexo 1).
- A su vez, el encargado de comunicaciones deberá contactar a los organismos correspondientes a la emergencia, Ambulancia, Bomberos, Carabineros, empresa encargada de mantención del gas, CGE, ACHS (en caso de lesionados) y/o los organismos correspondientes.
- Si el tiempo lo permite, apagar y desconectar todos los artefactos eléctricos a su cargo, según orden de su Líder de área.
- Los funcionarios deberán ayudar a evacuar a las personas que lo requieran.
- Los Líderes de área antes de abandonar sus áreas, deberán verificar que todas las habitaciones y baños queden con sus puertas abiertas y ninguna persona en el interior de éstas.
- En caso de corte de suministro de energía eléctrica, los pasillos cuentan con lámparas de emergencia, las cuales se encenderán luego del corte de energía eléctrica.

	Centro de Salud Familiar Villa Nonguén	Código: INS 2.1
		Edición: 04
		Fecha Elab: Julio 2021
		Página 15 de 21
		Vigencia: Julio 2026
PLAN INSTITUCIONAL DE EVACUACIÓN		

- Las personas no deben retornar al CESFAM hasta que el Jefe de emergencia lo determine.
- Todas las personas ya evacuadas deberán esperar y permanecer en las zonas de seguridad respectivas y seguir las instrucciones de Líder de área y/o Jefe de emergencia.

5.5.4 En caso Fuga de gas

Alarma de evacuación: Sirena

Instrucciones:

- En caso que un trabajador detecte olor a gas deberá acudir lo más rápido posible al Líder de área más cercano e informar la situación.
- El Líder de área se comunicará por radiotransmisor con el Jefe de emergencia y paralelamente, se colocarán sus chalecos reflectantes, los que están ubicados en sus puestos de trabajo.
- El Jefe de emergencia acudirá inmediatamente al lugar, verificará la causa y evaluará la situación.
- En el caso que el olor no corresponda a gas, se informará a los Líderes de área por radiotransmisor el descarte de fuga de gas.
- En caso que el olor sea efectivamente a gas, el Jefe de emergencia activará la alarma de evacuación a través de la sirena.
- Luego de escuchar la alarma de evacuación, todas las personas (funcionarios, usuarios, alumnos en práctica, visitas, servicio externo y guardias) deberán cumplir estrictamente las instrucciones entregadas por el Líder de área.
- Los Líderes de área guiarán la evacuación **exclusivamente hacia la zona de seguridad 4** (Anexo 1).
- A su vez, el encargado de comunicaciones deberá contactar a los organismos correspondientes a la emergencia, Ambulancia, Bomberos, Carabineros, empresa encargada de mantención del gas, CGE, ACHS (en caso de lesionados) y/o los organismos correspondientes.
- Si el tiempo lo permite, apagar y desconectar todos los artefactos eléctricos a su cargo, según orden de su Líder de área.
- Los funcionarios deberán ayudar a evacuar a las personas que lo requieran.
- Los Líderes de área antes de abandonar sus áreas, deberán verificar que todas las habitaciones y baños queden con sus puertas abiertas y ninguna persona en el interior de éstas.



PLAN INSTITUCIONAL DE EVACUACIÓN

- En caso de corte de suministro de energía eléctrica, los pasillos cuentan con lámparas de emergencia, las cuales se encenderán luego del corte de energía eléctrica.
- Las personas no deben retornar al CESFAM hasta que el Jefe de emergencia lo determine.
- Todas las personas ya evacuadas deberán esperar y permanecer en las zonas de seguridad respectivas y seguir las instrucciones del Líder de área y/o Jefe de emergencia.

5.6 Término del Procedimiento de evacuación

- Los Bomberos, Carabineros, CGE, empresa de gas y/o los organismos correspondientes serán los encargados de decretar fin de emergencia luego de evaluada la situación.
- Luego, el Jefe de emergencia en coordinación con el Director, autorizarán:
 - Opción 1: El reintegro al CESFAM, en este caso Líderes de área deberán velar para que los funcionarios, alumnos en práctica y guardias regresen a su lugar de trabajo y áreas respectivas, y los usuarios y visitas regresen a las instalaciones del CESFAM. Es importante destacar que los Líderes de área deberán además velar para que el retorno se realice de forma ordenada y de acuerdo a las instrucciones entregadas.
 - Opción 2: Retiro a sus domicilios tanto los trabajadores como para los usuarios.
- La opción elegida será informada por el Jefe de emergencia a través del megáfono.

5.7 En caso de emergencia en horario vespertino

Se mantienen las alarmas y procedimientos de evacuación específicos en relación a los distintos tipos de emergencia.

En este horario el número de funcionarios disminuye considerablemente debido al término de las jornadas laborales diurnas, por este motivo no se encuentran en las dependencias del CESFAM los Líderes de área ni Jefes de emergencia, tanto titulares como suplentes. Por lo tanto, estas responsabilidades las deberán asumir los funcionarios de cada área.

Horario entre 17:30 – 20:00 hrs


De esta manera, quedan estipuladas de la siguiente manera:

- Jefe de emergencia: Químico farmacéutico
- Suplente: Enfermera
- Encargado de Comunicaciones: Secretaria SOME.



PLAN INSTITUCIONAL DE EVACUACIÓN

5.8 FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTOS DE EVACUACIÓN

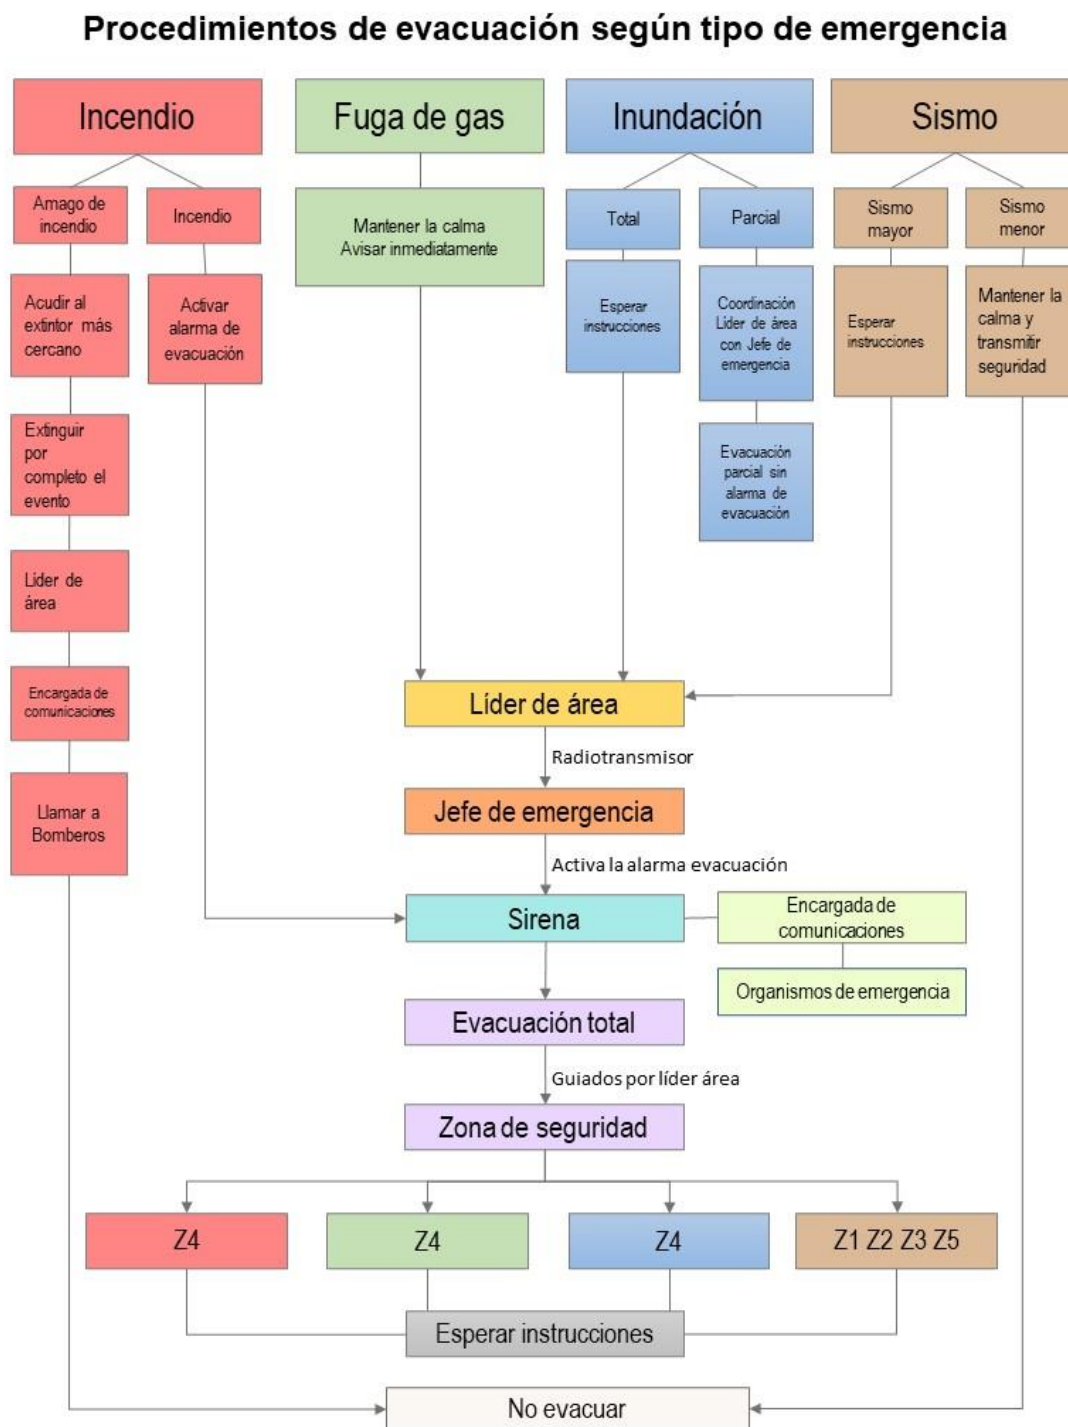



Centro de Salud Familiar Villa Nonguén

Código: INS 2.1

Edición: 04

Fecha Elab: Julio 2021

Página 18 de 21

Vigencia: Julio 2026

PLAN INSTITUCIONAL DE EVACUACIÓN

6.- DISTRIBUCIÓN

- Dirección
- Comité de Calidad
- Comité Paritario
- Áreas clínicas y administrativas CESFAM Villa Nonguén

7.- BIBLIOGRAFÍA

- Asociación Chilena de Seguridad, Manual de curso para comité Paritario de Higiene y seguridad.
- Ministerio de Salud, última versión 20 junio 2019, Decreto 594 “Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo”.
Link de acceso <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=167766>
- Ministerio del Interior; Subsecretaría del Interior, última versión 18 de mayo 2020, Decreto 156 “Aprueba Plan Nacional de Protección civil, y deroga Decreto N.º 155, de 1977, que aprobó el Plan Nacional de Emergencia”.
Link de acceso <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=199115>

8.- ANEXOS

ANEXO 1: Plano de seguridad CESFAM Villa Nonguén

ANEXO 2: Resumen de procedimientos de evacuación según tipo de emergencia



Centro de Salud Familiar Villa Nonguén

Código: INS 2.1

Edición: 04

Fecha Elab: Julio 2021

Página 19 de 21

Vigencia: Julio 2026

PLAN INSTITUCIONAL DE EVACUACIÓN

9.- HISTORIAL DE REVISIONES:


FECHA	EDICIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
Diciembre 2017	02	Se incorpora proceso en caso de inundación.
Noviembre 2018	03	Se incorpora 5.4.4 proceso en caso de fuga de gas.
Julio 2021	04	- Se incorpora flujograma en el documento. - Se agrega Zona de seguridad 5. - Se modifican áreas 4 y 5. - Actualiza plano del Cesfam por box dental. - Se modifica procedimiento de incendio.



PLAN INSTITUCIONAL DE EVACUACIÓN

ANEXO 1

PLANO DE SEGURIDAD CESFAM VILLA NONGUÉN

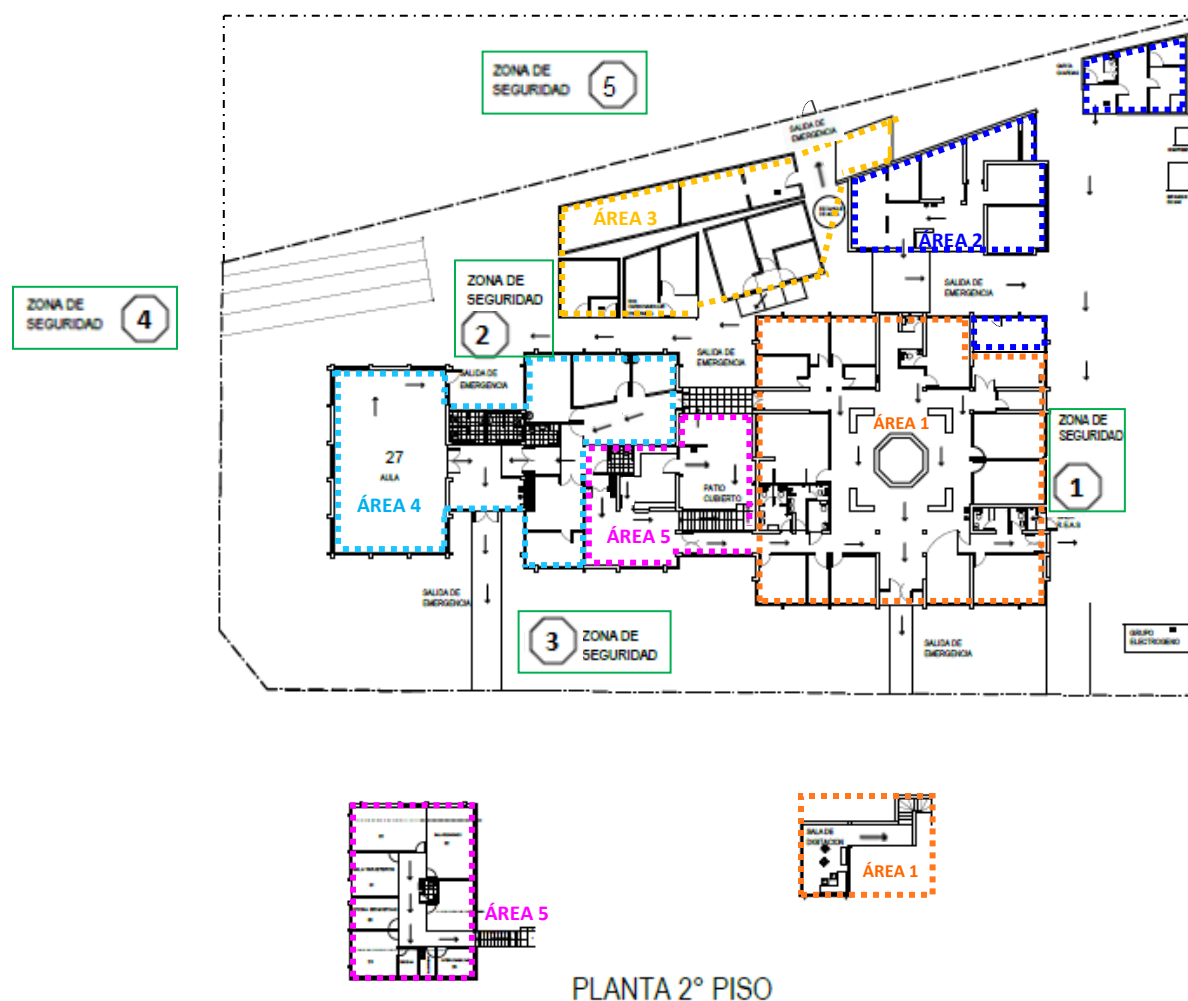

- Área 1
- Área 2
- Área 3
- Área 4
- Área 5

	Centro de Salud Familiar Villa Nonguén	Código: INS 2.1
		Edición: 04
		Fecha Elab: Julio 2021
		Página 21 de 21
		Vigencia: Julio 2026
PLAN INSTITUCIONAL DE EVACUACIÓN		

ANEXO 2

Resumen de procedimientos de evacuación según tipo de emergencia

Emergencia			Quien activa la alarma evacuación	Alarma de evacuación	Zonas de seguridad
	Amago de incendio		No se activa	-	-
	Incendio		Funcionario	Sirena	Z4
	Sismo	menor	No se activa	-	-
		mayor	Jefe de emergencia	Sirena	Z1, Z2, Z3, Z5
	Inundación	parcial	No se activa	-	Z1, Z2, Z3, Z5
		total	Jefe de emergencia	Sirena	Z4
	Fuga de gas		Jefe de emergencia	Sirena	Z4