测试集发病事件分布

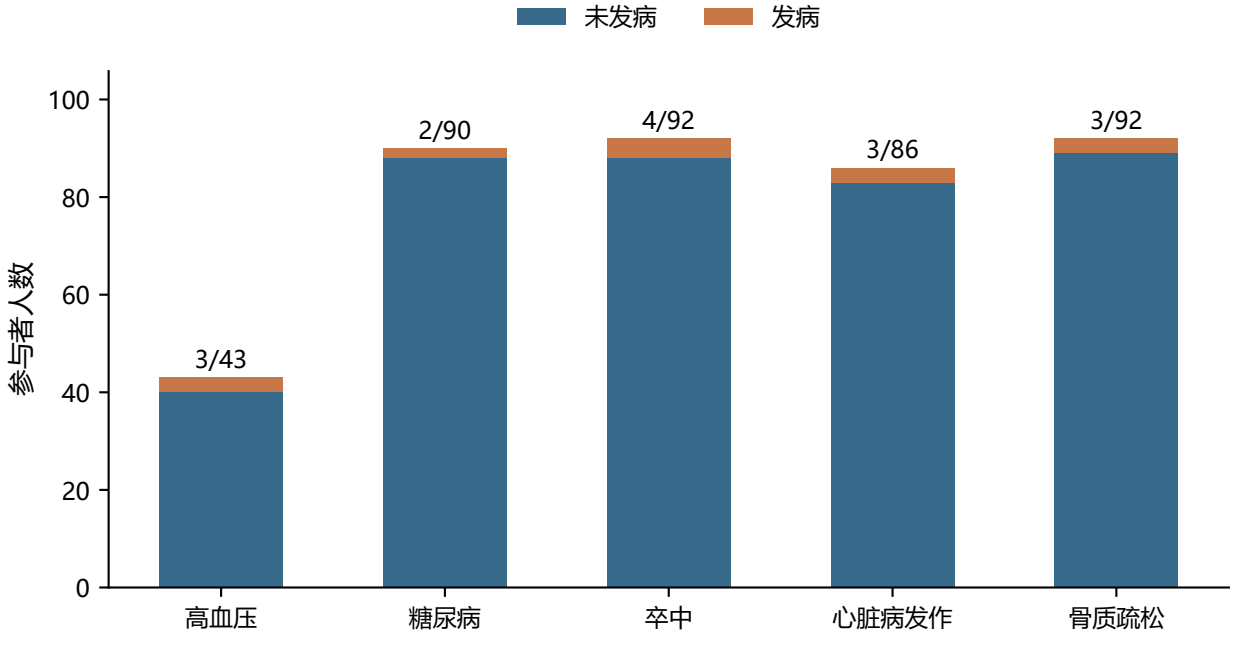

柱顶标记为发病人数 / 测试人数；少量阳性事件会使性能估计不稳定。
未发病者较多，应同时报告召回率、平衡准确率与全阴性基线。