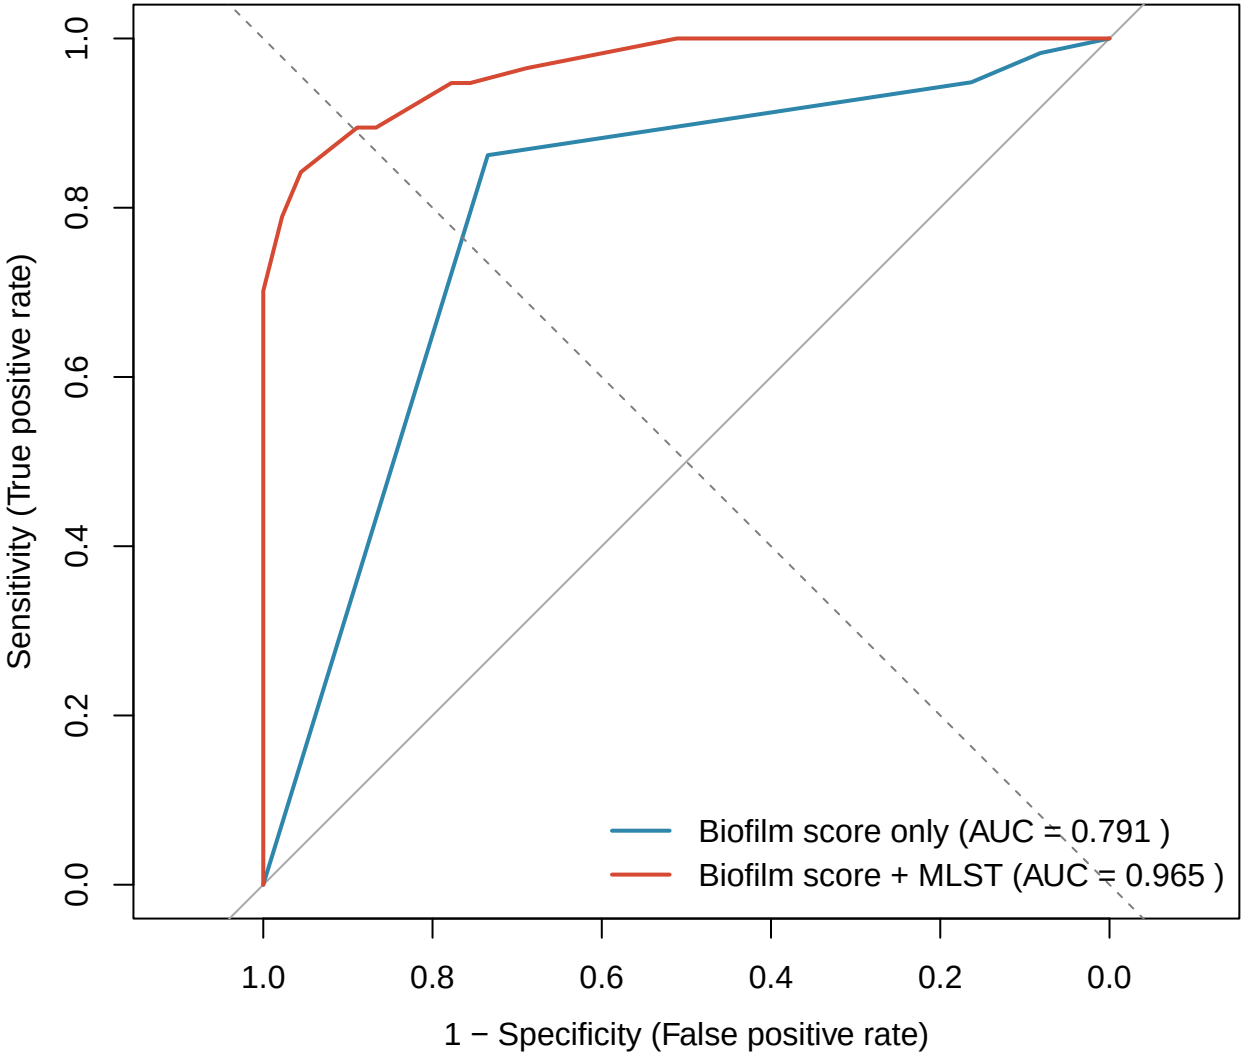
Sensitivity (True positive rate)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
1 − Specificity (False positive rate)
Biofilm score only (AUC = 0.791)
Biofilm score + MLST (AUC = 0.965)