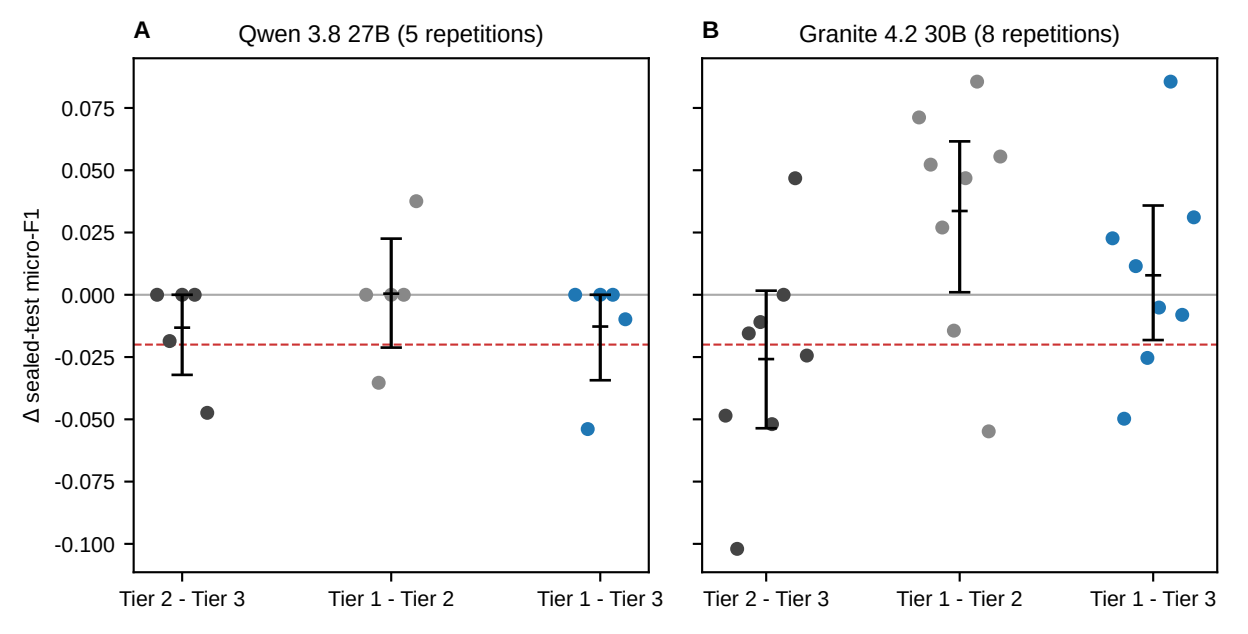
A
Qwen 3.8 27B (5 repetitions)
B
Granite 4.2 30B (8 repetitions)
Δ sealed-test micro-F1
0.075
0.050
0.025
0.000
-0.025
-0.050
-0.075
-0.100
Tier 2 - Tier 3
Tier 1 - Tier 2
Tier 1 - Tier 3
Tier 2 - Tier 3
Tier 1 - Tier 2
Tier 1 - Tier 3