CTI 华测检测

CMA 240020349784

ilac-MRA

CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L1910

检测报告

报告编号 A225034948810102CR1

报告抬头公司 广东国达铜业有限公司

地 址 广东省东莞市长安镇长安振安东路 363 号 1 栋

以下测试之样品及样品信息由申请者提供并确认

样品名称	C1100（T2）
型号	5*50*200
样品接收日期	2025.05.23
样品检测日期	2025.05.23-2025.05.29

检测要求

序号	测试项目
1	抗拉强度，规定塑性延伸强度，断后伸长率
2	维氏硬度

检测结果：请参见后续页面。

批 准 黎华才 **日 期** 2025.08.06

黎华才

授权签字人

No. R838EEA7D7

华测检测认证集团股份有限公司 广东省深圳市宝安区 70 区鸿威工业园

检测报告

测试样品

样品编号	样品名称	样品型号
A2250349488101001	C1100（T2）	5*50*200

样品图片

A2250349488101001

检测报告

测试项目 1：抗拉强度，规定塑性延伸强度，断后伸长率

1. 测试设备

设备名称	型 号
兹韦克材料测试机	Z250SNS

2. 环境条件

温度 23±2℃，湿度：50±10%RH

3. 测试标准：GB/T 228.1-2021

4. 测试结果

测试样品	测试结果		
	抗拉强度 R_m (MPa)	规定塑性延伸强度 $R_{P0.2}$ (MPa)	断后伸长率 A_{50mm} (%)
A2250349488101001	264	250	34.5

检测报告

测试曲线

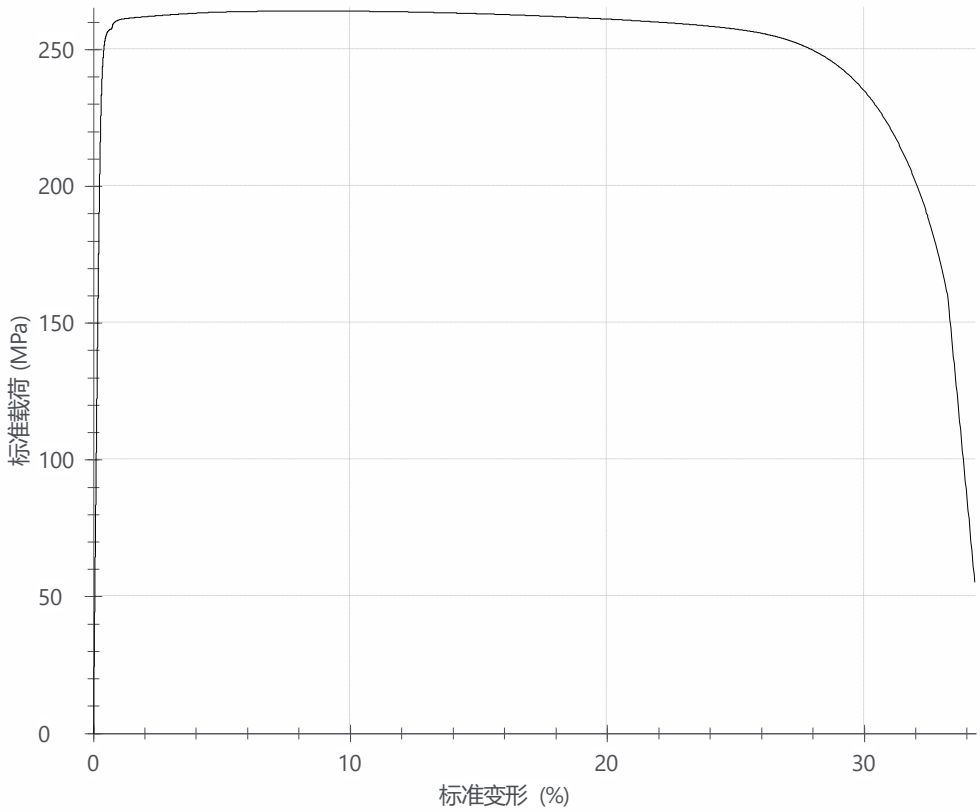

样品 A2250349488101001

检测报告

测试项目 2：维氏硬度

1. 测试设备

设备名称	型 号
全自动维氏硬度计	FALCON 600

2. 环境条件

温度 23±2℃，湿度：50±10%RH

3. 测试标准：GB/T 4340.1-2024

4. 测试条件

试验力：1 kgf，保持时间：10s

5. 测试结果

样品编号	测试结果 （HV1）			
	测试点 1	测试点 2	测试点 3	平均值
A2250349488101001	95.2	97.1	96.5	96.3

注释: 本报告于原报告(报告编号 A225034948810102C)基础上修改了“地址”, 增加了 “CNAS 章” 。本报告替换原报告 A225034948810102C，自本报告签发之日起，原报告 A225034948810102C 作废。

声明：
1.检测报告无批准人签字、“专用章”及报告骑缝章无效；
2.样品及样品信息由申请者提供，申请者应对其真实性负责，CTI 未核实其真实性；
3.本报告检测结果仅对受测样品负责；
4.未经 CTI 书面同意，不得部分复制本报告。

*** 报告结束 ***