

HÆNDELSESBESKRIVELSE FOR  
INDTRUFNE GASULYKKER 2012

## **Indholdsfortegnelse**

1	Ulykkesstatistik 2012 i diagrammer .....	3
2	Opgørelse fordelt på gastyper.....	5
2.1	Biogas .....	5
2.2	Bygas.....	5
2.3	Naturgas .....	5
2.4	Flaskegas.....	8
2.5	Lightergas .....	8


Juli 2013

j.nr. 441-21-00156


j.nr. 230-70-00001

## 1 Ulykkesstatistik 2012 i diagrammer


I dette afsnit er ulykkesstatistikken for 2012 visuelt illustreret ved hjælp af de efterfølgende diagrammer: Figur 1-1 til Figur 1-4. Udviklingen i antal ulykker indenfor gasområdet (GR-A og GR-B) på årsbasis kan tillige ses i de pågældende grafer, og det er således muligt at sammenligne årets ulykkesstatistik direkte med de sidste godt 10 års ulykkesstatistikker.

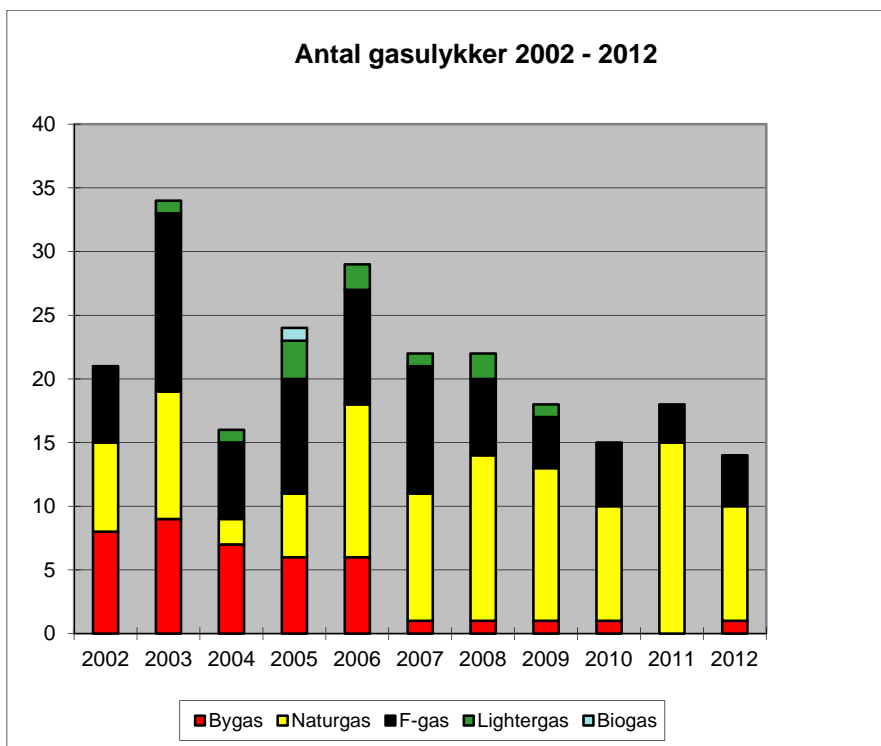


Figur 1-1. Antal gasulykker i perioden 2002-2012.

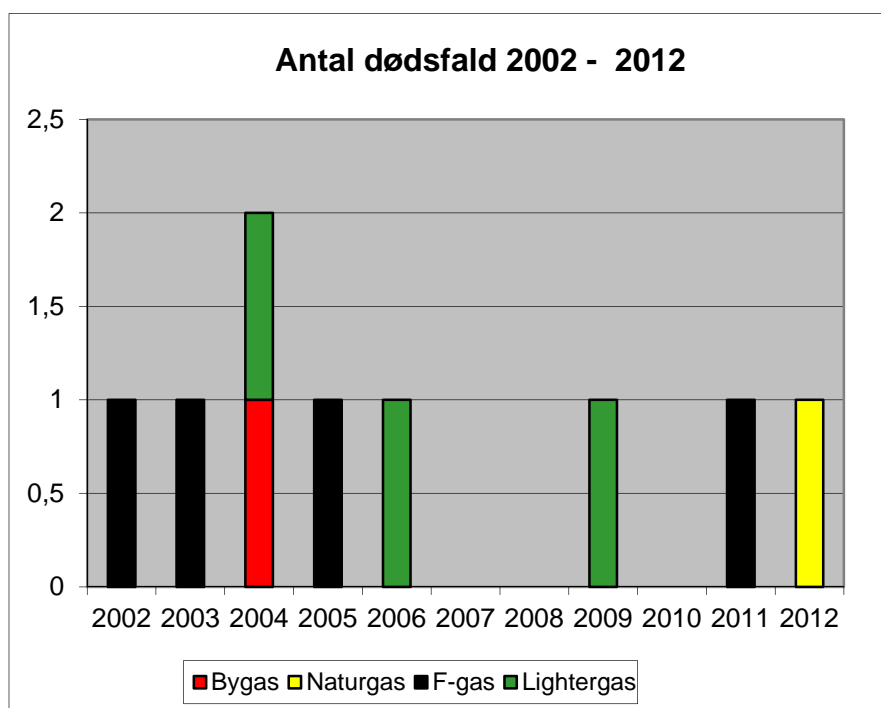

Figur 1-2. Antal dødsfald i perioden 2002-2012.

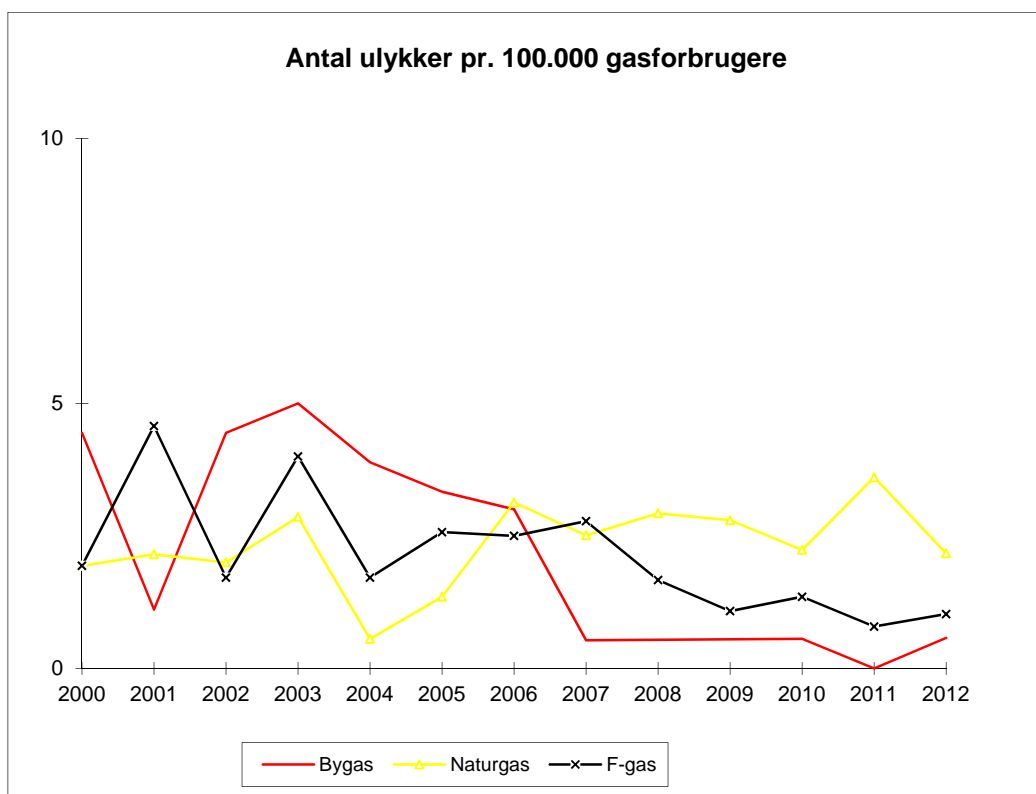

Figur 1-3. Antal ulykker pr. 100.000 gasforbrugere i perioden 2000-2012.

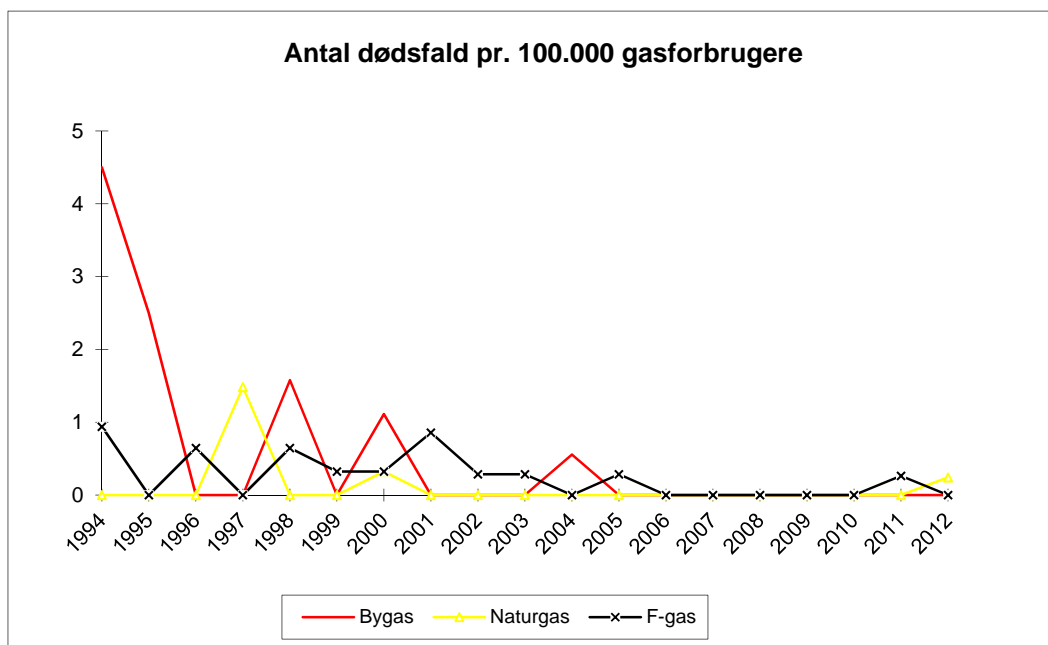

Figur 1-4. Antal dødsfald pr. 100.000 gasforbrugere i perioden 1994-2012.

## 2 Opgørelse fordelt på gastyper

Ulykkesopgørelse for 2012 figurerer i Tabel 2-1, hvor hændelserne er opdelt efter hvilken type gas, der har været involveret i de pågældende sager.

	Biogas	Bygas	Naturgas	F-gas	Lightergas	I alt
Brand	0	1	2	1	0	4
Ekspllosion	0	0	4	2	0	6
Forgiftning	0	0	3	1	0	4
I alt	0	1	9	4	0	14

Tabel 2-1. Hændelser i 2012, fordelt på gastyper.

I de efterfølgende underafsnit findes korte beskrivelser af årets ulykker inddelt efter gastype inklusiv dato for hændelse, postnummer og by.

### 2.1 Biogas

Der har i 2012 ikke været anmeldt nogen ulykker på biogasområdet.

### 2.2 Bygas



Sagsnr: 230-50-00012


17-11-2012

2300 København S

Brand bag gaskomfur, forskyldt af vagabonderende nulstrøme.  
Ingen personskade kun materielle skader. Gas ikke direkte årsag.

Alder på apparat: Ukendt.

### 2.3 Naturgas



Sagsnr: 230-50-00017

16.02.2012

4654 Faxe Ladeplads

Mindre CO-forgiftning af 1 person efter tilstopning af kedel.  
Lovpligtig service ikke overholdt af ejer.

Alder på kedel: 22 år.



**Sagsnr: 230-50-00009**

**07.12.2012**

**2880 Bagsværd**

Ekspllosion i en gaskedel på grund af utæthed i tilslutning til gas-armatur samt en tilmuret friskluftåbning i skorsten, foretaget af en uautoriseret (murer). Ingen personskade.

Alder på kedel: 11 år.



**Sagsnr: 230-50-00041**

**10.03.2012**

**6430 Nordborg**

En ældre mand og hund fundet døde. Dødsårsagen skyldes sandsynligvis kulilteforgiftning fra et ældre centralvarmeanlæg med en påmonteret gasblæseluftbrænder. Det kunne konstateres, at røggasserne indeholde en dødelig mængde kulilte. Det kunne samtidig konstateres, at skorstenskanalen var utæt så røggasserne havde fri afgang til boligens opholdsrum.

Alder på anlæg/brænder: Ukendt.



**Sagsnr: 230-50-00042**

**19.08.2012**

**8850 Bjerringbro**

Eksplotionslignende brand opstår i et skur til opdræt af fasaner. Da en medarbejder vil tænde en "kyllingevарmer" med en lighter antænder hele huset og medarbejderen bliver temmelig alvorligt forbrændt. Det foregående gasudslip skyldes sandsynligvis en defekt samling mellem slange og kyllingevарmer. Hændelsen betragtes som værende enkeltstående.

Alder på varmer: Ukendt.



**Sagsnr: 230-50-00005**

**23.02.2012**

**4050 Skibby**

Familie på 3 personer sendt til observation for CO-forgiftning, på grund af aftræk til eksisterende skorsten er blokeret af grene. Lovpligtigt service ikke overholdt.

Alder på kedel: 19 år.



---

**Sagsnr: 230-50-00021**

**27-08-2012**

**6400 Sønderborg**

---

Brand i gasfyret pulvertørreanlæg. For høj temperatur i procesluften, antændte aflejret pulver på anlæggets vægge. Branden blev observeret af driftspersonalet, men der skete ingen personskade.

Alder på anlæg: Ukendt.



---

**Sagsnr: 422-21-01954**

**28-01-2012**

**2765 Smørum**

---

Forpufning i gaskedel. Forpufningen skyldes ejers gentagne tændingsforsøg, efter kedel var gået på fejl. Ingen personskade. Betragtes som enkeltstående sag med dårlig vedligeholdelse.

Alder på kedel: 5 år.



---

**Sagsnr: 230-50-00019**

**22-08-2012**

**8960 Randers**

---

Kraftig forpufning i gaskedel på grund af ulovligt arbejde af Tømrerfirma. Ingen personskade.

Alder på kedel: Ukendt.



---

**Sagsnr: 230-50-00020**

**03-09-2012**

**3460 Birkerød**

---

Kraftig forpufning i gaskedel på grund af ulovligt arbejde af Tømrerfirma. Ingen personskade.

Alder på kedel: Ukendt.

## 2.4 Flaskegas



**Sagsnr: 422-21-01972**

**21.06.2012**

**7100 Vejle**

Gasdåse eksploderet på grill. Årsag skyldes varmepåvirkningen fra varme kul, der blev hældt tilbage i grillstarter og placeret umiddelbart under gasdåse på grill.  
Ingen personskader, dog enkelte sodskader på fliser.

Alder: Ukendt.



**Sagsnr: 422-21-01962**

**05.03.2012**

**5000 Odense**

Ekspllosion i en pizzeria som følge af utæthed, der blev antændt af en gnist i startrelæet fra en kølefrysers kompressor. Årsagen skyldes en kombination af en fuldstændig ulovlig gas-installation pga. uautoriseret VVS-arbejde og forkerte komponenter og installationspraksis. Ingen personskade.

Alder på apparat: Ukendt.



**Sagsnr: 230-50-00008**

**15.10.2012**

**4750 Lundby**

3 personer CO-forgiftet og indsat i ilttank på grund af installeret vandvarmer uden aftræk til det fri. Hændelsen er enkeltstående. Ingen omkomne.

Alder: Ukendt.



**Sagsnr: 422-21-01960**

**09.02.2012**

**6340 Kruså**

Brand med eksplosion til følge på grund af, at en gasflaske i en varmeovn er blevet opvarmet kraftigt, hvorved flaskens sikkerhedsventil (aflastningsventil) har kunnet aflaste et "gasmix", der er blevet antændt med eksplosion til følge. Ingen personskader.

Alder på apparat: Ukendt.

## 2.5 Lightergas

Der har i 2012 ikke været anmeldt nogen ulykker på lightergasområdet.