


Sikkerhedsstyrelsen

Hændelsesbeskrivelse for indtrufne gasulykker i 2005

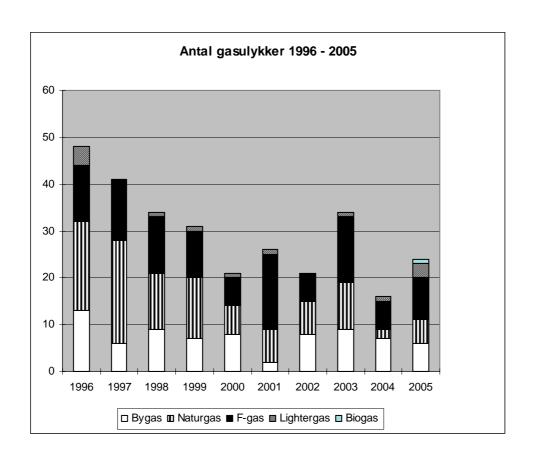

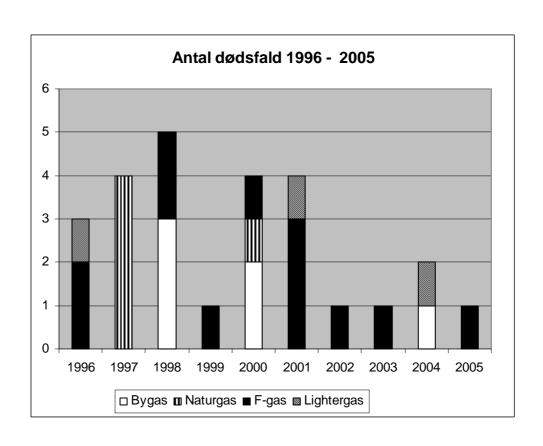

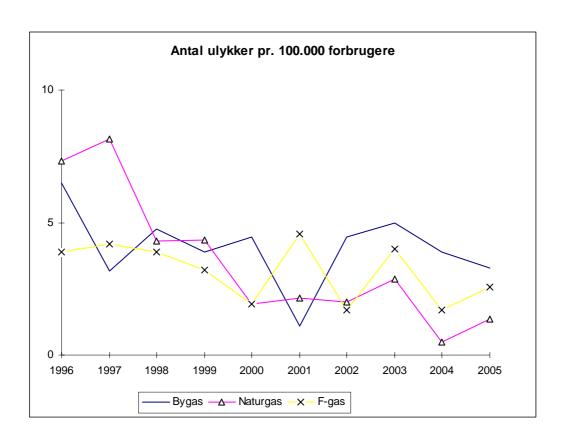

Hændelser i 2005

	Biogas	Bygas	Naturgas	F-gas	Lightergas	I alt
Brand	1	4	2	5	1	13
Eksplosion			1	4	2	7
Forgiftning		2	2			4
I alt	1	6	5	9	3	24

Sagsnr.: 422-21-01705

06.01.2005 2450 København SV.

CO-forgiftning som følge af brand i køkken, formodentlig pga. glemt gryde på bygaskomfur. En person kørt på hospital til observation for forgiftning.

Sagsnr: 422-21-01560

07.01.2005 3460 Birkerød

To personer kørt på hospital til observation for forgiftning pga. tilstoppet veksler. Der havde ikke været udført service på anlægget i længere tid.

Sagsnr: 422-21-01665

10.01.2005 2720 Vanløse

Ildløs/forpufning som følge af antændelse af udstrømmende gas pga. brug af elektrisk værk-

tøj.

To personer kom lettere til skade.

Sagsnr: 422-21-01706

26.02.2005 2400 København NV.

Stor utæthed ved løs forskruning bag bygaskomfur.

En person kørt på hospital til observation for forgiftning.

Sagsnr: 422-21-01660

07.03.2005 2200 København N.

Ildløs efter skæring direkte i en gasledning under tryk med elektrisk værktøj.

To personer kom lettere til skade, den ene af en karakter, så personen blev indlagt på hospital for yderligere behandling.

Sagsnr: 422-21-01708

08.11.2005 2300 København S.

CO-forgiftning som følge af utæt bygaskomfur.

En person kørt på hospital til observation for forgiftning.

Sagsnr: 422-21-01651

16.06.2005 8700 Horsens

Lightergasulykke. Eksplosion i rækkehus som følge af snifning af lightergas og samtidig antændelse af lighter. Fire personer indlagt med forbrændinger i varierende grad.

Sagsnr: 422-21-01677

13.09.2005 2300 København S.

Brand i køkken opstået ved udskiftning af gasflaske til loddebrænder. Ved udskiftningen antændtes gassen af nærvedstående, tændt brødrister. Minimal materiel skade. En person indlagt med forbrænding.

Sagsnr: 422-21-01684

19.10.2005 3310 Ølsted

Lightergasulykke. Eksplosion i rækkehus som følge af snifning af lightergas. Store materielle skader. Fem personer indlagt med forbrændinger, to af dem med alvorlige 3. grads forbrændinger.

Sagsnr: 422-21-01650

20.06.2005 4690 Haslev

Ulykke med gasfyret, traktormonteret ukrudtsbrænder. En person alvorligt forbrændt.

Sagsnr: 422-21-01675

16.09.2005 2000 Frederiksberg

Brand i køkken opstået ved anvendelse af ikke godkendt F-gasudstyr tilsluttet 11 kilos flaske med manglende pakning på flaskeventilen. Kun materiel skade.

Sagsnr: 422-21-01691

11.12.2005 4100 Ringsted

Brand i kolonihavehus, formodentlig som følge af tørring af tøj på F-gasvarmeovn. En person omkom.

Sagsnr: 422-21-01649

11.05.2005 2920 Charlottenlund

Håndværkere havde under arbejde på trykfyldt gasrør anvendt en elektrisk gevindskærer, hvorved der opstod brand i leilighed.

To håndværkere kom lettere til skade.

Sagsnr: 422-21-01653

21.06.2005 5560 Årup

Gaseksplosion pga. utætte slanger fra F-gasbatteri. Slange fra 33 kg. udendørs flaskebatteri var utæt. Den udstrømmende gas "løb" ned i kælderen hvor et oliefyr antændte gassen. Ved den efterfølgende eksplosion skete der omfattende bygningsskade. Der var ingen personskade.

Sagsnr: 422-21-01661

14.09.2005 2100 København Ø.

Håndværkere havde under arbejde på trykfyldt gasrør anvendt en elektrisk stiksav, hvorved der straks opstod brand i lejlighed.

En person kom lettere til skade.

Sagsnr: 422-21-01679

18.10.2005 2500 Valby

Lightergasulykke. En person forbrændt ved påfyldning af lightergas på fyrfadslighter.

Sagsnr: 422-21-01686

05.07.2005 6700 Esbjerg

Gaseksplosion i kolonihavehus, formentlig som følge af utæthed i F-gas installationen. Kun

materiel skade.

Sagsnr: 422-21-01687

21.10.2005 6640 Lunderskov

Eksplosion i varmluftaggregat. Virksomheden havde stoppet anlægget pga. vibrationer. Under servicefirmaets arbejde indtræffer en eksplosion som laver omfattende skade på anlægget. Der skete ingen personskade.

Sagsnr: 422-21-01689

10.06.2005 8654 Bryrup

Gaseksplosion i Bageri hvor en "hæveovn" var tilsluttet en 11 kg. Gasflaske. En defekt slange var årsagen. En person blev forbrændt på ansigt og arme.

Sagsnr: 422-21-01690

06.12.2005 2820 Gentofte

Forgiftningsulykke pga. tilstoppet aftræk. Håndværkere havde i forbindelse med renovering fyldt skorsten med gl. mursten og mørtel. En af beboerne besvimede og brækkede benet i den forbindelse. To personer indlagt til behandling/observation for forgiftning.

Sagsnr: 422-21-01694

25.12.2005 8700 Horsens

Brand i varmluftsblæser. Branden skyldes sandsynligvis et knækket rør til gasvagten, hvorefter den udstrømmende gas blev antændt af et elektrisk relæ. Der var omfattende røgskade men ingen personskade.

Sagsnr: 422-21-01702

02.09.2005 6893 Hemmet

Eksplosion i overdækket gylletank som rummer afgasset gylle fra Biogasanlæg. Biogassen er formodentlig antændt af en boremaskine da en medarbejder skulle montere et beslag uden på tanken. Der skete ingen personskade.

Sagsnr: 422-21-01678

09.08.2005 2300 København S.

Brand i asfaltkoger som følge af væltet gasflaske. En person forbrændt.

Sagsnr: 422-21-01676

04.10.2005 6870 Ølgod

Gaseksplosion. Hus total ødelagt pga. utæt slange fra 11 kg. gasflaske. Huset havde stået ubeboet i længere tid. Kort efter at beboeren kommer hjem indtræffer eksplosionen. Beboeren blev alvorligt forbrændt.