

Fyrværkeri

Pernille Petersen

pep@sik.dk



Program

- Ny bekendtgørelse
- Bilag 1
- Salgssteder og opbevaring i detailleddet
- Ansøgninger
- Kontrol



Ny fyrværkeribekendtgørelse

- Bekendtgørelse om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler nr. 729 af 4. juli 2008
- Trådte i kraft 15. juli 2008
- Fyrværkeribekendtgørelserne 1061 og 1068 samt Tekniske forskrifter er ophævet
- Alle godkendelser og tilladelser gælder stadig



Opbygning

- Samlet bekendtgørelse
- Tekniske forskrifter i bilag 1
- Del 1: Tekniske krav til fyrværkeriartikler
- Del 2: Tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler



Ændringer i bekendtgørelsen

- Virksomhedsgodkendelse betinget af opbevaringstilladelse
- Indhentning af straffeattest ved opbevaringstilladelse
- Straffeattester viser afgørelser ned til bøde på 1000 kr.
- SIK udtalelse kun ved opbevaring på risikovirksomheder
- Fyrværkeri må ikke indeholde forbudte kemikalier
- Festfyrværkere skal anmelde brug af nytårsfyrværkeri
- Anerkendelse af udenlandske festfyrværkere
- Efteruddannelse af festfyrværkere



Bilag 1

- Del 1
 Tekniske krav til fyrværkeriartikler
- Del 2
 Tekniske forskrifter



Ændringer i del 1

 Forbud mod knaldeffekt som dominerende effekt – undtagen max. 75 mm salutbomber og sceneeffekter



Ændringer i del 2

- De generelle bestemmelser
 - De elektriske installationer skal være indrettet i overensstemmelse med Stærkstrømsbekendtgørelsen
- Opbevaringsbestemmelserne for detailleddet
 - Opbevaring af småfyrværkeri
 - Opbevaring af nytårsfyrværkeri
- Opbevaringsbestemmelserne for andre oplag
 - Opbevaring af 1.4G og 1.4S
 - Opbevaring af 1.3G
 - Opbevaring af 1.1G og 1.2G
- Læsning og losning af containere
- Ordensregler



Opbevaringsbestemmelserne for andre oplag



Anden opbevaring af 1.4G og 1.4S

- I bygning (TF 3.4)
 - Mængden i hver brandsektion ændres fra 10.000 kg til 25.000 kg NEM
 - Fyrværkeriet må ikke opbevares i bygninger som er omfattet Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter
 - Nye reglerne for brandventilation
- I container (TF 3.5)
 - Mængden i det enkelte oplag ændres fra 10.000 kg til 50.000 kg NEM



Anden opbevaring af 1.4G og 1.4S

Afstandskrav

- Ydre sikkerhedsafstand:

$$0,25 \times 6,4 \times Nem^{1/3}$$

 Ydre sikkerhedsafstand til trafikårer uden konstant og tæt trafik:

$$0,25 \times 4,3 \times Nem^{1/3}$$

- Indre sikkerhedsafstand:

$$0,25 \times 0,22 \times Nem^{1/2}$$



Anden opbevaring af 1.3G

- I bygning (TF 4.2)
 - Mængden i hver brandsektion ændres fra 10.000 kg til 25.000 kg NEM
 - Fyrværkeriet må ikke opbevares i bygninger, som er omfattet Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter
 - Nye reglerne for brandventilation
- I container (TF 4.3)
 - Mængden i det enkelte oplag ændres fra 10.000 kg til 50.000 kg NEM



Opbevaring af 1.1G og 1.2G

- Der er indsat bestemmelser for opbevaring af fyrværkeri transportklassificeret 1.1G og 1.2G
 - I bygning (TF 5.2)
 - I container (TF 5.3)
 - Afstandskrav (TF 5.4)



| Anden opbevaring i bygning 1 | Mere end 500 kg NEM 1.4S+1.4G i bygning | 1.3G i bygning | 1.1G og 1.2G i bygning |
|---|---|-----------------------|---------------------------|
| Det enkelte oplag max NEM | 25000 kg | 25000 kg | 2000 kg |
| Pakkeafsnit, max NEM | 250 kg | 250 kg | 100 kg |
| Oplag og pakkeafsnit kan placeres i 1. etages bygning | ja | ja | ja |
| Oplaget skal placeres i stueetagen | ja | ja | ja |
| Opbevaring i bygninger med beboelse, opfattet af beredskabsstyrelsens driftmæssige forskrifter/tekniske forskrifter | nej | nej | nej |
| Selvstændig bygning | - | ja | ja |
| Må pakkeafsnittet anvendes til andre formål | nej | nej | nej |
| Krav til bygningskonstruktionen | ja | ja | ja |
| Flugtvejsdøre | 2 stk. (max 25 meter) | 2 stk. (max 25 meter) | 2 stk. (max 25 meter) |
| Krav til rumopvarmning | ja | ja | ja |
| Sprinkleranlæg | Over 2000 m ² | - | - |



| Anden opbevaring i bygning 2 | Mere end 500 kg NEM 1.4S+G i bygning | 1.3G i bygning | 1.1G og 1.2G i bygning |
|---|---|---|---|
| Ydre sikkerhedsafstand | 0,25 x 6,4 x NEM ^{1/3} | 6,4 x NEM ^{1/3} | 22,2 x NEM ^{1/3} |
| Ydre sikkerhedsafstand til svært evakuerbare bygninger eller områder | 2 x 0,25 x 6,4 x NEM ^{1/3} | 2 x 6,4 x NEM ^{1/3} | 2 x 22,2 x NEM ^{1/3} |
| Indre sikkerhedsafstand | 0,25 x 0,22 x NEM ^{1/2} , dog mindst 10 meter | 0,22 x NEM ^{1/2} , dog mindst 10 meter | 4,8 x NEM ^{1/3} , dog mindst 10 meter |
| Ydre sikkerhedsafstand til trafikårer uden konstant og tæt trafik | 0,25 x 4,3 x NEM ^{1/3} | 4,3 x NEM ^{1/3} | 3,4 x NEM ^{1/2} |
| Afstand fra åbninger til andre bygningers åbninger samt større brandfarligt oplag | 100 meter | 100 meter | 100 meter |
| - Kan bortfalde, hvis | Anordning mod udslyngning Småfyrværkeri 1.4S nytårsfyrværkeri 1.4S pyrotekniske artikler | Anordning mod udslyngning Småfyrværkeri 1.4S nytårsfyrværkeri 1.4S pyrotekniske artikler | - |
| Brandslukningsmateriel | Slangevinde | Slangevinde | Håndsprøjtebatteri eller trykvandslukker |



| Anden opbevaring i container 1 | Mere end 500 kg NEM 1.4S+G i container | 1.3G i container | 1.1G og 1.2G i container |
|---|--|--|--|
| Det enkelte oplag max NEM | 10000 kg - 50000 kg | 10000 kg – 50000 kg | 2000 kg – 10000 kg |
| Pakkeafsnit, max NEM | 250 kg | 250 kg | 100 kg |
| Må pakkeafsnittet anvendes til andre formål | nej | nej | nej |
| Flugtvejsdøre | 1 stk. 2 stk. hvis mere end 6 meter lang, 1 hvis der er pakket kontinuerligt fra bagvæggen | 1 stk. 2 stk. hvis mere end 6 meter lang, 1 hvis der er pakket kontinuerligt fra bagvæggen | 1 stk. 2 stk. hvis mere end 6 meter lang, 1 hvis der er pakket kontinuerligt fra bagvæggen |
| Ydre sikkerhedsafstand | 0,25 x 6,4 x NEM ^{1/3} | 6,4 x NEM ^{1/3} | 22,2 x NEM ^{1/3} |
| Ydre sikkerhedsafstand til svært evakuerbare bygninger eller områder | 2 x 0,25 x 6,4 x NEM ^{1/3} | 2 x 6,4 x NEM ^{1/3} | 2 x 22,2 x NEM ^{1/3} , dog mindst 270 m til virk. mindst 400 m til bolig |
| Indre sikkerhedsafstand | 0,25 x 0,22 x NEM ^{1/2} , dog mindst 10 meter | 0,22 x NEM ^{1/2} , dog mindst 10 meter | 4,8 x NEM ^{1/3} , dog mindst 10 meter |
| Ydre sikkerhedsafstand til trafikårer uden konstant og tæt trafik | 0,25 x 4,3 x NEM ^{1/3} | 4,3 x NEM ^{1/3} | 3,4 x NEM ^{1/2} |



| Anden opbevaring i container 2 | Mere end 500 kg NEM 1.4S+G i container | 1.3G i container | 1.1G og 1.2G i container |
|--|---|---|--|
| Afstand fra åbninger til andre bygningers åbninger samt større brandfarligt oplag | 100 meter | 100 meter | 100 meter |
| - Kan bortfalde, hvis | Anordning mod udslyngning Småfyrværkeri 1.4S nytårsfyrværkeri 1.4S pyrotekniske artikler | Anordning mod udslyngning | - |
| Afstand til brandbart vegetation | 10 meter | 10 meter | 10 meter |
| Afstand til parkering eller lignende | 10 meter | 10 meter | 10 meter |
| Afstand til større brandfarligt oplag | 15 meter | 25 meter | 25 meter |
| Brandslukningsmateriel | Håndsprøjtebatteri eller trykvandslukker | Håndsprøjtebatteri eller trykvandslukker | Håndsprøjtebatteri eller trykvandslukker |



Detailleddet



Opbevaring af nytårsfyrværkeri

- Fra den 24. november til den 30. november
 - På lager i detailleddet
- Fra den 1. december til den 31. december
 - I butikken og på lageret
- Fra den 1. januar til den 1. februar
 - På lager i detailleddet
- Fra den 2, februar til den 23, november
 - Ved grossist / importør




Indretning af salgssteder

- Butik
- Salgssted i det fri
- Midlertidigt forretningssted





Butik

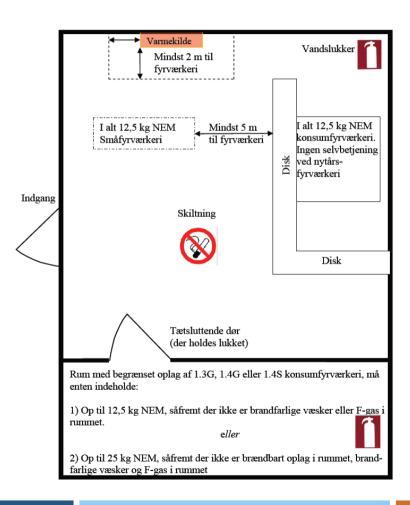




Butikscentre / butik i butik

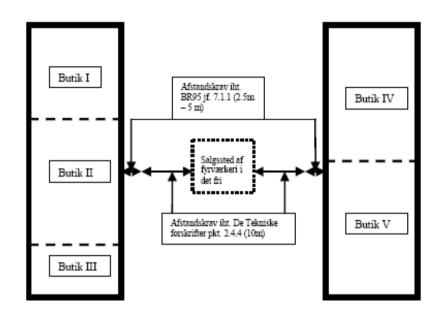

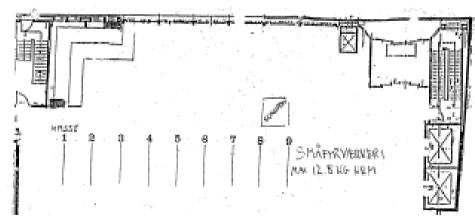





Salassted i det fri

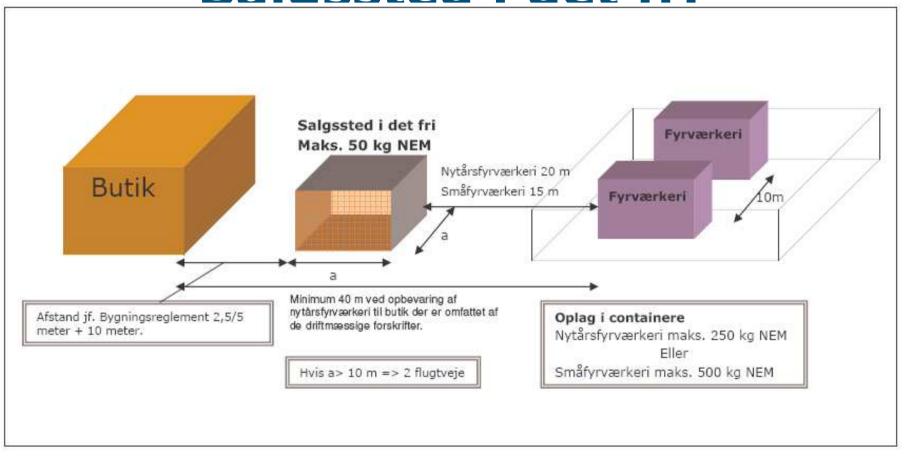




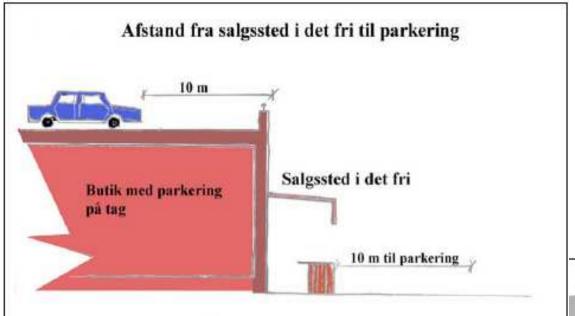

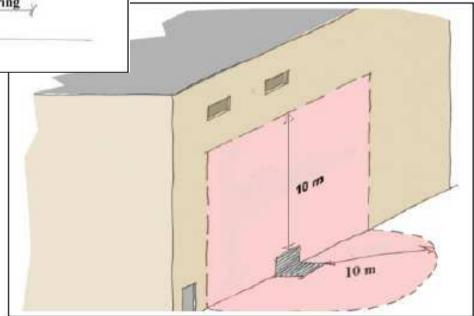




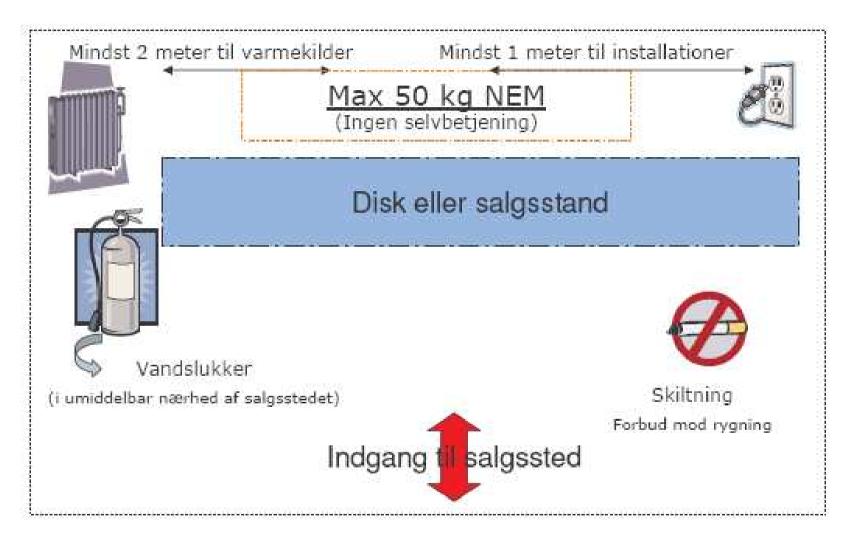



Midlertidig forretningssted

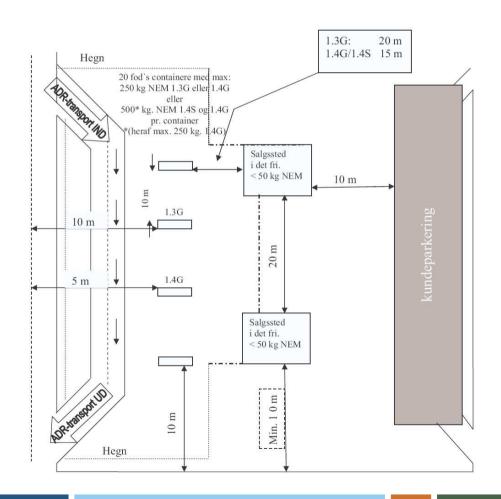



Opbevaring af fyrværkeri

- Bygninger
- Containere



| Opbevaring af fyrværkeri i bygning i detailleddet | Småfyrværkeri 1.4S + 1.4G + 1.3G og andre pyrotekniske artikler 1.4S + 1.4G (TF 2.4) | Nytårsfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1.4S + 1.4G + 1.3G (TF 2.6) |
|--|---|--|
| Max oplag | 500 kg, dog max 250 kg 1.4G og 1.3G i hver brandsektion | 250 kg i bygning |
| Anden opbevaring | Ingen brandfarlige væsker, F- gas nytårsfyrværkeri, pyro- tekniske artikler 1.3G | Kun fyrværkeri |
| Opbevaring i bygninger, der anvendes til beboelse eller bygninger med lokaliteter, der er omfattet af Beredskabsstyrelsens driftmæssige forskrifter eller tekniske forskrifter | ja | nej |
| Afstand til naboskel | 2,5 meter – 5 meter | 5 meter |
| Afstand til vej- og stimidte | 2,5 meter – 5 meter | 5 meter |
| Afstand til vej- og stiskel | - | 2,5 meter |
| Afstand til andre objekter | Sum afstanden | Sum afstanden |
| Afstand til bygninger som anvendes til beboelse eller bygninger med lokaliteter, der er omfattet af Beredskabsstyrelsens driftmæssige forskrifter / tekniske forskrifter | - | 40 meter |
| Afstand fra åbninger til andre bygningers åbninger og større brandfarlige oplag | 100 meter | 100 meter |
| - kan reduceres til (ved anvendelse af udslyngningsgitter) | 10 meter | 40 meter* * ikke svært evakuerbare |
| Afstand mellem bygninger med oplag af fyrværkeri | - | Mindst 10 meter |
| Flugtveje | 2 stk. | 2 stk. |
| Sprinkleranlæg eller andet system | nej | ja |
| Krav om håndsprøjtebatteri, trykvandslukker eller vandfyldt slangevinde | ja | ja |



| Opbevaring af fyrværkeri i container i detailleddet | Småfyrværkeri 1.4S + 1.4G + 1.3G og andre pyrotekniske artikler1.4S + 1.4G (TF 2.5) | Nytårsfyrværkeri 1.4S + 1.4G + 1.3G og andre pyrotekniske artikler 1.3G (TF 2.7) |
|---|---|--|
| Max oplag | 500 kg 1.4S, 250 kg 1.4G og 1.3G | 250 kg |
| Afstand til naboskel | 5 meter | 10 meter |
| Afstand til vej- og stiskel | 2,5 meter | 2,5 meter |
| Afstand til vej- og stimidte | 5 meter | 10 meter |
| Afstand til andre objekter | Sum afstanden | Sum afstanden |
| Afstand til brandbart vegetation | 10 meter | 10 meter |
| Område der ikke må anvendes til andre formål | 10 meter | 10 meter |
| Afstand til større brandfarlige oplag i det fri | 15 meter | 15 meter |
| Afstand til beboelse og bygninger omfattet af driftmæssige / tekniske forskrifter | - | 40 meter |
| Afstand fra åbninger til større brandfarlige oplag i fri | 100 meter | 100 meter |
| - kan reduceres til (ved anvendelse af udslyngningsgitter) | 10 meter | 40 meter* *ikke svært evakuerbare |
| Må containerne stables | Nej | nej |
| Indbyrdes afstand mellem containerne | 10 meter | 10 meter |
| Indhegning af containere | nej | ja |
| Krav til elinstallationer | ja | ja |
| Krav om sprinkleranlæg | nej | ja |
| Krav om håndsprøjtebatteri eller trykvandslukker | ja | ja |



Ansøgning/anmeldelse

- Anmeldelse (§9 stk. 9)
 - Salgssted i butik
 - Opbevaring af op til 500 kg NEM 1.4S og småfyrværkeri
 - Bygning
 - container
- Ansøgning (§9 stk. 2)
 - Salgssted i det fri i tilknytning til butik
 - Midlertidigt forretningssted
 - Opbevaring af fyrværkeri
 - Bygning
 - container



Anmeldelse

Anmeldelse af oplag og salg af fyrværkeri, gældende for oplag op til 12,5 / 25 kg NEM og 12,5 kg NEM på salgssted.

| Salgs- og oplagsstedets adresse. | | | |
|--|---------------|------------|-------|
| Navn: | | | Tif.: |
| Adresse: | Nr.: | Post nr.: | Ву: |
| Ansvarlig for salg og oplag. | · | | |
| Navn: | | | Tif.: |
| Adresse: | Nr.: | Post nr.: | Ву: |
| Salgsperiode. | <u>'</u> | | |
| Salg af fyrværkeri starter den (se i øvrigt | vejledningens | afsnit 3.) | |
| Beskrivelse af salgs- og oplagssted. | | | |
| Oplagets vægt. På salgsstedet kg NEM | | | |
| På oplagsstedetkg NEM | | | |
| Oplagsrummets anvendelse (jf. Økonomi- og Erhvervsministeriets (Sikkerhedsstyrelsens) Bekendtgørelse nr. 729 af 4. juli 2008, § 11): | | | |
| ☐ Udelukkende til fyrværkeri ☐ Både til lagerrum og fyrværkeri ☐ Andet: | | | |
| Krav til indretning af salgs- og opbevaringssted kan findes i Økonomi- og Erhvervsministeriets (Sikkerhedsstyrelsens) Bekendtgørelse nr. 729 af 4. juli 2008, (se vejledningen side 2). | | | |
| Erklæring: | | | |
| Den ansvarlige for salg og oplag af fyrværkeri erklærer herved, at ovenstående oplysninger er korrekte og at personalet er instrueret i ordensreglerne, som anført i Bekendtgørelse nr. 729 af 4. juli 2008, bilag 1, del 2, Tekniske Forskrifter, kapitel 2.9, samt at salgsstedet opfylder Erhvervs- og Selskabsstyrelsens regler herom. | | | |
| Dato: Underskrift (navn ved elektronisk ansøgning): | | | |



Veiledning:

Skemaet anvendes i forbindelse med anmeldelse af fyrværkerisalg og oplag.

- 1. Skriv adresse på salgs- eller opbevaringsstedet.
- 2. Navn og adresse på den, som er ansvarlig for salget og oplaget.
- Anfør salgsperiodens 1. salgsdag (tidligst den 1. december). Oplag af fyrværkeri i tilstødende lokaler dog allerede fra 24. november. Salg af fyrværkeri skal afsluttes senest 31. december).
- Beskriv hvilken type af konsumfyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, der ønskes oplagret. Angiv oplagets omfang. NEM = Nettoeksplosivmængde.
- 5. Husk dato og underskrift.
- 6. Anmeldelsesskemaet indsendes til beredskabet i den kommune hvor butikken ligger.

Bemærk! Ansøgningen kan kun behandles, hvis alle felter er udfyldt korrekt og de nødvendige oplysninger fremgår af de medsendte bilag.

Uddrag af de Tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler:

2.2 Salg og håndtering i butikker

- 2.2.1 Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan fastsætte nærmere vilkår for placering og indretning af salgsstedet for konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler i butikken, såfremt dette skønnes nødvendigt for at sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand.
- 2.2.2 Butikker, hvor der sælges nytårsfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, må ikke have fælles flugtvej eller andet indendørs adgangsareal med andre butikker.
- 2.2.3 Ved salgssted i en butiks salgslokale må den samlede mængde af nytårsfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler ikke overstige 12.5 kg NEM.
- 2.2.4 Ud over de i punkt 2.2.3 nævnte fyrværkeriartikler må der i salgslokalet i en afstand af mindst 5 meter fra salgsstedet opbevares en samlet mængde på højst 12,5 kg NEM småfyrværkeri.
- 2.2.5 I tilstødende lokaler, der er adskilt fra salgslokalet og forsynet med mindst tætsluttende dør hertil, må der opbevares en samlet mængde på højst:
 enten 12,5 kg NEM konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, såfremt der i lokalerne ikke findes brandfarlige væsker eller F-gas,
 - eller 25 kg NEM konsumfyrværkeri og pyrotekniske artikler, såfremt der i lokalerne ikke findes brandfarlige væsker, F-gas eller andet brandfarligt oplag.
- 2.2.6 Nytårsfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler må ikke sælges ved selvbetjening.
- 2.2.7 Salgssteder for konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler må ikke placeres i bygningers flugtveje eller adgangsveje.
- 2.2.8 På salgssteder må konsumfyrværkeri ikke placeres tættere end 1 meter fra udstyr, som f.eks. kasseapparater, kortlæsere m.v., der ikke er godkendt til anvendelse i eksplosionsfarligt område.
- 2.2.9 I umiddelbar nærhed af salgsstedet skal forefindes mindst ét håndsprøjtebatteri, én trykvandslukker eller én vandfyldt slangevinde.
- 2.2.10 I tilstødende lokaler, hvor der opbevares konsumfyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, jf. punkt 2.2.4, skal der i umiddelbar nærhed af oplaget af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler forefindes mindst ét håndsprøjtebatteri, én trykvandslukker eller én vandfyldt slangevinde.
- 2.2.11 Ordensreglerne i afsnit 2.9 skal overholdes.

Der henvises i øvrigt til de generelle bestemmelser i kapitel 1.0g 2.1 samt ordensreglerne i afsnit 2.9.



Ansøgning 1

- Navn, adresse og tlf. på den som er ansvarlig for salgs- og opbevaringsstedet
- Adresse på salgs- og opbevaringsstedet
- Fornøden tegningsmateriale
- Beskrivelse af virksomhedens arbejdsmæssige rutiner og opbevaringsforhold
- Dokumentation fra en kompetent myndighed for godkendelse af transportklassifikationen
- Salgs- og opbevarings periode
- Dato og underskrift



Ansøgning 2


- Betingelse for at opnå tilladelse (§9 stk. 4):
 - Ansøger ikke er dømt for strafbart forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af tilladelsen
 - Ansøger skal være myndig
 - Ansøgeren må ikke være under konkursbehandling eller likvidation




Kontrol

- Jul og Nytår
 - Sik vil gerne deltage i enkelte tilsyn
- Lovligt fyrværkeri
 - Se positivlisten + ikke lovlige produkter
- Tjeklister
 - Udleveret materiale
- Retssag




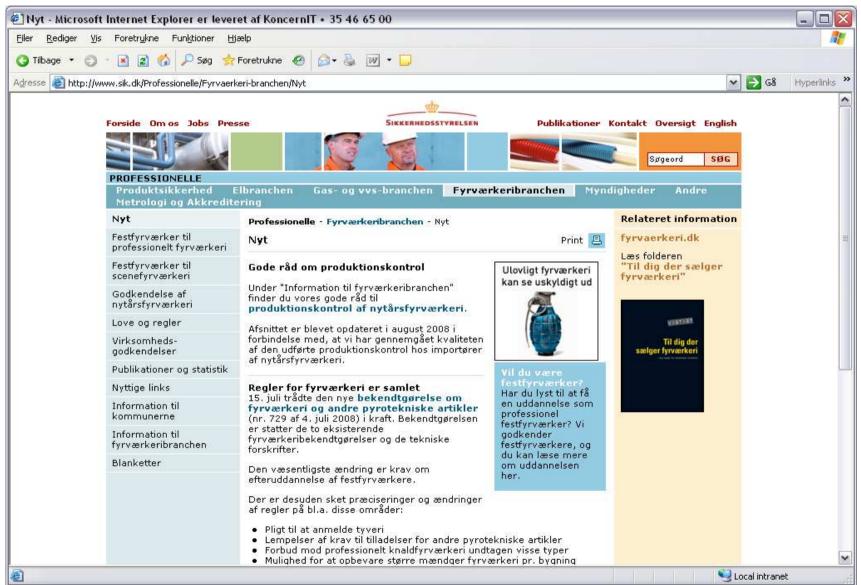




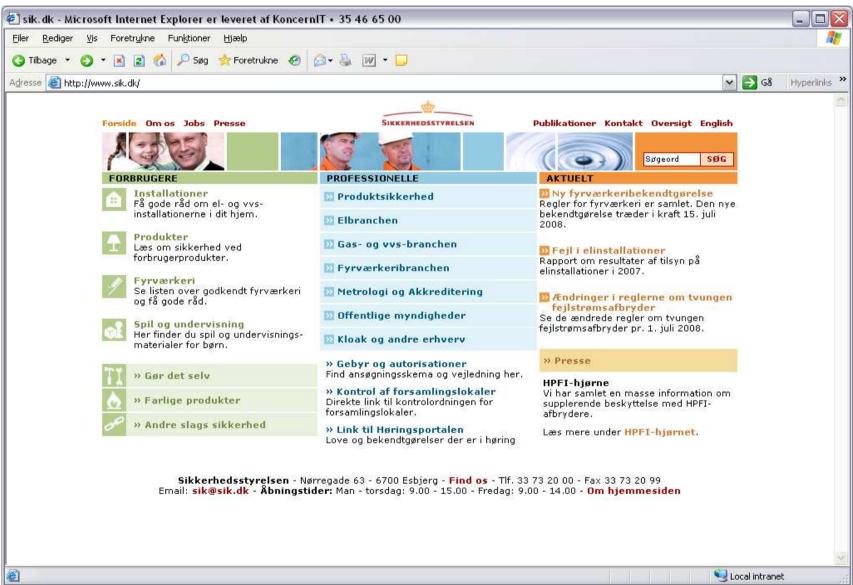




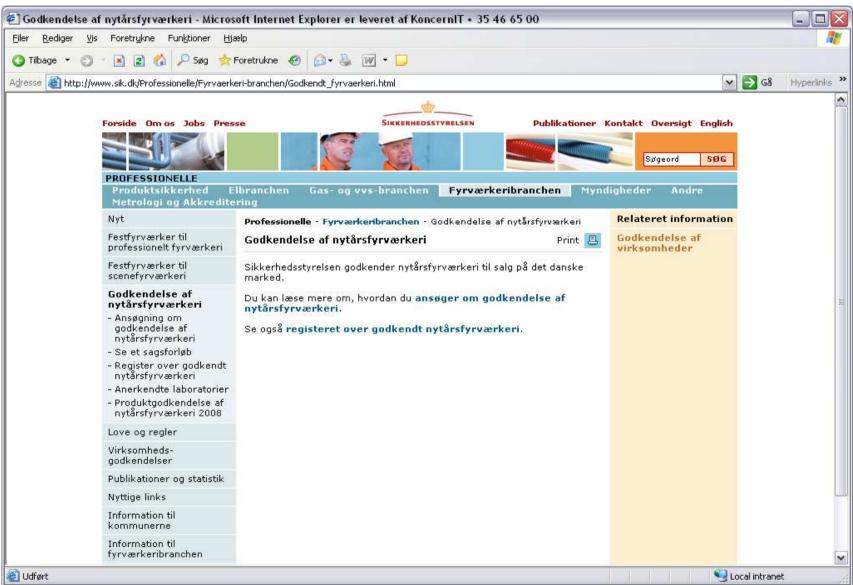



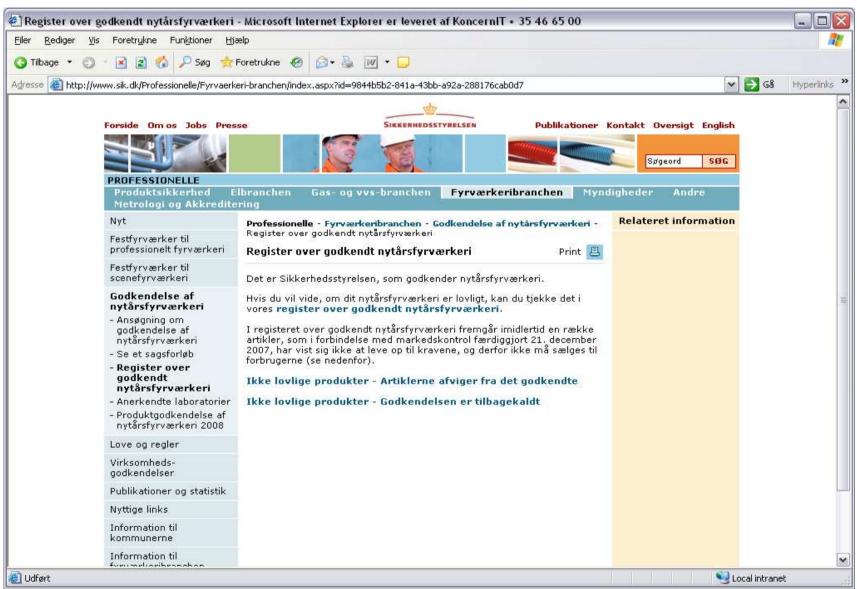



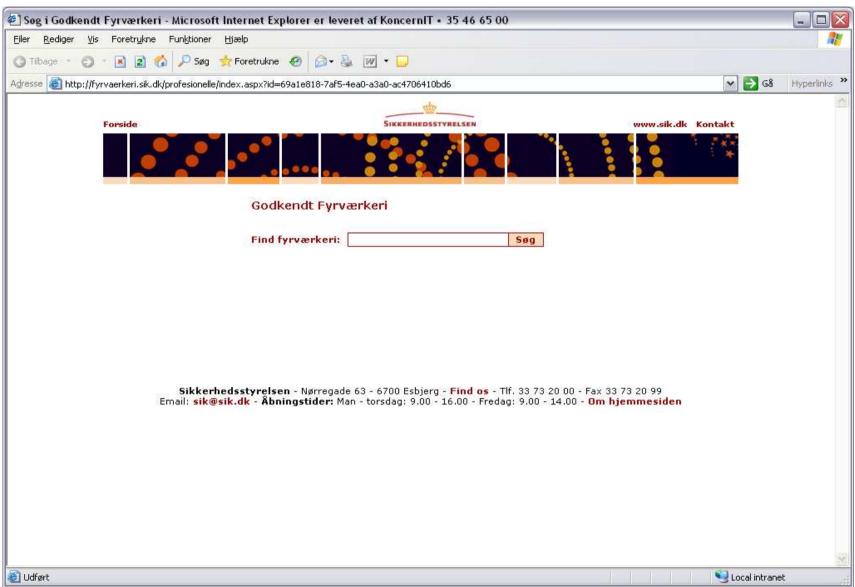



| Ikke-lovlige produkter Artiklerne afviger fra det godkendte | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|--|--|--|
| Varenavn 0205A | Særlige kendetegn | Type Knitrende granulat | SIK-nr. SIK-0092210458 | Importør Mermaid Fireworks | | | |
| 8 skuds bomberør | | Romerlys | SIK-0282310392 | Bright Star (Import) | | | |
| Alexandria | Første 4 tal i batchnr. er 2006 | Romerlys | SIK-0282411176 | JKC Fyrværkeri Import A/S | | | |
| Antara Purple | Uden produktionsår 2007 | Raket | SIK-0272711071 | LCH Import A/S | | | |
| Cobra batteri - 1,2" 19 shots cake | Uden mærkning med NEM | Batterier og kombinationer | SIK-0053210743 | Ålborg Fyrværkerifabrik ApS | | | |
| Konge Bomben | | Raket | SIK-0272911345 | BE Import | | | |
| Mozart | Teksten mindre end 2,1 mm i højden | Fontsene | SIK-0153410308 | LCH Import A/S | | | |
| Rock Star | • | Raket | SIK-0272410338 | Bright Star (Import) | | | |
| Spider | | Raket | SIK-0272310389 | Bright Star (Import) | | | |
| Sølv Smaragden | | Raket | SIK-0272511145 | BE Import | | | |
| Turbo viftefontæne | Uden mærkning med NEM | Batterier og kombinationer | SIK-00531011341 | Ålborg Fyrvserkerifsbrik ApS | | | |
| Viftefontæne | Uden mærkning med NEM | Batterier og kombinationer | SIK-00531011342 | Ålborg Fyrværkerifabrik ApS | | | |



| Ikke-lovlige produkter | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|--|--|--|
| Godkendelsen er tilbage kaldt af sikkerhedsmæssige årsager | | | | | | | |
| Varenavn | Særlige kendetegn | Туре | SIK-nr. | Importør | | | |
| Chrystal 36 Shot Angle | | Batterier og kombinationer | SIK-0053411413 | Bright Star Fireworks A/S | | | |
| Esrum Sø | | Batterier og kombinationer | SIK-0052911059 | Bright Star Fireworks A/S | | | |
| Festskud | Uden mærkning med stregkode | Romerlys | SIK-0282310633 | Bright Star Fireworks A/S | | | |
| Fontsene Batteri | | Batterier og kombinationer | SIK-0052210125 | Mermaid Fireworks | | | |
| Formel 1 - Knitrende Sølv | | Fontæner | SIK-0153410342 | Fyrværco A/S | | | |
| Japan Tokio Festbatteri | Uden mærkning med NEM | Batterier og kombinationer | SIK-0053210766 | Ålborg Fyrværkerifabrik ApS | | | |
| PantherHorn | | Ingen standard (heksehyl) | SIK-0992211332 | Ålborg Fyrværkerifabrik ApS | | | |
| Professionel Batteri 2572 | | Batterier og kombinationer | SIK-0053210127 | Mermaid Fireworks | | | |
| Thunder King | | Romerlys | SIK-0282410287 | Fyrværkerieksperten ApS | | | |
| Turbo 25 skuds Multicolour batteri | Uden mærkning med NEM | Batterier og kombinationer | SIK-0053611380 | Ålborg Fyrværkerifabrik ApS | | | |























Retssag

- Tilladelse til opsætning af 2 containere
 - Den ene container skulle ifølge tilladelsen anvendes som salgs- og udleveringscontainer. Den var det tilladt at opbevare 50 kg. NEM fyrværkeri.
 - Den anden containeren skulle anvendes til opbevaring af 250 kg. NEM fyrværkeri.



Overtrædelser

- opbevaret 69 kg. NEM-vægt fyrværkeri i en 20 fods container, uagtet at den højest tilladte mængde var 50 kg. NEM, hvilket udgjorde en overskridelse på 38%
- undladt at området inden for 10 meter blev anvendt til andre formål ved at have anbragt andet brandbart materiale indenfor en afstand af 10 meter fra udleveringscontainer
- undladt at holde en afstand på minimum 15 meter til andre bygninger
- undladt at området inden for 10 meter blev anvendt til andre formål ved at have anbragt andre containere indeholdende byggemarkedsartikler indenfor en afstand af 10 meter fra opbevaringscontainer
- undladt at holde en minimumsafstand på 40 meter til øvrige bygninger, der er omfattet af Beredskabsstyrelsens driftsmæssige forskrifter
- undladt at forsyne containeren med det rette antal udslyngnings gitre og samtidig undladt at holde dørene til containeren lukkede
- undladt at opstille sikkerhedshegn omkring containeren
- undladt at have containeren forsynet med en anordning, der sikrer redningsberedskabet mulighed for på sikker afstand at tilslutte brandslukningsmateriel og derved bekæmpe en brand i containeren



Bøde

26.000,-



Diverse oplysninger

- Kampagne på skolerne
 - Hjemmeværnet og SSP konsulenter
 - Meddelelse til kommunerne

- Genbrugspladserne
 - Meddelelse til kommunerne
 - Muligvis snart 2 steder som destruerer fyrværkeri i Danmark



Spørgsmål?