

Temadag for beredskaberne 2009

Pernille Petersen

pep@sik.dk



Program

- Hvem må sælge fyrværkeri
- Opbevarings- og salgsperiode
- Typer af salgssteder
- Opbevaring
- Småfyrværkeri
- Ny bekendtgørelse 28. december 2009



Hvem må sælge fyrværkeri

- Butikker hvorfra der foregår detailsalg
- Midlertidige forretningssted som forestås af en butik hvorfra der foregår detailsalg
 - Som opfylder kravene til fast forretningssted
 - Samme åbningstid som butik
 - Kun et midlertidigt forretningssted

(Bekendtgørelse om afvigelse af krav om fast forretningssted ved salg af fyrværkeri beregnet til anvendelse af forbrugere af 10/10 2005)



Opbevaring og salg

- Fra den 24. november til den 30. november
 - På lager i detailleddet
- Fra den 1. december til den 31. december
 - I butikken og på lageret
- Fra den 1. januar til den 1. februar
 - På lager i detailleddet
- Fra den 2. februar til den 23. november
 - Ved grossist / importør




Typer af salgssteder

- Butik
- Salgssted i det fri
- Midlertidigt forretningssted
- Tilladelse / anmeldelse



Butik


(tekniske forskrifter 2.2)

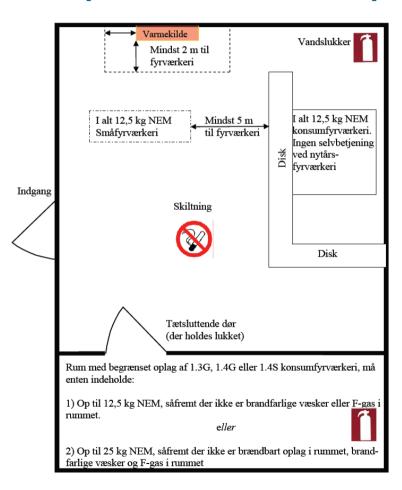



Butikscentre / butik i butik


(tekniske forskrifter 2.2 og 2.3)

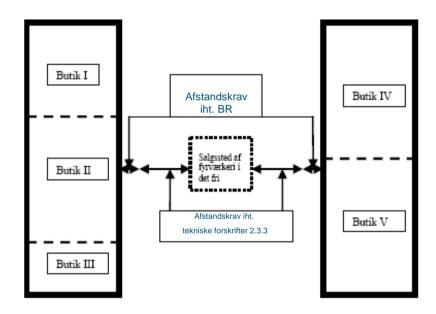





Salgssted i det fri

(tekniske forskrifter 2.3)

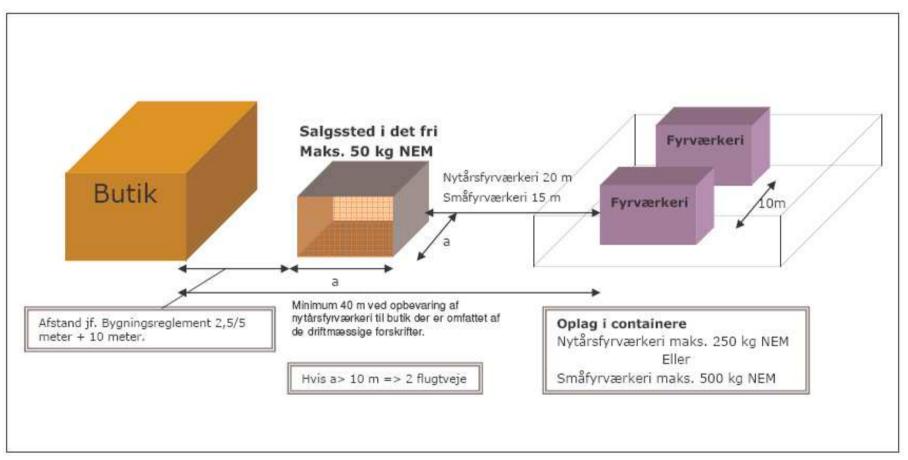




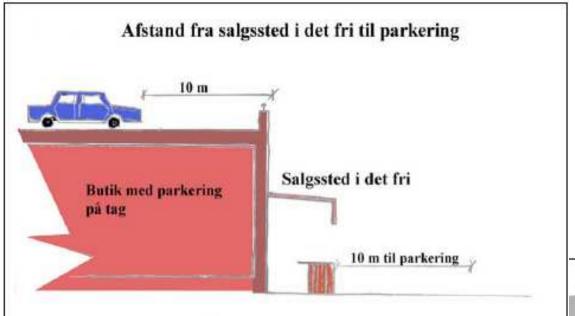

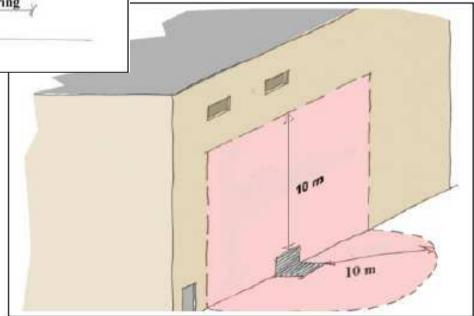




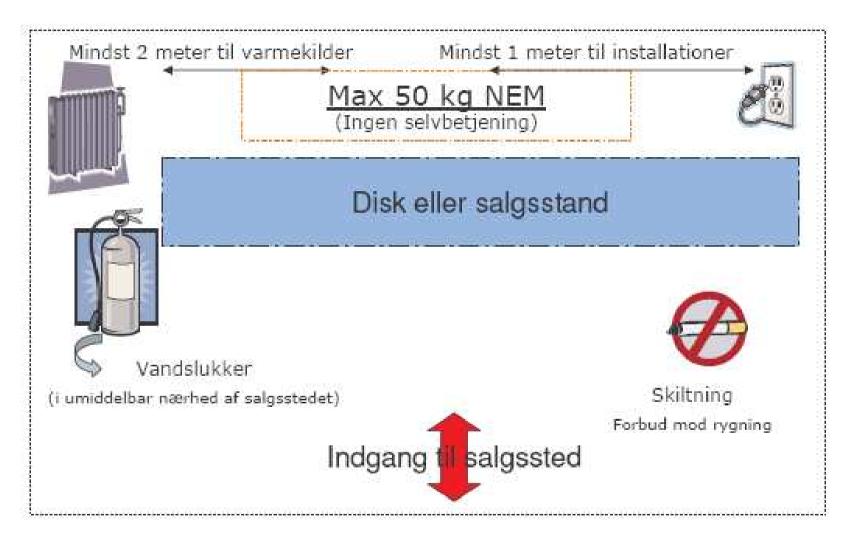



Midlertidig forretningssted

(tekniske forskrifter 2.8)

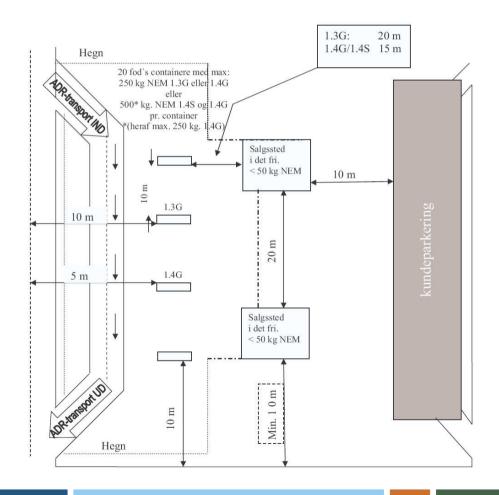



Tilladelse / anmeldelse

- Anmeldelse (§9 stk. 9)
 - Salgssted i butik
- Ansøgning (§9 stk. 2)
 - Salgssted i det fri i tilknytning til butik
 - Midlertidigt forretningssted



Opbevaring af fyrværkeri

- Bygninger
- Containere



Opbevaring af fyrværkeri i bygning i detailleddet	Nytårsfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1.4S + 1.4G + 1.3G (TF 2.6)
Max oplag	250 kg i bygning
Anden opbevaring	Kun fyrværkeri
Opbevaring i bygninger, der anvendes til beboelse eller bygninger med lokaliteter, der er omfattet af Beredskabsstyrelsens driftmæssige forskrifter eller tekniske forskrifter	nej
Afstand til naboskel	5 meter
Afstand til vej- og stimidte	5 meter
Afstand til vej- og stiskel	2,5 meter
Afstand til andre objekter	Sum afstanden
Afstand til bygninger som anvendes til beboelse eller bygninger med lokaliteter, der er omfattet af Beredskabsstyrelsens driftmæssige forskrifter / tekniske forskrifter	40 meter
Afstand fra åbninger til andre bygningers åbninger og større brandfarlige oplag	100 meter
- kan reduceres til (ved anvendelse af udslyngningsgitter)	40 meter* * ikke svært evakuerbare
Afstand mellem bygninger med oplag af fyrværkeri	Mindst 10 meter
Flugtveje	2 stk.
Sprinkleranlæg eller andet system	ja
Krav om håndsprøjtebatteri, trykvandslukker eller vandfyldt slangevinde	ja

Nytårsfyrværkeri SIKKERHEDSSTYRELSEN 10 m 10 m 40 m 10 m 250 kg 15 m 2,5 m 10 m 100 m 10 m (40 m)



Ansøgning

- Ansøgning (§9 stk. 2)
 - Opbevaring af fyrværkeri
 - Bygning
 - container



Småfyrværkeri

- Salg
- Opbevaring
- Tilladelse / anmeldelse



Salg af småfyrværkeri

- Må foregå i alle detailsalgsbutikker hele året
 - Max 12,5 kg NEM i butikken
 - Max 12,5 eller 25 kg NEM i tilstødende lokale




Opbevaring af småfyrværkeri

- Bygninger
- Containere



Opbevaring af fyrværkeri i bygning i detailleddet	Småfyrværkeri 1.4S + 1.4G + 1.3G og andre pyrotekniske artikler 1.4S + 1.4G (TF 2.4)
Max oplag	500 kg, dog max 250 kg 1.4G og 1.3G i hver brandsektion
Anden opbevaring	Ingen brandfarlige væsker, F- gas nytårsfyrværkeri, pyro- tekniske artikler 1.3G
Opbevaring i bygninger, der anvendes til beboelse eller bygninger med lokaliteter, der er omfattet af Beredskabsstyrelsens driftmæssige forskrifter eller tekniske forskrifter	ja
Afstand til naboskel	2,5 meter – 5 meter
Afstand til vej- og stimidte	2,5 meter – 5 meter
Afstand til vej- og stiskel	-
Afstand til andre objekter	Sum afstanden
Afstand til bygninger som anvendes til beboelse eller bygninger med lokaliteter, der er omfattet af Beredskabsstyrelsens driftmæssige forskrifter / tekniske forskrifter	-
Afstand fra åbninger til andre bygningers åbninger og større brandfarlige oplag	100 meter
- kan reduceres til (ved anvendelse af udslyngningsgitter)	10 meter
Afstand mellem bygninger med oplag af fyrværkeri	-
Flugtveje	2 stk.
Sprinkleranlæg eller andet system	nej
Krav om håndsprøjtebatteri, trykvandslukker eller vandfyldt slangevinde	ja

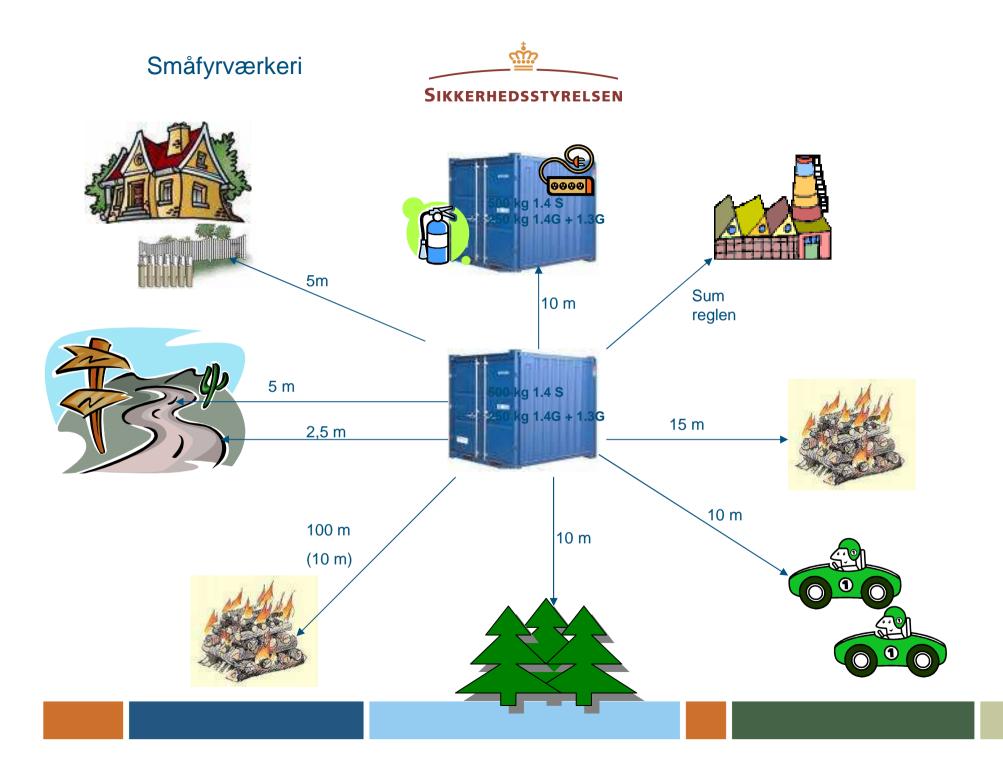



Anmeldelse

- Anmeldelse (§9 stk. 9)
 - Salgssted i butik

Fjernes i den nye bekendtgørelse

- Opbevaring af op til 500 kg NEM småfyrværkeri
 - Bygning
 - container



Opbevaring af fyrværkeri i bygning i detailleddet	Småfyrværkeri 1.4S + 1.4G + 1.3G og andre pyrotekniske artikler 1.4S + 1.4G (TF 2.4)	Nytårsfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1.4S + 1.4G + 1.3G (TF 2.6)
Max oplag	500 kg, dog max 250 kg 1.4G og 1.3G i hver brandsektion	250 kg i bygning
Anden opbevaring	Ingen brandfarlige væsker, F- gas nytårsfyrværkeri, pyro- tekniske artikler 1.3G	Kun fyrværkeri
Opbevaring i bygninger, der anvendes til beboelse eller bygninger med lokaliteter, der er omfattet af Beredskabsstyrelsens driftmæssige forskrifter eller tekniske forskrifter	ja	nej
Afstand til naboskel	2,5 meter – 5 meter	5 meter
Afstand til vej- og stimidte	2,5 meter – 5 meter	5 meter
Afstand til vej- og stiskel	-	2,5 meter
Afstand til andre objekter	Sum afstanden	Sum afstanden
Afstand til bygninger som anvendes til beboelse eller bygninger med lokaliteter, der er omfattet af Beredskabsstyrelsens driftmæssige forskrifter / tekniske forskrifter	-	40 meter
Afstand fra åbninger til andre bygningers åbninger og større brandfarlige oplag	100 meter	100 meter
- kan reduceres til (ved anvendelse af udslyngningsgitter)	10 meter	40 meter* * ikke svært evakuerbare
Afstand mellem bygninger med oplag af fyrværkeri	-	Mindst 10 meter
Flugtveje	2 stk.	2 stk.
Sprinkleranlæg eller andet system	nej	ja
Krav om håndsprøjtebatteri, trykvandslukker eller vandfyldt slangevinde	ja	ja



Opbevaring af fyrværkeri i container i detailleddet	Småfyrværkeri 1.4S + 1.4G + 1.3G og andre pyrotekniske artikler1.4S + 1.4G (TF 2.5)	Nytårsfyrværkeri 1.4S + 1.4G + 1.3G og andre pyrotekniske artikler 1.3G (TF 2.7)
Max oplag	500 kg 1.4S, 250 kg 1.4G og 1.3G	250 kg
Afstand til naboskel	5 meter	10 meter
Afstand til vej- og stiskel	2,5 meter	2,5 meter
Afstand til vej- og stimidte	5 meter	10 meter
Afstand til andre objekter	Sum afstanden	Sum afstanden
Afstand til brandbart vegetation	10 meter	10 meter
Område der ikke må anvendes til andre formål	10 meter	10 meter
Afstand til større brandfarlige oplag i det fri	15 meter	15 meter
Afstand til beboelse og bygninger omfattet af driftmæssige / tekniske forskrifter	-	40 meter
Afstand fra åbninger til større brandfarlige oplag i fri	100 meter	100 meter
- kan reduceres til (ved anvendelse af udslyngningsgitter)	10 meter	40 meter* *ikke svært evakuerbare
Må containerne stables	Nej	nej
Indbyrdes afstand mellem containerne	10 meter	10 meter
Indhegning af containere	nej	ja
Krav til elinstallationer	ja	ja
Krav om sprinkleranlæg	nej	ja
Krav om håndsprøjtebatteri eller trykvandslukker	ja	ja



Pyroteknisk Direktiv

- Direktiv om markedsføring af pyrotekniske artikler 2007/23/EF af 23. maj 2007
- Implementering i dansk lovgivning 28.12.2009 (sammen med Servicedirektivet)
- Nye fyrværkeribekendtgørelse senest 28.12.2009
- Træder i kraft 4.7.2010 (dele 28.12.2009)



Flere nye bekendtgørelser

- Bekendtgørelse om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.
- Bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler
- Bekendtgørelse om festfyrværkere
- Bekendtgørelse om godkendelse og udøvelse af erhverv som festfyrværkere på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer



Nye bestemmelser

- Krav til fyrværkeriartikler danske særkrav
- Godkendelse ved bemyndiget organ
- CE-mærkning af alle artikler
- Personer med ekspertviden
- Udenlandsk virksomhed ansøgning via kvikskranke
- Krav om kvitteringsskrivelser og frister for Sikkerhedsstyrelsens og kommunalbestyrelsens sagsbehandling af visse sagstyper



Tidsfrister

Område	Ansvarlig	Tidsfrist
Virksomhedsgodkendelse	SIK	3 mdr.
Tilladelse til produktion	Kommunen	3 mdr.
Tilladelse til opbevaring	Kommunen	1 mdr.
Anmeldelse salg i detailleddet	Kommunen	14 dage
Tilladelse til overdragelse	Kommunen	1 mdr.
Anmeldelse til fjernsalg	SIK	14 dage
Tilladelse til erhvervelse	Kommunen	1 mdr.
Tilladelse til anvendelse af professionelt fyrværkeri	Kommunen	14 dage
Anmeldelse af anvendelse af nytårsfyrværkeri	Kommunen	14 dage



Nye bestemmelser

- Sikkerhedsstyrelsen kan dispensere fra reglerne i de tekniske forskrifter, hvis særlige forhold taler herfor og hvor det skønnes sikkerhedsmæssigt forsvarligt
- Opbevaringsregler: henvisning til eksplosionsfarlige områder er fjernet
- Fjernsalg skal anmeldes til Sikkerhedsstyrelsen
- Godkendte scenefyrværkere og festfyrværkere må uden tilladelse erhverve det fyrværkeri deres godkendelse berettiger dem til at håndtere og anvende



Overgangsordninger

Hvornår skal alt være CE-mærket?

- Nytårsfyrværkeri mærket med SIK-nummer må overdrages indtil 2017
- Lagerført småfyrværkeri pr. 4.7.2010 må overdrages indtil 2017
- Lagerført professionelt fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler pr. 4.7.2013 må overdrages indtil 2017



Spørgsmål?