

Temadag for beredskaberne 2010

Pernille Petersen

pep@sik.dk



Program

- Anmeldelse / Tilladelser
- Hvem må sælge fyrværkeri
- Opbevaringsperioder
- Typer af salgssteder
- Opbevaring af fyrværkeri
- El-tilsyn med fyrværkeriudsalgssteder i 2009
- Debat



Anmeldelse

Salgssted i butik

- Bek. 1424 § 13 stk. 3

Anmeldelse skal indsendes til kommunalbestyrelsen senest 14 dage før opbevaringen påbegyndes.

Salgssted med helårsfyrværkeri

Bek. 1424 § 13 stk. 3 og § 20 stk. 5 og § 21

Må sælges hele året og skal kun anmeldes hvis kravene i § 21 overholdes.

Anmeldelse skal indsendes til kommunalbestyrelsen senest 14 dage før opbevaringen påbegyndes



Tilladelse 1

- Salgssted i det fri
- Midlertidigt forretningssted
- Opbevaring i bygning
- Opbevaring i container



Tilladelse 2

• Bek. 1424 § 13 stk. 1

Fyrværkeri må ikke opbevares uden kommunalbestyrelsens tilladelse

• Bek. 1424 § 15 stk. 1

Ansøgningen om tilladelse, skal være vedlagt det fornødne tegningsmateriale, en beskrivelse af virksomhedens arbejdsmæssige rutiner og af opbevaringsforholdene.

• Bek. 1424 § 63

Mulighed for at indhente oplysninger fra kriminalregistret



Tilladelse 3

Kvitteringsskrivelse

 Kommunalbestyrelsen sender hurtigst muligt kvittering for modtagelse af en ansøgning om tilladelse til opbevaring efter § 13 stk. 1. (§ 62 stk. 1)

Kvitteringen skal indeholde følgende oplysninger:

- Oplysninger om klagemulighed
- Der træffes en afgørelse senest 1 måned efter modtagelse af ansøgning og fuldstændig dokumentation
- Fristen kan forlænges én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger til det. Kommunalbestyrelsen skal inden udløbet af fristen begrunde forlængelsen overfor ansøgeren og oplyse en ny frist for, hvornår afgørelsen vil blive truffet.
- Selvom kommunalbestyrelsen ikke svarer indenfor svarfristen, kan ansøger ikke betragte tilladelsen som givet.



Sanktionsmuligheder

I kan anvende bek. 1424 § 75

- Ved manglende tilladelse punkt 3
- Ved manglende anmeldelse punkt 18
- Ved for sent anmeldelse punkt 18

Kan straffes med bøde (politianmeldelse)



Hvem må sælge fyrværkeri

- Butikker hvorfra der foregår detailsalg
- Midlertidige forretningssted som forestås af en butik hvorfra der foregår detailsalg
 - Som opfylder kravene til fast forretningssted
 - (et fast forretningssted er en butik, der som minimum har åben 1 dag om ugen mindst 4 måneder om året)
 - Som har detailsalg
 - Eksempler: internetbutik, postordrebutik, kiosk, købmand
 - Samme åbningstid som butik
 - Kun et midlertidigt forretningssted

(Bekendtgørelse om afvigelse af krav om fast forretningssted ved salg af fyrværkeri beregnet til anvendelse af forbrugere af 10/10 2005)



Opbevaring og salg

- Fra den 24. november til den 30. november
 - På lager i detailleddet
- Fra den 1. december til den 31. december
 - I butikken og på lageret
- Fra den 1. januar til den 1. februar
 - På lager i detailleddet
- Fra den 2. februar til den 23. november
 - Ved grossist / importør



Typer af salgssteder

- Butik
- Salgssted i det fri
- Midlertidigt forretningssted



Butik


(tekniske forskrifter 2.2)







Salgssted i det fri

(tekniske forskrifter 2.3)

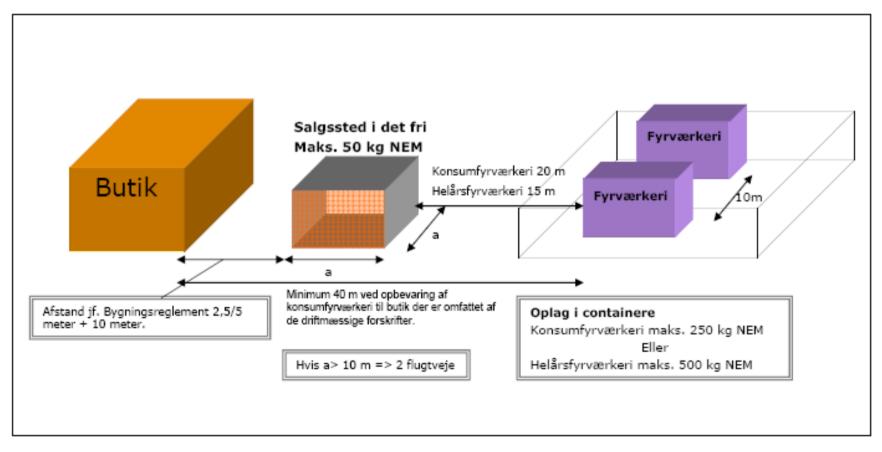




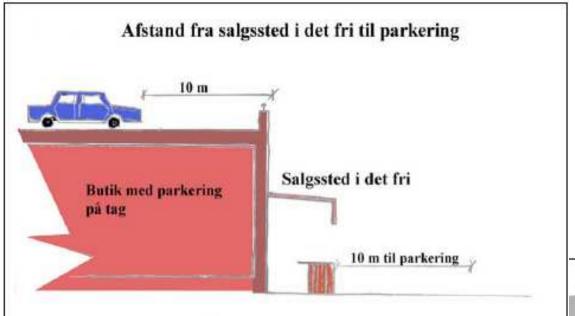

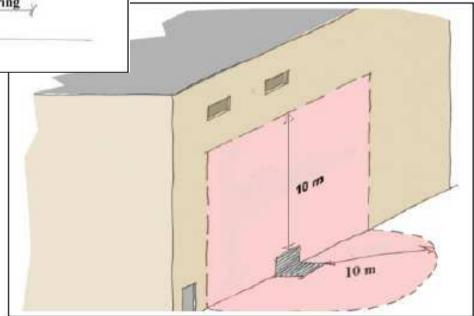




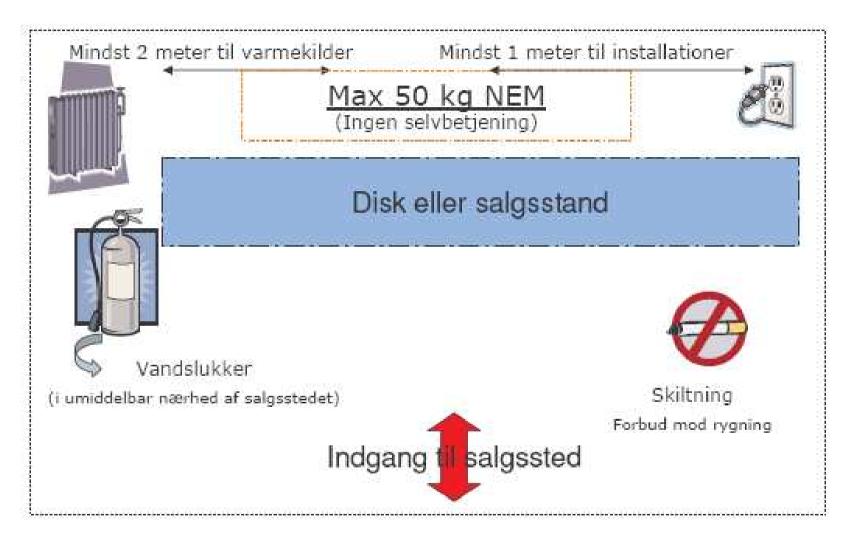



Midlertidig forretningssted

(tekniske forskrifter 2.8)

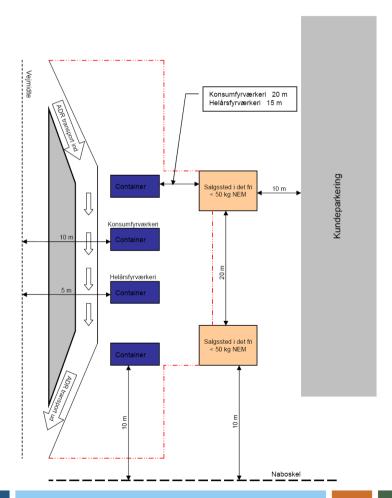



Opbevaring af fyrværkeri

- Bygninger
- Containere



Opbevaring af fyrværkeri i container i detailleddet	Helårsfyrværkeri 1.4S + 1.4G + 1.3G og andre pyrotekniske artikler1.4S + 1.4G (TF 2.5)	Nytårsfyrværkeri 1.4S + 1.4G + 1.3G og andre pyrotekniske artikler 1.3G (TF 2.7)	
Max oplag	500 kg 1.4S, 250 kg 1.4G og 1.3G	250 kg	
Afstand til naboskel	5 meter	10 meter	
Afstand til vej- og stiskel	2,5 meter	2,5 meter	
Afstand til vej- og stimidte	5 meter	10 meter	
Afstand til andre objekter	Sum afstanden	Sum afstanden	
Afstand til brandbart vegetation	10 meter	10 meter	
Område der ikke må anvendes til andre formål	10 meter	10 meter	
Afstand til større brandfarlige oplag i det fri	15 meter	15 meter	
Afstand til beboelse og bygninger omfattet af driftmæssige / tekniske forskrifter	-	40 meter	
Afstand fra åbninger til større brandfarlige oplag i fri	100 meter	100 meter	
- kan reduceres til (ved anvendelse af udslyngningsgitter)	10 meter	40 meter* *ikke svært evakuerbare	
Må containerne stables	Nej	nej	
Indbyrdes afstand mellem containerne	10 meter	10 meter	
Indhegning af containere	nej	ja	
Krav til elinstallationer	ja	ja	
Krav om sprinkleranlæg	nej	ja	
Krav om håndsprøjtebatteri eller trykvandslukker	ja	ja	




Opbevaring af fyrværkeri i bygning i detailleddet	Helårsfyrværkeri 1.4S + 1.4G + 1.3G og andre pyrotekniske artikler 1.4S + 1.4G (TF 2.4)	Nytårsfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1.4S + 1.4G + 1.3G (TF 2.6)
Max oplag	500 kg, dog max 250 kg 1.4G og 1.3G i hver brandsektion	250 kg i bygning
Anden opbevaring	Ingen brandfarlige væsker, F- gas nytårsfyrværkeri, pyro- tekniske artikler 1.3G	Kun fyrværkeri
Opbevaring i bygninger, der anvendes til beboelse eller bygninger med lokaliteter, der er omfattet af Beredskabsstyrelsens driftmæssige forskrifter eller tekniske forskrifter	ja	nej
Afstand til naboskel	2,5 meter – 5 meter	5 meter
Afstand til vej- og stimidte	2,5 meter – 5 meter	5 meter
Afstand til vej- og stiskel	-	2,5 meter
Afstand til andre objekter	Sum afstanden	Sum afstanden
Afstand til bygninger som anvendes til beboelse eller bygninger med lokaliteter, der er omfattet af Beredskabsstyrelsens driftmæssige forskrifter / tekniske forskrifter	-	40 meter
Afstand fra åbninger til andre bygningers åbninger og større brandfarlige oplag	100 meter	100 meter
- kan reduceres til (ved anvendelse af udslyngningsgitter)	10 meter	40 meter* * ikke svært evakuerbare
Afstand mellem bygninger med oplag af fyrværkeri	-	Mindst 10 meter
Flugtveje	2 stk.	2 stk.
Sprinkleranlæg eller andet system	nej	ja
Krav om håndsprøjtebatteri, trykvandslukker eller vandfyldt slangevinde	ja	ja



Tilsyn med fyrværkeriudsalgssteder

- 1. December til 31. december 2009
 - Besøgt 94 fyrværkeriudsalgssteder
 - Fejl på 43 udsalgssteder
 - 94 fejl



- Kategori 1: Farlige fejl, som umiddelbart eller på kortsigt kan forårsage brand eller personskade
- Kategori 2: Alvorlige fejl, som på længere sigt kan forårsage brand eller personskade
- Kategori 3: Mindre fejl, som ikke medfører nærliggende fare

http://www.sik.dk/Global/Publikationer/Faglige-rapporter-til-elbranchen/Tilsynsordningen



Debat

- Jeres erfaringer med politianmeldelser/ fællestilsyn med politiet i forbindelse med overtrædelse af fyrværkerilovgivningen og transport af farligt gods.
- Håndtering af fyrværkeriregler i politisager, eller hvor beredskabet skal have bistand fra politiet til lukning af et fyrværkerisalgssted.



Spørgsmål?