

Temadag for beredskaberne 2011

Pernille Enoch

pep@sik.dk

Program

- Anmeldelse / Tilladelser
- Opbevaring af fyrværkeri i detailleret
- Markedskontrol
- Spørgsmål

Eksempel på anmeldelse

Anmeldelse af oplag og salg af fyrværkeri, gældende for oplag op til 12,5 / 25 kg NEM og 12,5 kg NEM på salgssted.

Ny Bandvæsen
Jernbanegade 22
7777 Krudtby

Salgs- og oplagsstedets adresse.			
Navn: Krudtlaget		Tlf.: 99999999	
Adresse: Fyrværkerivej	Nr.: 5	Post nr.: 7777	By: Krudtby

Ansvarlig for salg og oplag.			
Navn: Åge Hansen		Tlf.: 99999999	
Adresse: Kongensgade	Nr.: 100	Post nr.: 7777	By: Krudtby

Salgsperiode.
Salg af fyrværkeri starter den <u>15/12</u> (se i øvrigt vejledningens afsnit 3.)

Beskrivelse af salgs- og oplagssted.	
Oplagets vægt.	
På salgsstedet	<u>12,5</u> kg NEM
På oplagsstedet	<u>25</u> kg NEM
Oplagsrummets anvendelse (jf. Økonomi- og Erhvervsministeriets (Sikkerhedsstyrelsen) Bekendtgørelse nr. 729 af 4. juli 2008, § 11):	
<input checked="" type="checkbox"/> Udelukkende til fyrværkeri	
<input type="checkbox"/> Både til lagerrum og fyrværkeri	
<input type="checkbox"/> Andet: _____	
Krav til indretning af salgs- og opbevaringssted kan findes i Økonomi- og Erhvervsministeriets (Sikkerhedsstyrelsen) Bekendtgørelse nr. 729 af 4. juli 2008, (se vejledningen side 2).	

Erklæring:	
Den ansvarlige for salg og oplag af fyrværkeri erklærer herved, at ovenstående oplysninger er korrekte og at personalet er instrueret i ordensreglerne, som anført i Bekendtgørelse nr. 729 af 4. juli 2008, bilag 1, del 2, Tekniske Forskrifter, kapitel 2.9, samt at salgsstedet opfylder Erhvervs- og Selskabsstyrelsens regler herom.	
Dato: 4/10 2011	Underskrift (navn ved elektronisk ansøgning): Åge Hansen

Vejledning:
Skemaet anvendes i forbindelse med anmeldelse af fyrværkerisalg og oplag.
<ol style="list-style-type: none">Skriv adresse på salgs- eller opbevaringsstedet.Navn og adresse på den, som er ansvarlig for salget og oplaget.Anfør salgsperiodens 1. salgsdag (tidligst den 1. december). Oplag af fyrværkeri i tilstødende lokaler dog allerede fra 24. november. Salg af fyrværkeri skal afsluttes senest 31. december).Beskriv hvilken type af konsumfyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, der ønskes oplaget. Angiv oplagets omfang. NEM = Nettoeksplosivmængde.Husk dato og underskrift.Anmeldesskemaet indsendes til beredskabet i den kommune hvor butikken ligger.
Bemærk! Ansøgningen kan kun behandles, hvis alle felter er udfyldt korrekt og de nødvendige oplysninger fremgår af de medsendte bilag.

Uddrag af de Tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler:	
2.2 Salg og håndtering i butikker	
2.2.1	Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan fastsætte nærmere vilkår for placering og indretning af salgsstedet for konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler i butikken, såfremt dette skønnes nødvendigt for at sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand.
2.2.2	Butikker, hvor der sælges nytårsfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, må ikke have fælles flugtvej eller andet indendørs adgangsareal med andre butikker.
2.2.3	Ved salgssted i en butiks salgsløkke må den samlede mængde af nytårsfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler ikke overstige 12,5 kg NEM.
2.2.4	Ud over de i punkt 2.2.3 nævnte fyrværkeriartikler må der i salgsløkken i en afstand af mindst 5 meter fra salgsstedet opbevares en samlet mængde på højst 12,5 kg NEM småfyrværkeri.
2.2.5	I tilstødende lokaler, der er adskilt fra salgsløkken og forsynet med mindst tætsluttende dør hertil, må der opbevares en samlet mængde på højst: <i>enten</i> 12,5 kg NEM konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, såfremt der i lokalene ikke findes brandfarlige væsker eller F-gas, <i>eller</i> 25 kg NEM konsumfyrværkeri og pyrotekniske artikler, såfremt der i lokalene ikke findes brandfarlige væsker, F-gas eller andet brandfarligt oplag.
2.2.6	Nytårsfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler må ikke sælges ved selvbetjening.
2.2.7	Salgssteder for konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler må ikke placeres i bygningers flugtveje eller adgangsveje.
2.2.8	På salgssteder må konsumfyrværkeri ikke placeres tættere end 1 meter fra udstyr, som f.eks. kasseapparater, kortlesere m.v., der ikke er godkendt til anvendelse i eksplosionsfarligt område.
2.2.9	I umiddelbar nærhed af salgsstedet skal forefindes mindst ét håndsprøjt-batteri, én trykvandslukker eller én vandfyldt slangevinde.
2.2.10	I tilstødende lokaler, hvor der opbevares konsumfyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, jf. punkt 2.2.4, skal der i umiddelbar nærhed af oplaget af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler forefindes mindst ét håndsprøjt-batteri, én trykvandslukker eller én vandfyldt slangevinde.
2.2.11	Ordensreglerne i afsnit 2.9 skal overholdes.
<i>Der henvises i øvrigt til de generelle bestemmelser i kapitel 1, og 2.1 samt ordensreglerne i afsnit 2.9.</i>	

Fejl på anmeldelsesskema

Oplagsrummets anvendelse (jf. Økonomi- og Erhvervsministeriets (Sikkerhedsstyrelsens) Bekendtgørelse nr. 729 af 4. juli 2008, § 11):

- ☒ Udelukkende til fyrværkeri
- ☐ Både til lagerrum og fyrværkeri
- ☐ Andet: _____

Krav til indretning af salgs- og opbevaringssted kan findes i Økonomi- og Erhvervsministeriets (Sikkerhedsstyrelsens) Bekendtgørelse nr. 729 af 4. juli 2008, (se vejledningen side 2).

Erklæring:

Den ansvarlige for salg og oplag af fyrværkeri erklærer herved, at ovenstående oplysninger er korrekte og at personalet er instrueret i ordensreglerne, som anført i Bekendtgørelse nr. 729 af 4. juli 2008, bilag 1, del 2, Tekniske Forskrifter, kapitel 2.9, samt at salgsstedet opfylder Erhvervs- og Selskabsstyrelsens regler herom.

Svar på anmeldelse

Krudtvej 5
Att. Åge Hansen
Kongensgade 100
7777 Krudtbj

Dato:	J.nr.:	Direkte tlf.:	Sagsbehandler:
6. oktober 2010	6841/2011	33732024	Pernille Enoch

Vedørende matr. nr. 980 Gammelby, Krudtvej 5. Anmeldelse af oplag og salg af fyrværkeri fra butik.

Med henvisning til mail af 4. oktober 2011 fra Åge Hansen, vedrørende ovenstående, skal brandvæsenet meddele følgende:

Brandvæsenet bekræfter hermed at have modtaget din anmeldelse, idet opmærksomheden skal henledes på følgende:

1. Anmeldelsen er alene gældende for salg af konsumfyrværkeri i december måned 2011 og opbevaring af konsumfyrværkeri i lagerrum fra den 24. november 2011 til og med 1. februar 2012.
2. Konsumfyrværkeri må kun forefindes i salgslokaler og salgssteder i perioden 1. december til 31. december.
3. Salg og oplag af konsumfyrværkeri skal foregå efter reglerne i Økonomi- og Erhvervsministeriets (Sikkerhedsstyrelsens) bekendtgørelse nr. 1424 af 16. december 2009 om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, samt bilag 1, "Tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler", (kan hentes på hjemmesiden www.lovtidende.dk eller www.sik.dk). Opmærksomheden henledes i denne forbindelse særlig til afsnit 1, 2.1, 2.2 og 2.9 i de Tekniske forskrifter.

Brandvæsenet vil i øvrigt henlede opmærksomheden på følgende forhold:

4. Ved salgssted i en butiks salgslokale må den samlede mængde af konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler ikke overstige 12,5 kg NEM.

5. I tilstødende lokaler, der er adskilt fra salgslokalet og forsynet med mindst tætsluttende dør hertil, må der opbevares en samlet mængde på højst 12,5 kg NEM konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, såfremt der i lokalene ikke findes brandfarlige væsker eller F-gas, eller en samlet mængde på højst 25 kg NEM, såfremt der i lokalene ikke findes brandfarlige væsker, F-gas eller andet brandfarligt oplag.
6. Ud over de i punkt 4 (punkt 2.2.3 i Tekniske forskrifter) nævnte fyrværkeriartikler må der i salgslokalet i en afstand af mindst 5 meter fra salgsstedet opbevares en samlet mængde på højst 12,5 kg NEM helårsfyrværkeri.
7. Ved enhver overdragelse (salg) af fyrværkeri til forbrugere skal det sikres, at der medfølger en generel sikkerhedsinformation på dansk om forhold vedrørende håndtering, opbevaring og anvendelse af fyrværkeriet.
8. Der skal placeres brandslukningsudstyr ved salgssted og i/ved oplagsrum. Brandslukningsudstyret skal være håndsprøjtebatteri eller 9 liters trykvandslukker (eller vandfyldt slangevinde hvis en sådan er tilstede), brandslukningsudstyret skal anbringes synligt og være let tilgængeligt samt være afmærket med skilt "Brandmateriel".
9. Personalet skal være grundigt instrueret i ordensreglerne og i brugen og placering af brandslukningsmateriel.

Jf. bekendtgørelsens § 68 fører beredskabet tilsyn, med bl.a. oplag og overdragelse. Anmelder kan derfor forvente at der foretages stikprøvekontrol i forbindelse med oplag og overdragelse (salg).

Eventuelt spørgsmål til ovenstående kan rettes til undertegnede på tlf. nr. 33732045.

Kopi sendt som mail til Åge Hansen.

Venlig hilsen
Pernille Enoch

Anmeldelse

Salgssted i butik

- Bek. 1424 § 13 stk. 3

Anmeldelse skal indsendes til kommunalbestyrelsen senest 14 dage før opbevaringen påbegyndes.

Salgssted med helårsfyrværkeri

- **Bek. 1424 § 13 stk. 3 og § 20 stk. 5 og § 21**

Må sælges hele året og skal kun anmeldes hvis kravene i § 21 overholdes.

Anmeldelse skal indsendes til kommunalbestyrelsen senest 14 dage før opbevaringen påbegyndes

Eksempel på ansøgning

Krudtby Kommune
Rådhuset
7777 Krudtby

Krudtby, 4. oktober 2011

Vedrørende tilladelse til oplag, salg og udlevering af fyrværkeri

Herved søges der om tilladelse til oplag og udlevering af helårs-, konsum- og nytårsfyrværkeri i fareklassen 1.3G, 1.4G og 1.4S.

Der søges i lighed med 2010 om tilladelse til opbevaring af i alt 4 x 250 kg. NEM i perioden 24/11 2011 til og med 15/1 2012.

Opbevaringen vil ske på følgende område:

Krudtvej 5
7777 Krudtby

Opbevaringen vil finde sted i 20 fods sø containere. Disse vil være udstyret med brandslukningsudstyr.

For nærmere oplysninger og eventuel besigtigelse kan butikschef Karsten Pedersen kontaktes på telefon 78787878.

Håndtering, skiltning, brandmateriel m.m. vil følge de nye forskrifter for fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.

Venlig hilsen

Åge Hansen

Bilag Transportklassifikationer
 Situationsplan

Eksempel på tilladelse

Åge Hansen
Kongensgade 100
7777 Krudtby

Dato:	J.nr.:	Direkte tlf.:	Sagsbehandler:
6. oktober 2011	7423/2011	33732045	Pernille Petersen

Vedrørende matr. nr. 2121 Gammelby, Krudtvej 5, Ansøgning om tilladelse til opbevaring af fyrværkeri transportklassificeret som 1.3G, 1.4G og 1.4S i 3 stk. 20 fod container og salg af fyrværkeri fra salgssted i det fri oprettet i tilknytning til butikken.

Med henvisning til din ansøgning af 4. oktober 2011, vedrørende ovenstående, skal brandvæsenet meddele følgende:

Brandvæsenet kan på baggrund af ansøgningen og det indsendte materiale give tilladelse til det ansøgte på følgende vilkår:

1. Opbevaring af fyrværkeri i 3 stk. 20 fods containere à 250 kg NEM og ikke i 4 som ansøgt.
2. Tilladelsen er gældende i perioden fra den 24. november 2010 til og med 1. februar 2011.
3. Konsumfyrværkeri må kun forefindes i salgslokaler og salgssteder i perioden 1. december til 31. december.
4. Beton flammeskærm mellem de to containerne skal udføres på følgende måde:
 - a) Betonelementet skal opfylde kravene til en EI 60-M A2-s1,d0 (BS 60 konstruktion)
 - b) Betonelementerne skal placeres, så der er mindst 1 meter mellem container og element.
 - c) Betonelementet skal mindst være 0,5 meter højere end containerne.
 - d) Flammeskærmen skal være ubrudt og have en længde på mindst containerlængde + 1 meter i hver ende.
 - e) Containerens åbninger skal være orienteret i samme retning.

5. Da afstanden fra containerens åbning og til nærmeste byggeri en mindre end 100 meter, vil brandvæsenet forlange, at containeren monteres med en anordning der hindrer udslyngning af fyrværkeri.
6. Opbevaring af det ansøgte fyrværkeri i container skal foregå efter reglerne i Økonomi- og Erhvervsministeriets (Sikkerhedsstyrelsens) bekendtgørelse nr. 1424 af 16. december 2009 om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, samt bilag 1 Tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, (kan hentes på hjemmesiden www.lovtidende.dk eller www.sik.dk), herunder at der maksimalt i hver oplagscontainer må være 250 kg NEM fyrværkeri. Opmærksomheden henledes i denne forbindelse særlig til afsnit 1, 2.1, 2.7 og 2.9 i de Tekniske forskrifter.
7. Der skal placeres brandslukningsudstyr i oplagscontainer og salgssted i det fri. Brandslukningsudstyret skal være håndsprøjtebatteri eller 9 liters trykvandslukker, brandslukningsudstyret skal anbringes synligt og være let tilgængeligt samt være afmærket med skilt "Brandmateriel".
8. Opstilling af salgssted i det fri skal foregå efter reglerne i Økonomi- og Erhvervsministeriets (Sikkerhedsstyrelsens) bekendtgørelse nr. 1424 af 16. december 2009 om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, samt bilag 1 Tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, (kan hentes på hjemmesiden www.lovtidende.dk eller www.sik.dk). Opmærksomheden henledes i denne forbindelse særlig til afsnit 1, 2.1, 2.3 og 2.9 i de Tekniske forskrifter.
9. Ved enhver overdragelse (salg) af fyrværkeri til forbrugere skal det sikres, at der medfølger en generel sikkerhedsinformation på dansk om forhold vedrørende håndtering, opbevaring og anvendelse af fyrværkeriet.
10. Personalet skal være grundigt instrueret i ordensreglerne og i brugen og placering af brandslukningsmateriel.

Opstilling af opbevaringscontainere med tilhørende anordning, der sikrer redningsberedskabet mulighed for på sikker afstand at tilslutte brandslukningsmateriel og salgssted i det fri skal færdigmeldes til undertegnede på telefon nr. 33732045 således at eftersyn kan foretages inden ibrugtagning.

Jf. bekendtgørelsens § 68 fører beredskabet tilsyn, med bl.a. oplag og overdragelse. Ansøger kan derfor forvente at der foretages stikprøvekontrol i forbindelse med oplag og overdragelse (salg).

Kopi af denne skrivelse er sendt til butikschef Karsten Pedersen.

Med venlig hilsen

Pernille Enoch

Tilladelse

Kvitteringsskrivelse

- Kommunalbestyrelsen sender hurtigst muligt kvittering for modtagelse af en ansøgning om tilladelse til opbevaring efter § 13 stk. 1. (§ 62 stk. 1)

Kvitteringen skal indeholde følgende oplysninger:

- Oplysninger om klagemulighed
- Der træffes en afgørelse senest 1 måned efter modtagelse af ansøgning og fuldstændig dokumentation
- Fristen kan forlænges én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger til det. Kommunalbestyrelsen skal inden udløbet af fristen begrunde forlængelsen overfor ansøgeren og oplyse en ny frist for, hvornår afgørelsen vil blive truffet.
- Selvom kommunalbestyrelsen ikke svarer indenfor svarfristen, kan ansøger ikke betragte tilladelsen som givet.

Tilladelse

- Bek. 1424 § 13 stk. 1

Fyrværkeri må ikke opbevares uden kommunalbestyrelsens tilladelse

- Bek. 1424 § 15 stk. 1

Ansøgningen om tilladelse, skal være vedlagt det fornødne tegningsmateriale, en beskrivelse af virksomhedens arbejdsmæssige rutiner og af opbevaringsforholdene.

- Bek. 1424 § 63

Mulighed for at indhente oplysninger fra kriminalregistret

Sanktionsmuligheder

I kan anvende bek. 1424 § 75

- Ved manglende tilladelse punkt 3
- Ved manglende anmeldelse punkt 18
- Ved for sent anmeldelse punkt 18

Kan straffes med bøde (politianmeldelse)

Opbevaring af fyrværkeri i detaileddet



Opbevaring og salg

- Fra den 24. november til den 30. november
 - På lager i detaileddet
- Fra den 1. december til den 31. december
 - I butikken og på lageret
- Fra den 1. januar til den 1. februar
 - På lager i detaileddet
- Fra den 2. februar til den 23. november
 - Ved grossist / importør


Butik

(tekniske forskrifter 2.2)



Salgssted i det fri



(tekniske forskrifter 2.3)

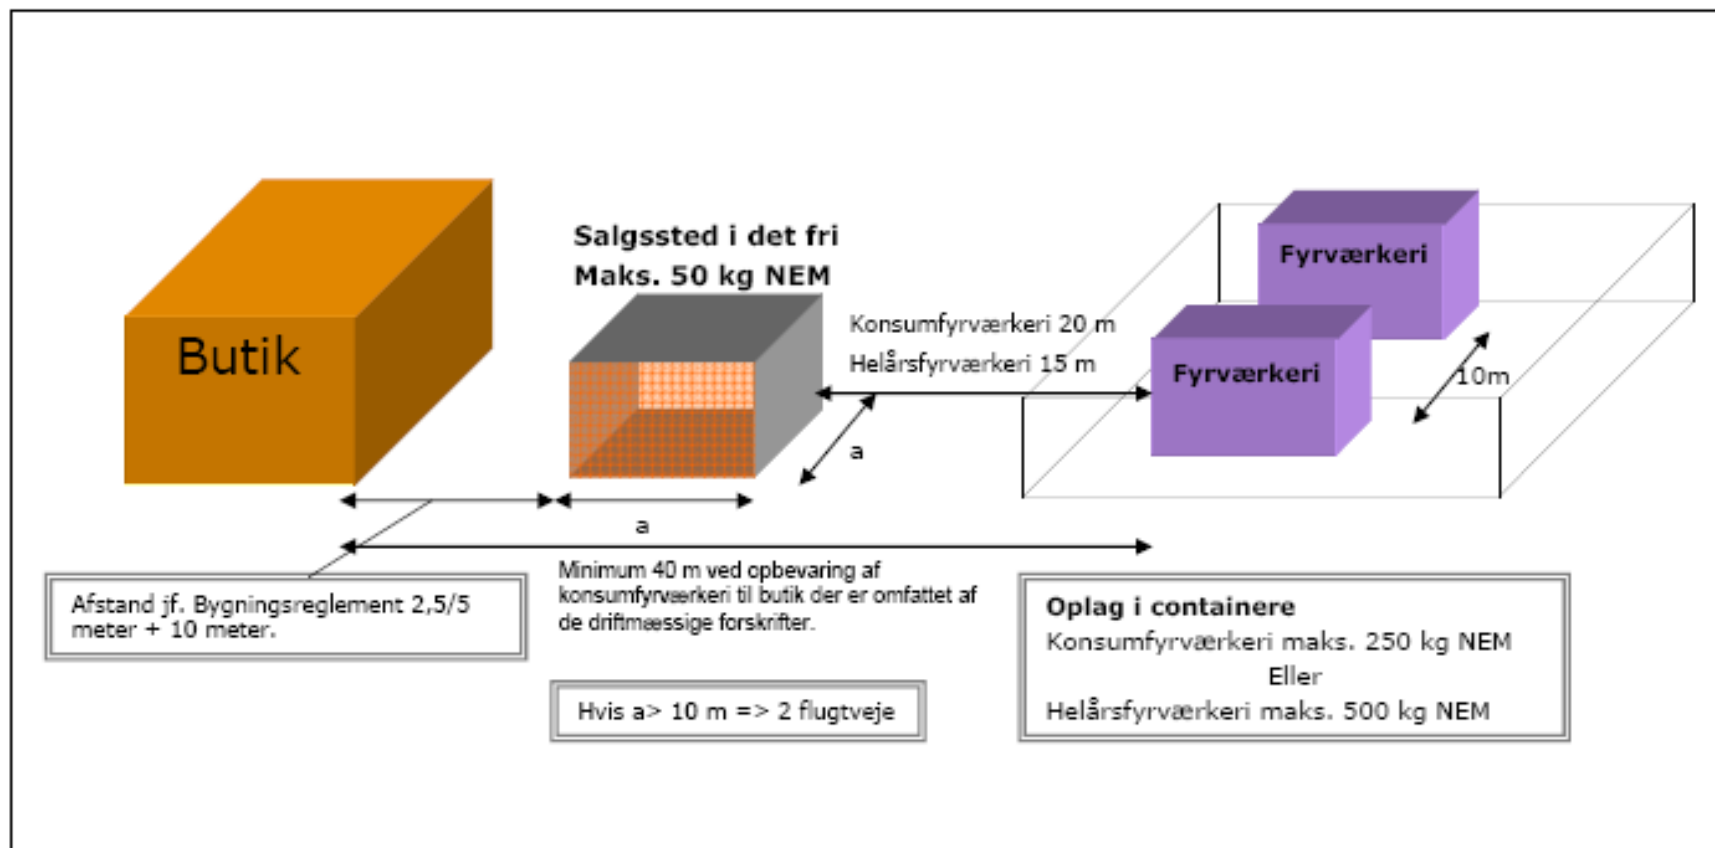




SIKKERHEDSSTYRELSEN


Afstand fra salgssted i det fri til parkering

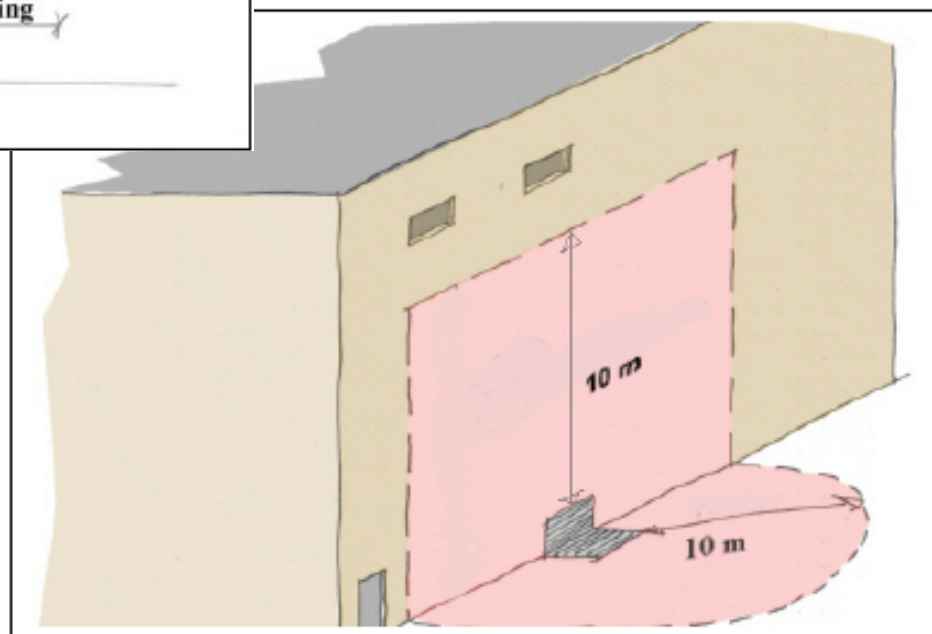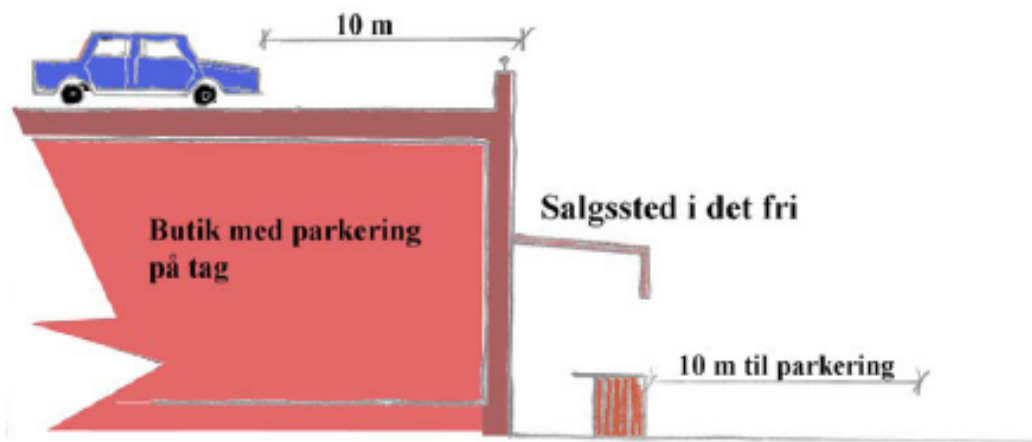


Midlertidig forretningssted

(tekniske forskrifter 2.8)

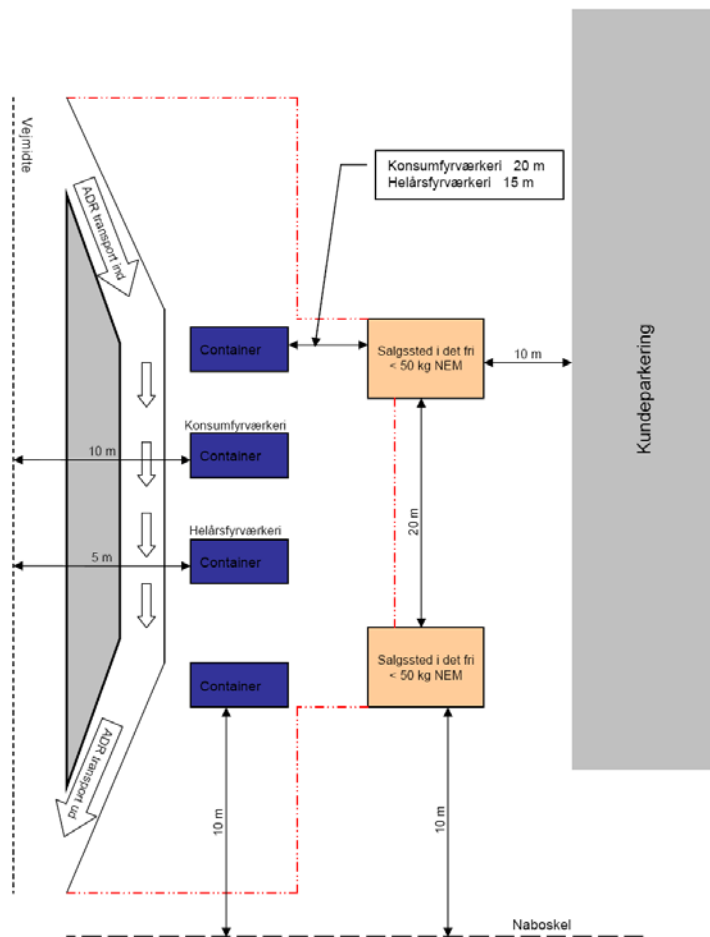

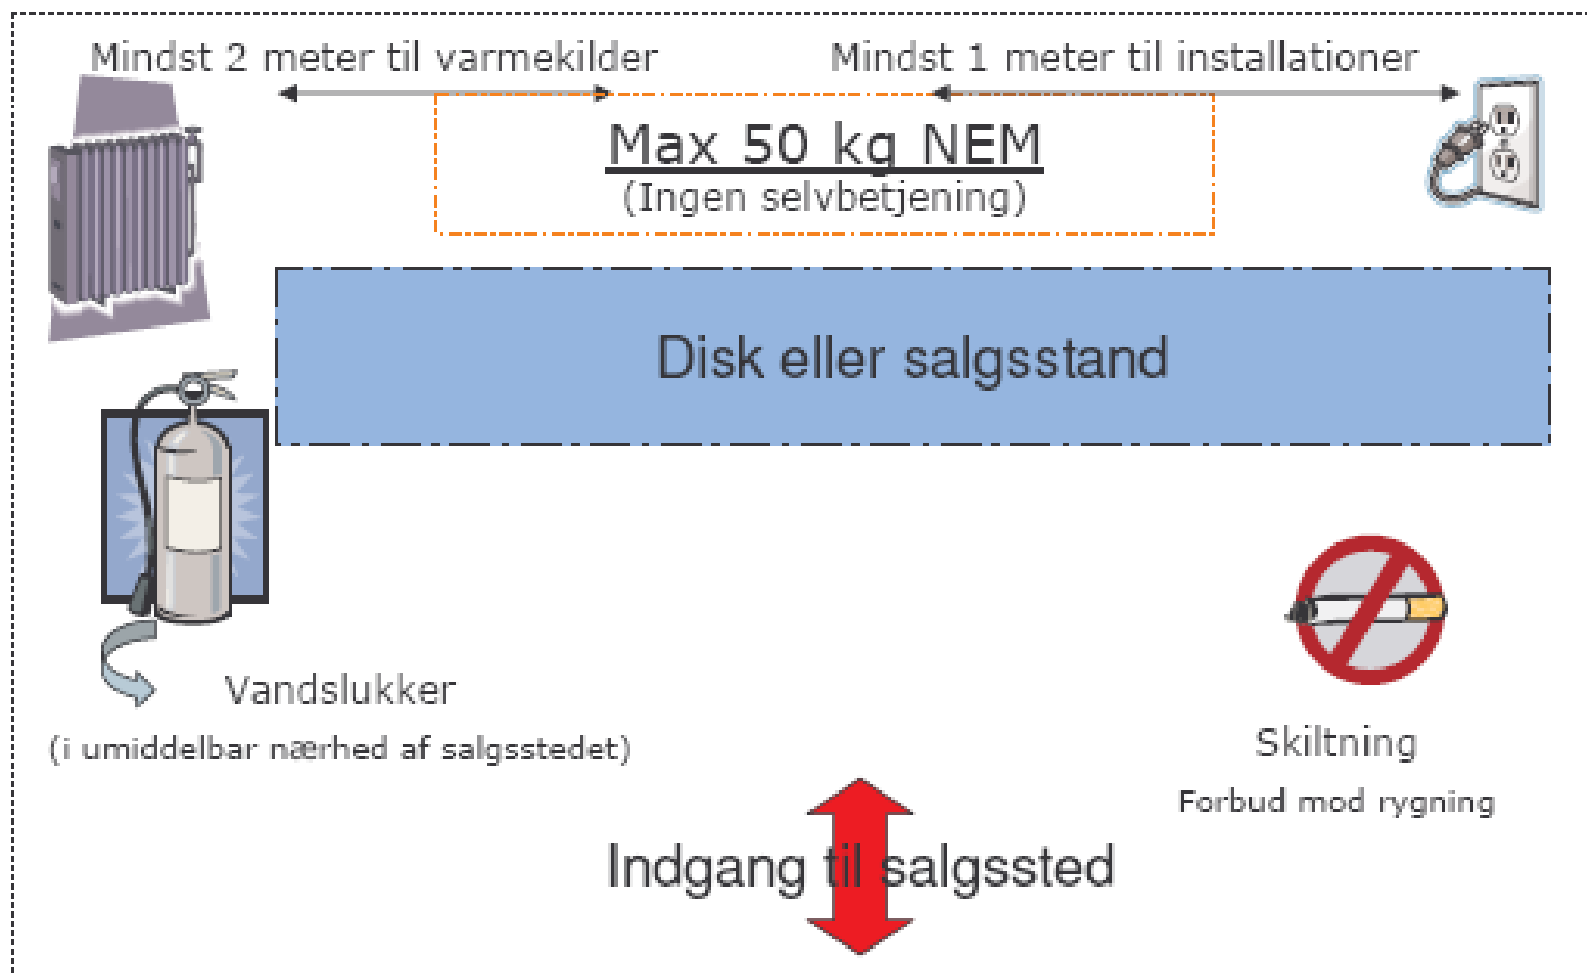

Nytårsfyrværkeri

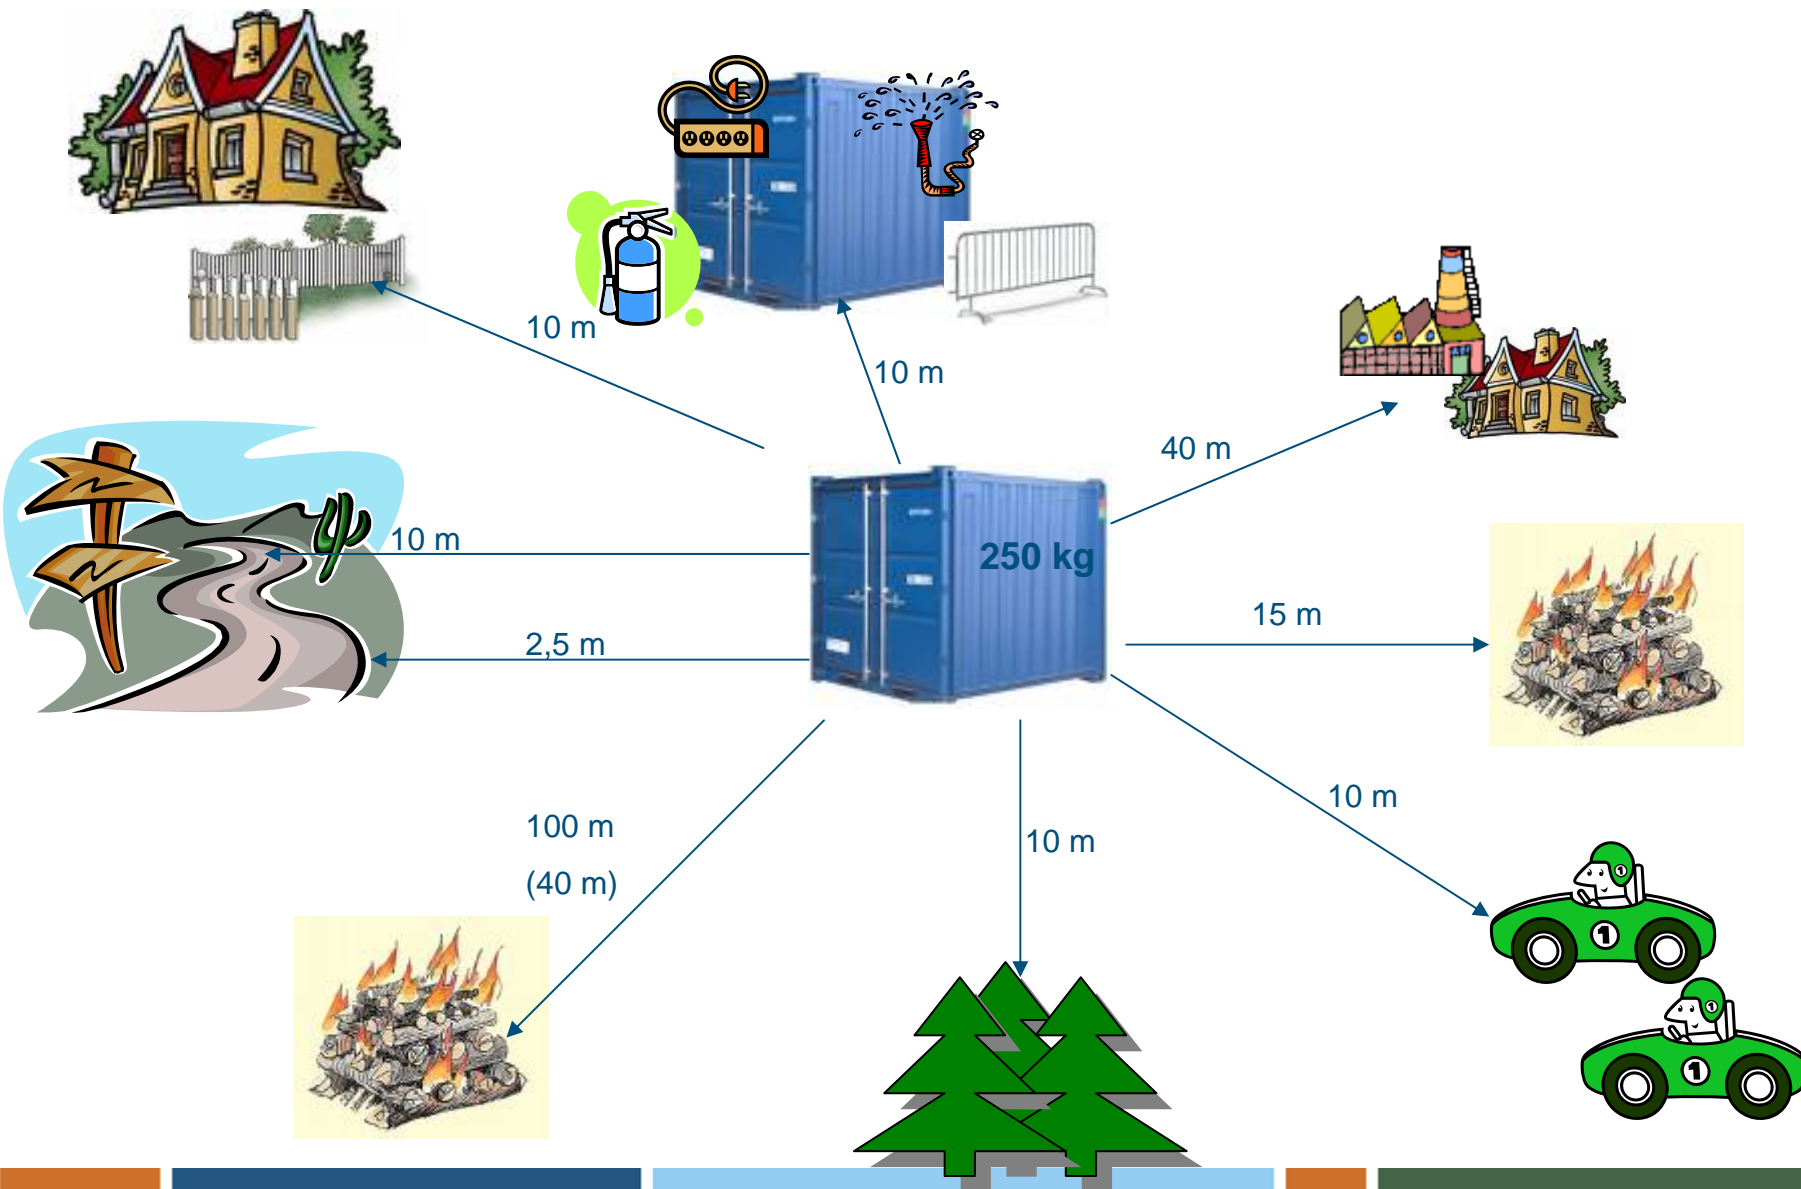

Opbevaring af fyrværkeri i container i detaileddet	Helårsfyrværkeri 1.4S + 1.4G + 1.3G og andre pyrotekniske artikler 1.4S + 1.4G (TF 2.5)	Nytårsfyrværkeri 1.4S + 1.4G + 1.3G og andre pyrotekniske artikler 1.3G (TF 2.7)
Max oplag	500 kg 1.4S, 250 kg 1.4G og 1.3G	250 kg
Afstand til naboskel	5 meter	10 meter
Afstand til vej- og stiskel	2,5 meter	2,5 meter
Afstand til vej- og stimidte	5 meter	10 meter
Afstand til andre objekter	Sum afstanden	Sum afstanden
Afstand til brandbart vegetation	10 meter	10 meter
Område der ikke må anvendes til andre formål	10 meter	10 meter
Afstand til større brandfarlige oplag i det fri	15 meter	15 meter
Afstand til beboelse og bygninger omfattet af driftmæssige / tekniske forskrifter	-	40 meter
Afstand fra åbninger til større brandfarlige oplag i fri	100 meter	100 meter
- kan reduceres til (ved anvendelse af udslyngningsgitter)	10 meter	40 meter* *ikke svært evakuerbare
Må containerne stables	Nej	nej
Indbyrdes afstand mellem containerne	10 meter	10 meter
Indhegning af containere	nej	ja
Krav til elinstallationer	ja	ja
Krav om sprinkleranlæg	nej	ja
Krav om håndsprøjtebatteri eller trykvandslukker	ja	ja

Opbevaring af fyrværkeri i bygning i detaileddet	Helårsfyrværkeri 1.4S + 1.4G + 1.3G og andre pyrotekniske artikler 1.4S + 1.4G (TF 2.4)	Nytårsfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1.4S + 1.4G + 1.3G (TF 2.6)
Max oplag	500 kg, dog max 250 kg 1.4G og 1.3G i hver brandsektion	250 kg i bygning
Anden opbevaring	Ingen brandfarlige væsker, F- gas nytårsfyrværkeri, pyro- tekniske artikler 1.3G	Kun fyrværkeri
Opbevaring i bygninger, der anvendes til beboelse eller bygninger med lokaliteter, der er omfattet af Beredskabsstyrelsens driftmæssige forskrifter eller tekniske forskrifter	ja	nej
Afstand til naboskel	2,5 meter – 5 meter	5 meter
Afstand til vej- og stimidte	2,5 meter – 5 meter	5 meter
Afstand til vej- og stiskel	-	2,5 meter
Afstand til andre objekter	Sum afstanden	Sum afstanden
Afstand til bygninger som anvendes til beboelse eller bygninger med lokaliteter, der er omfattet af Beredskabsstyrelsens driftmæssige forskrifter / tekniske forskrifter	-	40 meter
Afstand fra åbninger til andre bygningers åbninger og større brandfarlige oplag	100 meter	100 meter
- kan reduceres til (ved anvendelse af udslyngningsgitter)	10 meter	40 meter* * ikke svært evakuerbare
Afstand mellem bygninger med oplag af fyrværkeri	-	Mindst 10 meter
Flugtveje	2 stk.	2 stk.
Sprinkleranlæg eller andet system	nej	ja
Krav om håndsprøjtebatteri, trykvandslukker eller vandfyldt slangevinde	ja	ja


Markedskontrol




Alvorlige ulykker 31.12-1.1

UlykkesAnalyseGruppen OUH

Alvorlige ulykker

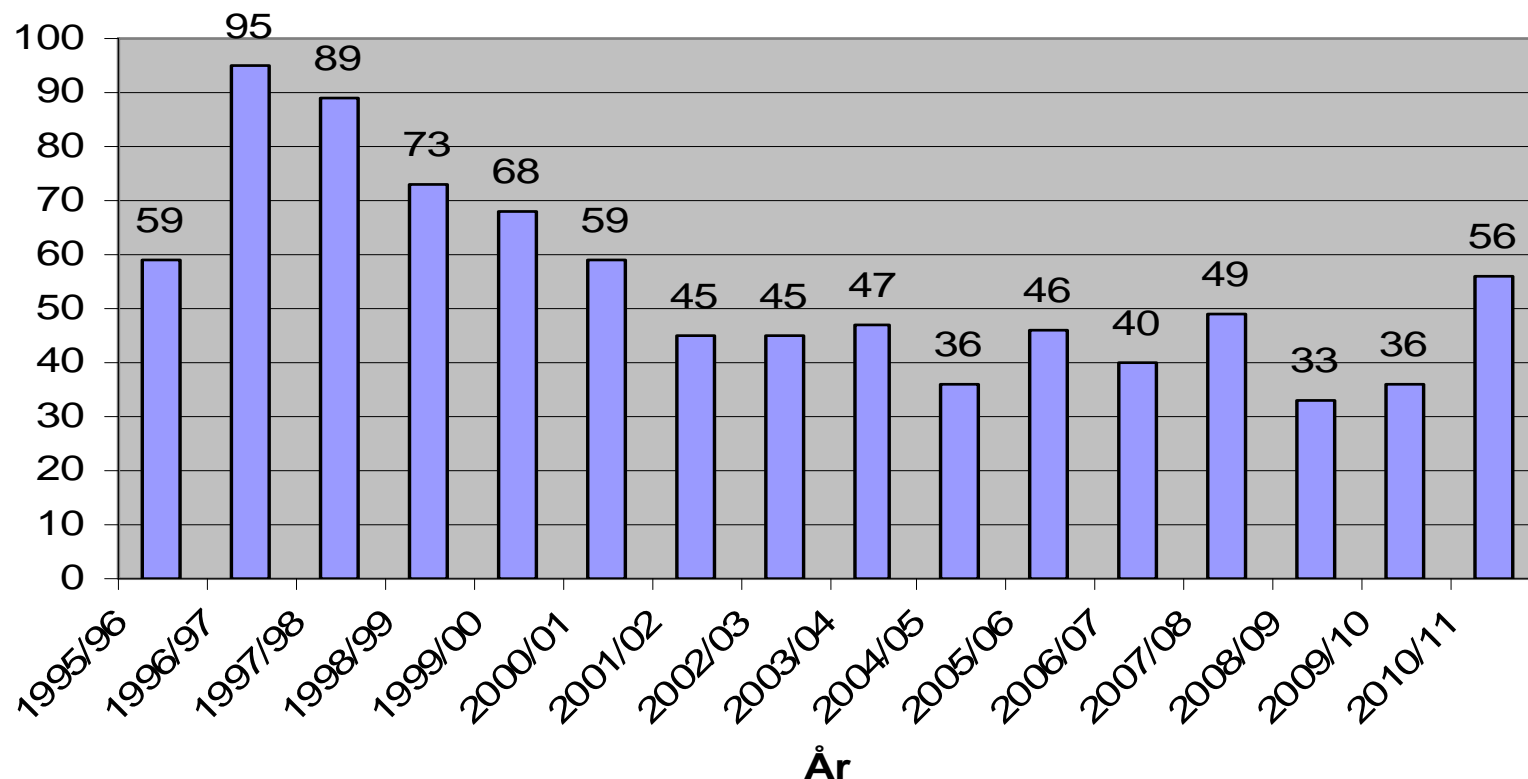

Resultat af markedskontrol

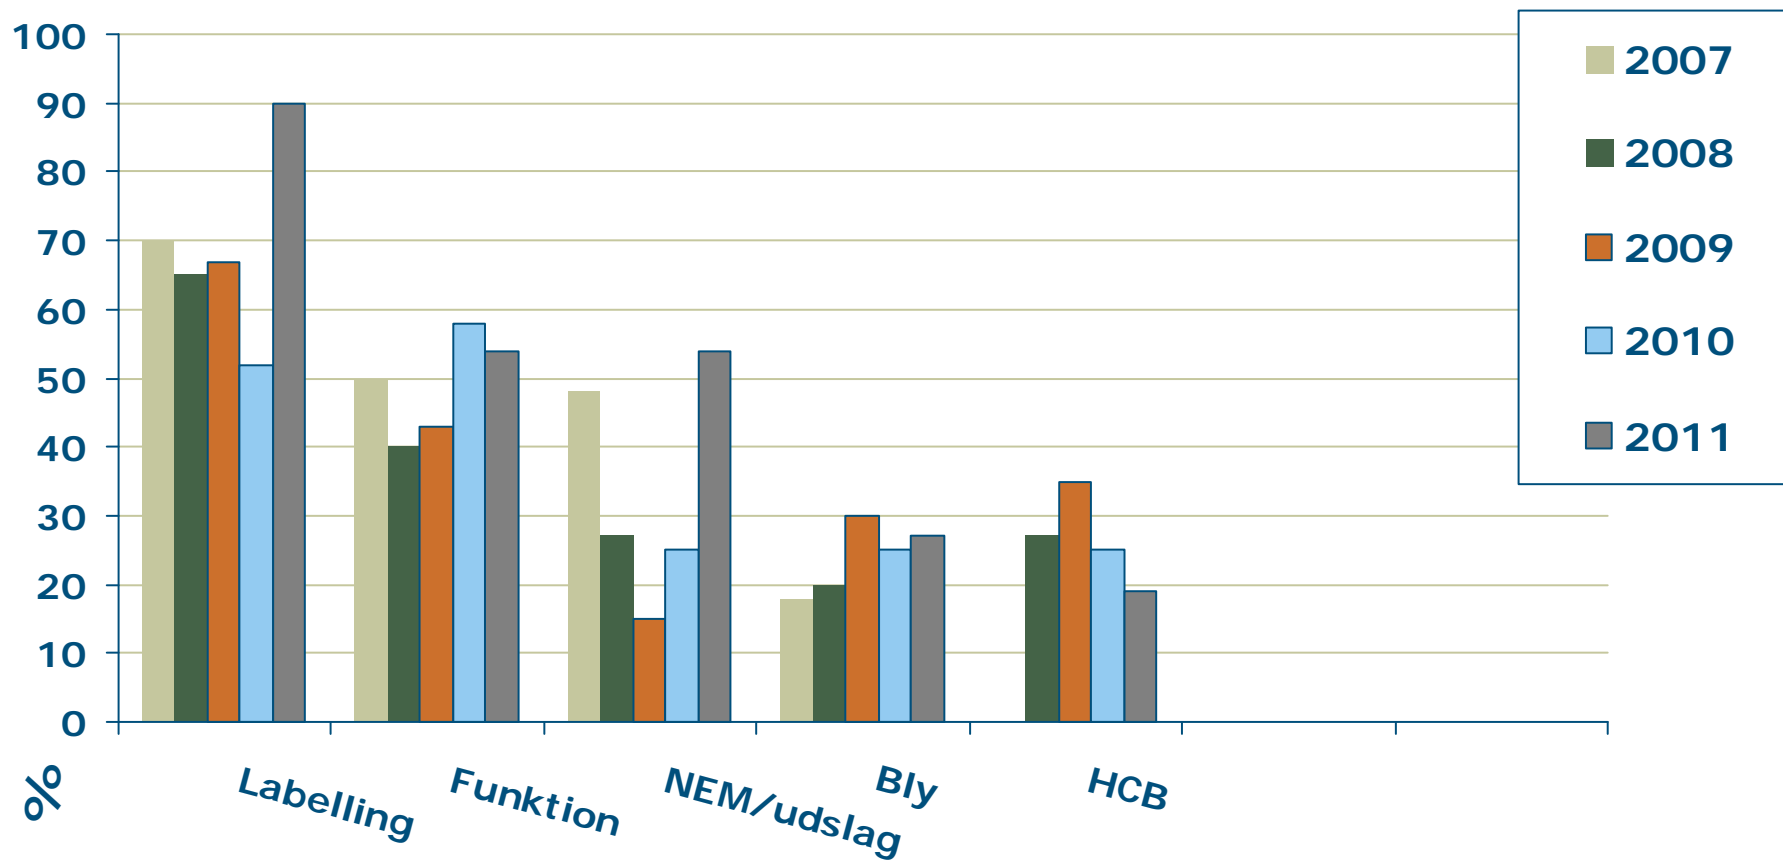

Typer af fejl 2010 ved test

- For højt lydniveau
- Lunte fejl (for høj/for lav luntebrændtid, ikke sikkert fastgjort)
- For lang tid mellem effekterne
- Glødende nedfald
- Ild i artikel efter 60 sekunder
- Udslag under 8 meter (romerlys med udslag og fyrværkerirør) og under 20 meter (raketter)
- Eksplosion direkte efter antændelse
- Ufuldstændig funktion

Mange af artiklerne havde mere end 1 fejltype.

Lynstupinen

- påbud på 33 artikler fordelt på 3 importør



Farlige produkter

Farlige produkter, disse artikler må ikke sælges				
Type	Handelsnavn	SIK-nr.	Importør	Kun disse artikler
Batteri	Konge salut	SIK-0053311960	BE Import v/ Bo Engbjerg	Alle artikler
Raket	Selv Smaragden	SIK-0272511145	BE Import v/ Bo Engbjerg	Selvfarvet top og bund
Batteri	Samba	SIK-0052710504	Bright Star Fireworks A/S	Alle artikler
Batteri	Chrystal 36 Shot Angle	SIK-0053411413	Bright Star Fireworks A/S	Produceret før 2008
Batteri	45 skuds nr. 120345	SIK-0053512308	Bright Star Fireworks A/S	Alle artikler med navnet 45 skud må ikke sælges
Romerlys	Festskud	SIK-0282310633	Bright Star Fireworks A/S	Uden mærkning med stregkode
Romerlys	Jotaro Colored Flowers, Colored Flowers, Ørken	SIK-0282410212	Bright Star Fireworks A/S	Alle artikler må ikke sælges i Danmark
Batterier og kombinationer	Opal	SIK-0052611086	Bright Star Fireworks A/S	Produceret før 2008
Fontæne	Mega Scream	SIK-0152310390	Bright Star Fireworks A/S	Produceret før 2008
Batteri	Magical Shot 100	SIK-0152410222	Bright Star Fireworks A/S	batchnr. 01
Raket	Glitterrain blå	SIK-0272411185	Bright Star Fireworks A/S	Produceret før 2008
Raket	Rock Star	SIK-0272410338	Bright Star Fireworks A/S	Produceret før 2008
Raket	Spider	SIK-0272310389	Bright Star Fireworks A/S	Produceret før 2008
Raket	Faldskærmsraket	SIK-0272510545	Bright Star Fireworks A/S	Produktionen for 2008
Romerlys	Symfoni	SIK-0282412304	Bright Star Fireworks A/S	Alle artikler
Romerlys	5 skuds bomberør	SIK-0282911729	Bright Star Fireworks A/S	Produceret før 2008
Romerlys	8 skuds bomberør	SIK-0282310392	Bright Star Fireworks A/S	Produceret før 2008
Romerlys	Titan 5	SIK-0282311011	Bright Star Fireworks A/S	produktionen for 2008
Romerlys	Kongerør 1	SIK-0282612474	Brilliant Fireworks ApS	Alle artikler

Politianmeldelser 2010

- Anmeldt 4 importører ud af 7 mulige.
- 2 er ikke meldt, da påbuddet vedrørte et konkret batch - beredskabet havde ikke fået noteret batchnummeret.
- I den sidste sag - var der ikke givet påbud om tilbagetrækning, artiklen var fjernet frivilligt fra markedet.

Oplysninger til politianmeldelser

- Dato for kontrolbesøg.
- Navn på besøgssted med adresse
- Importør af artiklen
- Sik nummer
- Batchnummer
- CE-nummer
- Handelsnavn
- Antal artikler i detaileddet
- Leveringsdato til detaileddet
- Har beredskabet anmeldt leverandøren?