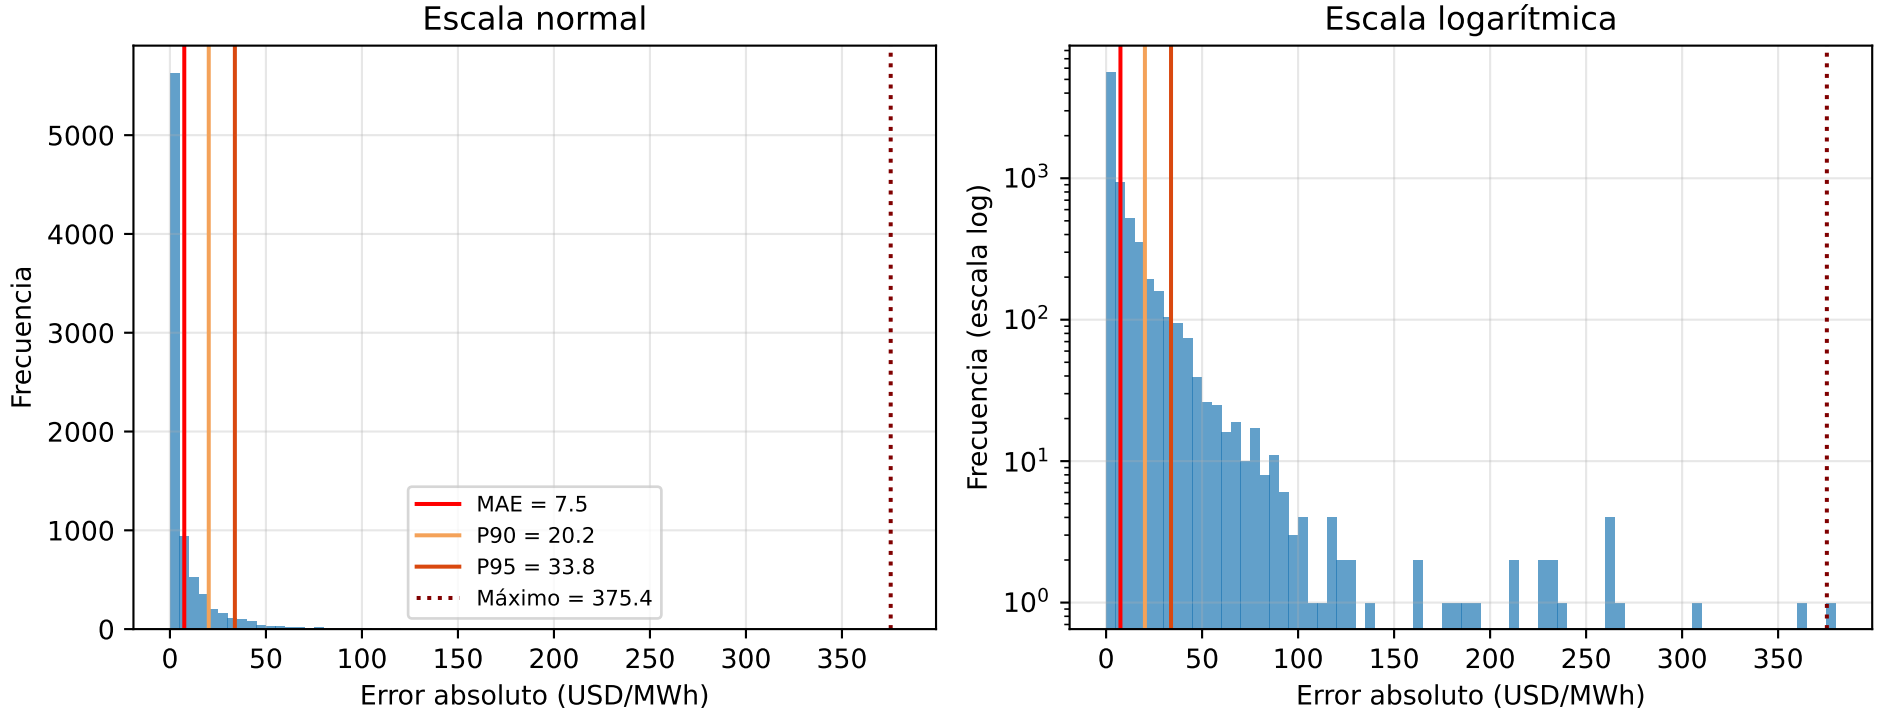
Escala normal
Frecuencia
Error absoluto (USD/MWh)
MAE = 7.5
P90 = 20.2
P95 = 33.8
Máximo = 375.4
Escala logarítmica
Frecuencia (escala log)
Error absoluto (USD/MWh)