PANA iluminación

Oficinas, aulas y consultorios

Hay luz de sobra y aun así molesta.

Se llama deslumbramiento molesto y tiene número: el UGR.

Lo primero que hay que saber


El deslumbramiento es de la instalación, no del artefacto.

Depende de cuántas luminarias hay, dónde están, qué tan brillantes se ven y desde dónde mira la persona.

La misma luminaria puede cumplir en una sala y no cumplir en otra.

La escala

Cinco escalones.
Más alto, más molesta.

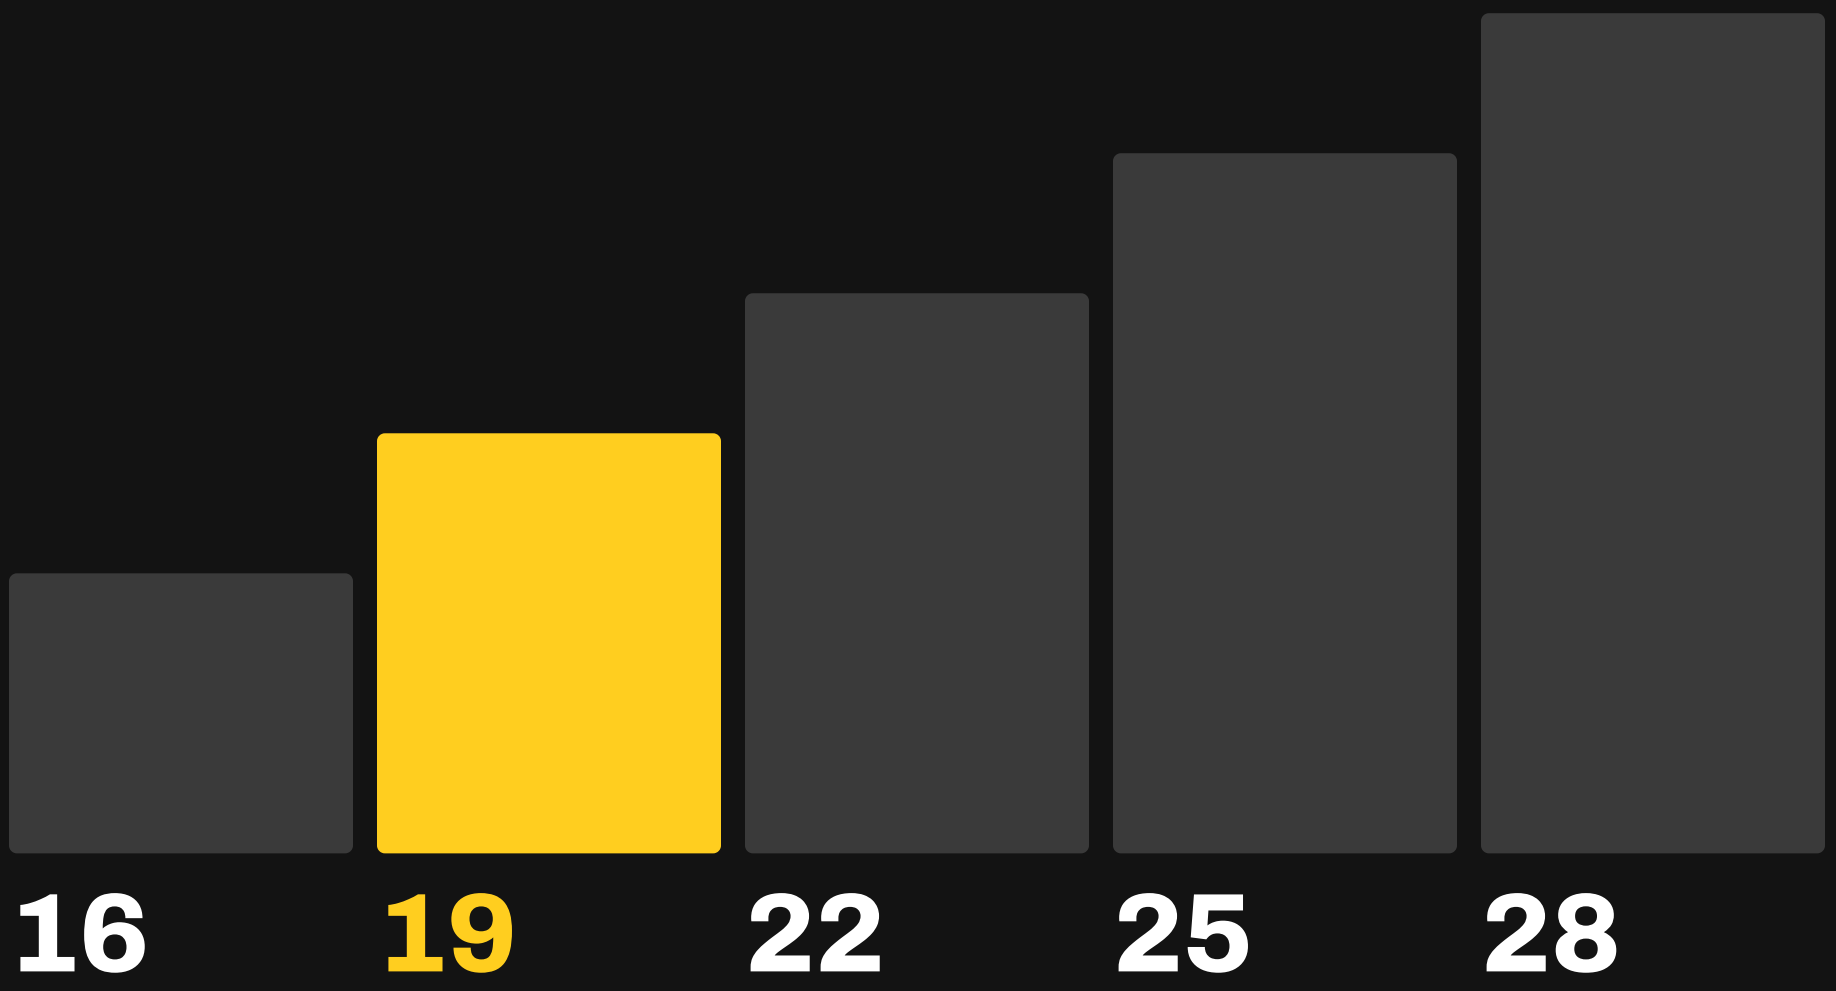

Cada escalón es un cambio que se nota a simple vista. Los valores son máximos: hay que quedar por debajo.

Máximo recomendado por tarea

16	Dibujo técnico, trabajo de precisión
19	Lectura, escritura, computadora, aulas
22	Recepción, talleres e industria
25	Depósitos, salas de máquinas, escaleras
28	Pasillos y circulaciones

Referencia europea: norma EN 12464-1 (resumen de ZVEI, 2021).

Ojo con la ficha

"UGR < 19" vale para una sala de referencia.

8H



4H

Planta de 4H por 8H (H: altura de la luminaria sobre los ojos), techo 70 %, paredes 50 %, piso 20 %.

Tu local tiene otra forma y otros colores: el número real puede cambiar.

Qué pedir

Para cumplir de verdad:

- La tabla UGR completa del fabricante, no solo un número.
- Un cálculo con el plano real (DIALux o Relux): el observador va sentado, con los ojos a 1,2 m.
- Revisar la posición de los puestos respecto de las luminarias.

PANA
iluminación

Más lúmenes no arreglan una luz que encandila.

Guardalo para la próxima obra.

Proyectos de oficinas y comercios: consultanos.