



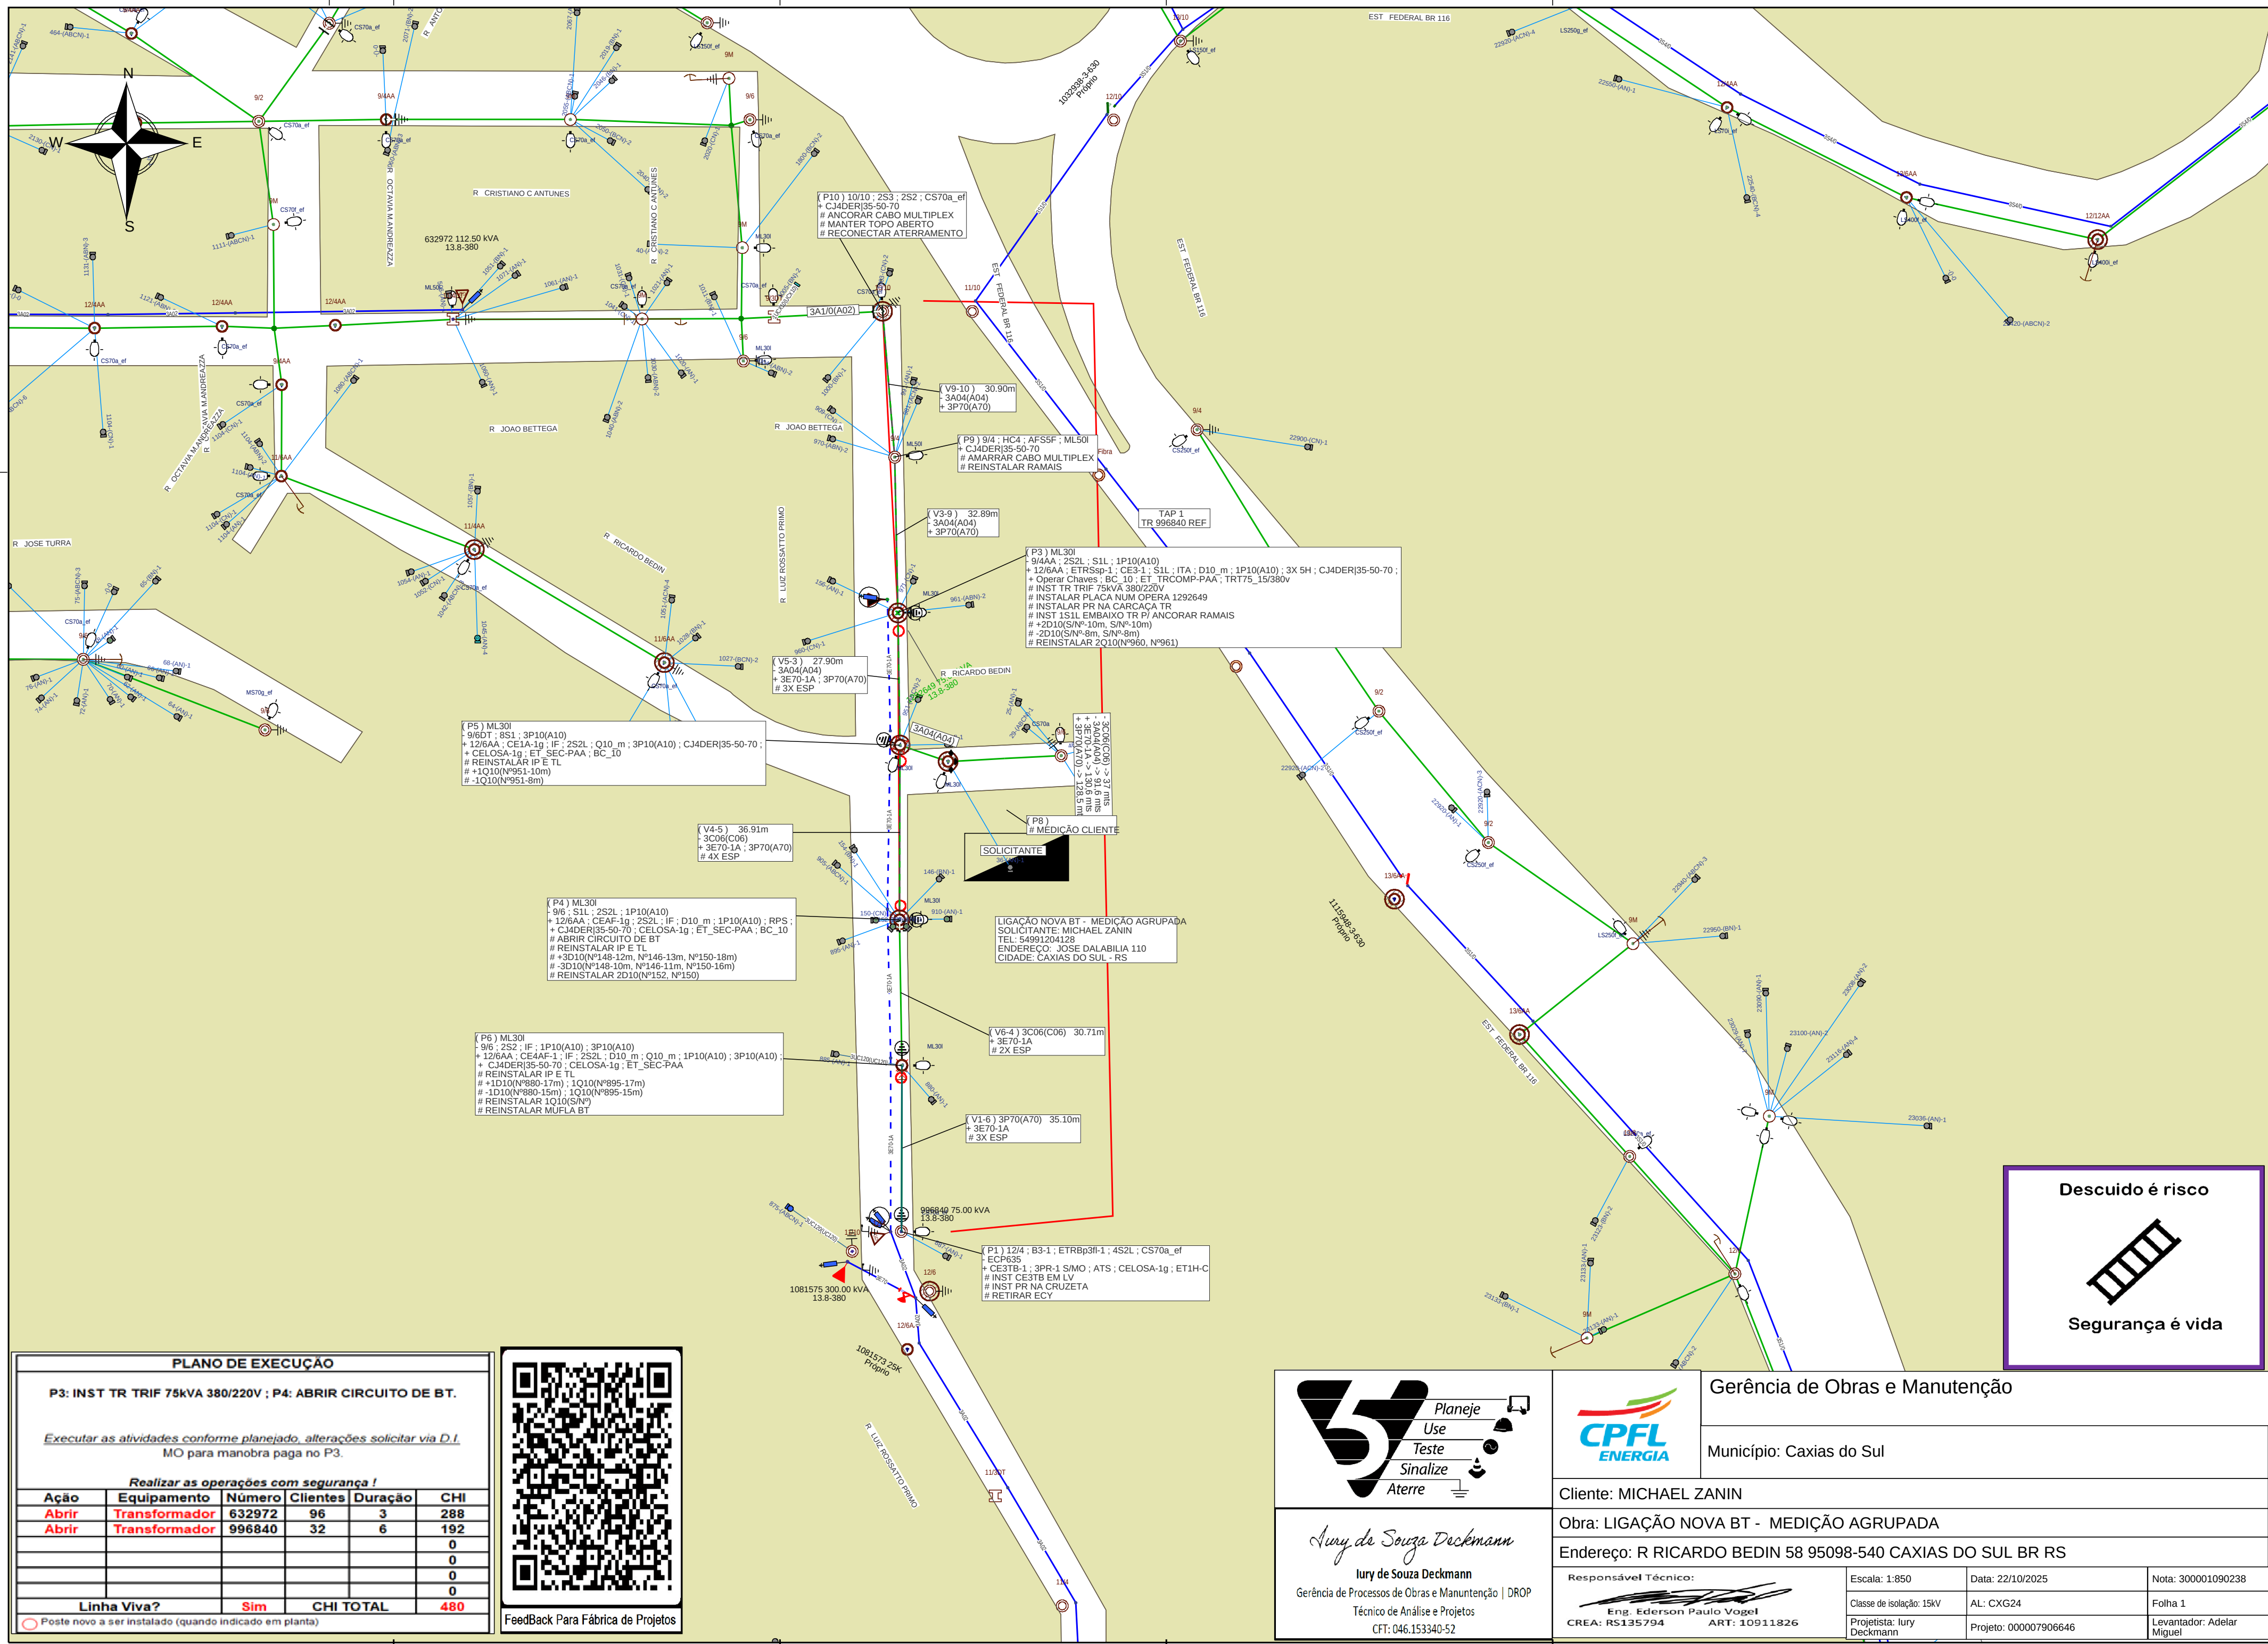

Descuido é risco



Segurança é vida

PLANO DE EXECUÇÃO				
P3: INST TR TRIF 75kVA 380/220V ; P4: ABRIR CIRCUITO DE BT.				
Executar as atividades conforme planejado, alterações solicitar via D.I. MO para manobra paga no P3.				
Realizar as operações com segurança !				
Ação	Equipamento	Número	Clientes	Duração
Abriu	Transformador	632972	96	3
Abriu	Transformador	996840	32	6
				0
				0
				0
				0
				0
Linha Viva?		Sim	CHI TOTAL	
			480	

Poste novo a ser instalado (quando indicado em planta)



FeedBack Para Fábrica de Projetos



Planeje
Use
Teste
Sinalize
Aterre

Iury de Souza Deckmann

Iury de Souza Deckmann

Gerência de Processos de Obras e Manutenção | DROP

Técnico de Análise e Projetos

CFT: 046.153340-52



Gerência de Obras e Manutenção

Município: Caxias do Sul

Cliente: MICHAEL ZANIN

Obra: LIGAÇÃO NOVA BT - MEDIÇÃO AGRUPADA

Endereço: R RICARDO BEDIN 58 95098-540 CAXIAS DO SUL BR RS

Responsável Técnico:	Escala: 1:850	Data: 22/10/2025	Nota: 300001090238
Eng. Ederson Paulo Vogel	Classe de isolamento: 15kV	AL: CXG24	Folha 1
CREA: RS135794	Projetista: Iury Deckmann	Projeto: 000007906646	Levantador: Adelar Miguel