


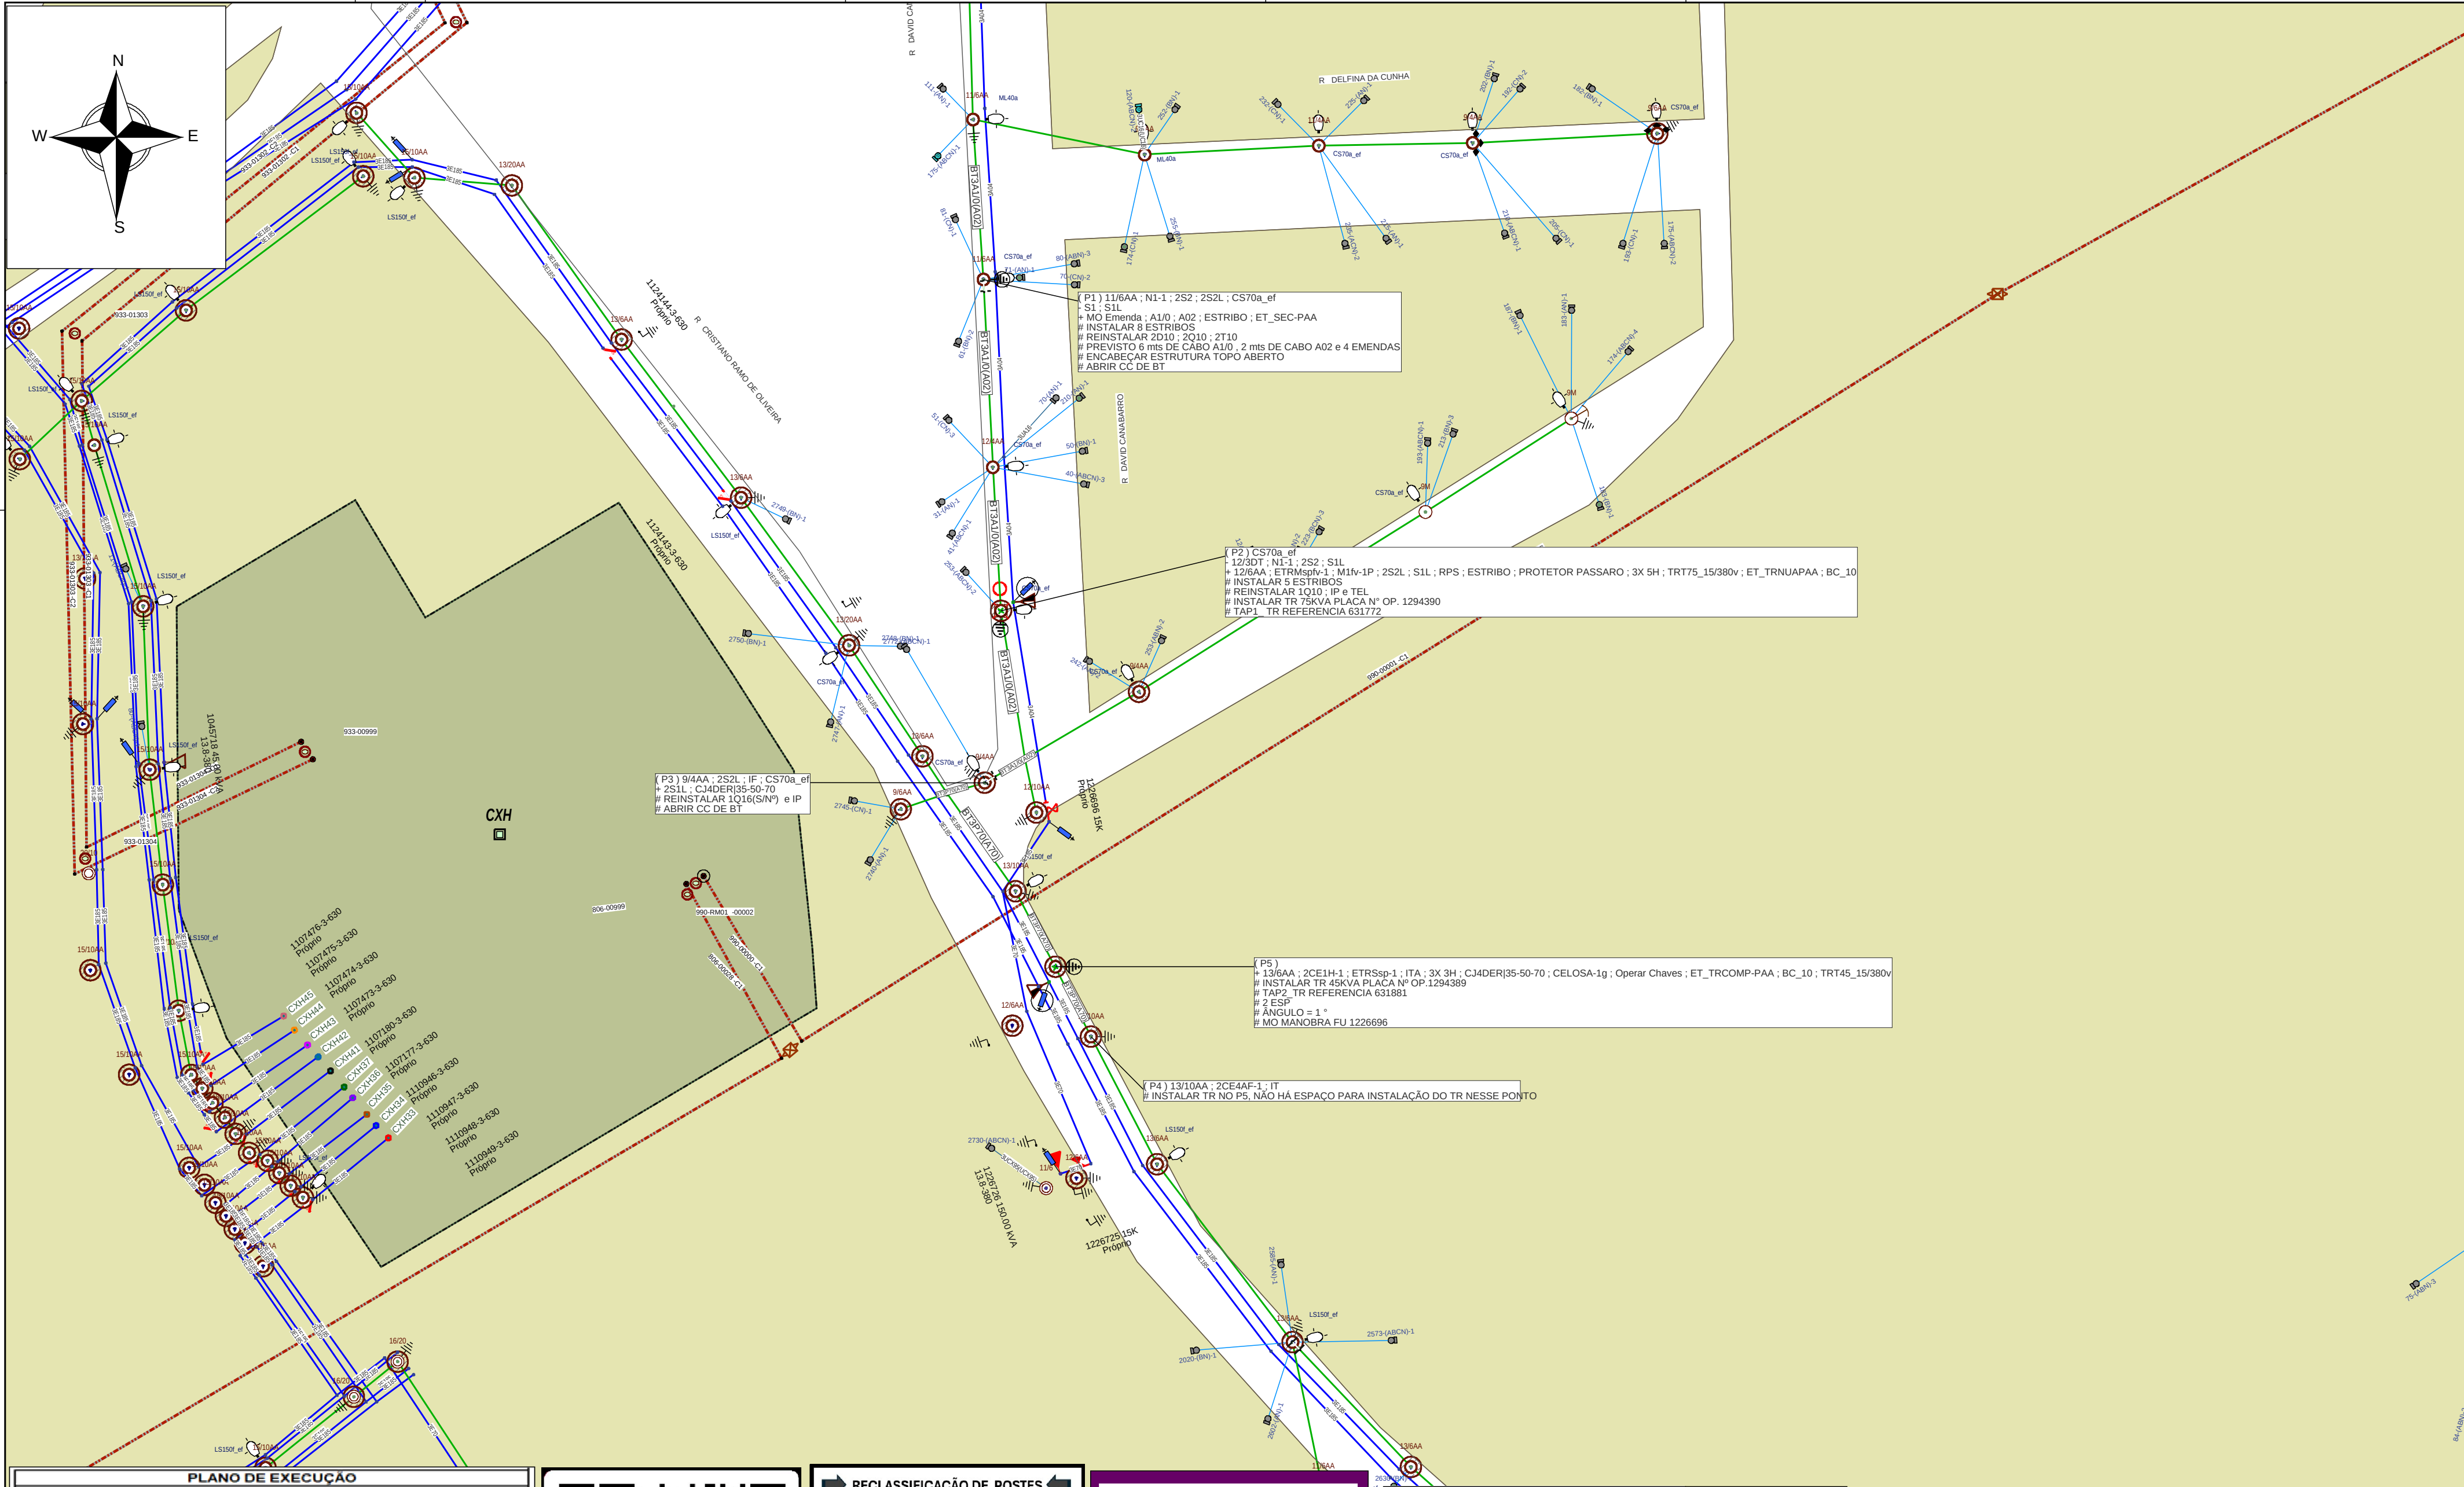

PLANO DE EXECUÇÃO

EXECUTAR OBRA SEGUINDO OS PASSOS DE SEGURANÇA

SUBSTITUIR POSTES, ABRIR CC DE BT NO P1 e P3, INSTALAR TR75KVVA NO P2 e TR45KVVA NO P5.

EXECUTAR CONFORME LEVANTAMENTO.

Ação	Equipamento	Número	Clientes	Duração	CHI
Ligar	Chave Fusível	1226696	116	5	580
Linha Viva?					Não
CHI TOTAL					580

Poste novo a ser instalado (quando indicado em planta)

FeedBack Para Fábrica de Projetos

RECLASSIFICAÇÃO DE POSTES

OS POSTES DO TIPO TRONCO CÔNICO E FIBRA DE VIDRO CONTIDOS NOS GED'S 1347 E 14606 SEMPRE DEVERÃO SER SUBMETIDOS A AVALIAÇÃO DE RECLASSIFICAÇÃO DOS MESMOS CONFORME O GED 18968

DEVERÃO SEMPRE SER AVALIADOS 3 PARÂMETROS:
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS;
FISSURAS;
APARÊNCIAS.

O DETALHAMENTO DE CADA PARÂMETRO DEVE SER VERIFICADO JUNTO AO GED 18968.

AGILIDADE NÃO É PRESSA
O QUE MAIS IMPORTA É FAZER DIREITO!

Planeje
Use
Teste
Sinalize
Aterre

Lisiane Pereira G. de Lima

Lisiane Pereira G. De Lima

Gerência de Processos de Obras e Manutenção | DROP

Técnico de Análise e Projetos

CFT: 004.186.060.80

Gerência de Obras e Manutenção

Município: Caxias do Sul

Cliente: RGE DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A

Obra: Plano Sobrecarga 2025

Endereço: Caxias do Sul BR RS

Responsável Técnico:	Escala: 1:850	Data: 27/11/2025	Nota: 000006783039
Eng. Ederson Paulo Vogel	Classe de isolamento: 15KV	AL: CXH44	Folha 1
CREA: RS135794	Projetista: LISIANE DE LIMA	Projeto: 000007824378	Levantador: ALESSANDRO OLIVEIRA