


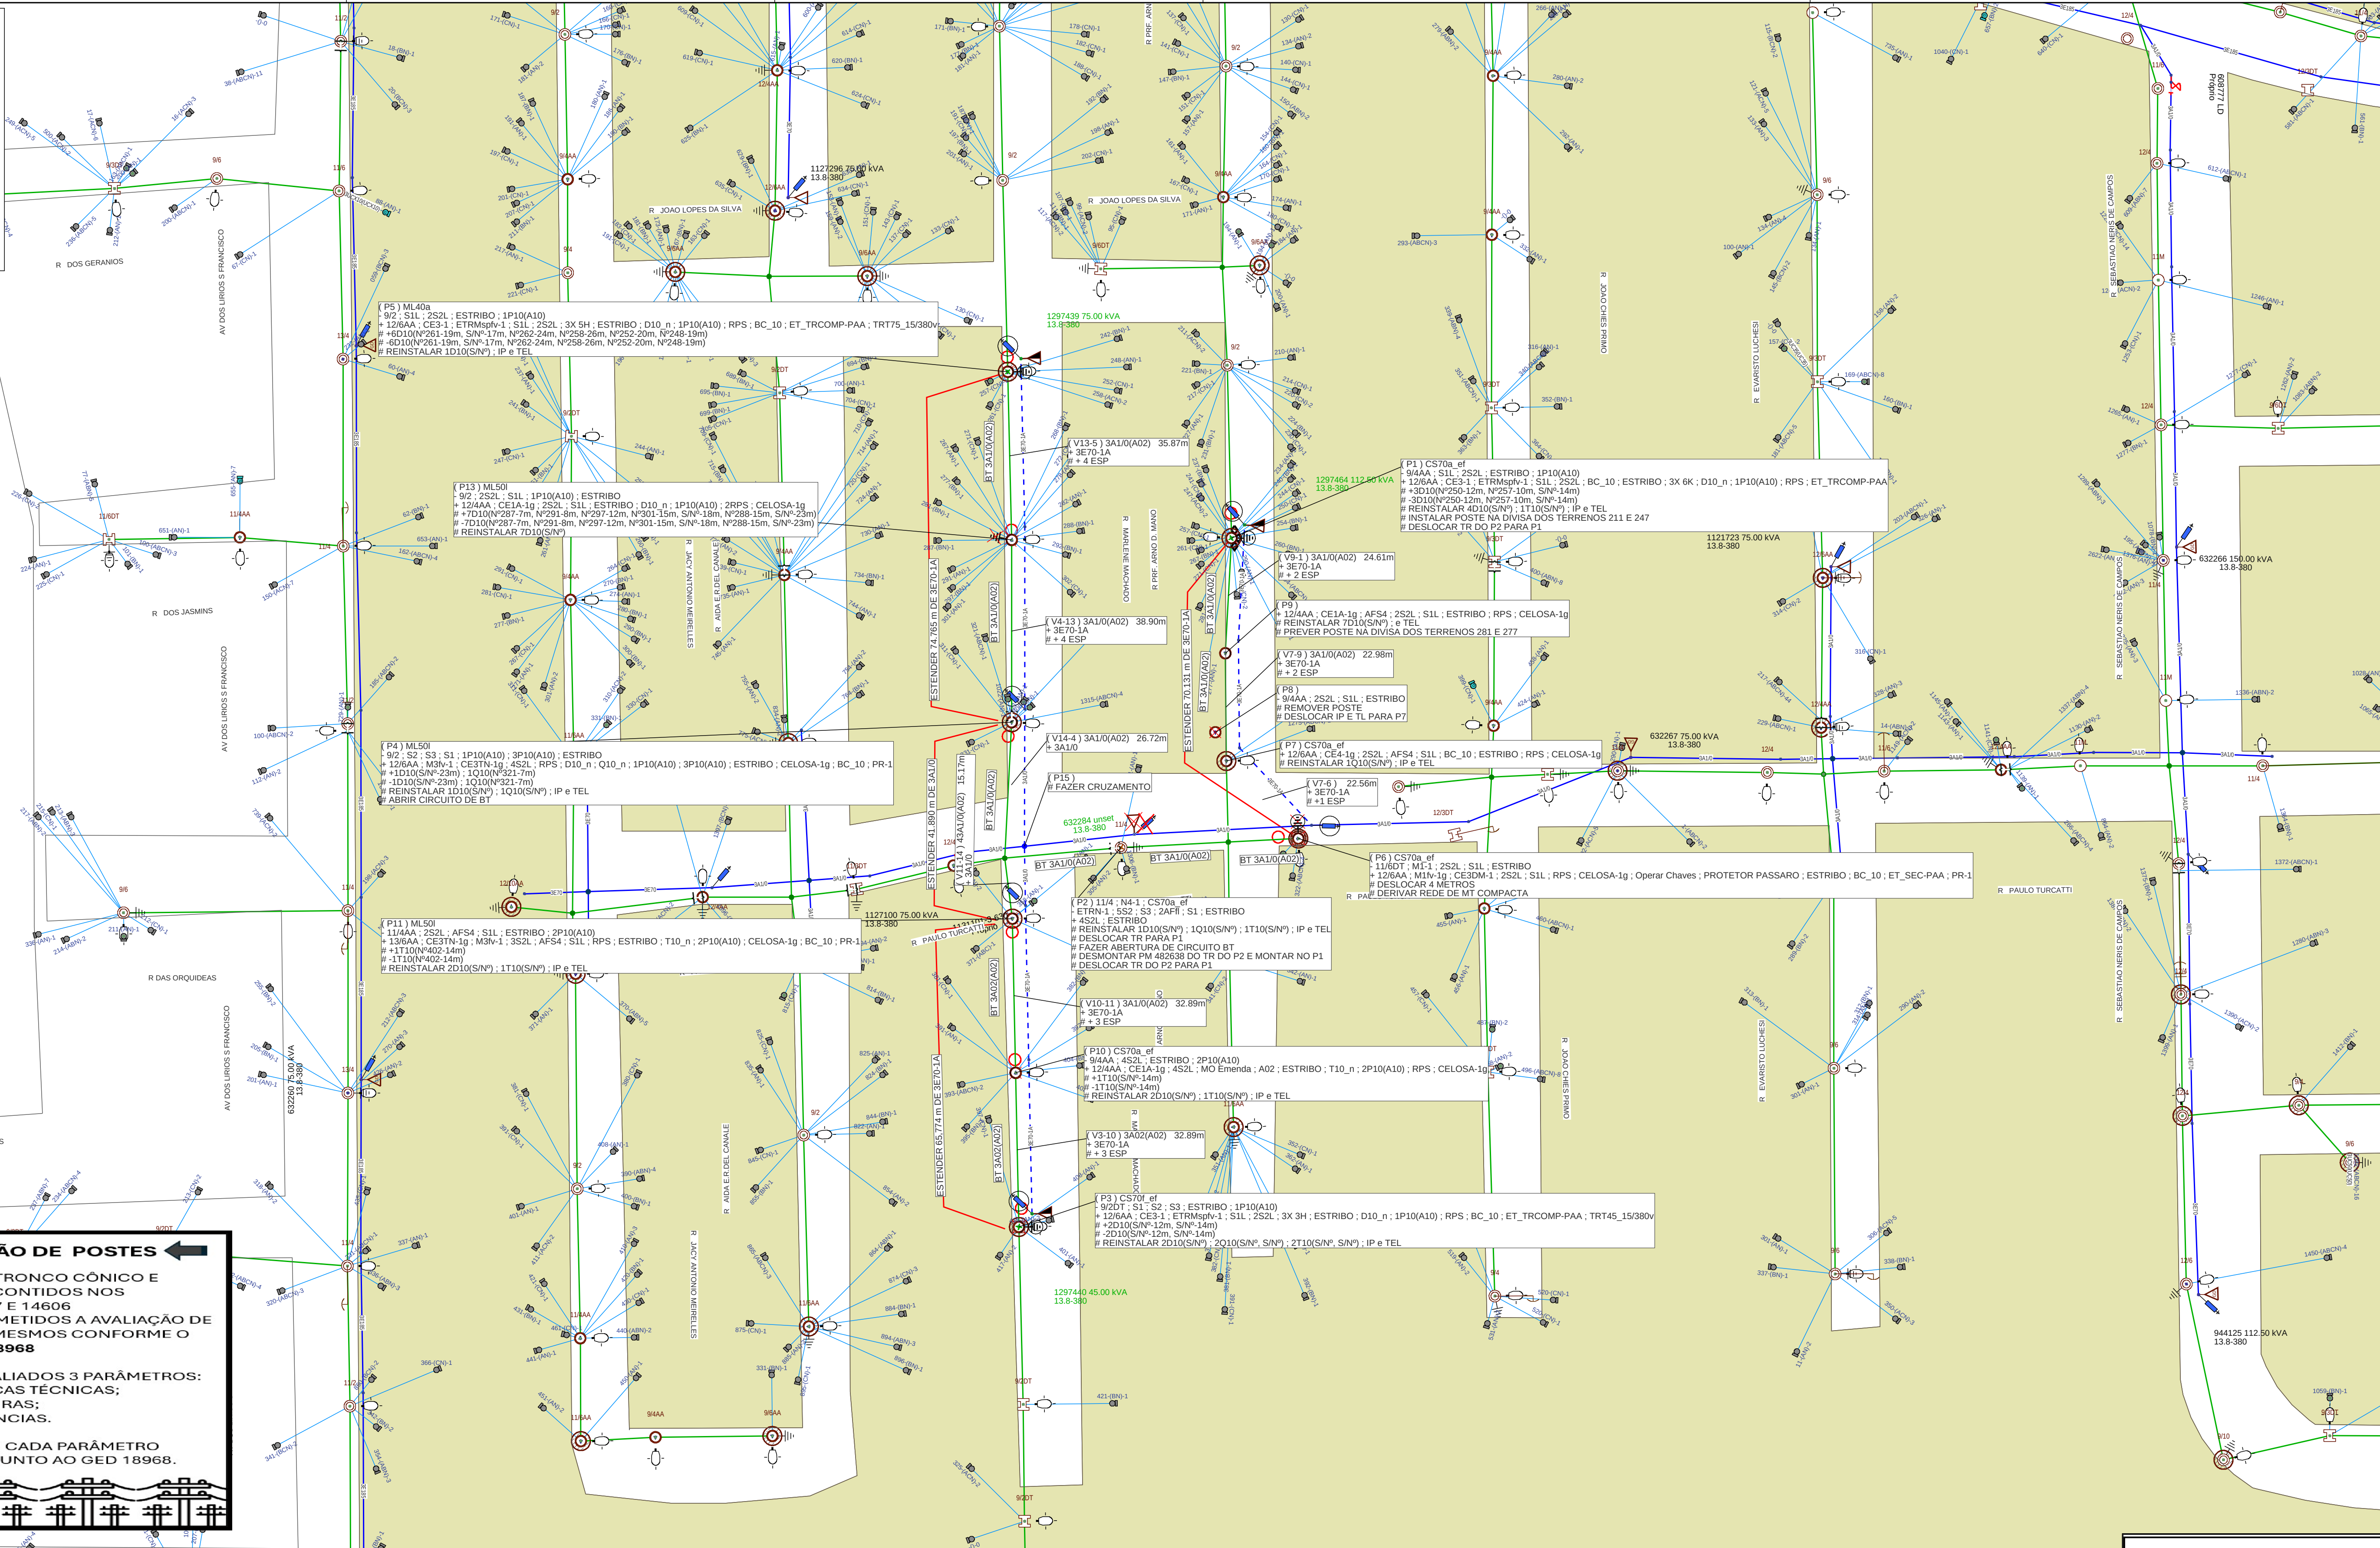

O DETALHAMENTO DE CADA PARÂMETRO DEVE SER VERIFICADO JUNTO AO GED 18968.

☐ Poste novo a ser instalado (quando indicado em planta)




Diagram illustrating the 5S methodology steps:

- Planeje
- Use
- Teste
- Sinalize
- Aterre

Classe de isolamento: 15kV	AL: CXA15	Folha 1
----------------------------	-----------	---------

**Quando já existem aquelas
que trazem segurança a
nossa vida!**