



PLANO DE EXECUÇÃO					
Executar a obra seguindo todos os passos de segurança!					
MANOBRAR EQUIPAMENTO REPRESENTANDO ABAIXO E REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DOS POSTES INDICADOS. ATENTAR-SE À INSTALAÇÃO DE PLACAS DE Nº OPERATIVO. EXECUTAR A ATIVIDADE SEGUINDO TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA.					
SEGUIR ORIENTAÇÕES CONFORME PROJETO, EM CASO DE ALTERAÇÕES SOLICITAR VIA D.I.					
Ação	Equipamento	Número	Clientes	Duração	CHI
Abriu	Chave Faca	740199	193	5	965
Abriu	Chave Faca	603685			
Ligar	Religador	764013			
Linha Viva?		Não	CHI TOTAL		965


☐ Poste novo a ser instalado (quando indicado em planta)




**Cuidado com os perigos
disfarçados...**



**...Uma rede tombada, ainda
pode estar energizada!**

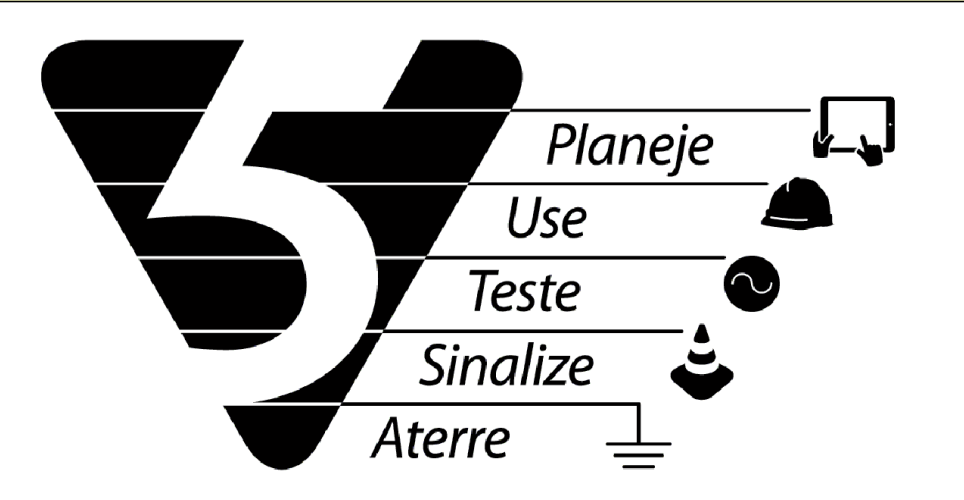

	Gerência de Serviços de Rede: SERRA		
	Município: Caxias do Sul		
Cliente: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A			
Obra: Caxias do Sul 2025 - Insp Visual de Rede			
Endereço: R WALDEMAR LAZZAROTTO - INTERLAGOS - CAXIAS DO SUL			
Responsável Técnico:  Eng. Ederson Paulo Vogel CREA: RS135794 ART: 1091826	Escala: 1:850 Classe de Isolação: 19kV AL: KC525 Projetista: CAUAN PDS-STPS	Data: 01/04/2025 Projeto: 000007756776	Nota: 000006789537 Folha 1 Levantador: Adelar Grife