


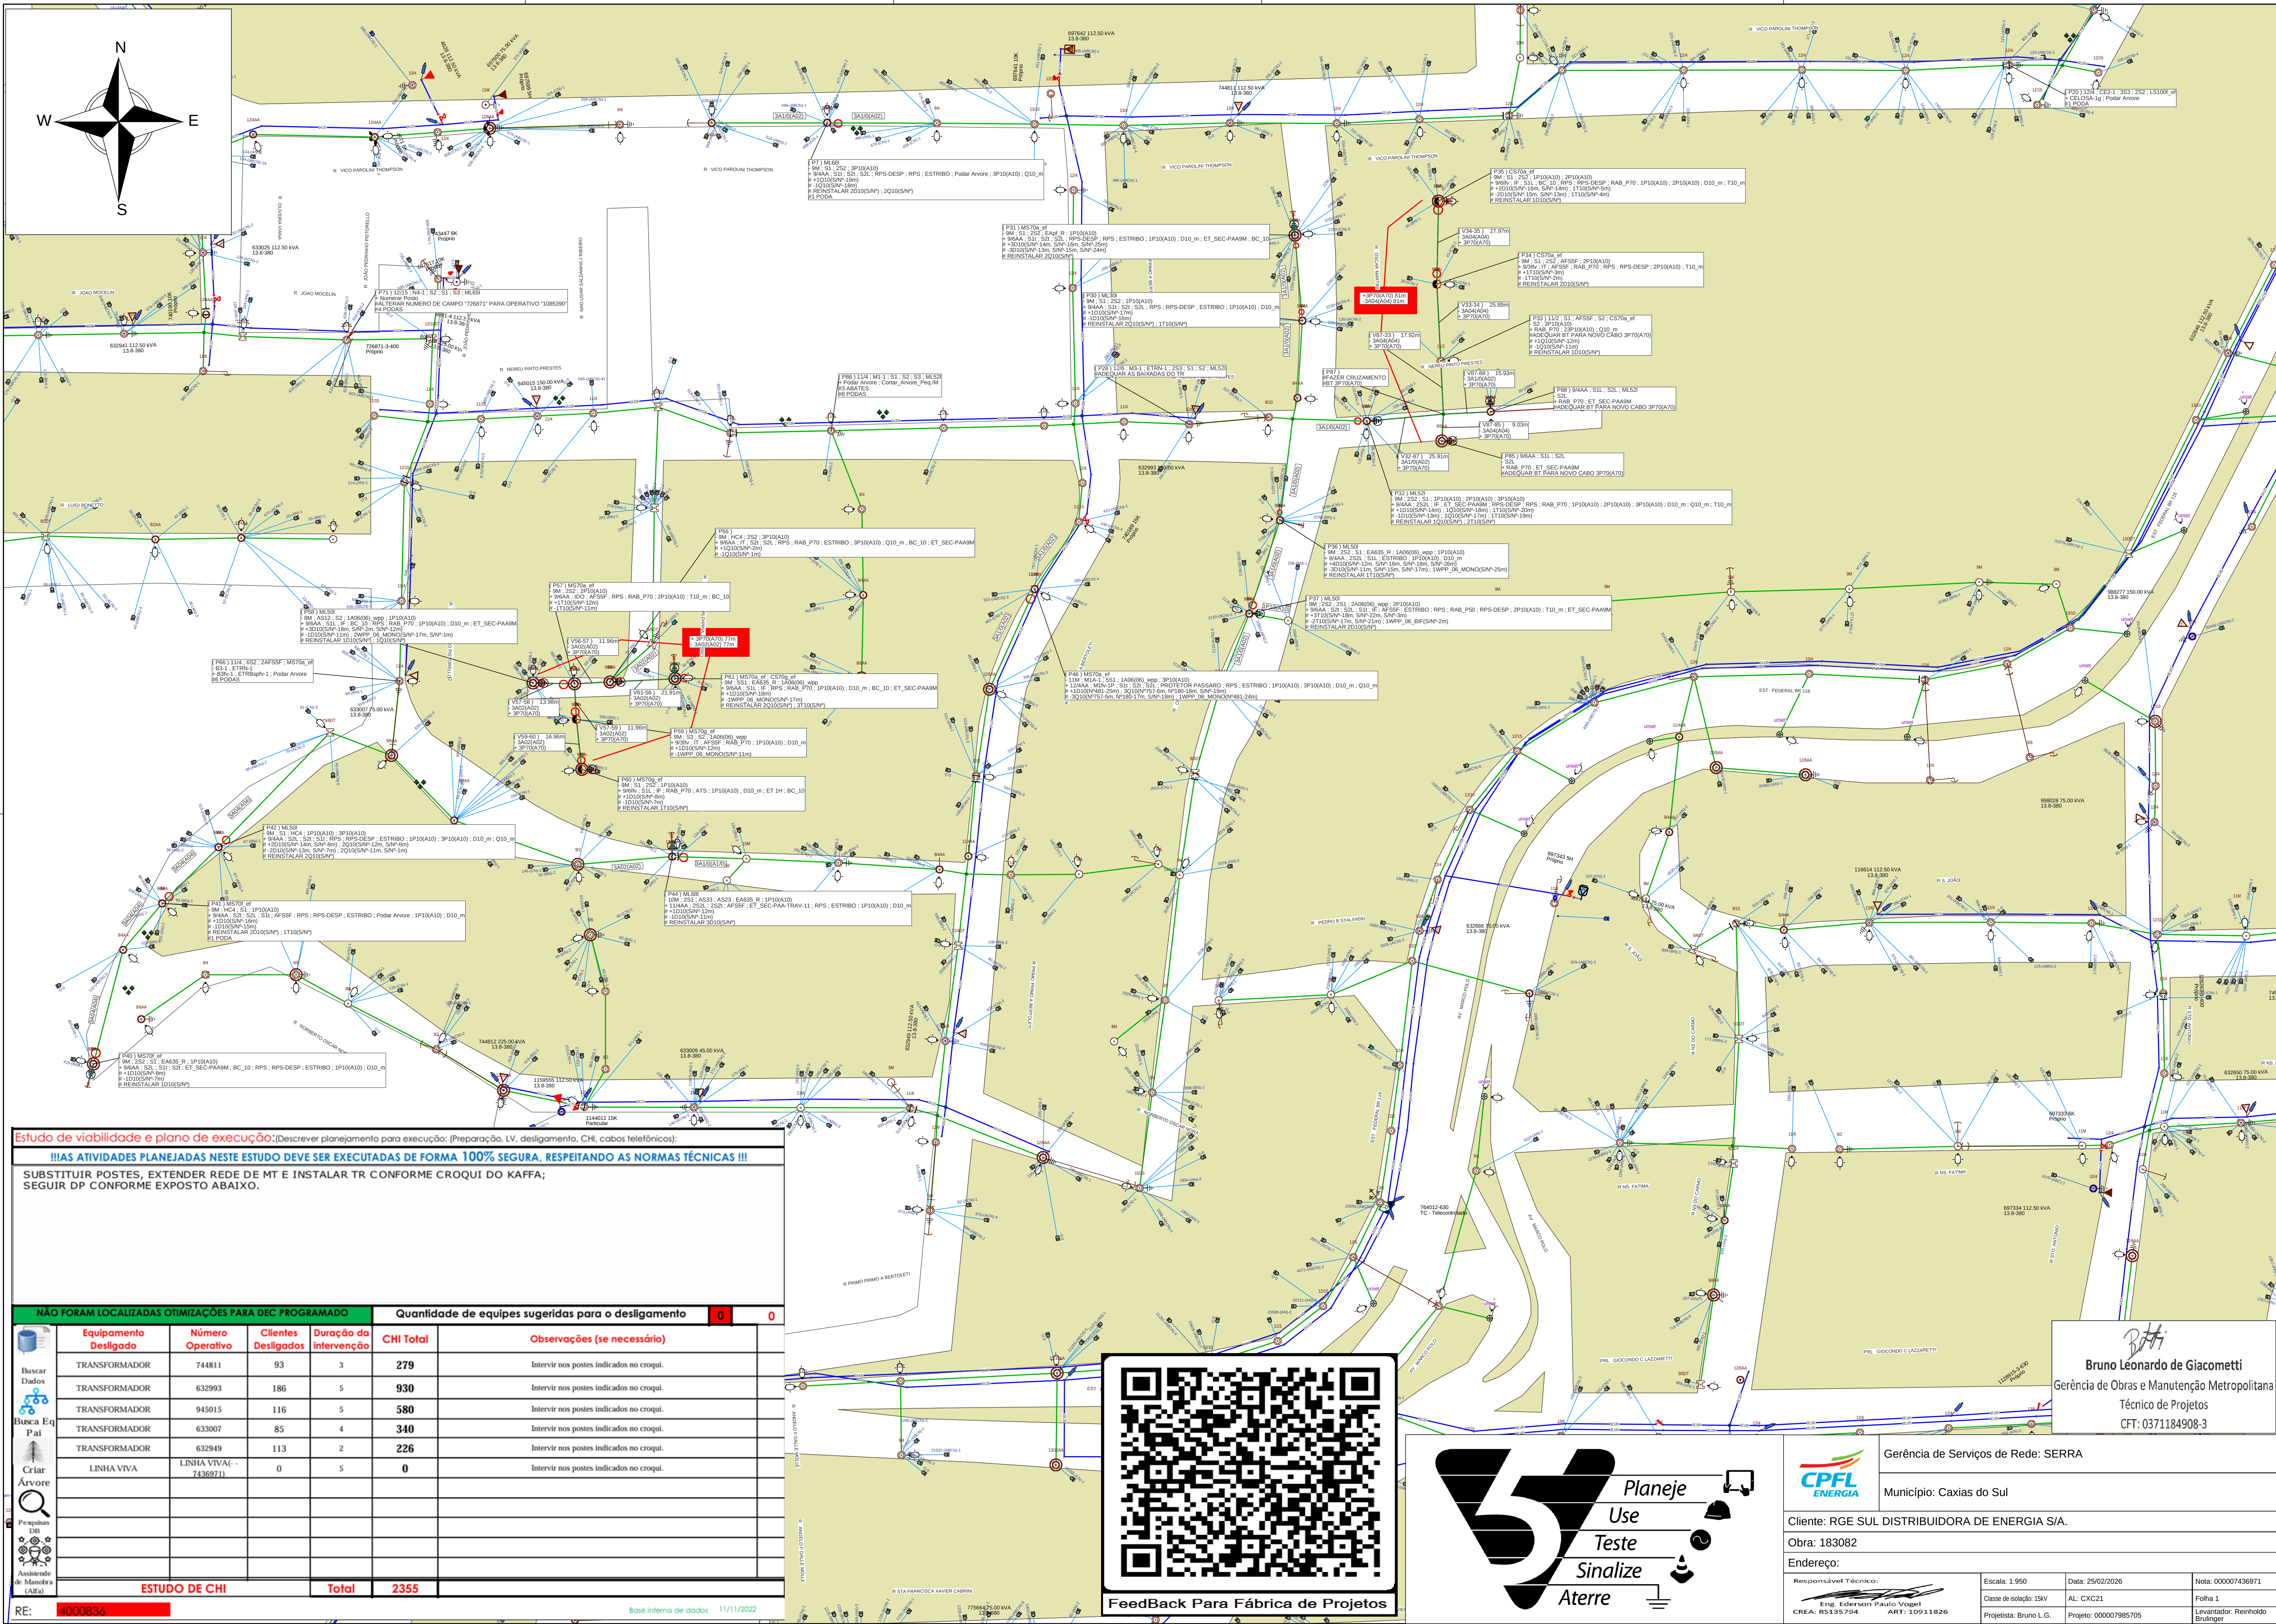

Estudo de viabilidade e plano de execução; (Descrever planejamento para execução: (Preparação, LV, desligamento, CHI, cabos telefônicos):

!!!AS ATIVIDADES PLANEJADAS NESTE ESTUDO DEVE SER EXECUTADAS DE FORMA 100% SEGURA, RESPEITANDO AS NORMAS TÉCNICAS !!!

SUBSTITUIR POSTES, EXTENDER REDE DE MT E INSTALAR TR CONFORME CROQUI DO KAFFA;
SEGUIR DP CONFORME EXPOSTO ABAIXO.


NÃO FORAM LOCALIZADAS OTIMIZAÇÕES PARA DEC PROGRAMADO					Quantidade de equipes sugeridas para o desligamento	
Equipamento Desligado	Número Operativo	Clientes Desligados	Duração da Intervenção	CHI Total	Observações (se necessário)	
TRANSFORMADOR	744811	93	3	279	Intervir nos postes indicados no croqui.	
TRANSFORMADOR	632993	186	5	930	Intervir nos postes indicados no croqui.	
TRANSFORMADOR	945015	116	5	580	Intervir nos postes indicados no croqui.	
TRANSFORMADOR	633007	85	4	340	Intervir nos postes indicados no croqui.	
TRANSFORMADOR	632949	113	2	226	Intervir nos postes indicados no croqui.	
LINHA VIVA	LINHA VIVA (-7436971)	0	5	0	Intervir nos postes indicados no croqui.	
ESTUDO DE CHI				Total	2355	

RE: 4000836

Base interna de dados 11/11/2022



FeedBack Para Fábrica de Projetos

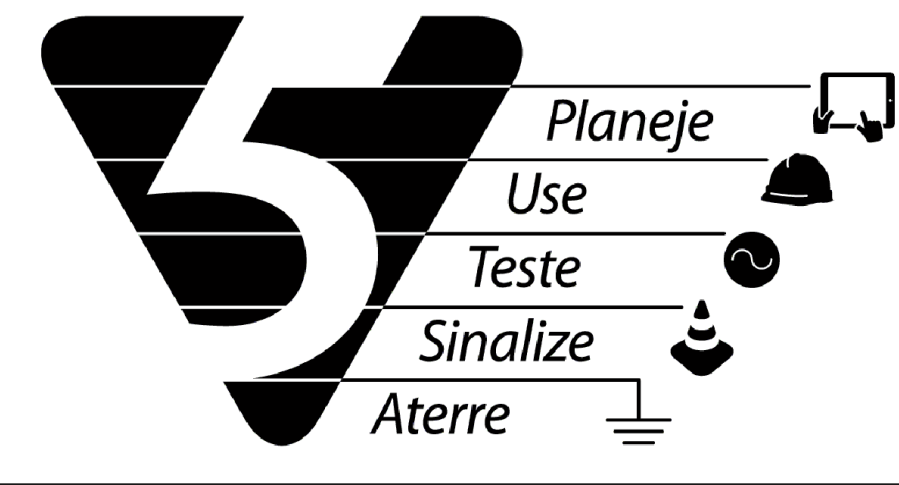



Gerência de Serviços de Rede: SERRA

Município: Caxias do Sul

Cliente: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Obra: 183082

Endereço:

Responsável Técnico: Eng. Ederson Paulo Vogel
CREA: RS195794

Escala: 1:950

Data: 25/02/2026

Nota: 000007436971

Folha 1

Levantador: Reinhold Brulinger

Projeto: 000007985705