

BÊ TÔNG VIỆT XÔ

HỒ SƠ NĂNG LỰC
PROFILE POWER

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ BÊ TÔNG VIỆT XÔ

VIET XO CONSTRUCTION AND CONCRETE JOINT STOCK COMPANY

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH: DỰ ÁN THE MANOR CENTRAL PARK
Phường Định Công, TP Hà Nội.
Nhà máy số 1: Cảng Khuyến Lương, phường Lĩnh Nam, TP Hà Nội.
Nhà máy số 2: Vành đai 4, xã Hồng Vân, TP Hà Nội.
Hotline: 0868.243.243
Email: congtybetongvietxo@gmail.com

THƯ NGỎ.!

Kính gửi: Quý khách hàng!

Lời đầu tiên Công ty cổ phần xây dựng và bê tông Việt Xô xin gửi tới Quý Khách hàng lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng và cảm ơn sự hợp tác của Quý Khách hàng trong thời gian vừa qua.

Công ty cổ phần xây dựng và bê tông Việt Xô được thành lập theo giấy chứng đăng ký kinh doanh số: 0106392685 đăng ký lần đầu ngày 18 tháng 12 năm 2013 và đăng ký thay đổi lần 5 ngày 18 tháng 05 năm 2026 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Công ty chúng tôi chuyên sản xuất và cung cấp bê tông và bơm bê tông thương phẩm cho các dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội và các vùng lân cận.

Hệ thống gồm **2 nhà máy** với dây truyền tự động chạy song song được lắp đặt tại :

Nhà máy số 1: Cảng Khuyến Lương, phường Lĩnh Nam, TP Hà Nội,

Trạm số 1: Trạm công suất 180m3/h – Sicoma- TAP Việt Nam thiết kế lắp đặt.
Gồm : 3 Silo xi măng 360 tấn (120tấn/cái).

Trạm số 2: Trạm công suất 180m3/h – Sicoma- TAP Việt Nam thiết kế lắp đặt.
Gồm : 3 Silo xi măng 360 tấn (120tấn/cái).

Nhà máy số 2: Vành đai 4, xã Hồng Vân, TP Hà Nội.

Trạm số 1: Trạm công suất 160m3/h – Sicoma- TAP Việt Nam thiết kế lắp đặt.
Gồm : 3 Silo xi măng 360 tấn (120tấn/cái).

Trạm số 2: Trạm công suất 160m3/h – Sicoma- TAP Việt Nam thiết kế lắp đặt.
Gồm : 3 Silo xi măng 360 tấn (120tấn/cái).

Với hệ thống xe bồn chuyên dụng chở bê tông và bơm bê tông các loại phục vụ cho việc chở và thi công các hạng mục cho công trình:

- Xe chở bê tông: 40 xe bom tại trạm (chở từ 12 đến 14 m^3) - Có thể huy động thêm 10 đến 15 đầu xe.
- Máy xúc: 2 Chiếc
- Các loại bơm cần, bơm tĩnh, cần phân phối, máy phát…
- Hệ thống Chiller làm lạnh tự động đáp ứng công suất 2 trạm trộn hoạt động liên tục ngày, đêm.

Với phương châm:

"UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN"

Công ty chúng tôi luôn cố gắng mang lại cho quý khách hàng dịch vụ chuyên nghiệp, an toàn, chất lượng, hiệu quả với tinh thần cầu thị, luôn tận tình phục vụ, xây dựng thương hiệu bền vững, hợp tác cùng phát triển.

C.TY CP XÂY DỰNG VÀ BÊ TÔNG VIỆT XÔ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ BÊ TÔNG VIỆT XÔ

GIÁM ĐỐC

Trần Văn Hùng

BÊ TÔNG VIỆT XÔ

DANH MỤC HỒ SƠ

1. Tổng quan về trạm bê tông Việt Xô.

1.1 Ban lãnh đạo công ty

1.2 Giấy phép kinh doanh

1.3 Hình ảnh trạm trộn

2. Giấy chứng nhận kiểm định thiết bị.

3. Báo cáo tài chính.

4. Hồ sơ nhân lực.

5. Thí nghiệm đầu vào cấp phối.

6. Một số công trình tiêu biểu.

BÊ TÔNG VIỆT XÔ

TỔNG QUAN VỀ BÊ TÔNG VIỆT XÔ







BT-VIỆT XÔ
VIỆT XÔ



BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

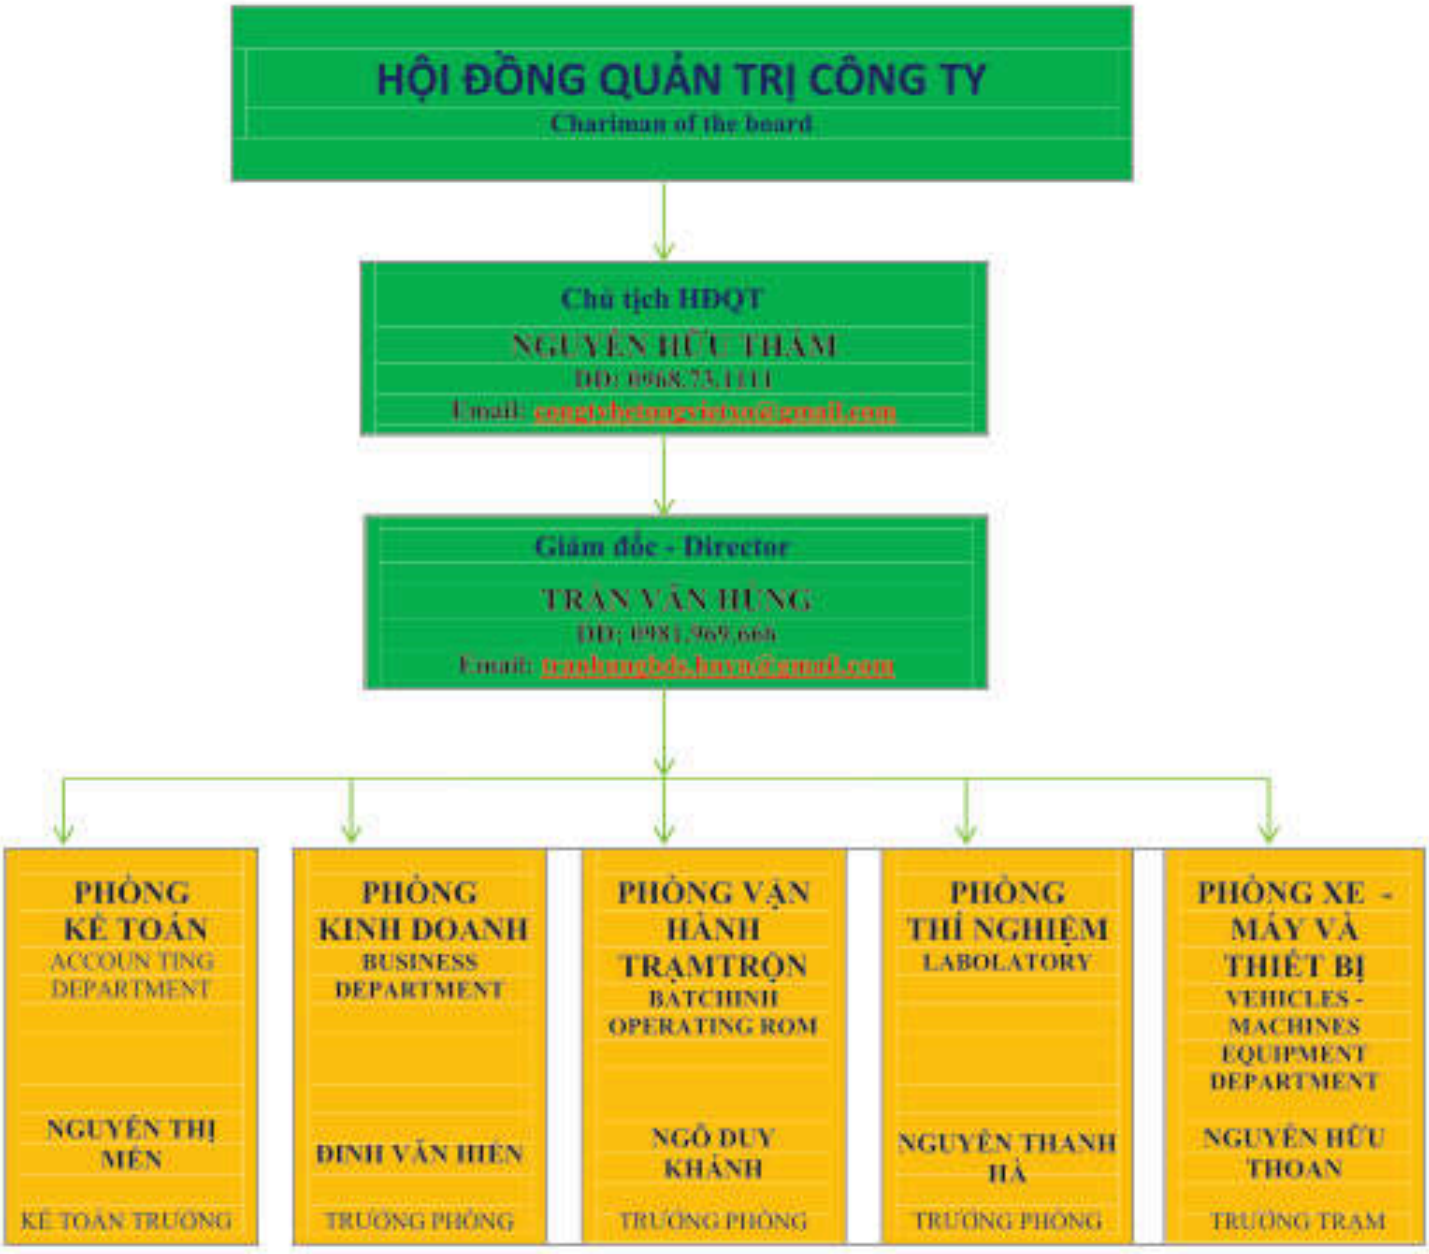

SỞ TÀI CHÍNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN

Mã số doanh nghiệp: 0106392685

Đăng ký lần đầu: ngày 18 tháng 12 năm 2013

Đăng ký thay đổi lần thứ: 5, ngày 18 tháng 05 năm 2026

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ BÊ TÔNG VIỆT XÔ

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIET XO CONCRETE CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt:

2. Địa chỉ trụ sở chính

BT5 - VT3 Khu Đô thị Xa La, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: *0868243243* Số Fax:

Thư điện tử: *congtybetongvietxo@gmail.com* Website:

3. Vốn điều lệ: 70.000.000.000 đồng.

Bằng chữ: Bảy mươi tỷ đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 7.000.000

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ, chữ đệm và tên: TRẦN VĂN HÙNG Giới tính: *Nam*

Ngày, tháng, năm sinh: *06/06/1989* *Quốc tịch: Việt Nam*

Số định danh cá nhân: *035089005798*

Chức danh: Giám đốc

Địa chỉ liên lạc: *BT5 - VT3 Khu Đô thị Xa La, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam*

KT.TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Trần Quang Hưng

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CÔNG TY BÊ TÔNG VIỆT XÔ.

Bê tông Việt Xô được đầu tư đồng bộ với công nghệ tiên tiến nhất của châu Âu cùng với 20 xe chuyên dụng, mỗi xe chở từ 10 đến 12m3 bê tông thương phẩm.



Bê tông Việt Xô có thể tự hào không chỉ bởi hệ thống khách hàng lớn, có uy tín mà chúng tôi còn tự hào về hệ thống công nghệ trang thiết bị đa dạng,hiện đại. Đó là cơ sở thực tế giúp chúng tôi cam kết, đảm bảo với sự tín nhiệm mà khách hàng dành cho chúng tôi.



Bê tông Việt Xô với đội ngũ nhân lực trẻ năng động, nhiệt huyết được đào tào bài bản luôn sẵn sàng hoàn thành mọi công việc được giao. Phục vụ tận tình chu đáo đến từng khách hàng.





Trang bị phương tiện, thiết bị, máy móc hiện đại là mục tiêu, là chiến lược gắn liền với sự phát triển của Bê tông Việt Xô. Hàng năm, số lượng phương tiện, trang thiết bị đều được dự trù và mua thêm theo kế hoạch định sẵn và vượt kế hoạch.





Bê tông Việt Xô không ngừng cải tiến và bắt kịp xu thế thời đại. Cung cấp dịch vụ nhanh chóng, chuyên nghiệp trên cơ sở nguồn nguyên vật liệu được nhập ngày đêm từ các mỏ khai thác lớn nhất,đảm bảo đúng quy trình tiêu chuẩn chất lượng của dự án.





Bê tông Việt Xô với giàn xe đầu kéo chuyên dụng hiện đại công tác nhập xi măng được diễn ra liên tục ngày đêm đảm bảo tiến độ cấp hàng liên tục cho khách hàng.






Bê tông Việt Xô luôn đi đầu trong ứng dụng công nghệ để hiện đại hóa dây chuyền sản xuất Bê tông. Như việc hợp tác với hãng Mitsubishi Nhật Bản đầu tư lắp đặt hệ thống Chiller làm lạnh nước để trộn Bê tông.

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THÔNG CHILLER.

- Hệ thống Chiller làm lạnh nước để trộn Bê tông bao gồm có thiết bị chính như sau:

+ Máy làm lạnh nước.
+ Bơm nước (tuần hoàn giữa Chiller và bồn chứa nước cần làm lạnh)
+ Bồn chứa nước cần làm lạnh.
+ Bơm hút nước từ bồn chứa nước lên máy trộn Bê tông.
+ Hệ thống cấp nước bổ sung vào bồn chứa nước.

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ MÁY LÀM LẠNH NƯỚC - CHILLER

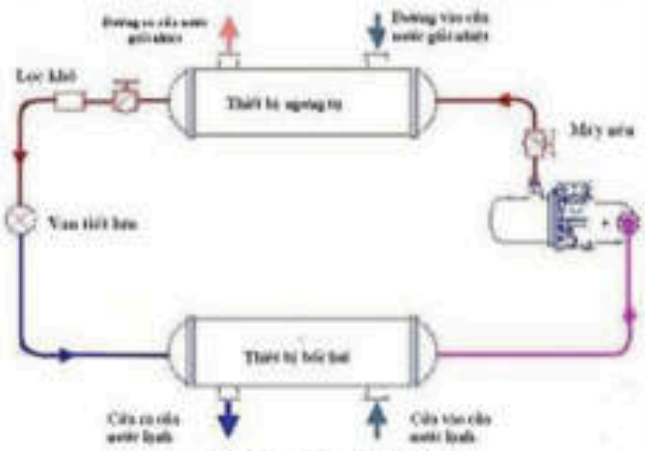

Hình1. Nguyên lý hoạt động Chiller

Nguyên lý hoạt động:

+ Nước cần làm lạnh (28°C – 30°C) được cấp từ nguồn nước vào bể chứa. Bơm tuần hoàn của Chiller hút nước từ bể chứa đẩy vào bình lạnh (thiết bị bốc hơi) của Chiller. Nhiệt độ của các ống đồng bên trong bình lạnh khoảng 2°C-5°C, nước này gặp lạnh sẽ giảm nhiệt độ, nước sau khi đi ra khỏi bình lạnh sẽ hồi về bể chứa, cứ bơm tuần hoàn liên tục như vậy cho đến khi nhiệt độ nước của cả bể chứa đạt 2°C-5°C .
+ Sau đó nước lạnh 2°C-5°C sẽ được dùng để trộn bê tông.



Bê tông Việt Xô đầu tư hệ thống máy phát điện hiện đại để đảm bảo hoạt động sản xuất được liên tục 24/24h với 2 dây truyền hiện đại, đáp ứng nhu cầu khách hàng.





Bê tông Việt Xô luôn luôn tìm tòi, nghiên cứu, sáng tạo những vật liệu, sản phẩm chất lượng tốt hơn và hoàn hảo nhất đáp ứng yêu cầu của khách hàng, phát triển bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường.





Bê tông Việt Xô không ngừng được bổ sung trang thiết bị, máy móc dụng cụ thí nghiệm đảm bảo thực hiện các khối trộn theo đúng thiết kế cấp phối.





Bê tông Việt Xô tuân thủ 100% theo thiết kế cấp phối của công trình. Chỉ sử dụng nguyên vật liệu chất lượng đạt tiêu chuẩn theo kiểm định của cơ quan kiểm định chất lượng vật liệu xây dựng của nhà nước.





Bê tông Việt Xô luôn chủ động tìm tòi, nghiên cứu, sáng tạo ra những sản phẩm mới có chất lượng tốt hơn và tuân thủ quy trình kiểm tra đảm bảo chất lượng ngay tại nhà máy sản xuất trước khi xuất xưởng tới công trường.



KIỂM TRA ĐỘ SỤT TRƯỚC KHI RỜI NHÀ MÁY



SẢN XUẤT BÊ TÔNG LẠNH

Sau khi kết thúc khối đổ mẫu được bảo dưỡng và kiểm tra cường độ đúng quy trình tiêu chuẩn đảm bảo phục vụ tiến độ và chất lượng của dự án.



BẢO DƯỠNG MẪU THEO QUY TRÌNH



NÉN MẪU KIỂM TRA CƯỜNG ĐỘ BÊ TÔNG

Bê tông Việt Xô không ngừng đầu tư, cải tiến ngày càng hiện đại hơn hệ thống xe bồn vận chuyển bê tông thương phẩm và giàn bơm cần bơm tĩnh các loại phục vụ 24/24h: "Nhanh – chính xác – an toàn – thân thiện với môi trường".





BƠM CẦN TỪ 37M ĐẾN 56M.



Bơm tĩnh EVERDIGM



BƠM TĨNH ZOOM





BƠM TĨNH TỰ HÀNH CÁC LOẠI

CHỨNG NHẬN
KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ

BÊ TÔNG VIỆT XÔ

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ NỘI - ĐK 27

HANOI SCIENCE AND TECHNIC COMPANY LIMITED

Địa chỉ (*Add*): Ô 42 lô 6 Đền Lừ II, phường Tương Mai, thành phố Hà Nội

Số điện thoại (Tel.):0978.132.074 - 024.3761 7520 Email: kiemchuandoluong@gmail.com

Website: www.kiemchuandoluong.com

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Số (N°) : KL.34971/26/TKĐ

Tên đối tượng *(Object)*: Trạm trộn bê tông
hệ thống định lượng trạm bê tông 160 m³/h

Kiểu (*Type*): Điện tử - hiện số Số (*Serial No*): N/A

MAO 4500-3000 SDYHK Mã QL*(Tag No)*:

Nơi sản xuất (*Manufacturer*): Việt Nam

Đặc trưng kỹ thuật đo lường (*Specifications*):

Cân cốt liệu 1, 2, 3, 4:	3 000	kg	d = 1 kg
Cân xi măng:	2 500	kg	d = 1 kg
Cân nước:	900	kg	d = 1 kg
Cân phụ gia:	50	kg	d = 0,01 kg

Cơ sở sử dụng (*Customer*): CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ BÊ TÔNG VIỆT XÔ
BT5-VT3, KĐT Xa La, phường Hà Đông, TP. Hà Nội
Trạm trộn bê tông - Dự án đường vành đai 4
xã Hồng Vân, TP. Hà Nội

Phương pháp thực hiện (*Method of calibration*): TKĐ.QTHC14.21

Chuẩn được sử dụng (*Standard used*):

Mã thiết bị *(Code N°)*	Tên thiết bị *(Description)*	Cấp/độ cx *(Class)*	Liên kết chuẩn *(Traceability)*	Thời hạn *(Cal. Due Date)*
TKĐTBKL 018	Bộ quả cân	M1	Cty CP DV TV và KĐ Việt Nam	31/05/2026

Kết quả (*Results*): Xem kết quả hiệu chuẩn trang sau

Số tem hiệu chuẩn (*Calibration stamp N°*): ĐK27.34971

Ngày hiệu chuẩn (*Calibration date*): 09/05/2026

Ngày hiệu chuẩn khuyến nghị (*Calibration recommended*): 09/05/2027

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2026
(Date of issue)

Người thực hiện *Perfomer*	GIÁM ĐỐC *(Director)*
Hà Ngọc Tuấn	Nguyễn Văn Thắng

Trang: 01 *(No of papers)*	Ghi chú: Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận hiệu chuẩn có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty TNHH khoa học và kỹ thuật Hà Nội. This Calibration certificate shall not be reproduced except in full without written approval of MCC.

KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN

RESULTS OF CALIBRATION

Kèm theo giấy chứng nhận hiệu chuẩn số (attached to certificate No): KL.34971/26/TKĐ

* Cân cốt liệu 1:

STT	Phạm vi đo *Standard value* (kg)	Số chỉ *Indicator value* (kg)	Sai số *error* (kg)	Độ KĐBĐ *uncertainty* U(kg)
1	200	200	0	0,9
2	600	599	-1	1,0
3	1060	1059	-1	1,1
4	1995	1996	1	1,2
5	2512	2511	-1	1,0
6	2910	2911	1	1,0

* Cân cốt liệu 2:

STT	Phạm vi đo *Standard value* (kg)	Số chỉ *Indicator value* (kg)	Sai số *error* (kg)	Độ KĐBĐ *uncertainty* U(kg)
1	200	200	0	0,9
2	600	600	0	0,9
3	1051	1050	-1	1,2
4	1990	1991	1	1,5
5	2522	2523	1	1,8
6	2905	2906	1	2,0

* Cân cốt liệu 3:

STT	Phạm vi đo *Standard value* (kg)	Số chỉ *Indicator value* (kg)	Sai số *error* (kg)	Độ KĐBĐ *uncertainty* U(kg)
1	200	200	0	1,6
2	600	601	1	1,1
3	1049	1049	0	1,1
4	1988	1987	-1	1,5
5	2510	2509	-1	1,8
6	2922	2923	1	2,0

Trang: 02
(No of papers)

1. Phương tiện đo này không được sử dụng để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, trong thanh tra,kiểm tra,giám định tư pháp và trong các hoạt động công vụ khác.
2. Phương tiện đo này không được dùng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2.

KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN

RESULTS OF CALIBRATION

Kèm theo giấy chứng nhận hiệu chuẩn số (attached to certificate No): KL.34971/26/TKĐ

* Cân cốt liệu 4:

STT	Phạm vi đo *Standard value* (kg)	Số chỉ *Indicator value* (kg)	Sai số *error* (kg)	Độ KĐBĐ *uncertainty* U(kg)
1	200	200	0	1,5
2	600	599	-1	1,1
3	1071	1073	2	1,2
4	2005	2006	1	1,5
5	2581	2583	2	2,0
6	2932	2934	2	2,1

* Cân xi măng:

STT	Phạm vi đo *Standard value* (kg)	Số chỉ *Indicator value* (kg)	Sai số *error* (kg)	Độ KĐBĐ *uncertainty* U(kg)
1	200	200	0	1,0
2	400	400	0	1,0
3	600	600	0	1,1
4	1074	1074	0	1,3
5	2007	2008	1	1,8
6	2420	2421	1	2,1

* Cân nước:

STT	Phạm vi đo *Standard value* (kg)	Số chỉ *Indicator value* (kg)	Sai số *error* (kg)	Độ KĐBĐ *uncertainty* U(kg)
1	40	40	0	1,00
2	100	101	1	1,00
3	200	200	0	1,00
4	300	301	1	1,20
5	400	401	1	1,20
6	600	599	-1	1,50

Trang: 03
(No of papers)

1. Phương tiện đo này không được sử dụng để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, trong thanh tra,kiểm tra,giám định tư pháp và trong các hoạt động công vụ khác.
2. Phương tiện đo này không được dùng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2.

KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN

RESULTS OF CALIBRATION

Kèm theo giấy chứng nhận hiệu chuẩn số (attached to certificate No): KL.34971/26/TKĐ

* Cân phụ gia:

STT	Phạm vi đo *Standard value* (kg)	Số chỉ *Indicator value* (kg)	Sai số *error* (kg)	Độ KĐBĐ *uncertainty* U(kg)
1	5	4,99	-0,01	0,01
2	10	10,01	0,01	0,01
3	20	19,99	-0,01	0,01
4	30	29,99	-0,01	0,02
5	40	39,98	-0,02	0,02
6	50	49,98	-0,02	0,02

• *Độ không đảm bảo đo mở rộng U với mức tin cậy P = 95 %, hệ số phủ k = 2.*

• Môi trường hiệu chuẩn(*Calibration enviroment*):

- Nhiệt độ TB *(Temperature)*: 30,2 °C - Độ ẩm TB *(Humidity)* 81 %RH

Nơi thực hiện: Trạm trộn bê tông - Dự án đường vành đai 4 xã Hồng Vân, TP. Hà Nội

Trang: 04 *(No of papers)*	1. Phương tiện đo này không được sử dụng để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, trong thanh tra,kiểm tra,giám định tư pháp và trong các hoạt động công vụ khác. 2. Phương tiện đo này không được dùng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2.

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ NỘI - ĐK 27

HANOI SCIENCE AND TECHNIC COMPANY LIMITED

Địa chỉ (*Add*): Ô 42 lô 6 Đền Lừ II, phường Tương Mai, thành phố Hà Nội

Số điện thoại (Tel.):0978.132.074 - 024.3761 7520 Email: kiemchuandoluong@gmail.com

Website: www.kiemchuandoluong.com

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Số (N°) : KL.34554/26/TKĐ

Tên đối tượng (*Object*): Trạm trộn bê tông
hệ thống định lượng trạm bê tông 160 m³/h

Kiểu (*Type*): Điện tử - hiện số Số (*Serial No*): N/A

Mã QL(*Tag No*):

Nơi sản xuất (*Manufacturer*): Việt Nam

Đặc trưng kỹ thuật đo lường (*Specifications*):

Cân cốt liệu 1, 2, 3, 4:	5.000	kg	d = 1 kg
Cân xi măng:	2.000	kg	d = 1 kg
Cân nước:	1.000	kg	d = 1 kg
Cân phụ gia:	50	kg	d = 0,01 kg

Cơ sở sử dụng (*Customer*): CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ BÊ TÔNG VIỆT XÔ
BT5-VT3, KĐT Xa La, phường Hà Đông, TP. Hà Nội
Trạm trộn bê tông - Dự án đường vành đai 4
xã Hồng Vân, TP. Hà Nội

Phương pháp thực hiện (*Method of calibration*): TKĐ.QTHC14.21

Chuẩn được sử dụng (*Standard used*):

Mã thiết bị (*Code N°*)	Tên thiết bị (*Description*)	Cấp/độ cx (*Class*)	Liên kết chuẩn (*Traceability*)	Thời hạn (*Cal. Due Date*)
TKĐTBKL 018	Bộ quả cân	M1	Cty CP DV TV và KĐ Việt Nam	31/05/2026

Kết quả (*Results*): Xem kết quả hiệu chuẩn trang sau

Số tem hiệu chuẩn (*Calibration stamp N°*): ĐK27.34554

Ngày hiệu chuẩn (*Calibration date*): 06/04/2026

Ngày hiệu chuẩn khuyến nghị (*Calibration recommended*) 06/04/2027

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2026
(Date of issue)

Người thực hiện *Perfomer*	GIÁM ĐỐC *(Director)*
Hà Ngọc Tuấn	Nguyễn Văn Thắng

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ NỘI

Trang: 01 *(No of papers)*	Ghi chú: Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận hiệu chuẩn có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty TNHH khoa học và kỹ thuật Hà Nội. This Calibration certificate shall not be reproduced except in full without written approval of MCC.

KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN

RESULTS OF CALIBRATION

Kèm theo giấy chứng nhận hiệu chuẩn số (attached to certificate No): KL.34554/26/TKD

* Cân cốt liệu 1:

STT	Phạm vi đo *Standard value* (kg)	Số chỉ *Indicator value* (kg)	Sai số *error* (kg)	Độ KĐBĐ *uncertainty* U(kg)
1	200	200	0	0,9
2	400	400	0	0,9
3	600	600	0	1,0
4	1132	1132	0	1,0
5	2023	2024	1	1,2
6	3965	3964	-1	1,5
7	4852	4853	1	1,5

* Cân cốt liệu 2:

STT	Phạm vi đo *Standard value* (kg)	Số chỉ *Indicator value* (kg)	Sai số *error* (kg)	Độ KĐBĐ *uncertainty* U(kg)
1	200	200	0	0,9
2	400	400	0	0,9
3	600	599	-1	1,0
4	1124	1126	2	1,1
5	2006	2007	1	1,1
6	3901	3900	-1	1,5
7	4835	4835	0	1,7

* Cân cốt liệu 3:

STT	Phạm vi đo *Standard value* (kg)	Số chỉ *Indicator value* (kg)	Sai số *error* (kg)	Độ KĐBĐ *uncertainty* U(kg)
1	200	200	0	0,9
2	400	400	0	0,9
3	600	601	1	1,0
4	1141	1142	1	1,1
5	2035	2036	1	1,2
6	3958	3958	0	1,5
7	4862	4861	-1	1,7

Trang: 02
(No of papers)

1. Phương tiện đo này không được sử dụng để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, trong thanh tra,kiểm tra,giám định tư pháp và trong các hoạt động công vụ khác.
2. Phương tiện đo này không được dùng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2.

KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN

RESULTS OF CALIBRATION

Kèm theo giấy chứng nhận hiệu chuẩn số (attached to certificate No): KL.34554/26/TKĐ

* Cân cốt liệu 4:

STT	Phạm vi đo *Standard value* (kg)	Số chỉ *Indicator value* (kg)	Sai số *error* (kg)	Độ KĐBĐ *uncertainty* U(kg)
1	200	200	0	0,9
2	400	400	0	0,9
3	600	601	1	1,0
4	1115	1116	1	1,1
5	2005	2006	1	1,2
6	3943	3944	1	1,5
7	4841	4840	-1	1,7

* Cân xi măng:

STT	Phạm vi đo *Standard value* (kg)	Số chỉ *Indicator value* (kg)	Sai số *error* (kg)	Độ KĐBĐ *uncertainty* U(kg)
1	100	100	0	1,1
2	200	200	0	0,9
3	400	400	0	1,0
4	600	599	-1	1,2
5	1102	1102	0	1,4
6	1923	1924	1	2,1

* Cân nước:

STT	Phạm vi đo *Standard value* (kg)	Số chỉ *Indicator value* (kg)	Sai số *error* (kg)	Độ KĐBĐ *uncertainty* U(kg)
1	40	40	0	1,0
2	60	59	-1	1,0
3	100	100	0	1,0
4	200	200	0	1,0
5	400	400	0	1,2
6	600	601	1	1,5

Trang: 03 *(No of papers)*	1. Phương tiện đo này không được sử dụng để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, trong thanh tra,kiểm tra,giám định tư pháp và trong các hoạt động công vụ khác. 2. Phương tiện đo này không được dùng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2.

KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN

RESULTS OF CALIBRATION

Kèm theo giấy chứng nhận hiệu chuẩn số (attached to certificate No): KL.34554/26/TKĐ

* Cân phụ gia:

STT	Phạm vi đo *Standard value* (kg)	Số chỉ *Indicator value* (kg)	Sai số *error* (kg)	Độ KĐBĐ *uncertainty* U(kg)
1	1	1,01	0,01	0,01
2	2	2,00	0,00	0,01
3	5	4,98	-0,02	0,01
4	10	10,02	0,02	0,01
5	20	19,99	-0,01	0,01
6	40	40,00	0,00	0,01

- *Độ không đảm bảo đo mở rộng U với mức tin cậy P = 95 %, hệ số phủ k = 2.*
- Môi trường hiệu chuẩn(*Calibration enviroment*):

- Nhiệt độ TB *(Temperature):* 25,2 °C - Độ ẩm TB *(Humidity)* 59,5 %RH

Nơi thực hiện: Trạm trộn bê tông - Dự án đường vành đai 4 xã Hồng Vân, TP. Hà Nội

Trang: 04 *(No of papers)*	1. Phương tiện đo này không được sử dụng để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, trong thanh tra,kiểm tra,giám định tư pháp và trong các hoạt động công vụ khác. 2. Phương tiện đo này không được dùng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH VÀ THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG
Số 24, LK4, KĐT Đại Thanh, Thanh Trì, Hà Nội
Phone: 088 938 4668/ 0912 597 686

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH
(CERTIFICATE OF VERIFICATION)
Số: 0078-2026/KL

Tên đối tượng: *(Object):*	**Cân ô tô**	
Kiểu: *(Type):*	**Điện tử - hiện số** *D2008FA*	Số: **1506298F27** (Serial N°):
Nơi sản xuất: *(Manufacturer)*	**Việt Nam**	Năm: (Year):
Đặc trưng kỹ thuật đo lường: *(Specifications):*	Phạm vi cân: Max = 120 000 kg; Min = 400 kg Giá trị độ chia kiểm: e = 20 kg Cấp chính xác: 3	
Nơi sử dụng: *(Place):*	**Công ty cổ phần xây dựng và bê tông Việt Xô** Km 55 đường Vành Đai 4, Thôn Sở Hạ, Xã Hồng Vân, TP. Hà Nội	
Người/Đơn vị sử dụng: *(User):*	**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ BÊ TÔNG VIỆT XÔ**	
Phương pháp thực hiện: *(Method of verification):*	**ĐLVN 13:2019**	
Chế độ kiểm định: *(Type of verification):*	**Định Kỳ**	
Kết luận: *(Conclusion):*	**Đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường**	
Số tem kiểm định: *(Verification stamp N°):*	**25A.10795**	
Thời hạn đến: (*) *(Valid until):*	**02-06-2027**	

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2026
(Date of issue)

Kiểm định viên
(Verified by)

Nguyễn Anh Tuấn

GIÁM ĐỐC
(Director)

GIÁM ĐỐC
Lê Duy Phương

(*) Với điều kiện tôn trọng các quy định về sử dụng và bảo quản
(With respectfulness of rules of use and maintenance)

HỒ SƠ NHÂN LỰC

BÊ TÔNG VIỆT XÔ

DANH SÁCH CÁN BỘ NHÂN VIÊN

STT	HỌ VÀ TÊN	GIỚI TÍNH	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	NĂM KINH NGHIỆM	CHỨC VỤ	GHI CHÚ
1	**Nguyễn Hữu Thám**	Nam	Kỹ sư cơ khí	30	Chủ tịch HĐQT	
2	**Trần Văn Hùng**	Nam	Kỹ sư xây dựng	10	Giám đốc	
3	**Nguyễn Thị Mến**	Nữ	Cử nhân tài chính	8	Kế toán trưởng	
4	**Nguyễn Thị Phượng**	Nữ	Cử nhân tài chính ngân hàng	5	Kế toán viên	
5	**Nguyễn Thị Linh Chi**	Nữ	Cử nhân tài chính	3	Kế toán viên	
6	**Phan Thị Thảo**	Nữ	Cử nhân tài chính	3	Kế toán viên	
7	**Đinh Văn Hiền**	Nam	Kỹ sư thủy lợi	6	Trưởng phòng Kinh doanh	
8	**Lâm Văn Khiêm**	Nam	Cử nhân maketing	6	Kinh doanh	
9	**Nguyễn Thanh Hà**	Nam	Kỹ sư vật liệu xây dựng	6	TP. Thí nghiệm	
10	**Đặng Đình Thành**	Nam	Kỹ sư vật liệu, kết cấu xây dựng	6	Nhân viên	
11	**Ngô Duy Khánh**	Nam	Kỹ sư cơ khí	5	TT. Vận hành trạm trộn	
12	**Trần Như Sơn**	Nam	Cử nhân kỹ thuật cơ điện	5	Vận hành trạm trộn	
13	**Nguyễn Khắc Diệp**	Nam	Công nhân kỹ thuật cơ điện	5	Vận hành trạm trộn	
14	**Nguyễn Văn Ký**	Nam	Trung cấp nghề thí nghiệm vật liệu đường bộ	6	Nhân viên	
15	**Nguyễn Văn My**	Nam	Trung cấp nghề thí nghiệm vật liệu đường bộ	5	Nhân viên	
16	**Nguyễn Tiến Lực**	Nam	Giấy phép lái xe bằng C	8	Nhân viên	
17	**Nguyễn Văn Chinh**	Nam	Giấy phép lái xe bằng C	8	Nhân viên	
18	**Phạm Hải Vân**	Nam	Giấy phép lái xe bằng C	6	Nhân viên	

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

THE RECTOR OF

NATIONAL UNIVERSITY OF CIVIL ENGINEERING

has conferred

THE DEGREE OF ENGINEER

Building Materials Engineering Technology

Upon: Ms. NGUYEN THANH HA

Date of birth: 20 July 1989

Year of graduation: 2015

Degree classification: Ordinary

Mode of study: Full - time

Hanoi, 12 August 2015

Reg. No: 2015/CQ/2337

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

cấp

BẰNG KỸ SƯ

Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu xây dựng

Cho: Ông NGUYỄN THANH HÀ

Ngày sinh: 20/ 7 /1989

Năm tốt nghiệp: 2015

Xếp loại tốt nghiệp: Trung bình

Hình thức đào tạo: Chính quy

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2015

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

PGS.TS Phạm Duy Hoà

Số hiệu: 352863

Số vào sổ cấp bằng: 2015/CQ/2337



Số hiệu bằng: A 403601

Số vào sổ: 203

Chữ ký của người được cấp bằng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Căn cứ vào quy chế về văn bằng bậc đại học ban hành theo quyết định số 1994/QĐ-ĐH ngày 23-11-1990 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

cấp

BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

loại hình đào tạo: CHÍNH QUY

ngành: Kế toán

hạng: TB Khá năm tốt nghiệp: 2010

và công nhận danh hiệu

CỬ NHÂN

cho: Nguyễn Thị Mến

sinh ngày: 11/08/1986 tại: Vĩnh Phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2010

Hiệu trưởng

Khoa trưởng



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

PRESIDENT

BANKING ACADEMY OF VIETNAM

has conferred

THE DEGREE OF BACHELOR

ACCOUNTING

Upon: Ms. Nguyen Thi Phuong

Date of birth: 11 December 1993

Year of graduation: 2015

Degree classification: Very good

Mode of study: Full-time

Ha Noi, 15 July 2015

Reg. No: K14-542



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

GIÁM ĐỐC

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

cấp

BẰNG CỬ NHÂN

KẾ TOÁN

Cho: Bà Nguyễn Thị Phương

Ngày sinh: 11/12/1993

Năm tốt nghiệp: 2015

Xếp loại tốt nghiệp: Giỏi

Hình thức đào tạo: Chính quy

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2015


GIÁM ĐỐC

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

Số hiệu: 1210426

Số vào sổ cấp bằng: K14-542

PGS.TS. Nguyễn Thị Phương

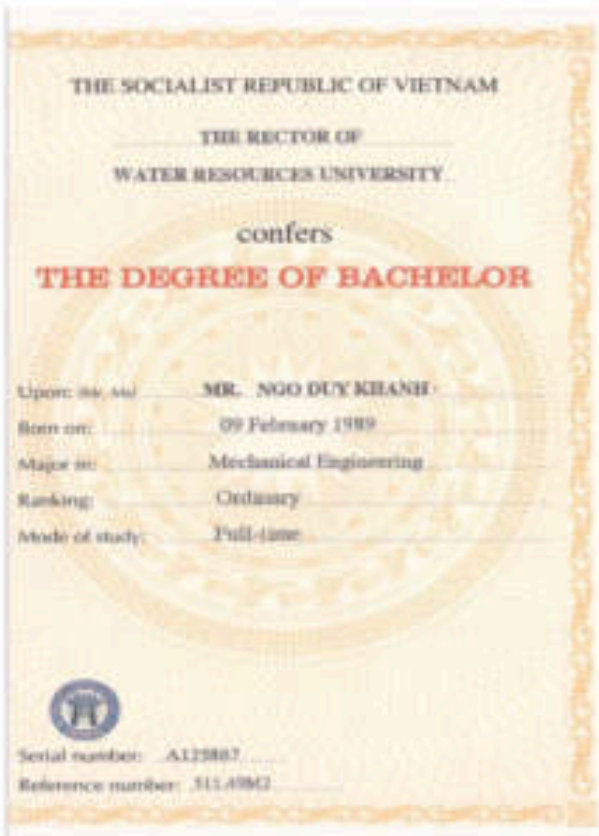

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

THE RECTOR OF

WATER RESOURCES UNIVERSITY

confers

THE DEGREE OF BACHELOR

Upon: Mr. NGO DUY KHANH

Born on: 09 February 1989

Major in: Mechanical Engineering

Ranking: Ordinary

Mode of study: Full-time

Serial number: A125867

Reference number: 511.0862



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

cấp

BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Danh hiệu: Bằng kỹ sư

Cho: NGÔ DUY KHÁNH

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 09/02/1989

Ngành đào tạo: Kỹ thuật cơ khí

Xếp loại tốt nghiệp: Trung bình

Hình thức đào tạo: Chính quy

Hà Nội, ngày 02 tháng 9 năm 2011

HIỆU TRƯỞNG

Số hiệu: A 125867

Số vào sổ cấp bằng: 511.0862

GS.TS. NGUYỄN QUANG KIM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

THE RECTOR OF
VINH PHUC TECHNICAL - ECONOMIC COLLEGE

has conferred

THE DEGREE OF ASSOCIATE

ELECTRICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY - ELECTRONIC

Upon: Mr TRAN NHU SON
Date of birth: 01 July 1994
Degree classification: Good
Mode of study: Full-time

Vinhphuc - 22 July 2015

Reg. No: 138-CDDI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VĨNH PHÚC

cấp

BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

Cho: TRẦN NHƯ SƠN Giới tính: Nam
Ngày sinh: 01/07/1994
Xếp loại tốt nghiệp: Khá
Hình thức đào tạo: Chính quy

Vĩnh Phúc, ngày 22 tháng 07 năm 2015
HIỆU TRƯỞNG

Tạ Quang Thân

Số hiệu: B 597818
Số vào sổ cấp bằng: 138-CDDI

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG & THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CIE1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

CHỨNG NHẬN

Đã hoàn thành chương trình
hướng dẫn sử dụng Trạm trộn bê tông công suất: BM60 - 120



Ông (Bà): Ngô Duy Khánh
Ngày sinh: 09 tháng 02 năm 1989
Đơn vị công tác: Công Ty Cổ phần xây Dựng và Bê Tông Việt Xô
Thời gian: 08 ngày
Kết quả: Đạt

Vào sổ chứng nhận
Số: 02-03-16 CIE1

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2016
CÔNG TY CP XÂY DỰNG & TBCN CIE1

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hùng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG & THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CIE1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

CHỨNG NHẬN

Đã hoàn thành chương trình
hướng dẫn sử dụng Trạm trộn bê tông công suất: BM60-120



Ông (Bà): Nguyễn Khắc Điệp
Ngày sinh: 16 tháng 06 năm 1992
Đơn vị công tác: Công Ty Cổ phần Xây Dựng và Bê Tông Việt Xô
Thời gian: 02 ngày
Kết quả: Đạt

Vào sổ chứng nhận
Số 01-03-16 CIE1

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2016
CÔNG TY CP XÂY DỰNG & TBCN CIE1
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hùng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG & THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CIE1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

CHỨNG NHẬN

Đã hoàn thành chương trình
hướng dẫn sử dụng Trạm trộn bê tông công suất: BM60-120



Ông (Bà): Trần Như Sơn
Ngày sinh: 01 tháng 07 năm 1994
Đơn vị công tác: Công Ty Cổ phần Xây Dựng và Bê Tông Việt Xô
Thời gian: 02 ngày
Kết quả: Đạt

Vào sổ chứng nhận
Số 02-03-16 CIE1

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2016
CÔNG TY CP XÂY DỰNG & TBCN CIE1
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hùng Sơn

HANOI INSTITUTE OF CADRE TRAINING AND IMPROVEMENT
VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HÀ NỘI
Website: www.dtb.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỨNG CHỈ

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THÍ NGHIỆM VIÊN CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG



(Chữ ký của người được cấp)

Cấp cho Ông/ Bà: **NGUYỄN VĂN KỲ**

Sinh ngày: 28 - 05 - 1979

Quê quán: HÀ NỘI

Đã hoàn thành chương trình đào tạo thí nghiệm về:
Phương pháp xác định các tính chất cơ - lý Bê tông và Vật liệu xây dựng.

Thời gian tổ chức: *Tháng 06 năm 2019.*

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2019

VIỆN TRƯỞNG

Đào Tùng Bách

Số: QĐ 08/2019/TNV
Chứng chỉ này có giá trị đến ngày: 19/06/2024

VIETNAM FEDERATION OF CIVIL ENGINEERING ASSOCIATIONS
SCIENCE TECHNOLOGY INSTITUTE FOR INVESTMENT AND CONSTRUCTION



Chữ ký của người được cấp

Số hiệu chứng chỉ 220212/VIEHCN

Số vào sổ: 220212
Ngày 22 *tháng* 01 *năm* 2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỨNG CHỈ TỐT NGHIỆP

VIỆN TRƯỞNG

VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VỀ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG

TỔNG HỘI XÂY DỰNG VIỆT NAM

CHỨNG NHẬN

Ông: **ĐỖ ANH TÀI**
Ngày sinh: 28 - 08 - 1984
Quê quán: Giao Thủy - Nam Định
Đã tốt nghiệp khoá đào tạo về:
Phương pháp xác định các tính chất cơ lý của Vật liệu xây dựng
Do Viện Khoa Học Công nghệ về Đầu Tư và Xây Dựng - Tổng Hội Xây dựng Việt Nam tổ chức.
Thời gian đào tạo: Tháng 01 năm 2016
Kết quả học tập: Đạt loại Giỏi

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2016
VIỆN TRƯỞNG

GS.TSKH. Phùng Văn Lự


BÊ TÔNG VIỆT XÔ

THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU ĐẦU VÀO, CẤP PHỐI.

BÊ TÔNG VIỆT XÔ

ỦY BAN TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA

TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP (QUACERT)

GIẤY CHỨNG NHẬN

Chứng nhận sản phẩm: **1. Xi măng Poóc lăng hỗn hợp PCB30, PCB40;**
2. Xi măng Poóc lăng PC40

Nhãn hiệu thương mại: VICEM

Được sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN

Trụ sở: Tổ dân phố Hồng Sơn, phường Lý Thường Kiệt, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam

Đã được đánh giá và xác nhận phù hợp với yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

QCVN 16:2023/BXD

Được sử dụng dấu: QUACERT 0168 QCVN 16:2023/BXD

Phương thức chứng nhận: **Phương thức 5 (theo Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN ngày 09/4/2026)**

Số giấy chứng nhận: **0168 mã số 0168-26-02/05**

Hiệu lực giấy chứng nhận: **từ 11-06-2026 đến 10-06-2029**

Ngày chứng nhận lần đầu: **07-02-2016**

KT. GIÁM ĐỐC
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Khánh Cường

QUACERT - Số 8 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Đô, TP. Hà Nội, Việt Nam

ỦY BAN TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA

TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP (QUACERT)

GIẤY CHỨNG NHẬN

Chứng nhận sản phẩm: **Xi măng Poóc lăng hỗn hợp PCB30**

Xi măng Poóc lăng hỗn hợp PCB40

Nhãn hiệu thương mại: VICEM

Được sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN

Trụ sở: Tổ dân phố Hồng Sơn, phường Lý Thường Kiệt, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam

Đã được đánh giá và xác nhận phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn

TCVN 6260:2020

Được sử dụng dấu:

QUACERT
TCVN 6260:2020

Phương thức chứng nhận:	**Phương thức 5 (theo Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN ngày 09/4/2026)**
Số giấy chứng nhận:	**SP 113/10.26.16**
Hiệu lực giấy chứng nhận:	**từ 11-06-2026 đến 10-06-2029**
Ngày chứng nhận lần đầu:	**03-06-2004**

KT. GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP

PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Khánh Tường

QUACERT - Số 8 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Đô, TP. Hà Nội, Việt Nam

BỘ XÂY DỰNG
VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG
PHÒNG THÍ NGHIỆM VILAS 003 (ISO/IEC 17025:2005) - TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG
VIETNAM INSTITUTE FOR BUILDING MATERIALS (VIBM)
VILAS 003 LABORATORY - INSPECTION CENTER FOR BUILDING MATERIALS
Địa chỉ: (Address): 235 đường Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Điện thoại (Tel): 04 38582216; Fax: 04 38581112; Email: centestvilas003@gmail.com; Website: www.vibm.vn

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT
Số (No) 2878 / VLXD-TTKĐ

1. Cơ quan gửi mẫu *(Client)*: Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn
2. Loại mẫu *(Kind of sample)*: Xi măng PC40
3. Ký hiệu mẫu *(Mark of sample)*: 16.RA4.019
4. Số phiếu kế hoạch *(Reg.No)*: 459/VILASKĐ
5. Ngày nhận mẫu *(Date of received sample)*: 03/03/2016

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST RESULT

STT *(No)*	Tên chỉ tiêu *(Norms)*	Đơn vị *(Unit)*	Kết quả *(Result)*	Phương pháp thử *(Test method)*
1	Cường độ chịu nén *(Compressive strength)*:	*MPa*		TCVN 6016:2011
	- Sau 3 ngày *(After 3 days)*		34,4	
	- Sau 28 ngày *(After 28 days)*		51,6	
2	Độ nghiền mịn *(Fineness test)*:			TCVN 4030:2003
	- Phần còn lại trên sàng 0,09mm *(Retained content on sieve 0.09mm)*	%	0,2	
	- Bề mặt riêng, phương pháp Blaine *(Blaine method)*	cm^2/g	3420	
3	Thời gian đông kết *(Time of setting)*:	*Phút*		TCVN 6017: 2015
	- Bắt đầu *(Initial set)*		125	
	- Kết thúc *(Final set)*		185	
4	Độ ổn định thể tích, phương pháp Le Chaterlier *(Soundness)*	*mm*	1,0	TCVN 6017: 2015
5	Hàm lượng SO_3 *(Sulfur trioxide content)*	%	1,83	TCVN 141:2008
6	Hàm lượng MgO *(Magnesium oxide content)*	%	2,82	TCVN 141:2008
7	Hàm lượng MKN *(Loss on ignition content)*	%	2,65	TCVN 141:2008
8	Hàm lượng cặn không tan *(Insoluble residue content)*	%	0,14	TCVN 141:2008

Hà Nội, ngày tháng 08/04/2016

Cán bộ phân tích (*Tested by*): Bình - Luận

Viện Vật liệu xây dựng
VIBM

VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG
Nguyễn Văn Huyết

PTN VILAS 003 - Trung tâm Kiểm định VLXD
VILAS 003 - Inspection Center for BM

Cao Tiến Phú

VILAS 003

Ghi chú (Note):
- Mẫu do khách hàng gửi đến phòng thí nghiệm VILAS003-Viện Vật liệu xây dựng. Tên cơ quan gửi mẫu, tên mẫu trên Phiếu kết quả thử nghiệm do khách hàng đặt. *(Samples were sent to lab VILAS003-VIBM). Name of client and sample as client's request).*
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị với mẫu. Không được sao trích một phần Phiếu kết quả này khi không được đồng ý bằng văn bản của phòng thí nghiệm VILAS003. *(The test report valid for sample only. This test report shall not reproduced except in full, without the written aproval of VILAS003).*
- Dấu VILAS003 không bao gồm phép thử dấu (*). *The VILAS003 symbol is not used for (*) test methods*

XI MĂNG VICEM BÚTSƠN

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN
PHÒNG THÍ NGHIỆM
Vicem Butson cement joint stock company - Laboratory
VILAS 544- ISO/IEC 17025:2005
Địa chỉ (Address): Thanh Sơn - Kim Bảng - Hà Nam
Tel: 0226.3851323; Fax: 0226.3851320; E-mail: ptnvicembutson@gmail.com

GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM SẢN PHẨM XUẤT XƯỞNG
(MANUFACTURE'S CERTIFICATE)

Số (Ref no): 4950/CN-LAB

1. Loại *(Type)*: ***Xi măng Poóclăng Vicem Bút sơn PC40***
2. Tiêu chuẩn áp dụng *(Manufactured to)*: ***TCVN 2682:2009***
3. Số lô *(Lot No.)*: ***18.1RA4.083***
4. Khối lượng của lô *(Quantity)*: ***1000 tấn***
5. Thời gian xuất xưởng *(Delivery time)*: ***(04-06)/09/2018***
6. Ngày thí nghiệm *(Testing date)*: ***07/09/2018***
7. Tên và địa chỉ khách hàng *(Supplied to)*:

TT No.	Hạng mục thí nghiệm Test items	Đơn vị Unit	TC qui định Requirements	Kết quả Result	Phương pháp thử Test method
1	Độ nghiền mịn (Fineness): - Phần còn lại trên sàng 0.09 mm (Retained content on sieve 0.09 mm) -Bề mặt riêng - Phương pháp Blaine (Specific surface - Blaine method)	 % cm^2/g	 ≤ 10 ≥ 2800	 ***0.20*** ***3528***	TCVN 4030:2003
2	Độ dẻo tiêu chuẩn (Standard consistency)	%	...	***28.60***	TCVN 6017:2015
3	Thời gian đông kết (Time of setting) - Bắt đầu (Initial) - Kết thúc (Final)	(min) Phút Phút	 ≥ 45 ≤ 375	 ***145*** ***215***	TCVN 6017:2015
4	Độ ổn định thể tích - Lechatelier (Soundness - Lechatelier)	mm	≤ 10	***1.00***	TCVN 6017:2015
5	Cường độ nén (Compressive strength) - 3 ngày ± 45 phút ($3^d \pm 45^m$) - 28 ngày ± 8 giờ ($28^d \pm 8^h$)	 MPa MPa	 ≥ 21 ≥ 40	 ***34.2*** ***52.2***	TCVN 6016:2011
6	Thành phần hóa (Chemical composition) - MgO (Magie oxit) - SO_3 (Anhydric sunphuric) - MKN (Loss on ignition) - CKT (Insoluble residue) - Kiềm qui đổi $Na_2O_{qđ}$ (Alkalies)(1)	 % % % % %	 ≤ 5.0 ≤ 3.5 ≤ 3.0 ≤ 1.5 ≤ 0.6	 ***1.92*** ***2.14*** ***2.74*** ***0.44*** ...	TCVN 141:2008
7	Phụ gia (Processing additions)	%	...	***0***	

Nhận xét kết quả thử nghiệm (Remark):

Đạt chất lượng theo tiêu chuẩn
(Requirements according to)
TCVN 2682:2009

VILAS 544

Ghi chú (Note):

(1) Quy định đối với xi măng poóclăng khi sử dụng với cốt liệu có khả năng xảy ra phản ứng kiềm-silic. $\%Na_2O_{qđ} = \%Na_2O + 0.658\%K_2O$.

Hà Nam, ngày (Date): 09/10/2018
TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM
(LABORATORY MANAGER)

Phan Kim Ngọc

BỘ XÂY DỰNG
VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG
PHÒNG THÍ NGHIỆM VILAS 003 (ISO/IEC 17025:2005) - TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG
VIETNAM INSTITUTE FOR BUILDING MATERIALS (VIBM)
VILAS 003 LABORATORY - INSPECTION CENTER FOR BUILDING MATERIALS
Địa chỉ (Address): 235 đường Nguyễn Trãi, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Điện thoại (Tel): 04 38582216; Fax: 04 38581112; Email: centestvilas003@gmail.com; Website: www.vibm.vn

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT
Số (No) 2819/ VLXD-TTKD

1. Cơ quan gửi mẫu *(Client)* : Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn
2. Loại mẫu *(Kind of sample)*: Xi măng PCB40
3. Ký hiệu mẫu *(Mark of sample)*: 16.1RB4.019
4. Số phiếu kế hoạch *(Reg.No)*: 459/VILASKD
5. Ngày nhận mẫu *(Date of received sample)*: 03/03/2016

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST RESULT

STT *(No)*	Tên chỉ tiêu *(Norms)*	Đơn vị *(Unit)*	Kết quả *(Result)*	Phương pháp thử *(Test method)*
1	Cường độ chịu nén *(Compressive strength)*:	*MPa*		TCVN 6016:2011
	- Sau 3 ngày *(After 3 days)*		33,3	
	- Sau 28 ngày *(After 28 days)*		51,2	
2	Độ nghiền mịn *(Fineness test)*:			TCVN 4030:2003
	- Phần còn lại trên sàng 0.09mm *(Retained content on sieve 0.09mm)*	%	0,1	
	- Bề mặt riêng, phương pháp Blaine *(Blaine method)*	cm^2/g	3850	
3	Thời gian đông kết *(Time of setting)*:	*Phút*		TCVN 6017:2015
	- Bắt đầu *(Initial set)*		110	
	- Kết thúc *(Final set)*		175	
4	Độ ổn định thể tích, phương pháp Le Chatelier *(Soundness)*	*mm*	1,0	TCVN 6017:2015
5	Hàm lượng SO_3 *(Sulfur trioxide content)*	%	1,61	TCVN 141:2008

Hà Nội, ngày (Date) 08/04/2016

Cán bộ phân tích (*Tested by*): Luận - Bình

PTN VILAS 003 - Trung tâm Kiểm định VLXD
VILAS 003 - Inspection Center for BM

Viện Vật liệu xây dựng
VIBM

PHÓ VIỆN TRƯỞNG
Nguyễn Văn Huynh

Cao Tiến Phổ

VILAS 003

Ghi chú (Note) :
- Mẫu do khách hàng gửi đến phòng thí nghiệm VILAS003-Viện Vật liệu xây dựng. Tên cơ quan gửi mẫu, tên mẫu trên Phiếu kết quả thử nghiệm do khách hàng đặt. *(Samples were sent to lab VILAS003-VIBM. Name of client and sample as client's request).*
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị với mẫu. Không được sao trích một phần Phiếu kết quả này khi không được đồng ý bằng văn bản của phòng thí nghiệm VILAS003. *(The test report valid for sample only. This test report shall not reproduced except in full, without the written approval of VILAS003).*
- Dấu VILAS003 không bao gồm phép thử dấu (*). *The VILAS003 symbol is not used for (*) test methods*

XI MĂNG VICEM BÚTSƠN

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN
PHÒNG THÍ NGHIỆM
Vicem Butson cement joint stock company - Laboratory
VILAS 544- ISO/IEC 17025:2005
Địa chỉ (Address): Thanh Sơn - Kim Bảng - Hà Nam
Tel: 0226.3851323; Fax: 0226.3851320; E-mail: ptavicembutson@gmail.com

GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM SẢN PHẨM XUẤT XƯỞNG
(MANUFACTURE'S CERTIFICATE)

Số (Ref no): 2553/CN-LAB

1. Loại *(Type)*: ***Xi măng Poóclăng hỗn hợp Vicem Bút sơn PCB40***
2. Tiêu chuẩn áp dụng *(Manufactured to)*: ***TCVN 6260:2009***
3. Số lô *(Lot No.)*: ***18.2RB4.089***
4. Khối lượng của lô *(Quantity)*: ***4000 tấn***
5. Thời gian xuất xưởng *(Delivery time)*: ***(22-24)/09/2018***
6. Ngày thí nghiệm *(Testing date)*: ***25/09/2018***
7. Tên và địa chỉ khách hàng *(Supplied to)*:

TT No.	Hạng mục thí nghiệm Test items	Đơn vị Unit	TC qui định Requirements	Kết quả Result	Phương pháp thử Test method
1	Độ mịn (Fineness):				TCVN 4030:2003
	- Phần còn lại trên sàng 0.09 mm (Retained content on sieve 0.09 mm)	%	≤ 10	*0.40*	
	- Bề mặt riêng - Phương pháp Blaine (Specific surface - Blaine method)	cm^2/g	≥ 2800	*3892*	
2	Độ dẻo tiêu chuẩn (Standard consistency)	%	...	*28.60*	TCVN 6017:2015
3	Thời gian đông kết (Time of setting)	(min)			TCVN 6017:2015
	- Bắt đầu (Initial)	Phút	≥ 45	*135*	
	- Kết thúc (Final)	Phút	≤ 420	*210*	
4	Độ ổn định thể tích - Lechatelier (Soundness - Lechatelier)	mm	≤ 10	*1.00*	TCVN 6017:2015
5	Độ nở Autoclave (1) (Autoclave expansion)	%	≤ 0.8	...	TCVN 7711:2007
6	Cường độ nén (Compressive strength)				TCVN 6016:2011
	- 3 ngày ± 45 phút ($3^d \pm 45^m$)	MPa	≥ 18	*33.7*	
	- 28 ngày ± 8 giờ ($28^d \pm 8^h$)	MPa	≥ 40	*51.2*	
7	Thành phần hóa (Chemical composition)				TCVN 141:2008
	- SO_3 (Anhydric sunphuric)	%	≤ 3.5	*2.01*	

Nhận xét kết quả thử nghiệm (Remark):

Đạt chất lượng theo tiêu chuẩn (Requirements according to) TCVN 6260:2009

VILAS 544

Hà Nam, ngày (Date): 24/10/2018
TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM
(LABORATORY MANAGER)

Phan Kim Ngọc

Ghi chú (Note):

(1) Áp dụng khi có yêu cầu của khách hàng.

VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG
VIỆN CHUYÊN NGÀNH BÊ TÔNG
Vietnam Institute for Building Science and Technology
Institute for Concrete Technology (IBST/ICT)
Địa chỉ: 81 Phố Trần Cung - Cầu Giấy - Hà Nội Tel. 04 38360247 Fax. 04 37544013

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM XI MĂNG
Testing Results on Cement

Số 1337/2019GM-TN
1193- 2019/X

1. THÔNG TIN DO KHÁCH HÀNG CUNG CẤP - *Information supplied by client*

Đơn vị đặt hàng - *Client*	: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ BÊ TÔNG VIỆT XÔ
Nhà cung cấp - *Supplier*	: -
Chủ đầu tư - *Employer*	: CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ LONG
Nhà thầu - *Contractor*	: CÔNG TY CỔ PHẦN ECOBA VIỆT NAM
Tư vấn - *Consultant*	: TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG - VIỆN KHCN XÂY DỰNG (IBST)
Công trình - *Project*	: TỔ HỢP NHÀ Ở ĐỂ BÁN, VĂN PHÒNG CHO THUÊ VÀ CĂN HỘ DU LỊCH
Hạng mục - *Items*	: PHẦN NGẦM
Ngày lấy mẫu: *Sampling date*	--
Loại xi măng - *Type of cement:*	Bút Sơn PCB 40
Lô số - *Lot No:*	--

2. KẾT QUẢ THÚ - *Testing results*

Ngày nhận mẫu - *Sample receiving date:* 19/11/2019

Ngày thí nghiệm - *Testing date:* 20/11/2019

CHỈ TIÊU THÍ NGHIỆM *Testing items*	ĐƠN VỊ *Unit*	KẾT QUẢ *Results*	YCKT *Specification* TCVN 6260:2009	PHƯƠNG PHÁP THỬ *Testing method*
Khối lượng riêng - *Specific gravity*	g/cm³	--	--	TCVN 4030:2003
Bề mặt riêng - *Surface specific area*	cm²/g	--	--	TCVN 4030:2003
Lượng sót trên sàng 0,09mm - *Mass retained on 0,09mm sieve*	%	--	--	TCVN 4030:2003
Độ dẻo tiêu chuẩn - *Standard consistence*	%	29,0	--	TCVN 6017:2015
Khả năng giữ nước - *Water retention*	%	--	--	TCVN 9202:2012
Độ nở Autoclave - *Autoclave expansion*	%	--	--	TCVN 8877:2011
Thời gian đông kết - *Setting time* **Bắt đầu** - *Initial* **Kết thúc** - *Final*	Phút (Min.)	 120 165	 min 45 max 420	TCVN 6017:2015
Độ ổn định thể tích - *Soundness test*	mm	--	--	TCVN 6017:2015
Độ bền uốn - *Flexural strength* 3 ngày - *3 days* 7 ngày - *7 days* 28 ngày - *28 days*	N/mm²	 6,3 -- --	 -- -- --	TCVN 6016:2011
Độ bền nén - *Compressive strength* 3 ngày - *3 days* 7 ngày - *7 days* 28 ngày - *28 days*	N/mm²	 31,5 -- --	 min 18 -- min 40	TCVN 6016:2011

Ghi chú : Mẫu thử do khách hàng mang đến PTN
Remark

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2019

GIÁM SÁT THÍ NGHIỆM *Witnessed by*	NGƯỜI THÍ NGHIỆM *Tested by*	PHÒNG TN BÊ TÔNG VÀ VLXD *LAB for Concrete and Building Materials*	VIỆN CHUYÊN NGÀNH BÊ TÔNG *Institute for Concrete Technology*
CDT *Employer*			
TVGS *Consultant*			
Nhà thầu *Contractor*			
Nhà CC *Supplier*			
	TNV.Nguyễn T. Kim Khanh	ThS. Trần Quốc Toán	PHÓ GIÁM ĐỐC ThS. Đỗ Thị Lan Hoa

VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG
VIỆN CHUYÊN NGÀNH BÊ TÔNG
Vietnam Institute for Building Science and Technology
Institute for Concrete Technology (IBST/ICT)
Địa chỉ: 81 Phố Trần Cung - Cầu Giấy - Hà Nội Tel. 04 38360247 Fax. 04 37544013

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM MẪU CỐT LIỆU LỚN
Testing Results on Coarse Aggregate

Số 1337/2019GM-TN
277 - 2019/Đ

1. THÔNG TIN DO KHÁCH HÀNG CUNG CẤP - *Information supplied by client*

Đơn vị đặt hàng - *Client*	:	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ BÊ TÔNG VIỆT XÔ
Chủ đầu tư - *Employer*	:	CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ LONG
Nhà thầu - *Contractor*	:	CÔNG TY CỔ PHẦN ECOBA VIỆT NAM
Tư vấn - *Consultant*	:	TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG - VIỆN KHCN XÂY DỰNG (IBST)
Dự án - *Project*	:	TỔ HỢP NHÀ Ở ĐỂ BÁN, VĂN PHÒNG CHO THUÊ VÀ CĂN HỘ DU LỊCH
Hạng mục - *Items*	:	PHẦN NGẦM

Ký hiệu mẫu: Đá dăm Hà Nam (5x20mm) *Sample mark*
Ngày lấy mẫu: -- *Sampling date*

2. KẾT QUẢ THỬ - *Testing results*

Ngày nhận mẫu - *Sample receiving date:* 19/11/2019

Ngày thí nghiệm - *Testing date:* 20/11/2019

Chỉ tiêu thí nghiệm *Testing Items*	Đơn vị *Unit*	Kết quả *Results*	YCKT - *Specification* TCVN 7570:2006	Ph. pháp thử *Testing method*
Khối lượng riêng - *Apparent specific gravity*	g/cm^3	2,84	--	TCVN7572-4:2006
Khối lượng thể tích bão hoà nước - *Bulk specific gravity (SSD)*	g/cm^3	2,82	--	TCVN7572-4:2006
Khối lượng thể tích khô - *Bulk specific gravity (Dried)*	g/cm^3	2,81	--	TCVN7572-4:2006
Độ hút nước - *Water absorption*	%	0,4	--	TCVN7572-4:2006
Khối lượng thể tích xốp - *Bulk density*	kg/m^3	1410	--	TCVN7572-6:2006
Độ hổng - *Voids*	%	49,8	--	TCVN7572-6:2006
Lượng hạt thoi dẹt - *Elongation and flakiness index*	%	--	--	TCVN7572-13:2006
Cỡ hạt nhỏ nhất-Dmin - *The smallest particle size Dmin*	mm	5	--	TCVN7572-2:2006
Cỡ hạt lớn nhất-Dmax - *The largest particle size Dmax*	mm	20	--	TCVN7572-2:2006
Lượng bùn, bụi, sét - *Content of dust, mud and clay*	%	--	--	TCVN7572-8:2006
Độ nén dập - *Aggregate crushing value*	%	--	--	TCVN7572-11:2006
Độ mài mòn - *Abrasion and impact in the Los Angeles machine*	%	--	--	TCVN7572-12:2006

THÀNH PHẦN HẠT - *Particle size distribution (TCVN 7572-2:2006)*

Lỗ sàng, mm *Nominal aperture size of test sieve*	Lượng sót trên từng sàng - *The mass retained on each sieve*		Lượng sót tích lũy *Total percentages retained, %*	YCKT *Specification* TCVN 7570:2006
	Khối lượng - *The mass, g*	Phần trăm - *Percentage,%*		
100	0	0,0	0,0	--
70	0	0,0	0,0	--
40	0	0,0	0,0	--
20	876	8,8	8,8	0-10
10	4869	48,7	57,5	40-70
5	4191	41,9	99,4	90-100
<5	64	0,6	--	--

Ghi chú : Mẫu thử do khách hàng mang đến PTN
Remark

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2019

GIÁM SÁT THÍ NGHIỆM *Witnessed by*	NGƯỜI THÍ NGHIỆM *Tested by*	PHÒNG TN BÊ TÔNG VÀ VLXD *LAB for Concrete and Building Materials*	VIỆN CHUYÊN NGÀNH BÊ TÔNG *Institute for Concrete Technology*
CĐT *Employer*			
TVGS *Consultant*			
Nhà thầu : ..... *Contractor*			
	TNV. Nguyễn Thị Kim Khanh	ThS. Trần Quốc Toán	PHÓ GIÁM ĐỐC ThS. Đỗ Thị Lan Hoa

VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG
VIỆN CHUYÊN NGÀNH BÊ TÔNG
Vietnam Institute for Building Science and Technology
Institute for Concrete Technology (IBST/ICT)
Địa chỉ: 81 Phố Trần Cung - Cầu Giấy - Hà Nội Tel. 04 38360247 Fax. 04 37544013

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM MẪU CỐT LIỆU NHỎ
Testing Results on Fine Aggregate

Số 1337/2019GM-TN
693-2019/C

1. THÔNG TIN DO KHÁCH HÀNG CUNG CẤP - *Information supplied by client*

Đơn vị đặt hàng - *Client*	: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ BÊ TÔNG VIỆT XÔ
Chủ đầu tư - *Employer*	: CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ LONG
Nhà thầu - *Contractor*	: CÔNG TY CỔ PHẦN ECOBA VIỆT NAM
Tư vấn - *Consultant*	: TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG - VIỆN KHCN XÂY DỰNG (IBST)
Công trình - *Project*	: TỔ HỢP NHÀ Ở ĐỂ BÁN, VĂN PHÒNG CHO THUÊ VÀ CĂN HỘ DU LỊCH
Hạng mục - *Items*	: PHẦN NGẦM
Ký hiệu mẫu: Cát vàng sông Lô *Sample mark*	**Ngày lấy mẫu:** -- *Sampling date*

2. KẾT QUẢ THỬ - *Testing results*

Ngày nhận mẫu - *Sample receiving date:* 19/11/2019

Ngày thí nghiệm - *Testing date:* 22/11/2019

Chỉ tiêu thí nghiệm *Testing items*	Đơn vị *Unit*	Kết quả *Results*	YCKT *Specification* TCVN 7570:2006	Ph. pháp thử *Testing method*
Khối lượng riêng - *Apparent particle density*	g/cm³	2,66	--	TCVN 7572-4:2006
Khối lượng thể tích bão hoà nước - *Bulk specific gravity (SSD)*	g/cm³	2,64	--	TCVN 7572-4:2006
Khối lượng thể tích khô - *Bulk specific gravity (Dried)*	g/cm³	2,62	--	TCVN 7572-4:2006
Độ hút nước - *Water Absorption*	%	0,6	--	TCVN 7572-4:2006
Khối lượng thể tích xốp - *Bulk density*	kg/m³	1480	--	TCVN 7572-6:2006
Độ hổng - *Voids*	%	43,5	--	TCVN 7572-6:2006
Mô đun độ lớn - *Fineness modulus*	--	2,6	--	TCVN 7572-2:2006
Lượng hạt lớn hơn 5mm - *The mass of particle courser than 5mm*	%	7,2	--	TCVN 7572-2:2006
Lượng bùn, bụi, sét - *Clay, silt and dust content*	%	--	--	TCVN 7572-8:2006
Hàm lượng sét cục - *Clay lumps content*	%	--	--	TCVN 7572-8:2006
Độ ẩm - *Moisture*	%	--	--	TCVN 7572-7:2006
Tạp chất hữu cơ (so màu) *Organic impurities (Compared with standard colour)*	--		--	TCVN 7572-9:2006

THÀNH PHẦN HẠT - *Particle size distribution (TCVN 7572-2:2006)*

Lỗ sàng, mm *Nominal aperture size of test sieve*	Lượng sót trên từng sàng - *The mass retained on each sieve*		Lượng sót tích lũy *Total percentages retained, %*	YCKT *Specification* TCVN 7570:2006
	Khối lượng - *The mass, g*	Phần trăm - *Percentage, %*		
5	143	7,2	--	--
2,5	96	9,6	9,6	0-20
1,25	152	15,2	24,8	15-45
0,63	213	21,3	46,1	35-70
0,315	337	33,7	79,8	65-90
0,14	173	17,3	97,1	90-100
<0,14	29	2,9	--	--

Ghi chú : Mẫu thử do khách hàng mang đến
Remark

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2019

GIÁM SÁT THÍ NGHIỆM *Witnessed by*	NGƯỜI THÍ NGHIỆM *Tested by*	PHÒNG TN BÊ TÔNG VÀ VLXD *LAB for Concrete and Building Materials*	VIỆN CHUYÊN NGÀNH BÊ TÔNG *Institute for Concrete Technology*
CĐT ..... *Employer* TVGS ..... *Consultant* Nhà thầu ..... *Contractor*			PHÓ GIÁM ĐỐC

VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG
Vietnam Institute for Building Science and Technology (IBST)
TRUNG TÂM TƯ VẤN CHỐNG ĂN MÒN VÀ XÂY DỰNG
Center of Corrosion prevention and Construction consulting (CCP)
PTN LAS-XD 05 Địa chỉ: 81 Trần Cung-Nghĩa Tân-Cầu Giấy-Hà Nội Tel: 84.4.38363931 Fax:84.4.37540189

Số/ *No*: 914/2019 KN-CCP/1

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM NƯỚC
Testing results on Water

I. THÔNG TIN DO KHÁCH HÀNG CUNG CẤP - *Information supplied by the client*

Khách hàng - *Client:*	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ BÊ TÔNG VIỆT XÔ
Chủ đầu tư - *Employer:*	CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ LONG
Tư vấn QLDA - *Consultant:*	CÔNG TY TNHH ARTELIA VIỆT NAM
Tư vấn GS - *Consultant:*	TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG – VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG
Nhà thầu - *Contractor:*	CÔNG TY CỔ PHẦN ECOBA VIỆT NAM
Dự án - *Project:*	TỔ HỢP NHÀ Ở ĐỂ BÁN, VĂN PHÒNG CHO THUÊ VÀ CĂN HỘ DU LỊCH
Địa điểm XD – *Location:*	1152 – 1154 ĐƯỜNG LÁNG, P. LÁNG THƯỢNG, Q. ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI
Hạng mục - *Items:*	PHẦN NGẦM
Ký hiệu mẫu - *Sample mark:*	Nước

II. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM - *Testing results*

Ngày nhận mẫu - *Sample receiving date*: 19/11/2019 **Ngày thí nghiệm** - *Testing date*: 20/11/2019

TT *No*	Chỉ tiêu thử *Properties*	Đơn vị *Unit*	Yêu cầu kỹ thuật *Spec.* TCVN 4506:2012			Kết quả *Results*	Phương pháp thử *Testing method*
			Loại 1	Loại 2	Loại 3		
1	Độ pH - *pH value*	-	4,0 - 12,5			7,55	TCVN 6492:2011
2	Tạp chất hữu cơ - *Organic impurities*	mg/l	≤ 15			1,44	TCVN 6186:1996
3	Ion clo (Cl^-) - *Chloride*	mg/l	≤350	≤1000	≤3500	51,84	TCVN 6194:1996
4	Ion sunphat (SO_4^{2-}) - *Sulfate ion*	mg/l	≤600	≤2000	≤2700	39,31	TCVN 6200:1996
5	Muối hoà tan - *Dissolved salts*	mg/l	≤2000	≤5000	≤10000	333,00	TCVN 4560:1988
6	Cặn không tan - *Suspended solids*	mg/l	≤200	≤200	≤300	11,40	TCVN 4560:1988

Loại 1: Nước trộn bê tông và nước trộn vữa bơm bảo vệ cốt thép cho các kết cấu bê tông cốt thép ứng lực trước.
Loại 2 : Nước trộn bê tông và nước trộn vữa chèn mối nối cho các kết cấu bê tông cốt thép.
Loại 3: Nước trộn bê tông cho các kết cấu bê tông không cốt thép. Nước trộn vữa xây và trát.

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2019

***Cán bộ phân tích*(Test by): Minh, Hiền**

Giám sát TN/*Witnessed by*

CĐT : .....
Employer

TVGS :.....
Consultant

Nhà thầu: .....
Contractor

Phòng TN Nghiên cứu ăn mòn & Bảo vệ công trình
Lab for Corrosion & Protection of buildings

XD LAS 05

ThS. Mai Bích Thuỷ

Trung tâm TV chống ăn mòn & XD
Center of Corrosion prevention and Construction consulting

TƯ VẤN CHỐNG ĂN MÒN VÀ XÂY DỰNG

Giám Đốc
TS. Nguyễn Đăng Khoa

VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG
VIỆN CHUYÊN NGÀNH BÊ TÔNG
Vietnam Institute for Building Science and Technology
Institute for Concrete Technology (IBST/ICT)
Địa chỉ: 81 Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội Tel: 84.24.38360247 Fax: 84.24.37544013

số 1337/2019GM-TN
693 - 2019/IBST

PHIẾU THIẾT KẾ THÀNH PHẦN BÊ TÔNG
Concrete Mix Design

1. THÔNG TIN DO KHÁCH HÀNG CUNG CẤP - *Information supplied by the client*

Đơn vị đặt hàng - *Client*	: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ BÊ TÔNG VIỆT XÔ	
Chủ đầu tư - *Employer*	: CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ LONG	
Nhà thầu - *Contractor*	: CÔNG TY CỔ PHẦN ECOBA VIỆT NAM	
Tư vấn - *Consultant*	: TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG - VIỆN KHCN XÂY DỰNG (IBST)	
Công trình - *Project*	: TỔ HỢP NHÀ Ở ĐỂ BÁN, VĂN PHÒNG CHO THUÊ VÀ CĂN HỘ DU LỊCH	
Hạng mục - *Items*	: PHẦN NGẦM	
Loại vật liệu sử dụng *Type of using materials*	: Xi măng Bút Sơn PCB40 Cát vàng sông Lô Đá dăm Hà Nam (5x20mm)	Phụ gia: MasterGlenium SKY 8750, liều lượng sử dụng 0,9 lít/100kg CKD Tro bay, liều lượng sử dụng 15% CKD
Yêu cầu thiết kế *Specific requirement*	: M600 (60MPa)	**Độ xòe**: 660÷750 mm sau khi trộn *Flow*

2. THÔNG SỐ VẬT LIỆU - *Materials parameter*

Xi măng - *Cement*: Độ bền nén - *Compressive strength* : R_3 = 31,7 N/mm^2	
KQTN số - *Testing results No* : 1337/2019GM-TN Code 1193-2019/X	Ngày - *Date*: 25/11/2019
Cát - *Sand*: Mô đun độ lớn - *Fineness modulus*: M_x = 2,6	Lượng sỏi trong cát - *Gravel in sand*: 7,2 %
KQTN số - *Testing results No* : 1337/2019GM-TN Code 693 -2019/C	Ngày - *Date*: 29/11/2019
Đá - *Crushed stone*: Đường kính hạt lớn nhất - *The largest particle size*: D_{max} = 20mm	
KQTN số - *Testing results No* : 1337/2019GM-TN Code 277-2019/Đ	Ngày - *Date*: 29/11/2019

3. THÀNH PHẦN VẬT LIỆU CHO 1M^3 BÊ TÔNG - *Mix proportion for 1m^3 of concrete*

Phương pháp thiết kế - *Designing method* : Chỉ dẫn chọn TPBT các loại (QĐ778/1998QĐ-BXD)
Ngày thí nghiệm - *Testing date* : 29/11/2019 (63-2019/BTCPBT)

Xi măng: *Cement*	**503**	kg	**Tỷ lệ Nước/CKD:** *Water/Cementious*	**0,313**	
Tro bay: *Fly ash*	**89**	kg	**Độ xòe sau khi trộn:** *Flow after mixing*	**680**	mm
Cát : *Sand*	**744**	kg	**Độ xòe sau 30 phút:** *Flow after 30 min.*	--	mm
Đá: *Crushed stone*	**934**	kg	**Cường độ nén sau 03 ngày** *03 - days compressive strength*	--	MPa
Nước: *Water*	**180**	L	**Cường độ nén sau 07 ngày** *07 - days compressive strength*	**58,7**	MPa
Phụ gia: MasterGlenium SKY 8750 *Admixture*	**5,33**	L	**Cường độ nén sau 28 ngày** *28 - days compressive strength*	--	MPa

Ghi chú: 1 - Vật liệu sử dụng để thiết kế thành phần bê tông do khách hàng mang đến;
Remark 2 - Cốt liệu tính toán ở trạng thái khô;
3 - Lượng sỏi trong cát đã tính vào cốt liệu lớn, tùy thuộc lượng sỏi thực tế trong cát khi thi công, tính toán hiệu chỉnh lại khối lượng cốt liệu (cát và đá);
4 - Tùy theo độ ẩm cốt liệu điều chỉnh lượng nước để hỗn hợp BT đạt độ xòe sau trộn là 660÷750 mm ;
5 - Dự kiến bê tông đạt mác thiết kế ở tuổi 28 ngày.

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2019

NGƯỜI THIẾT KẾ *Designed by*	PHÒNG TN BÊ TÔNG VÀ VLXD *LAB for Concrete and Building Materials*	VIỆN CHUYÊN NGÀNH BÊ TÔNG *Institute for Concrete Technology*
KS. Đoàn Anh Thái	ThS. Trần Quốc Toàn	PHÓ GIÁM ĐỐC ThS. Đỗ Thị Lan Hoa

VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG
VIỆN CHUYÊN NGÀNH BÊ TÔNG
Vietnam Institute for Building Science and Technology
Institute for Concrete Technology (IBST/ICT)
Địa chỉ: 81 Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội Tel: 84.24.38360247 Fax: 84.24.37544013

Số 1337/2019GM-TN / 694 - 2019/TKBT

PHIẾU THIẾT KẾ THÀNH PHẦN BÊ TÔNG
Concrete Mix Design

1. THÔNG TIN DO KHÁCH HÀNG CUNG CẤP - *Information supplied by the client*

Đơn vị đặt hàng - *Client*	: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ BÊ TÔNG VIỆT XÔ	
Chủ đầu tư - *Employer*	: CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ LONG	
Nhà thầu - *Contractor*	: CÔNG TY CỔ PHẦN ECOBA VIỆT NAM	
Tư vấn - *Consultant*	: TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG - VIỆN KHCN XÂY DỰNG (IBST)	
Công trình - *Project*	: TỔ HỢP NHÀ Ở ĐỂ BÁN, VĂN PHÒNG CHO THUÊ VÀ CĂN HỘ DU LỊCH	
Hạng mục - *Items*	: PHẦN NGẦM	
Loại vật liệu sử dụng *Type of using materials*	: Xi măng Bút Sơn PCB40 Cát vàng sông Lô Đá dăm Hà Nam (5x20mm)	Phụ gia: MasterGlenium SKY 8750, liều lượng sử dụng 0,9 lit/100kg CKD Tro bay, liều lượng sử dụng 15% CKD
Yêu cầu thiết kế *Specific requirement*	: M600 (60MPa)- R7 đạt mác	**Độ xòe**: 660÷750 mm sau khi trộn *Flow*

2. THÔNG SỐ VẬT LIỆU - *Materials parameter*

Xi măng - *Cement*: Độ bền nén - *Compressive strength* : R_3 = 31,7 N/mm^2 KQTN số - *Testing results No* : 1337/2019GM-TN Code 1193-2019/X Ngày - *Date*: 25/11/2019
Cát - *Sand*: Mô đun độ lớn - *Fineness modulus*: M_x = 2,6 Lượng sỏi trong cát - *Gravel in sand*: 7,2 % KQTN số - *Testing results No* : 1337/2019GM-TN Code 693 -2019/C Ngày - *Date*: 29/11/2019
Đá - *Crushed stone*: Đường kính hạt lớn nhất - *The largest particle size*: D_{max} = 20mm KQTN số - *Testing results No* : 1337/2019GM-TN Code 277-2019/Đ Ngày - *Date*: 29/11/2019

3. THÀNH PHẦN VẬT LIỆU CHO 1M^3 BÊ TÔNG - *Mix proportion for 1m^3 of concrete*

Phương pháp thiết kế - *Designing method* : Chỉ dẫn chọn TPBT các loại (QĐ778/1998QĐ-BXD)
Ngày thí nghiệm - *Testing date* : 29/11/2019 (63-2019/BTCPBT)

Xi măng: *Cement*	**550**	kg	**Tỷ lệ Nước/CKD:** *Water/Cementious*	**0,289**	
Tro bay: *Fly ash*	**97**	kg	**Độ xòe sau khi trộn:** *Flow after mixing*	**680**	mm
Cát : *Sand*	**693**	kg	**Độ xòe sau 30 phút:** *Flow after 30 min*	--	mm
Đá: *Crushed stone*	**931**	kg	**Cường độ nén sau 03 ngày** *03 - days compressive strength*	--	MPa
Nước: *Water*	**181**	L	**Cường độ nén sau 07 ngày** *07 - days compressive strength*	**66,1**	MPa
Phụ gia: MasterGlenium SKY 8750 *Admixture*	**5,82**	L	**Cường độ nén sau 28 ngày** *28 - days compressive strength*	--	MPa

Ghi chú: 1 - Vật liệu sử dụng để thiết kế thành phần bê tông do khách hàng mang đến;
Remark 2 - Cốt liệu tính toán ở trạng thái khô;
3 - Lượng sỏi trong cát đã tính vào cốt liệu lớn, tùy thuộc lượng sỏi thực tế trong cát khi thi công, tính toán hiệu chỉnh lại khối lượng cốt liệu (cát và đá);
4 - Tùy theo độ ẩm cốt liệu điều chỉnh lượng nước để hỗn hợp BT đạt độ xòe sau trộn là 660÷750 mm.

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 201

NGƯỜI THIẾT KẾ *Designed by*	PHÒNG TN BÊ TÔNG VÀ VLXD *LAB for Concrete and Building Materials*	VIỆN CHUYÊN NGÀNH BÊ TÔNG *Institute for Concrete Technology*
KS. Doãn Anh Thái	ThS. Trần Quốc Toản	PHÓ GIÁM ĐỐC ThS. Đỗ Thị Lan Hoa


BÊ TÔNG VIỆT XÔ

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

BÊ TÔNG VIỆT XÔ

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU:

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ VÀ ĐANG CUNG CẤP BE TÔNG THƯƠNG PHẨM				
STT	**TÊN CÔNG TRÌNH**	**ĐỊA ĐIỂM**	**Chủ đầu tư/đơn vị thi công**	**Ghi chú**
1	Dự án: 3 tòa chung cưcao tầng Star Tower	Số: 283 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	Công ty cổ phần đầu tư thiết kế và xây dựng Việt Nam (VIDEC) - Xuân Mai	
2	Dự án: Chung cư cao tầng Imperial Plaza	Số: 360 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội	Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Thăng Long (Tincom Group) - Xuân Mai	
3	Dự án: Chung cư cao tầng SKY CENTRAL	Số: 176 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	Công ty cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng HUD 1	
4	Dự án: Chung cư cao tầng CT4-109 Văn Khê	Số: 109 Văn Khê Hà Đông – Hà Nội	Công ty cổ phần CDC Hà Nội	
5	Dự án: Chung cư cao tầng Smile Building	Số 1 Nguyễn Cảnh Dị, p. Đại Kim, Q.Hoàng Mai, TP Hà Nội	Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trung Yên	
6	Dự án: 4 tòa chung cư - Eco Green City	Ô đất CT4, CT9 KĐT Tây Nam Kim Giang 1, Nguyễn Xiển, Hà Nội	Công Ty TNHH Bất Động Sản Và Xây Dựng Việt Hưng - Xuân Mai	
7	Dự án: Chung cư ECO DREAM	Lô đất TT6, KĐT Tây Nam Kim Giang I, Tân Triều, Thanh Trì	Công ty TNHH MTV Eco Dream - Xuân Mai	
8	Dự án: 3 tòa nhà ở cao tầng thông tấn xã Việt Nam	Lô đất CT01 khu đô thị Kim Văn Kim Lũ	Công ty Cổ phần đầu tư Đô thị và KCN sông Đà 7	
9	Dự án: 12 tòa chung cư cao tầng HH – Linh Đàm	Lô đất CC6, Khu đô thị Linh Đàm – Hoàng Mai- Hà Nội	Công ty cổ phần xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên- Tập đoàn Mường Thanh	
10	Dự án: 4 tòa chung cưcao tầng Gelexia Riverside	Lô đất C11 ngõ 885 Tam Trinh – Hoàng Mai – Hà Nội	Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Kinh doanh bất động sản HTL Việt Nam	
11	Dự án: Chung cư PANDORA TOWER	Số: 53 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội	Công ty TNHH Liên Doanh ô Tô Hòa Bình (VMC) - Phục Hưng	
12	Dự án: Tòa nhà Riverside Garden	Số: 349 Vũ Tông Phan, phường Phương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội	Công ty CP đầu tư thiết kế và xây dựng Việt Nam (VIDEC) - Vinaconex 9	
13	Dự án: Khu nhà ở cao tầng Văn Phú HIBAND	Khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, Hà Nội	Công ty BĐS Thế Kỷ - TSG	
14	Dự án: Bệnh viện quân y 103 (1000 giường bệnh)	Số: 160, đường Phùng Hưng -Hà Đông, Hà Nội	Học viện quân Y	

15	Dự án: Chung cư Dreamland Bonanza Duy Tân	Số: 23 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà nội	Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Vinaland	
16	Dự án: Tòa nhà hỗn hợp văn phòng làm việc của báo gia đình và xã hội, dịch vụ thương mại và căn hộ	Một phần ô đất ký hiệu D32, khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	Công ty cổ phần Phan Nguyễn	
17	Dự án: Chung cư An Bình Building	Lô A-CN2 Khu đô thị mới Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội	Công ty CP Lắp máy Điện nước và Xây dựng (Cowaelmic)	
18	Dự án: Chung cư Galaxy Tower Nguyễn Xiển	Đường vành đai 3, Thôn Thượng, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội	Tập đoàn VIDEC	
19	Dự án: 4 tòa cao tầng Iris Garden	Số: 30 Trần Hữu Dực, KĐT Mỹ Đình 1, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội	Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Nhuệ Giang - Ecoba	
20	Dự án: Chung cư cao cấp KING LACE	Số: 108 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội	CT BĐS Hoa Anh Đào - Ecoba	
21	Dự án: 5 tòachung cư Rose Town	Số: 79 Ngọc Hồi - Hoàng Mai - Hà Nội	Công ty cổ phần Sản xuất Bao bì và hàng xuất khẩu – Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Xuân Mai	
22	Dự án: Chung cư cao tầng Athena Complex Pháp Vân	Ngõ 161 Ngọc Hồi – KĐT Pháp Vân, quận Hoàng Mai, Hà Nội	Công ty TNHH Phát triển Đô thị và Xây dựng 379 - CDC	
23	Dự án: 3 tòacao tầng Khu nhà ở xã hội IEC	Tứ Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội	CT CP đầu tư xd và cơ điện IEC – Xây lắp Xuân Mai	
24	Dự án: Chung cư cao tầng CT1 - Vĩnh Hưng	Vĩnh Hưng – Thanh Trì – Quận Hoàng Mai – Hà Nội	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng và Đô thị Vĩnh Hưng - Ecoba	
25	Dự án: Chung cư cao cấp Lancaster Luminaire	Số: 1152 Đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội	Công ty cổ phần Tân Phú Long - Ecoba	
26	Dự án: Xây dựng Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá	Thôn Yên Xá, huyện Thanh Trì, Hà Nội	Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội/ Liên danh JFE-TSK (Nhật Bản)	
27	Dự án: Đường đua F1	Khu Liên hợp thể thao Mỹ Đình và một phần trên đường giao thông công cộng hiện tại	UBND Thành phố Hà Nội- Nhà Thầu: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Xuân Mai	
28	Dự án: 3 tòa chung cư cao tầng The Terra – An Hưng	Khu đô Thị An Hưng, Hà Đông, Hà Nội	Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú Invest	
29	Dự án: Cầu vượt Linh Đàm	Hoàng Liệt – Hoàng Mai - Hà Nội	UBND Thành phố Hà Nội	

DỰ ÁN KING PLACE – 108 NGUYỄN TRÃI










DỰ ÁN: NHÀ MÁY NƯỚC THẢI - YÊN XÁ

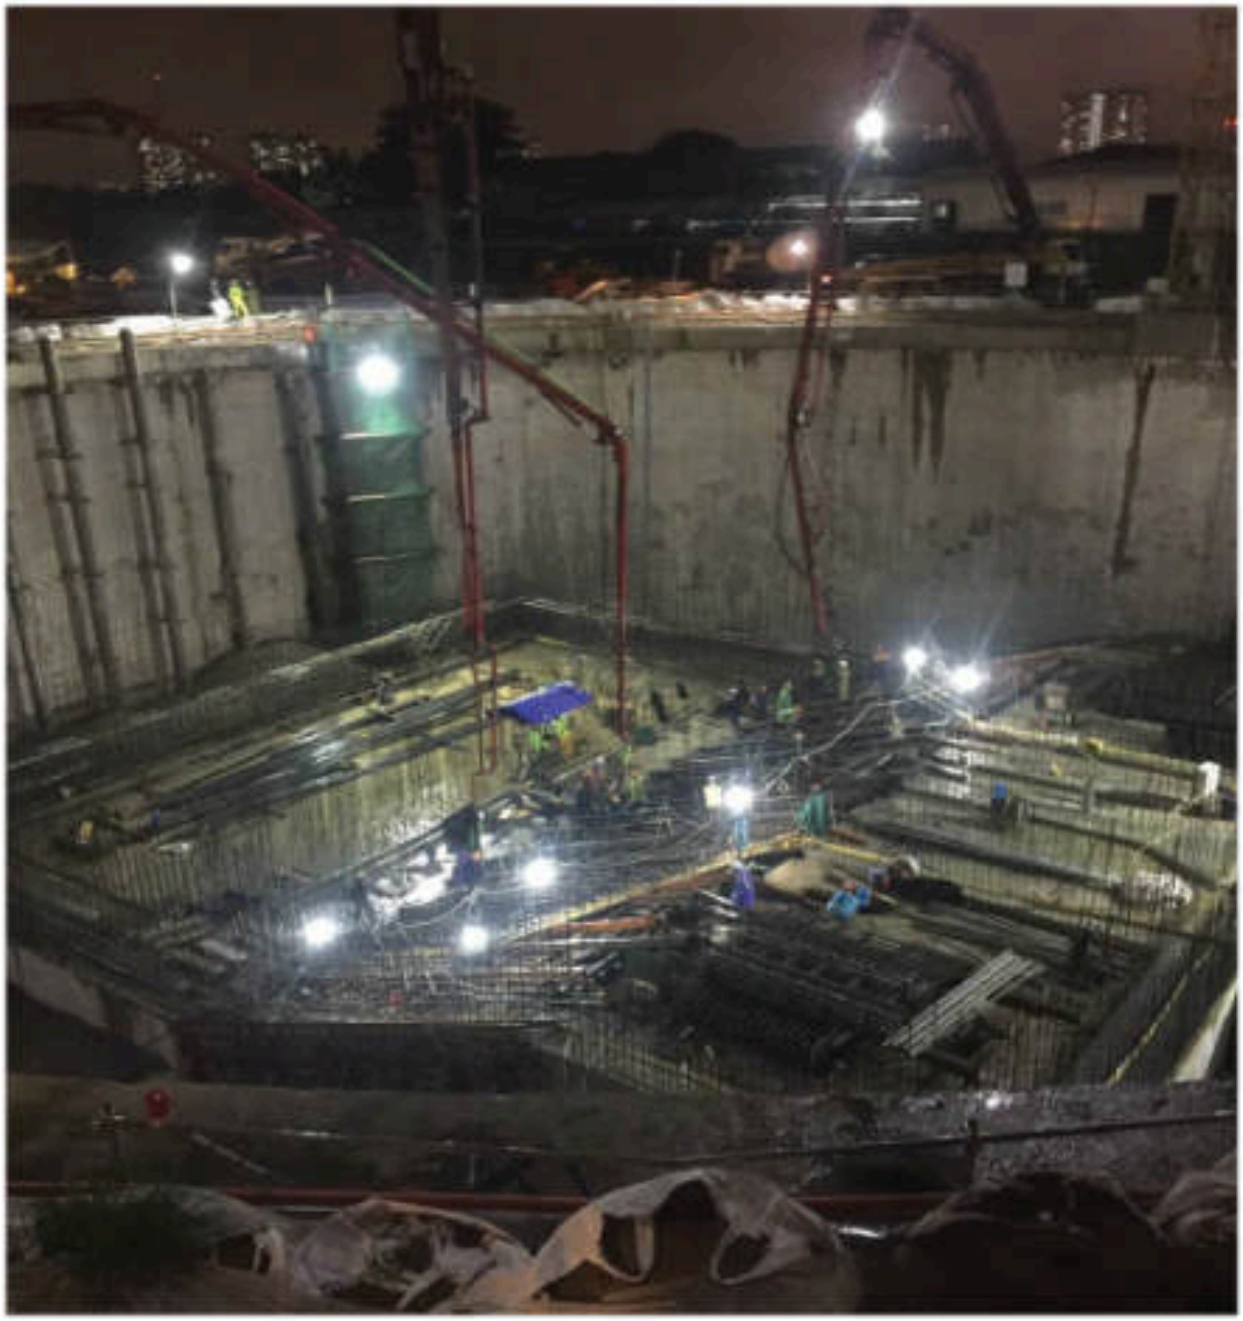





DỰ ÁN: IRIS GARDEN – TRẦN HỮU DỰC







DỰ ÁN: ECOGREEN CTY – NGUYỄN XIỂN.





DỰ ÁN: CHUNG CƯ CAO TẦNG PANDORA - 53 TRIỀU KHÚC





DỰ ÁN: CẦU VƯỢT LINH ĐÀM – HOÀNG MAI.





MỘT SỐ ĐỐI TÁC CỦA BÊ TÔNG VIỆT XÔ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ BÊ TÔNG VIỆT XÔ

VIET XO CONSTRUCTION AND CONCRETE JOINT STOCK COMPANY

BÊ TÔNG VIỆT XÔ

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN.!