

**UZELEKTROAPPARAT**АО «O'zelektroapparat-Electroshield»
ИНН: 201052167100105, Узбекистан, Ташкент,
ул. Таллимаржон, 1+998 71 291-77-07
+998 71 291-44-11cc@uzea.uz
uzea.uz**Опросный лист по техническим параметрам разъединителей
переменного тока наружной установки типа РГП-220****Внимание! Нужные поля отметить ☒ /заполнить**Заказчик:
Телефон / факс:
Контакты ответственного
за заказ (Ф.И.О.,
должность, тел.):
Место установки:

Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях:


- температура окружающего воздуха (по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1) от минус 60 °С до плюс 45 °С для климатического исполнения УХЛ категории размещения 1;
- высота установки над уровнем моря - не более 1000 м;
- скорость ветра не более 40 м/с при отсутствии гололеда и не более 15 м/с в условиях гололеда толщиной не более 20 мм;
- сейсмостойкость - 9 баллов по шкале MSK-64.

№	Параметры	Варианты исполнения		Значение заказа
1	Номинальное / наибольшее рабочее напряжение	220 kV/ 252 kV		☒
2	Номинальный ток / Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости	1250 A / 31,5 kA / 80 kA		☐
		1600 A / 40 kA / 100 kA		☐
		2000 A / 50 kA / 125 kA		☐
		3150 A / 50 kA / 125 kA		☐
		4000 A / 50 kA / 125 kA		☐
		Другое, указать		
3	Уровень изоляции по электрической прочности (испытательный грозовой импульс относительно земли)	Нормальный (950 kV)		☐
		Повышенный (1100 kV)		☐
4	Тип изоляции (степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920)	Фарфоровая	I	☐
			II	☐
			III	☐
			IV	☐
		Полимерная	II	☐
			III	☐
5	Наличие заземлителей	Отсутствуют		☐
		2		☐
		1а (заземлитель со стороны ведущей колонки)		☐
		1б (заземлитель со стороны ведомой колонки)		☐
6	Количество полюсов	1-полюсный		☐
		3-полюсный		☐
7	Расположение полюсов	Параллельное		☐
		Последовательное (килевое)*		☐
8	Привод главных ножей	Электродвигательный		☐
		Ручной		☐
9	Привод ножей заземления	Электродвигательный		☐
		Ручной		☐
10	Межфазное расстояние	3500 mm		☐
		4000 mm		☐
		Другое, указать		_____



№	Параметры	Варианты исполнения	Значение заказа
11	Напряжение питания электродвигателя, V	АС 230/400 трехфазное	☐
		АС 230 однофазное	☐
		АС/DC 220	☐
		Другое, указать	_____
12	Количество контактов вспомогательных цепей привода главных ножей	16 НО + 16 НЗ	☐
		Другое, указать	_____
13	Количество контактов вспомогательных цепей привода главных ножей	16 НО + 16 НЗ	☐
		Другое, указать	_____
14	Наличие выносного шкафа управления для двигательного привода	Нет ☐	Да ☐
15	Логика работы выносного блока управления, при условии его заказа в п.14	трехфазное оперирование главными ножами и заземлителями трехполюсного разъединителя с одного выносного блока	☐
		трехфазное оперирование главными ножами и каждой группой заземлителей однополюсных разъединителей с разных выносных блоков	☐
		пофазное оперирование главными ножами и заземлителями однополюсного разъединителя с одного выносного блока	☐
		групповое оперирование тремя однополюсными разъединителями с одного выносного блока	☐
15	Наличие опорных стоек (высота стоек Н)	Нет ☐	Да ☐
			2500 mm ☐
			2800 mm ☐
			3000 mm ☐
			Другое, _____ mm
16	Высота, Н1, от основания до оси рукоятки привода	1000 mm	☐
		Другое, указать	_____ mm
17	Дополнительные опции и требования к разъединителю	_____	

18	Количество комплектов разъединителя	_____ шт.	

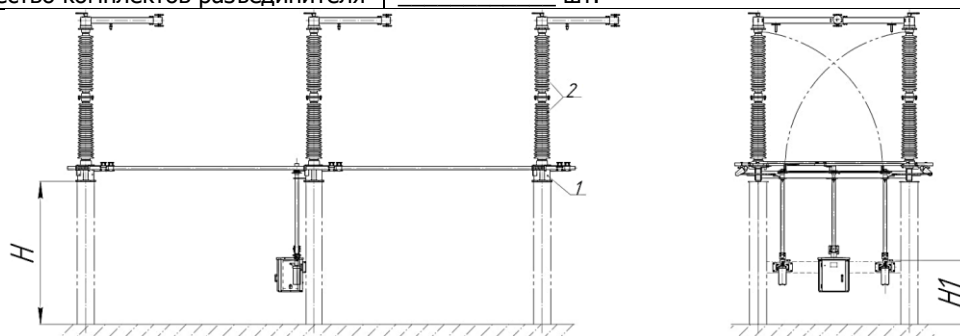

Примечание

* Применение в килевом исполнении 3 отдельных однополюсных разъединителя

Дата _____

Подпись _____