


CONSTRUCT DETAIL ДЕТАЛЬ МОНТАЖА

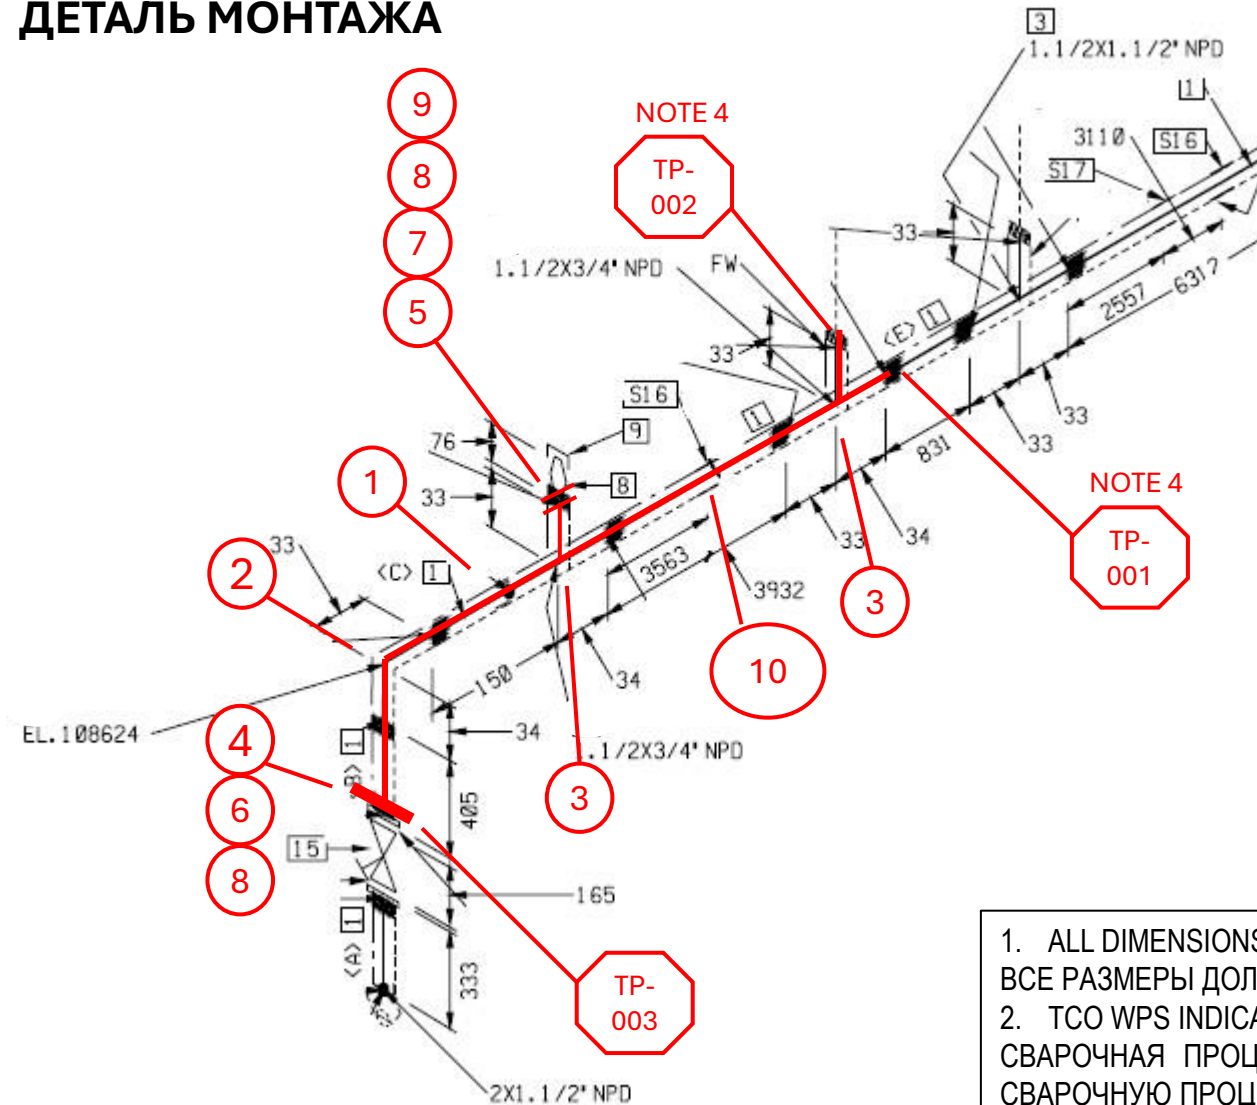

L-SK-002

Process Data:

OP-3 barg , OT-143.7C

DP-7 barg , DT -170C

Category "D" Piping

Line #: 62-0400-TL-1014-1 1 1/2"-150H22-HCW5

WPS: 20AW

NDT: VT-100% only

Coating: 12.1

Materials:

- 1 1/2" PIPE SCH XS SMLS TCS A333 GR.6 BE - 5 m.
- 1 1/2" ELL BW 90 DEG LR SCH XS LTCS A420 WPL6- 1 Each
- 1 1/2"x3/4" TEE RED BW SCH XS LTCS A420 WPL6- 2 Each
- 1 1/2" FLG WN 150# RF LTCS A350 LF2 CL.1 SCH XS-1 Each
- 3/4" FLG WN 150# RF LTCS A350 LF2 CL.1 SCH XS-1 Each
- 1 1/2" GASKET 150# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR-1 Each
- 3/4" GASKET 150# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR-1 Each
- M14x80 STUD-BOLT A320 GR L7M/A194 GR 7M (S3) WITH 2 NUTS-8 Each
- 3/4" FLG BLIND 150# RF LTCS A350 LF2 CL.1 -1 Each
- PIPE SUPPORT BY TCO STANDARD: S1- 1 1/2" -1 Each

- ALL DIMENSIONS SHALL BE FIELD VERIFIED BY BP PRIOR TO FABRICATION.
ВСЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОВЕРЕНЫ БП НА МЕСТЕ ДО ИЗГОТОВЛЕНИЯ.
- TCO WPS INDICATED FOR REFERENCE ONLY. CONTRACTOR SHOULD USE OWN TCO APPROVED WPS.
СВАРОЧНАЯ ПРОЦЕДУРА ТШО УКАЗАНА ТОЛЬКО ДЛЯ ССЫЛКИ. ПОДРЯДЧИК ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОЮ СВАРОЧНУЮ ПРОЦЕДУРУ, УТВЕРЖДЕННУЮ ТШО.
- TES L-ST-2056 LINE CLASS 150H21 MATERIAL USED IN LIEU OF LEGACY LINE CLASS 150H22 MATERIAL.
МАТЕРИАЛ TES L-ST-2056 КЛАССА ЛИНИИ 150H21 ИСПОЛЬЗОВАН ВМЕСТО МАТЕРИАЛА КЛАССА ЛИНИИ 150H22.
- PERFORM MT/PT-100% OF WELD PREP AREA PRIOR TO WELDING.
ВЫПОЛНИТЬ МПД/ККД-100% УЧАСТКА ШВА ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ СВАРОЧНЫХ РАБОТ.
- FOR SUPPORTS USE COATING SYSTEM 3.2 AND USE WPS 93/94AW.
ДЛЯ ОПОР ИСПОЛЬЗОВАТЬ СИСТЕМУ ПОКРЫТИЯ 3.2 И СВАРОЧНУЮ ПРОЦЕДУРУ 93/94AW.