


SEARCH AREA x=[57..810] y=[13..705]

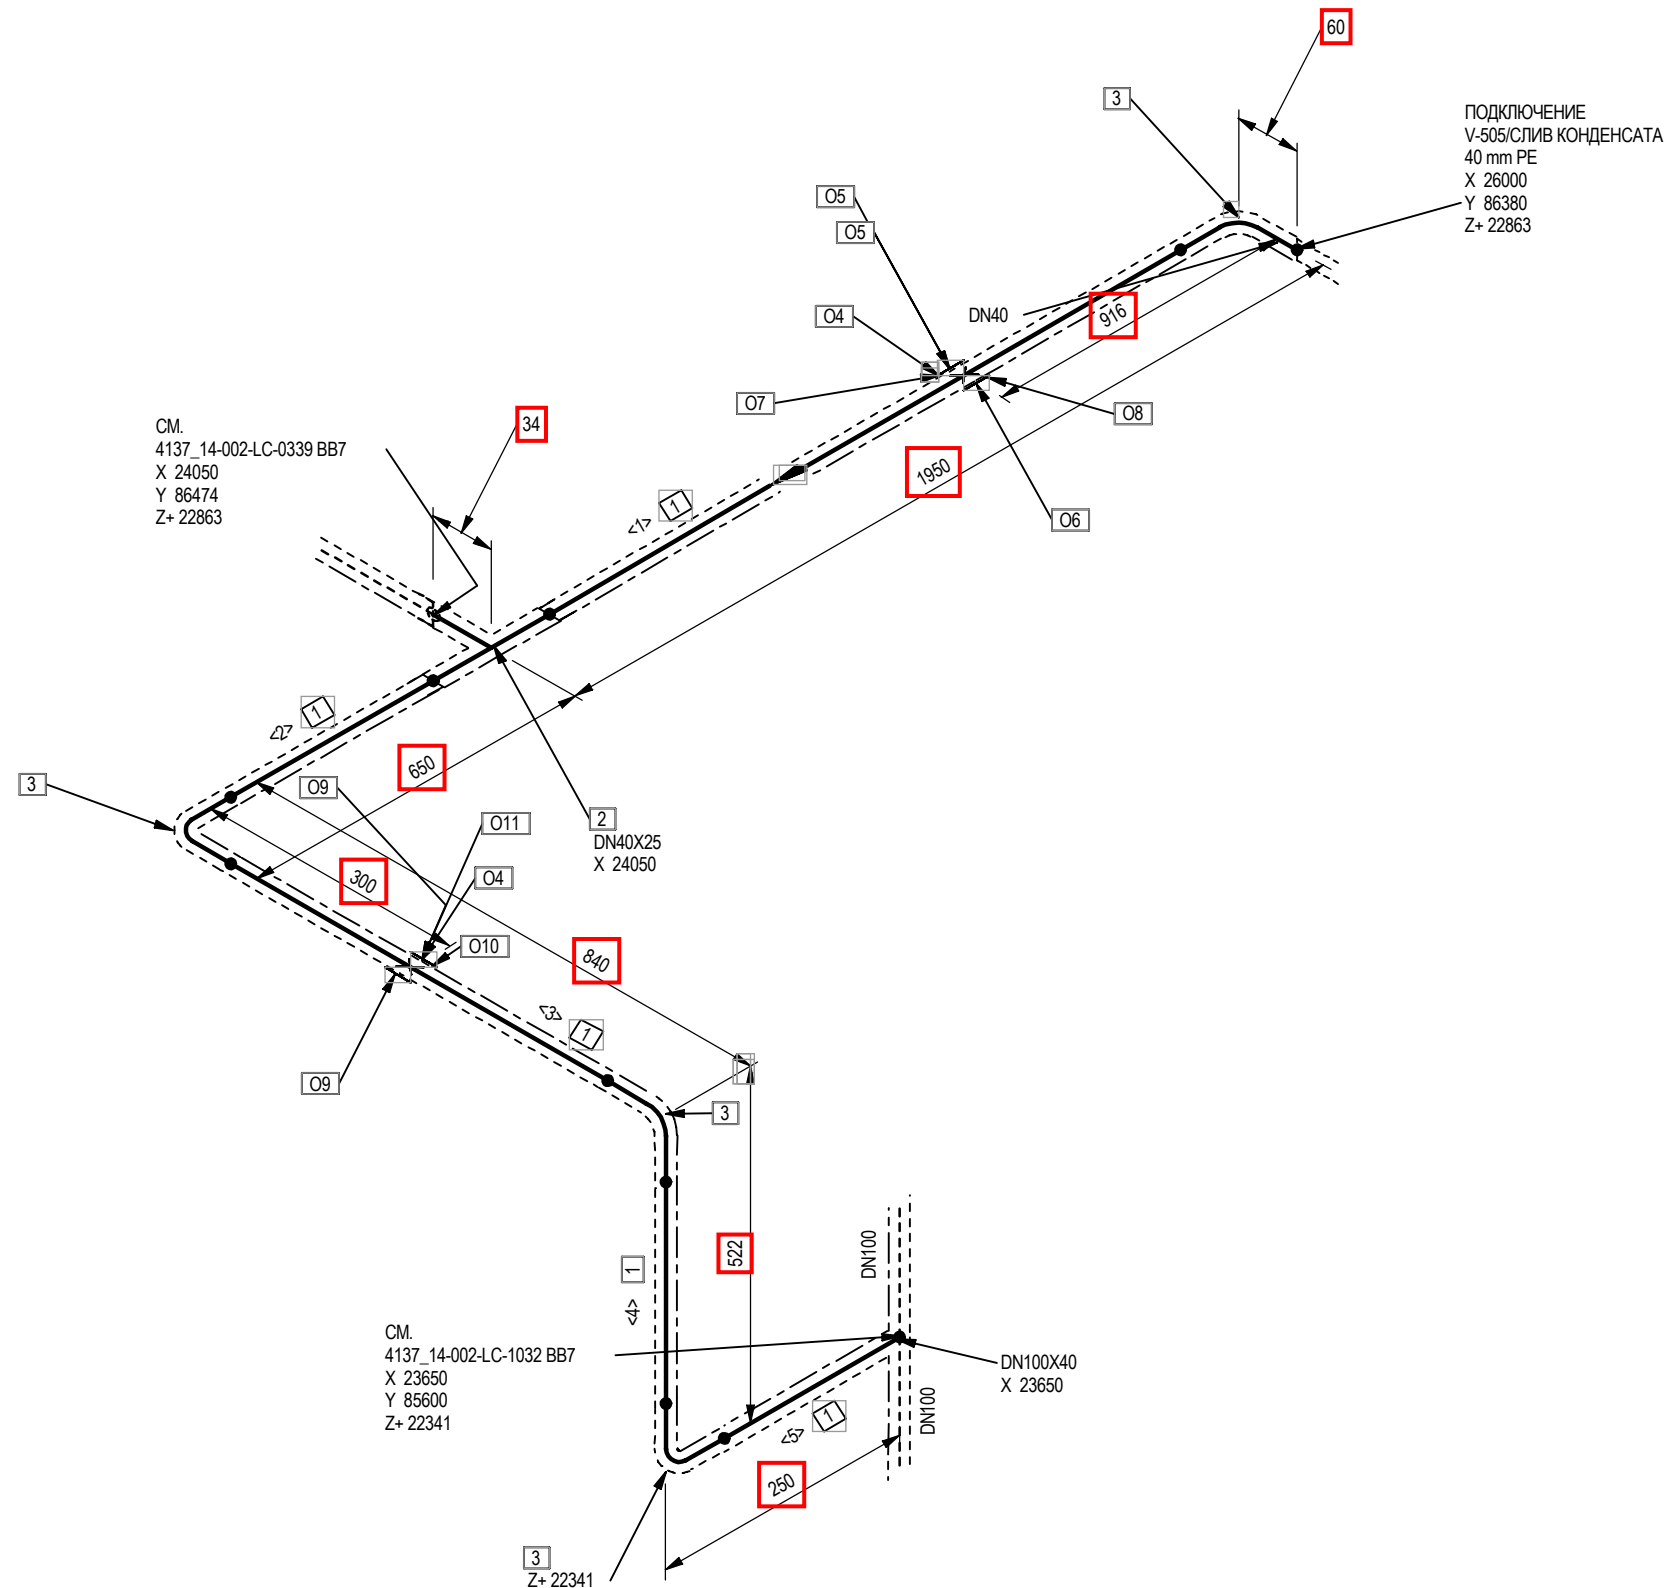

№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 45Х4, Сталь 20, ГОСТ 32678-2014	PPR193	40	3.7 М
2	ТРОЙНИК 45Х32, 09Г2С, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-02.071	TEN109	40Х25	1
3	ОТВОД П90 45Х4, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001	E9R038	40	4
4	Опора 45-ТП-АС10, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	40	2
5	Лист 200Х200Х10, СТЗСП5, ГОСТ 19903-2015	-	40	2
6	Лист 200Х200Х12, СТЗСП5, ГОСТ 19903-2015	-	40	1
7	Опора Р-1000-А300-В350, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.535	-	40	1
8	Опора НО-Д40-СТЗСП5-Р=2, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.222	-	40	1
9	Лист 351Х200Х10, СТЗСП5, ГОСТ 19903-2015	-	40	2
10	Опора Р-1000-А450-В300, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.535	-	40	1
11	Лист 351Х200Х12, СТЗСП5, ГОСТ 19903-2015	-	40	1

ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<1>	1862	40	<5>	141	40			
<2>	562	40						
<3>	720	40						
<4>	402	40						

Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано		

Класс трубопровода	BB7	Группа и категория, класс опасности, группа горючести	В, IV, -, НГ						
Расчетные давление/температура, МПа/°С	0.53/204	Группа рабочей среды, категория (ТР ТС 032/2013)	2Ж, -						
Рабочие давление/температура, МПа/°С	0.53/195	Термообработка сварных швов	Нет	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Оптимальное рабочее давление, МПа	0.01	Объем контроля сварных швов	1%	Разраб.					
Оптимальная рабочая температура, °С	103	Вид изоляции	НЕ	Проверил					
Способ испытаний	Гидр.	Тип обогрева	Е5						
Вид испытаний	Пр.	Система АКЗ	8-С	Нач. отд.					
Давление испытаний, МПа	0.76	Дополнительные требования	-						

		Стадия	Лист	Листов
		Р	1	1
Номер линии	Номер чертежа			
LC_1031				