


Grusgraven

Datablad
Afværgeanlæg

Adresse: Vadstrupvej 26	By: Bagsværd	Kommune: Gladsaxe
Tlf. nr. 44440573	Anlægs nr. 159-014	Matr.nr.: 5f, Bagsværd
Måler nr. 61328	Installations nr	

OVERSIGTSKORT MED BORINGER

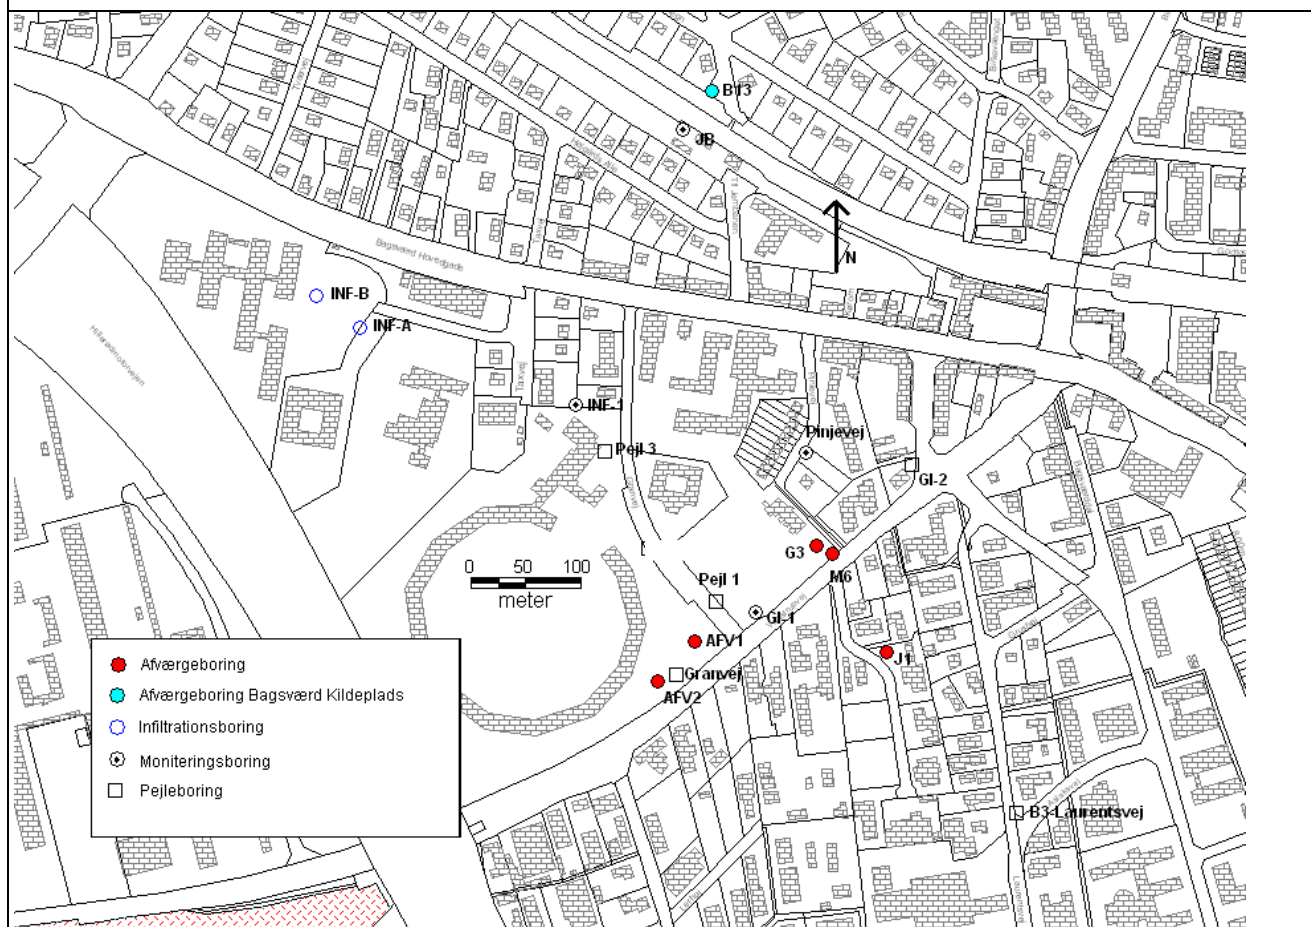

Adgangsforhold: Fra Vadstrupvej via port
Nøgle: Std
Lokal kontakt person: Ingen RH kontaktperson: Lisbeth Hansen
Anlægstype: Pump & Treat – infiltration
Forurening: Klorerede opløsningsmidler

Anlægget GPS:716421; 6184681



Driftsforhold

Afværge sker i f.h.t.: Grundvand		
Afløbsforhold: Til spildevandsledning (boring J1) ellers infiltration		
Frost forhold: ikke varme i alle boringer	Vandskade risiko: V. tæring af rør	Nærmeste vandindv.: 800 m
Maks. tid uden drift: 2 uger	Ansvarlig: Orbicon	Navn: Bagsværd Vandværk, Dgu nr. 200.2675

Boringsoplysninger

Anlægs nr.159-014

Dgu. Nr. 200.3642	Int.nr.: M6
Nøgle: -	Pumpe: SP14-10
Adresse: Vadstrupvej 26	
GPS: 716451.8; 6184701.1	
Kote: 28,068	Pejlepunkt: Top pejlestuds



Placering: Foran port ud mod Vadstrupvej

Dgu. 200.3392	Int.nr.: G3
Nøgle: Std	Pumpe: SP8A-10
Adresse: Vadstrupvej 26	
GPS: 716437.8; 6184710.6	
Kote: 29,414	Pejlepunkt: Top pejlestuds



Placering: (v. Basketball bane). Maj 2017 – der bygges boliger på grunden.

Dgu. Nr. 200.3429	Int.nr.: J1
Nøgle: Std	Pumpe: SQE 1-35
Adresse: Grusgraven 5	
GPS: 716500.8; 6184614.9	
Kote: 27,861	Pejlepunkt: Top pejlestuds



Placering: På P-areal

Dgu. Nr. 200.4564	Int.nr.: AFV1
Nøgle: Std	Pumpe: SP8A-15
Adresse: Granvej 16-22	
GPS: 716325.9; 6184624.2	
Kote: 29,320	Pejlepunkt: Top pejlestuds



Placering: Græsareal ved bygning ud for nr. 18A

Boringsoplysninger

Dgu. Nr. 200.4562	Int.nr.: AFV2
Nøgle: Std	Pumpe: SP8A-15
Adresse: Granvej 16-22	
GPS: 716292.3; 6184587.4	
Kote: 29,791	Pejlepunkt: Top pejlestuds



Placering: Græsareal for enden af vejen

Dgu. Nr. 200.4727	Int.nr.: Inf.A
Nøgle -	Pumpe: -
Adresse: Taxvej 18-20	
GPS: 716020.4; 6184909.5	
Kote: 33,609	Pejlepunkt: Top pejlestuds



Placering: Infiltrationsboring.
Græsareal ved vej

Dgu. Nr. 200.4717	Int.nr.: Inf.B
Nøgle: -	Pumpe: -
Adresse: Taxvej 18-20	
GPS: 715980.3; 6184938.1	
Kote: 33,196	Pejlepunkt: Top pejlestuds



Placering: Infiltrationsboring.
Græsareal foran Omsorgscenter Bakkegården

Udløb	Diameter: cm
Materiale:	
Adresse:	
GPS:	Kote:

**Til spildevandsledning (J1) og til
infiltrationsboring Inf.A og Inf.B**


Placering:.

Boringsoplysninger

Anlægs nr.159-014

Dgu. Nr. 200.3631	Int.nr.: JB
Nøgle: -	Pumpe: -
Adresse: Til Jernbanen	
GPS: 716334.3; 6185071.0	
Kote: 30.491	Pejlepunkt: Top filter
	
Placering: Område med Minigolf.	


Dgu. 200.5194	Int.nr.: Pinievej
Nøgle: -	Pumpe: -
Adresse: Pinievej 15	
GPS: 716432.6; 6184789.3	
Kote: 27,644	Pejlepunkt: Top filter
	
Placering: Ved parkeringsbåse.	


Dgu. Nr. 200.4563	Int.nr.: INF-1
Nøgle: -	Pumpe: -
Adresse: Pinievej 12	
GPS: 716214.8; 6184836.0	
Kote: 32,127	Pejlepunkt: Top filter
	
Placering: Placeret mellem buske langs køreareal på ejendommen.	

Dgu. Nr. 200.4658	Int.nr.: Pejl 1
Nøgle: -	Pumpe: -
Adresse: Langs Granvej – ved ny boliger	
GPS: 716345,5; 6184660,9	
Kote: 28,238	Pejlepunkt: Top filter
Foto afventer færdiggørelse af byggeri.	
Placering: Langs Granvej ved nye boliger.	


Boringsoplysninger

Anlægs nr.159-014

Dgu. Nr. 200.4660	Int.nr.: Pejł 3
Nøgle: -	Pumpe: -
Adresse: Granvej 12	
GPS: 716244.1; 6184797.0	
Kote: 31,975	Pejlepunkt: Top filter
	
Placering: Græsareal ved terrasse.	

Dgu. 200.4291	Int.nr.: GI-1
Nøgle: -	Pumpe: SP3A-15
Adresse: Vadstrupvej - Tidligere på Boldbanen.	
GPS: 716377.8; 6184645.7	
Kote: 29,099	Pejlepunkt: Top filter
	
Tidligere placering: Placeret på boldbanen. Nuværende placering: Ved nyt byggeri.	


Dgu. Nr. 200.4290	Int.nr.: GI-2
Nøgle: -	Pumpe: -
Adresse: Pinievej	
GPS: 716531.8; 6184790.7	
Kote: 27,966	pejlepunkt: Top filter
	
Placering: Ud til Pinievej	

Dgu. Nr. 200.5208	Int.nr.: Granvej
Nøgle:	Pumpe:
Adresse: Granvej 16-22	
GPS: 716300.2; 6184593.5	
Kote: 29,363	pejlepunkt: Top filter
	
Placering: Græsareal ved bygning ud for nr. 20	

Boringsoplysninger

Dgu. Nr. 200.3798		Int.nr.: B3- Laurentsvej
Nøgle: -	Pumpe: -	
Adresse: Laurentsvej 35		
GPS: 716620.2; 6184468.5		
Kote: 30.611	Pejlepunkt: Top pejlestuds	
		
Placering: I kryds ved Laurentsvej og Aslaksvej		

Placering af prøvesteder på afværgeanlægget

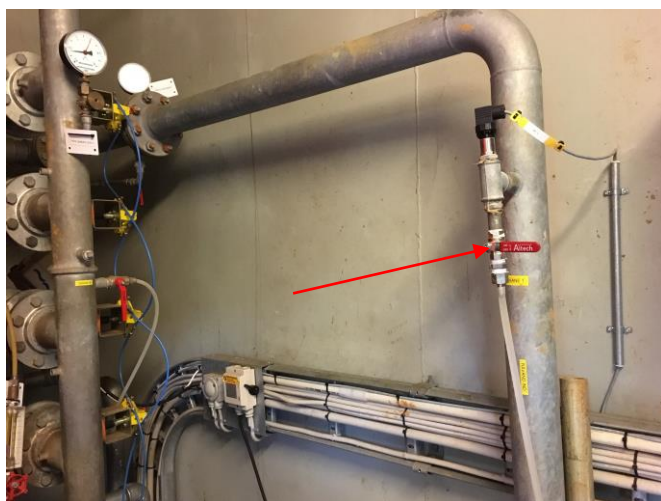

01-Tilgang (H1)




02 – Efter sandfiltre (H2)



03 – Før kulfiltre (H3)



05 – Efter 1. kulfilter (afhængigt af kulfilterrækkefølge, se mærkning på filtre)

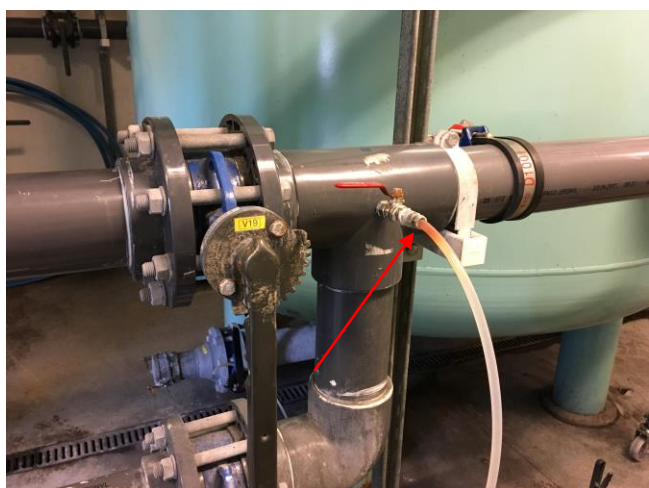

06 – Efter 2. kulfilter (afhængigt af kulfilterrækkefølge, se mærkning på filtre)