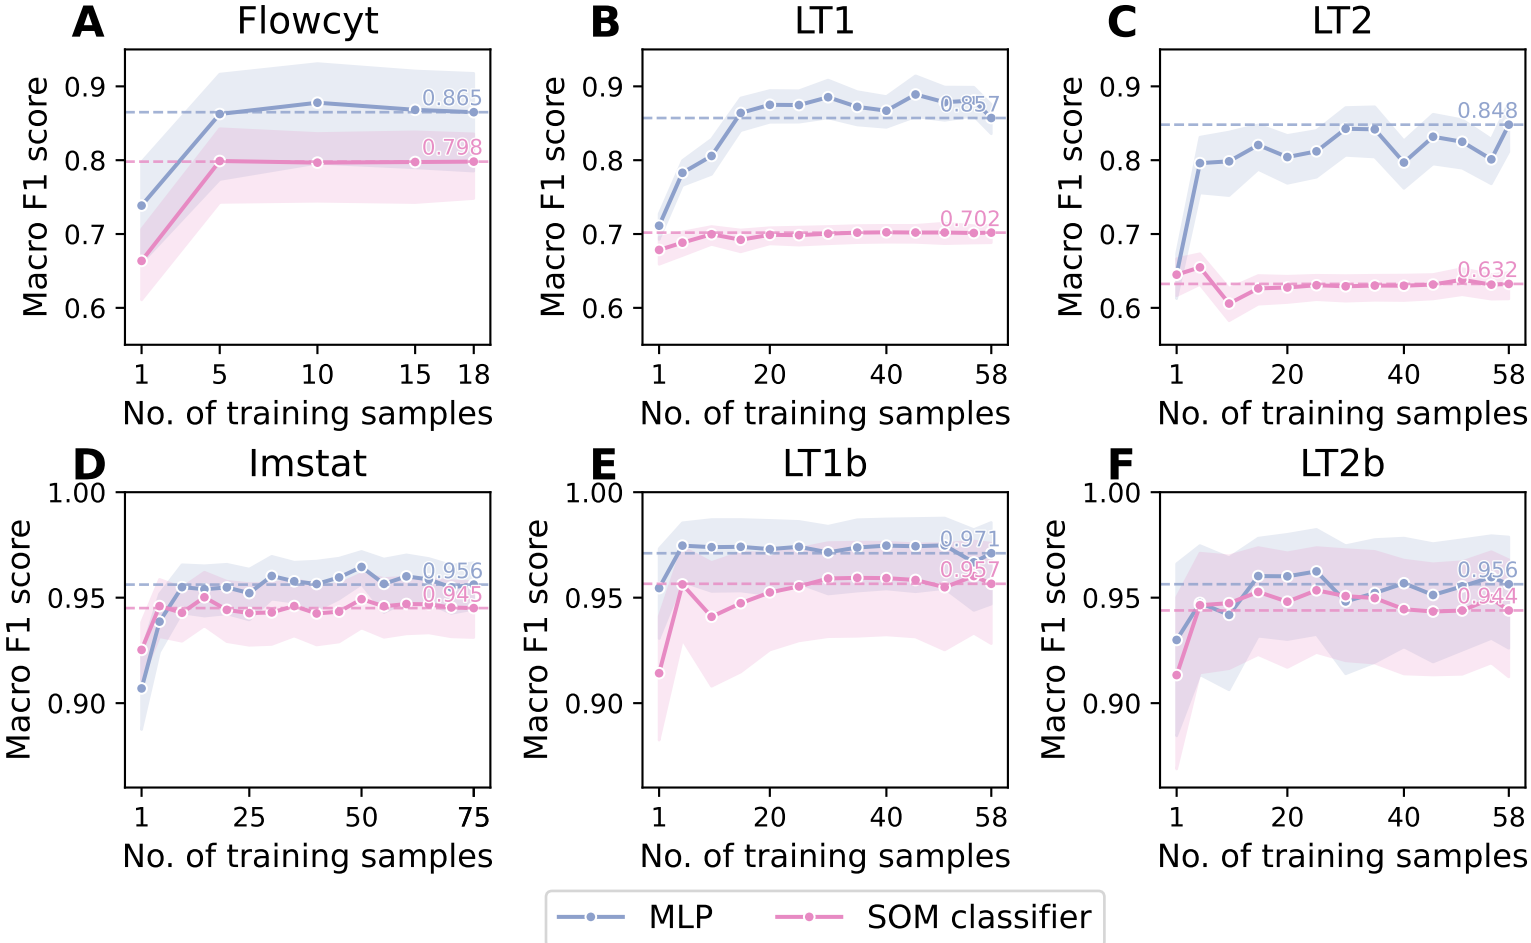
A
Flowcyt
B
LT1
C
LT2
D
Imstat
E
LT1b
F
LT2b
Macro F1 score
No. of training samples
0.865
0.798
0.857
0.702
0.848
0.632
0.956
0.945
0.971
0.957
0.956
0.944
MLP
SOM classifier