

# DiOC6 MitoSox 72hr 9/25/2020

Burton

11/5/2020

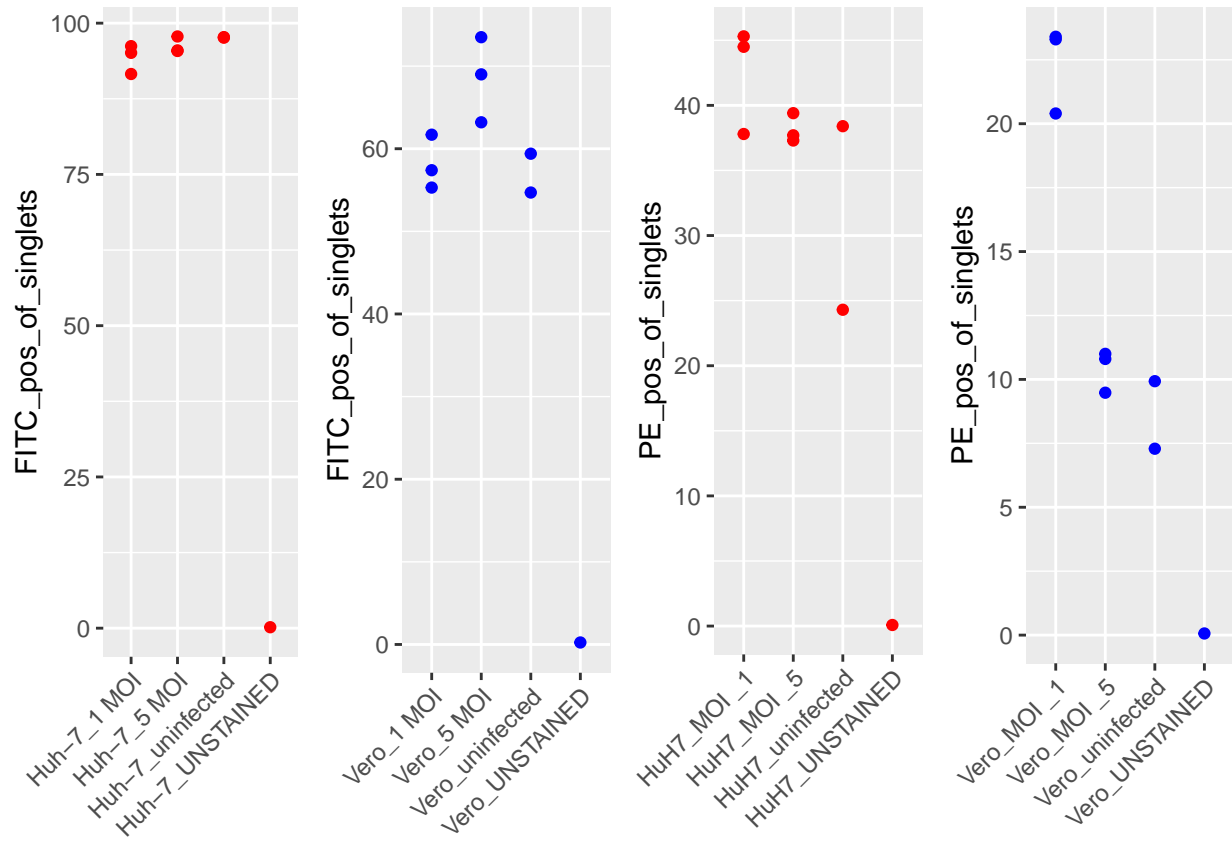


Table 1: DiOC6 Vero

term	contrast	adj.p.value
Sample	Vero__5 MOI-Vero__1 MOI	0.0598722
Sample	Vero__uninfected-Vero__1 MOI	0.9560871
Sample	Vero__uninfected-Vero__5 MOI	0.0624963

Table 2: DiOC6 HuH7

term	contrast	adj.p.value
Sample	Huh-7__5 MOI-Huh-7__1 MOI	0.4278680
Sample	Huh-7__uninfected-Huh-7__1 MOI	0.1838746
Sample	Huh-7__uninfected-Huh-7__5 MOI	0.6696178

Table 3: MitoSox Vero

term	contrast	adj.p.value
Sample	Vero__MOI__5- Vero__MOI__1	0.0003995
Sample	Vero__uninfected- Vero__MOI__1	0.0003459
Sample	Vero__uninfected- Vero__MOI__5	0.4249037

Table 4: MitoSox HuH7

term	contrast	adj.p.value
Sample	HuH7__MOI__5- HuH7__MOI__1	0.5897675
Sample	HuH7__uninfected- HuH7__MOI__1	0.1377380
Sample	HuH7__uninfected- HuH7__MOI__5	0.3973954