

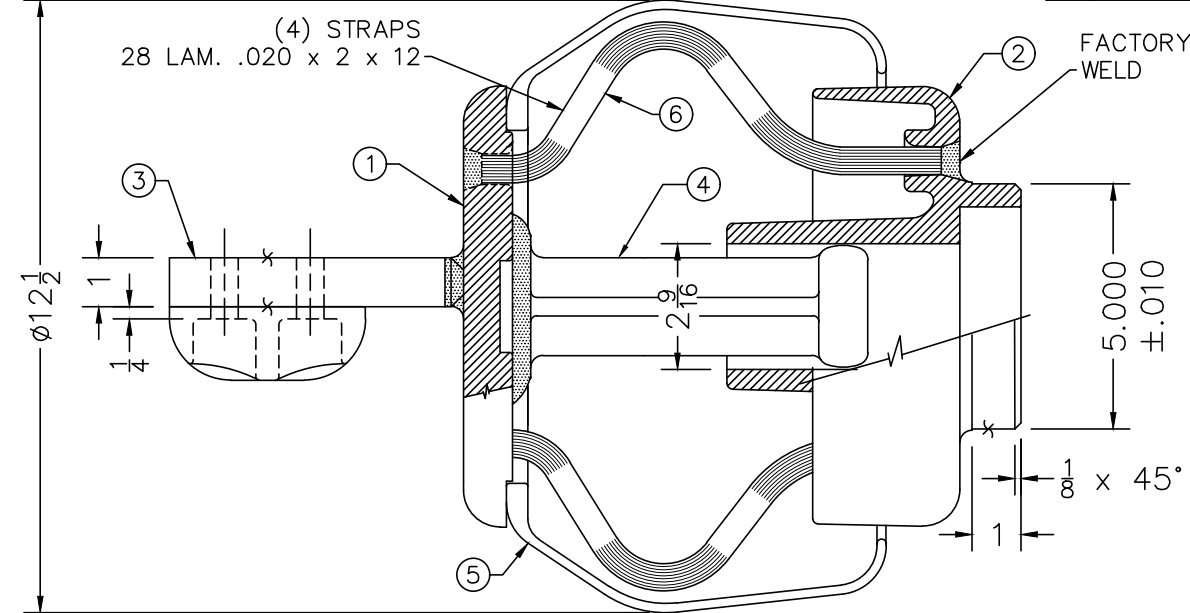


NOTES:

- MATERIAL -					
ITEM	PART NUMBER	QTY	DESCRIPTION	MATERIAL	REF DWG
1	CP-1313	1	TERMINAL SIDE PLATE - CAST	AL 356-T6	CP-1313
2	WXADP-67A	1	PIPE EXPANSION FITTING - CAST	AL 356-T6	CP-1441
3	MA-0401	1	CONTACT PAD	ALUM	MA-0401
4	BP-1185	1	PLUNGER GUIDE - CAST	AL 356-T6	BP-1185
5	CS-DEH	2	SHIELD	AL 319	CP-1032
6		112	FT .020 x 2 STRIP	AL 1100-0	
7	HS-8B	1	HARDWARE SHIELD - CAST	AL 356-T6	BP-2928

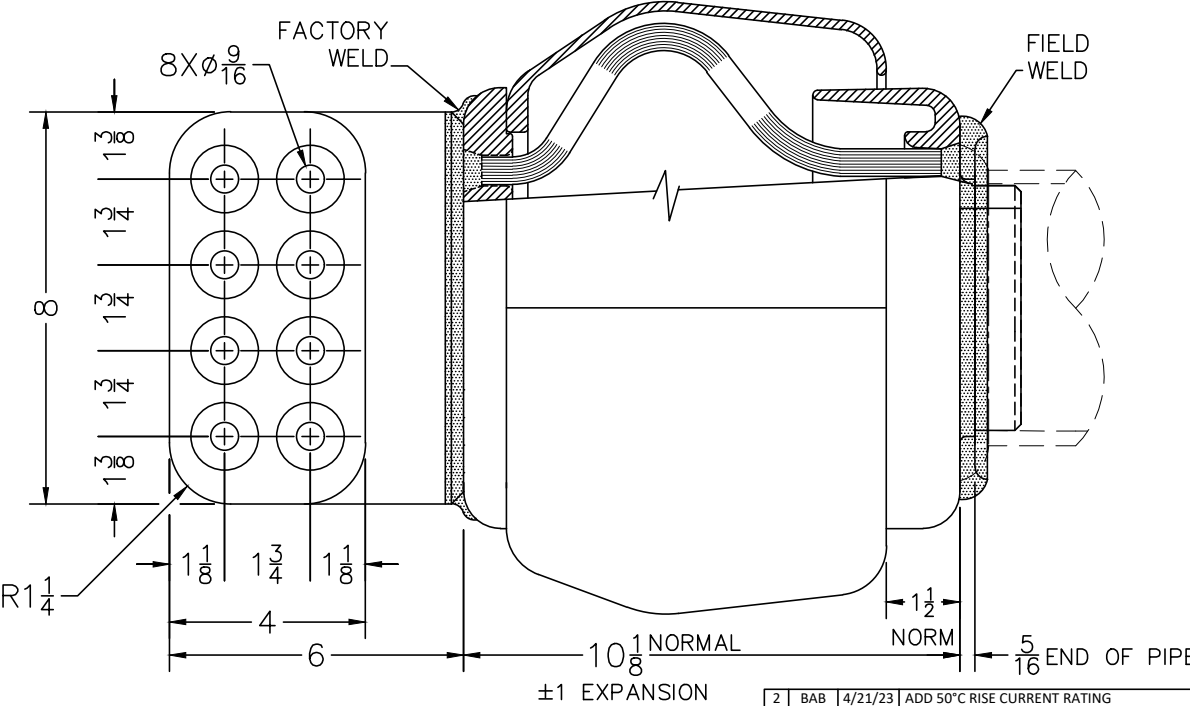

SHOP CUT
DETAIL

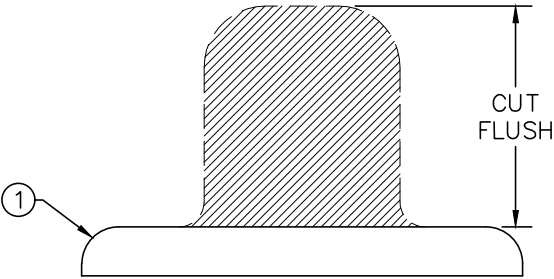

Job No. _____
Item(s) No. _____
Qty. Req'd _____

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES ARE: FRACTIONS: $\pm 1/16"$.XX DECIMALS: $\pm .015"$.XXX DECIMALS: $\pm .005"$ ANGLES: $\pm 2^\circ$		PART NUMBER WHV-FXT-67-8B-L	
DO NOT SCALE DRAWING		PART INFORMATION 5" NPS SCH 40 AL PIPE 500 KV MAX 4000 A @ 30°C RISE 5000 A @ 50°C RISE	
DRAWN DKD 1/5/23		CHECKED BAB 1/5/23	
APPROVED BAB 1/5/23		SEFCOR INC.	
UNITS INCH		REV 2	

2	BAB	4/21/23	ADD 50°C RISE CURRENT RATING
1	BAB	4/20/23	CURRENT RATING WAS 5200 A, HDWR SHIELD MISSING FROM BOM
No.	By	Date	Revision