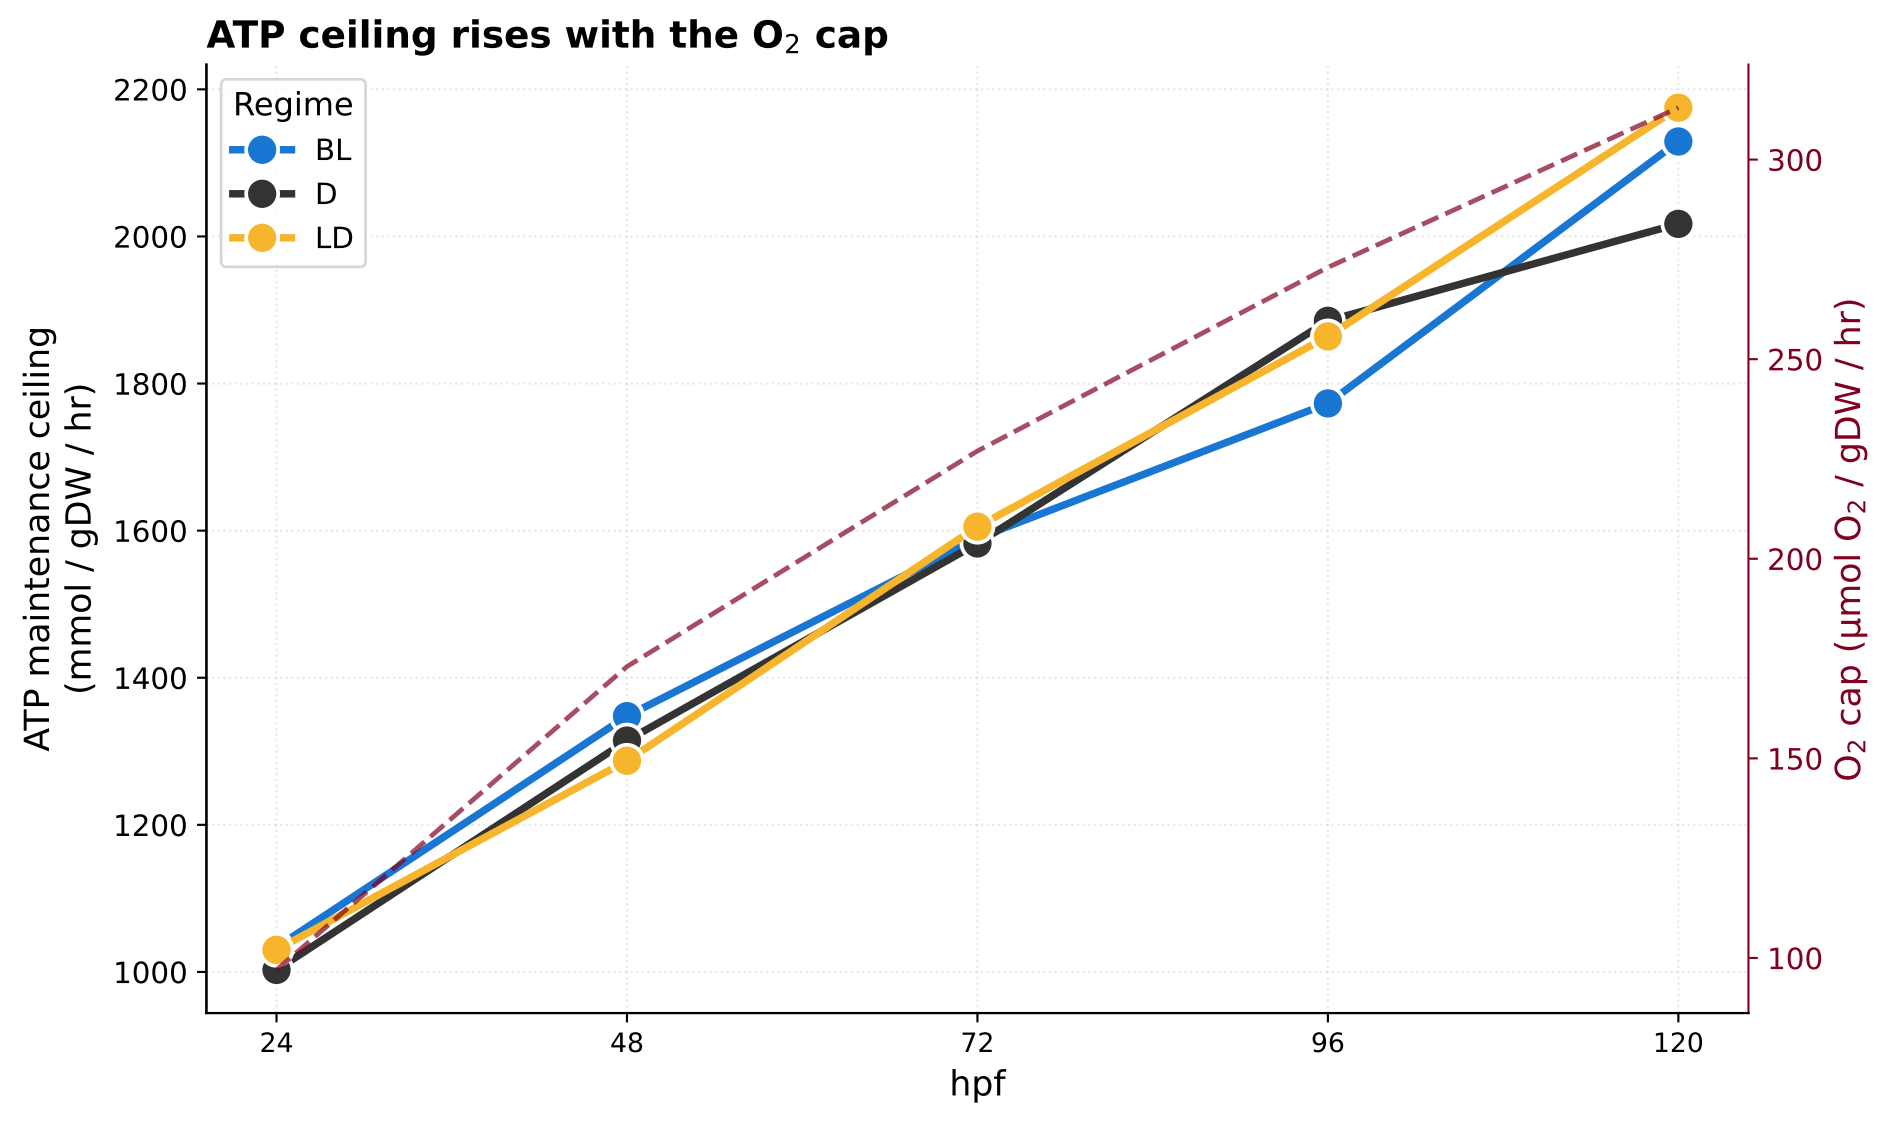
ATP ceiling rises with the O_2 cap
Regime
BL
D
LD
ATP maintenance ceiling
(mmol / gDW / hr)
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
24
48
72
96
120
hpf
300
250
200
150
100
O_2 cap (µmol O_2 / gDW / hr)