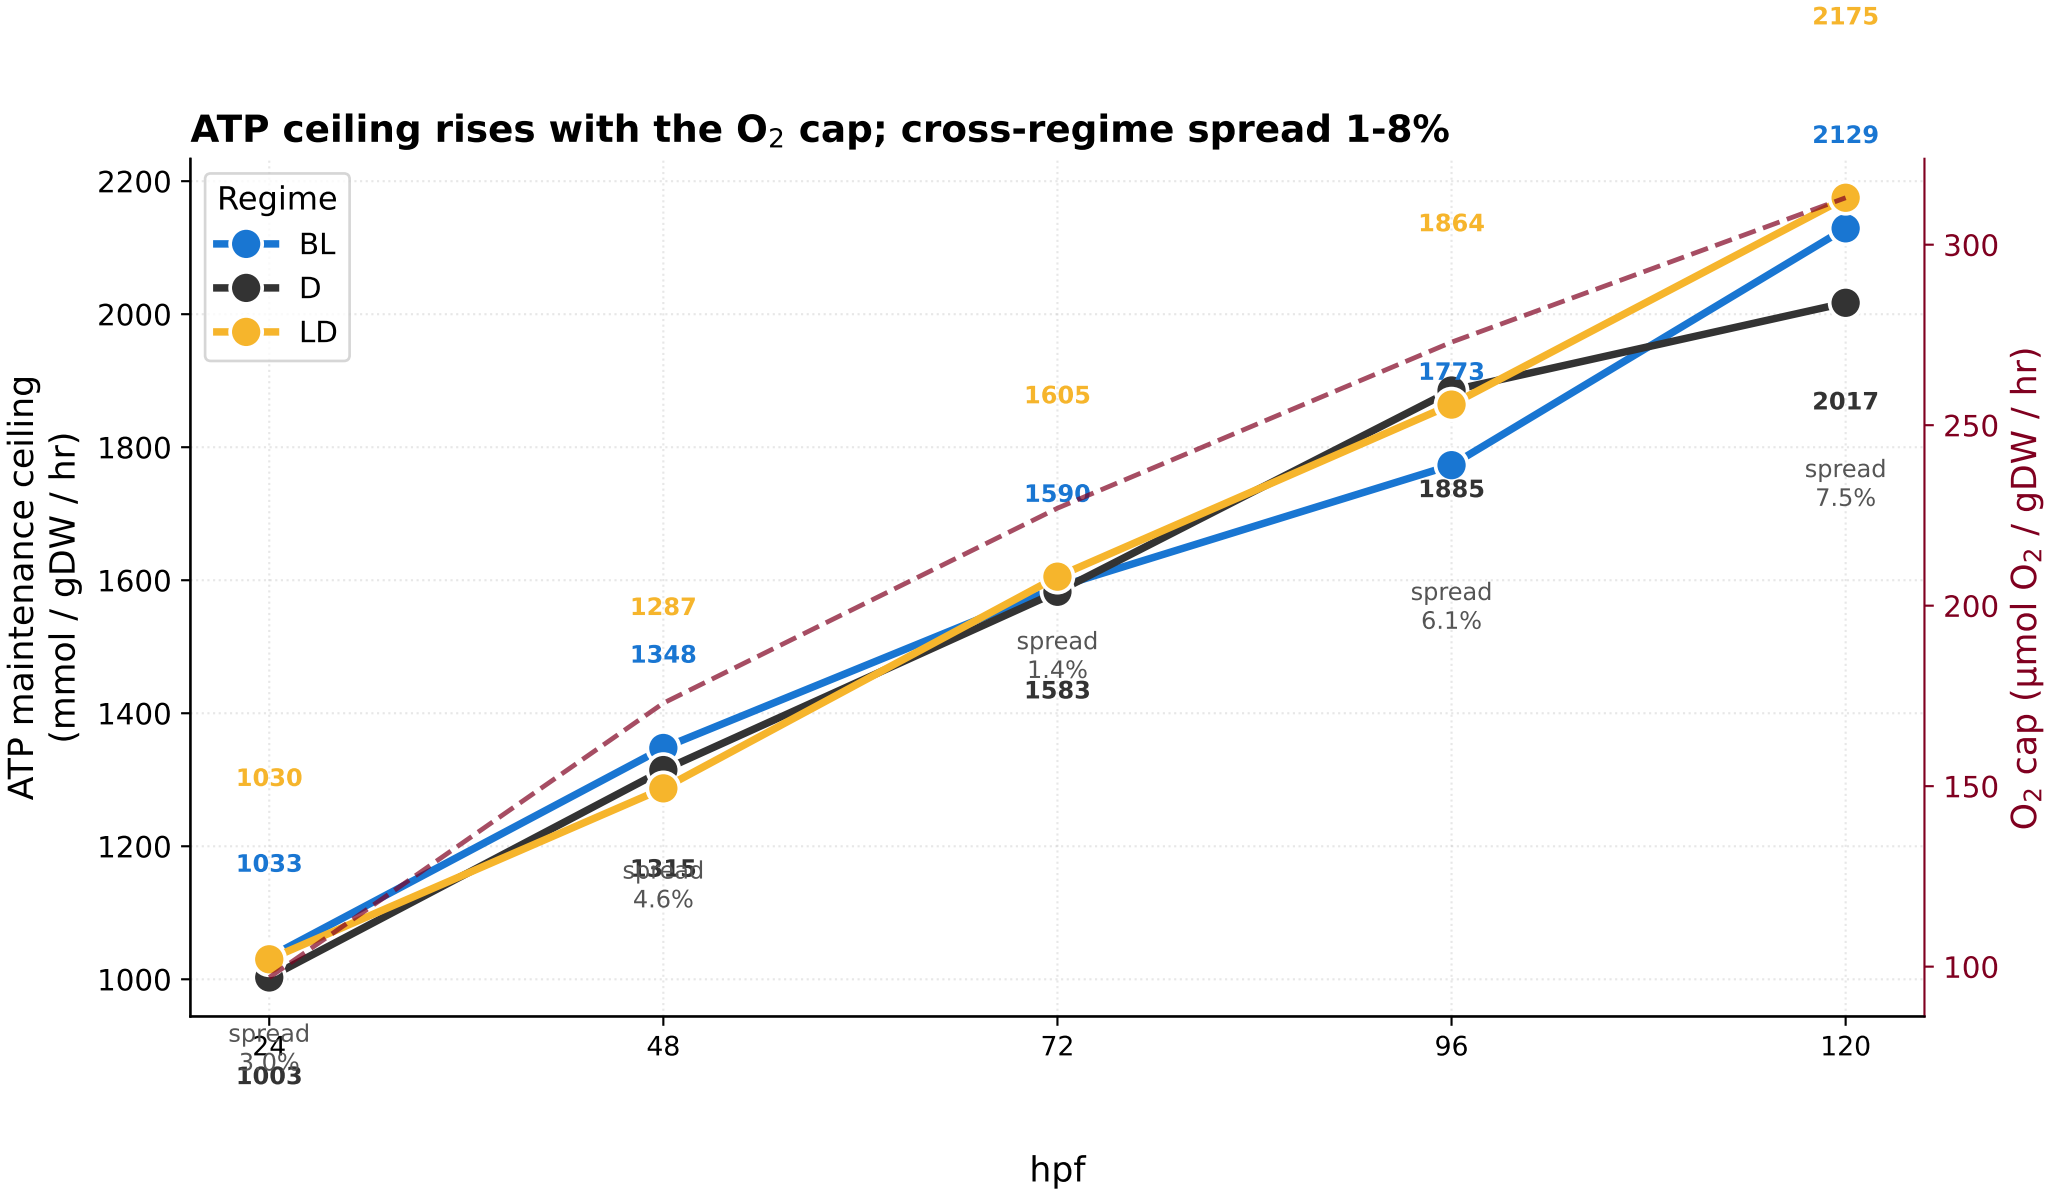
ATP ceiling rises with the O2 cap; cross-regime spread 1-8%
Regime
BL
D
LD
ATP maintenance ceiling (mmol / gDW / hr)
O2 cap (µmol O2 / gDW / hr)
hpf
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
300
250
200
150
100
24
48
72
96
120
2175
2129
1864
1773
1605
1590
1885
2017
spread 7.5%
spread 6.1%
1287
1348
spread 1.4%
1583
1030
1033
spread 4.6%
spread 3.0%
1003