


Chaudière à granulés, ménages très modestes

Moyenne ZE, Prime CEE (en % Prix TTC travaux)

Groupe de contrôle : isolation

Group 1

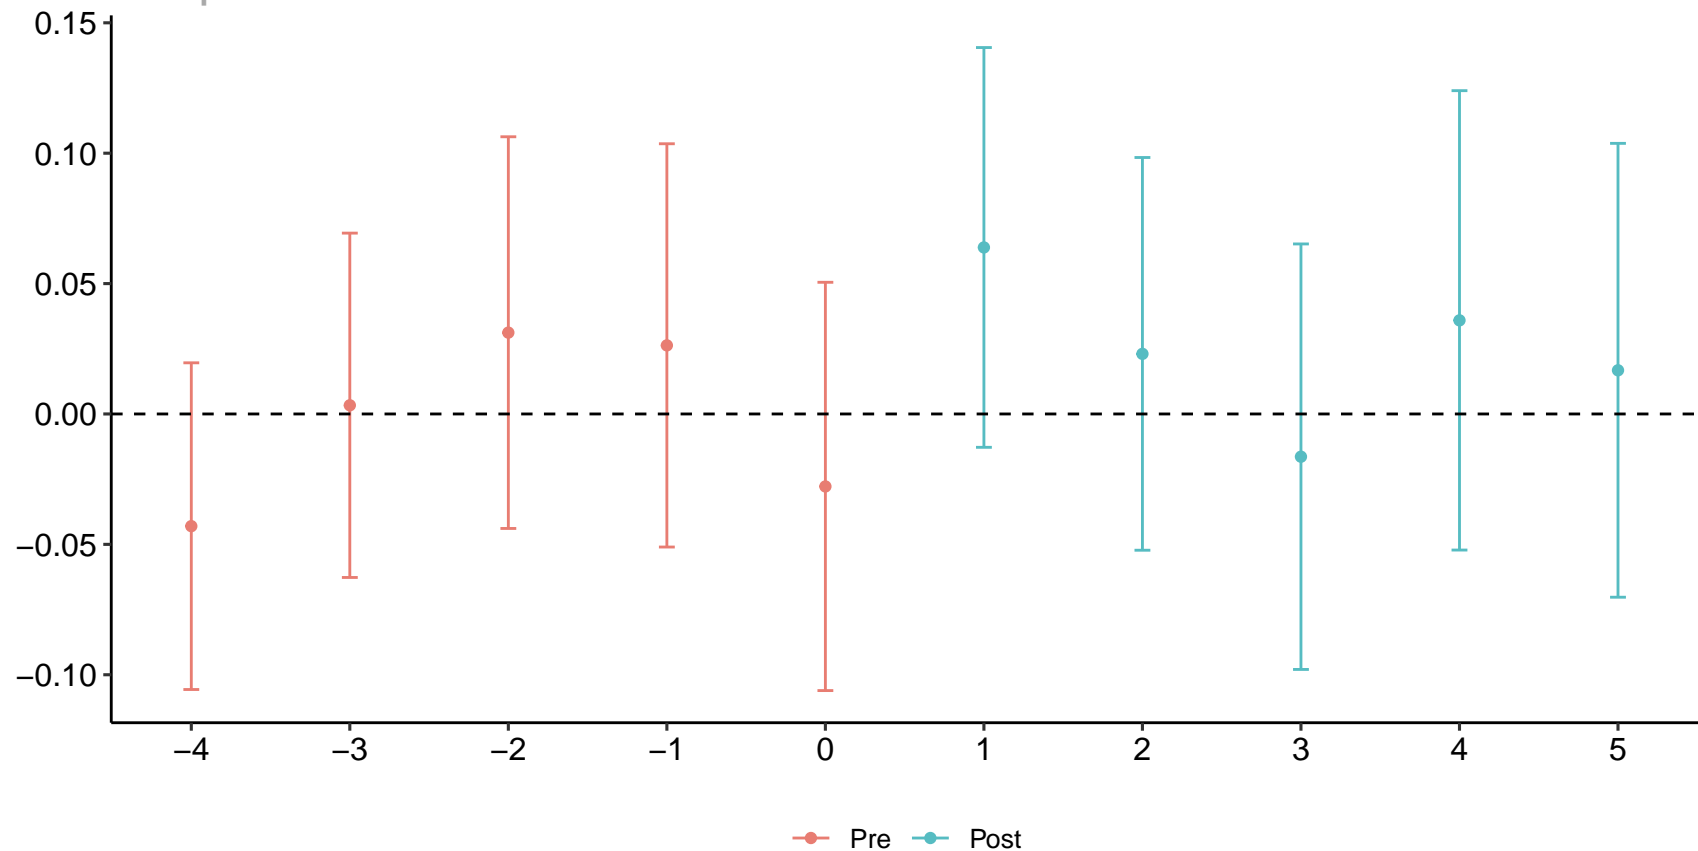

t = 0 correspond aux 30 jours avant le 15/04/2022.
t=1 correspond aux 30 jours à partir de la date d'intervention (incluse).
P-value pre-trends : 0.12835