


PAC air/eau

Ménages très modestes

Groupe de contrôle : autres gestes (excl. isolation)

Prime CEE (euros)

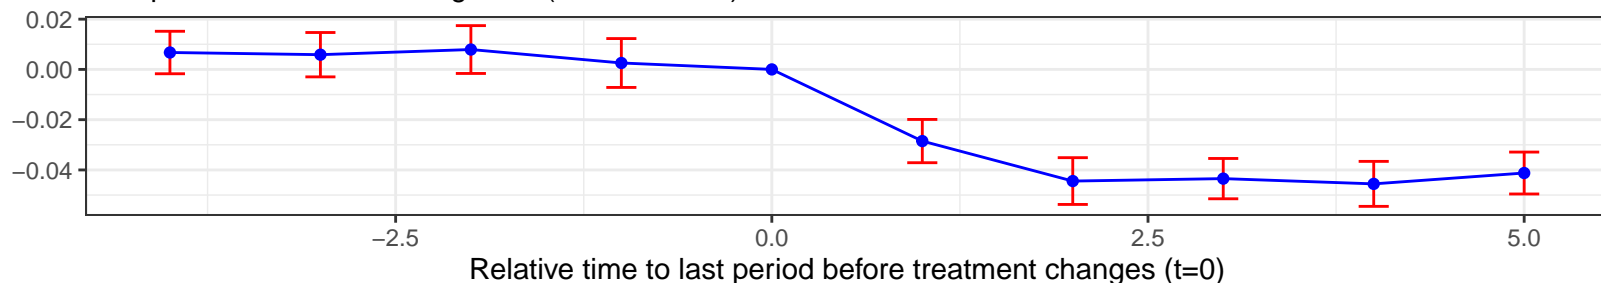

Estimateur did_multiplengt_dyn de DCDH (2024)


P-value (pre-trends) : 0.41

Chaudière à granulés, ménages très modestes

Moyenne ZE, Prime CEE (en % Prix TTC travaux)

Groupe de contrôle : autres gestes

Group 1

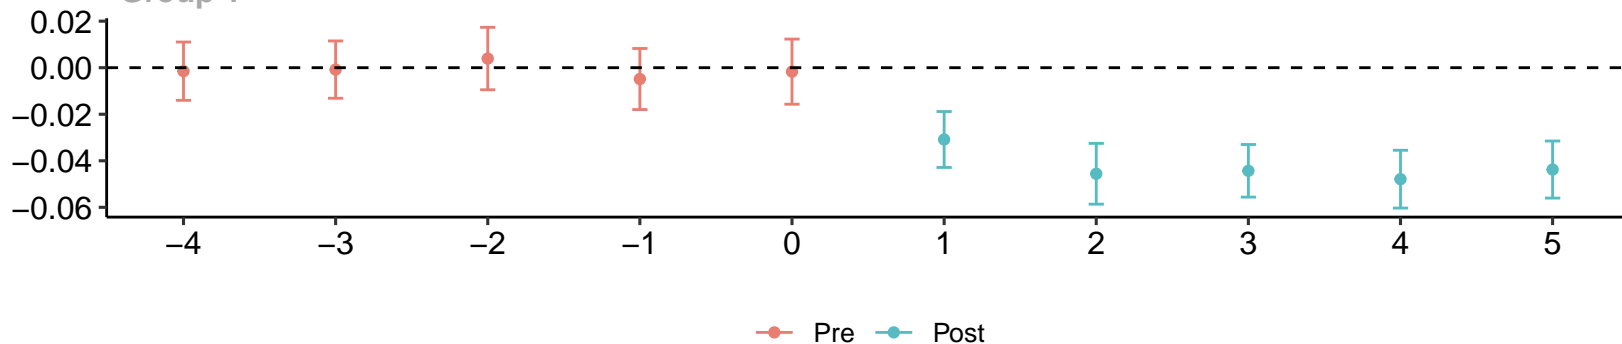

t = 0 correspond aux 30 jours avant le 15/04/2022.

t=1 correspond aux 30 jours à partir de la date d'intervention (inclusive).

P-value pre-trends : 0.81216