

Résultats DID

Table of contents

1	PAC Air/eau (nouveau groupe non-traité)	1
1.1	CEE (euros)	2
1.2	CEE (%)	4
1.2.1	Estimateur DCDH	6
1.3	Prix	7
2	Chaudière à granulés	10

1 PAC Air/eau (nouveau groupe non-traité)


Disclaimer : ne pas se fier aux intitulés des ggplots en eux-mêmes (j'ai oublié de changer le nom de l'équipement, celui qui apparaît dans les sous-parties de quarto est le bon).

1.1 CEE (euros)

Chaudière à granulés, ménages très modestes

Moyenne ZE, Prime CEE (en euros)

Groupe de contrôle : autres gestes (excl. isolation)

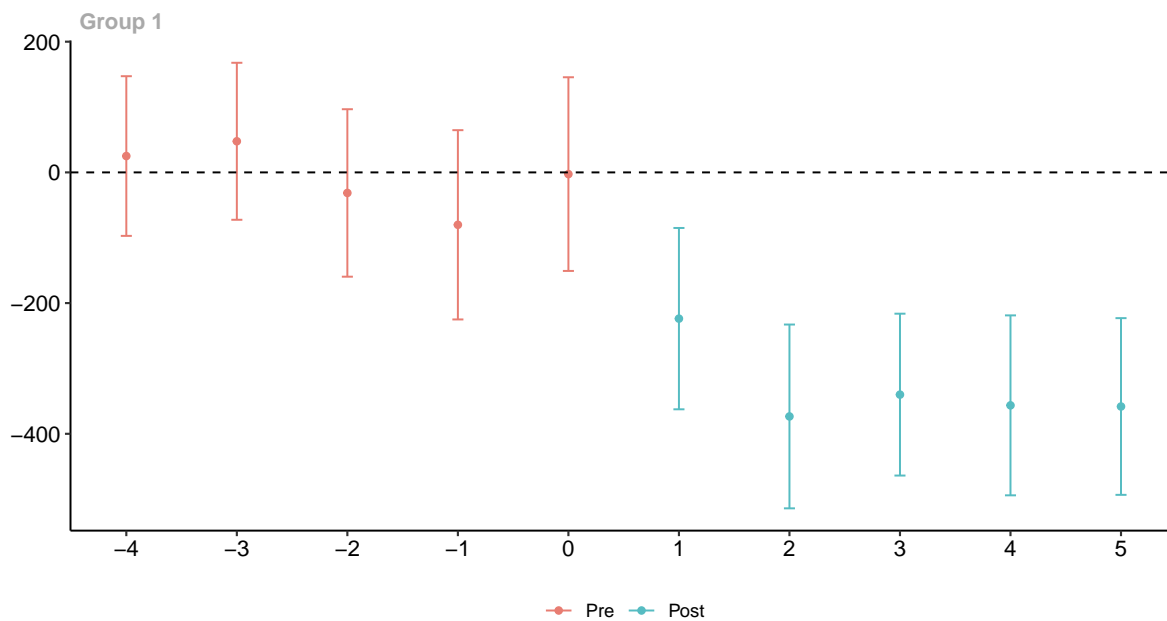


t = 0 correspond aux 30 jours avant le 15/04/2022.
t=1 correspond aux 30 jours à partir de la date d'intervention (incluse).
P-value pre-trends : 0.19448

Chaudière à granulés, ménages très modestes

Moyenne ZE, Prime CEE (en euros)

Groupe de contrôle : isolation

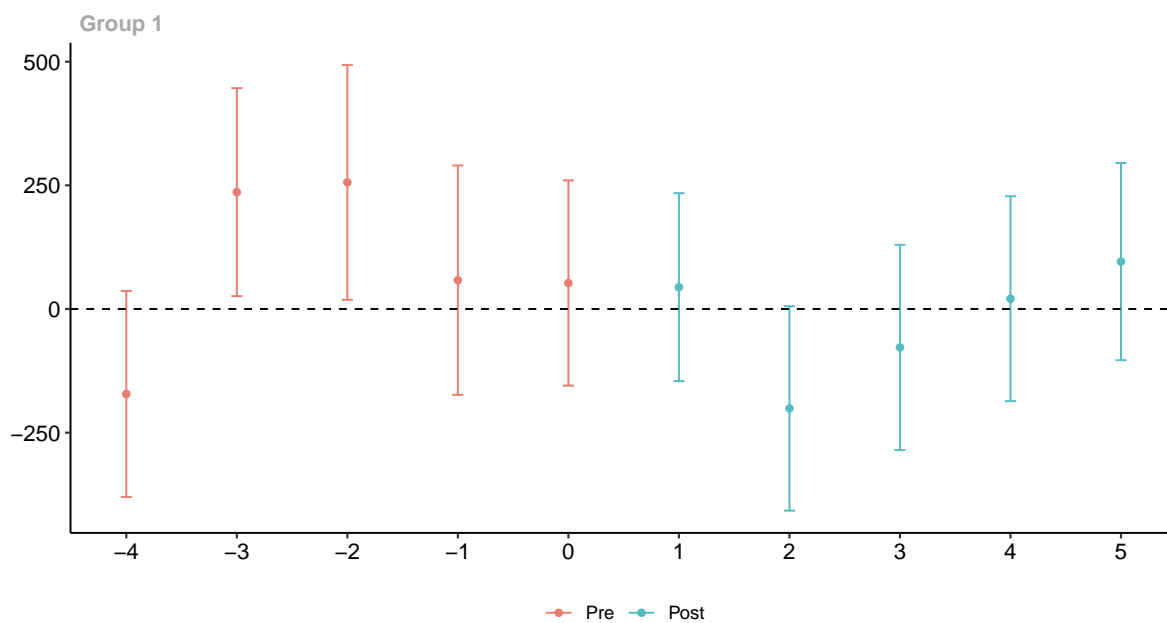


t = 0 correspond aux 30 jours avant le 15/04/2022.
t=1 correspond aux 30 jours à partir de la date d'intervention (incluse).
P-value pre-trends : 0

1.2 CEE (%)

Chaudière à granulés, ménages très modestes

Moyenne ZE, Prime CEE (en % Prix TTC travaux)

Groupe de contrôle : autres gestes

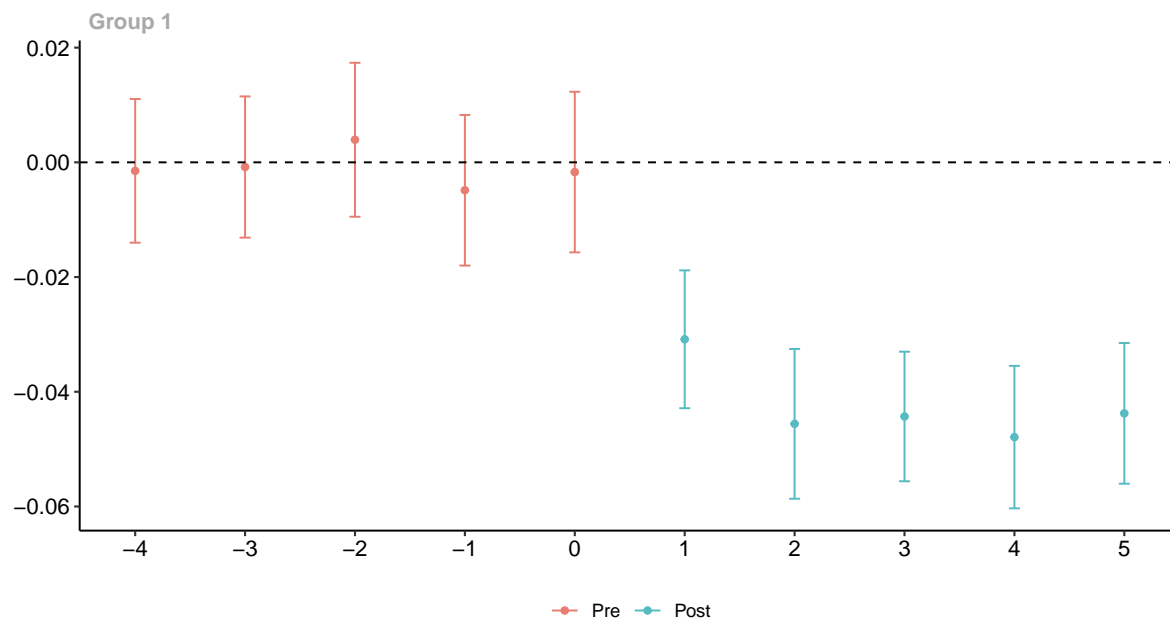


t = 0 correspond aux 30 jours avant le 15/04/2022.
t=1 correspond aux 30 jours à partir de la date d'intervention (incluse).
P-value pre-trends : 0.81216

Chaudière à granulés, ménages très modestes

Moyenne ZE, Prime CEE (en % Prix TTC travaux)



Groupe de contrôle : autres gestes

Group 1

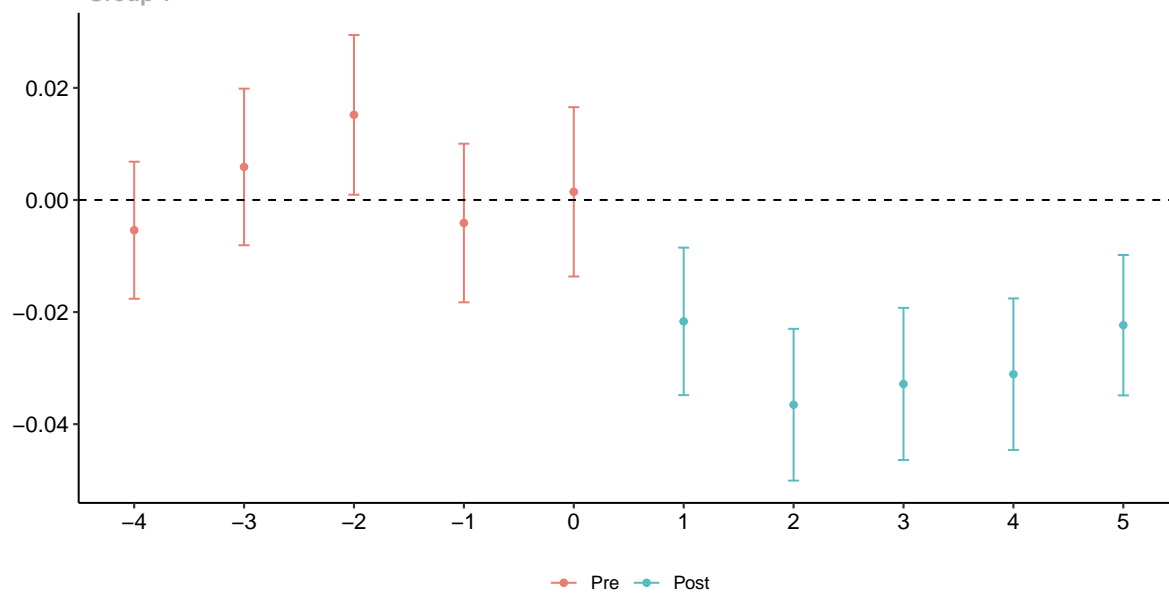

t = 0 correspond aux 30 jours avant le 15/04/2022.
t=1 correspond aux 30 jours à partir de la date d'intervention (incluse).
P-value pre-trends : 1e-05

1.2.1 Estimateur DCDH

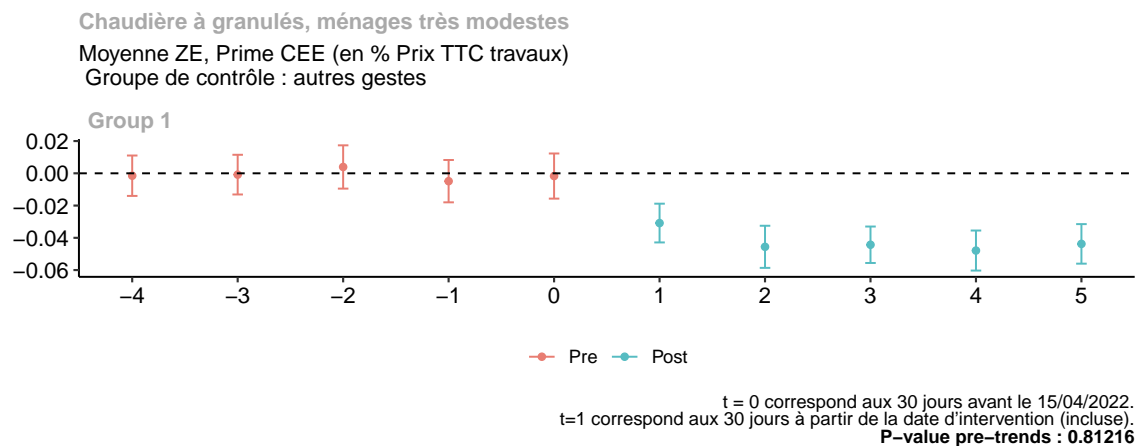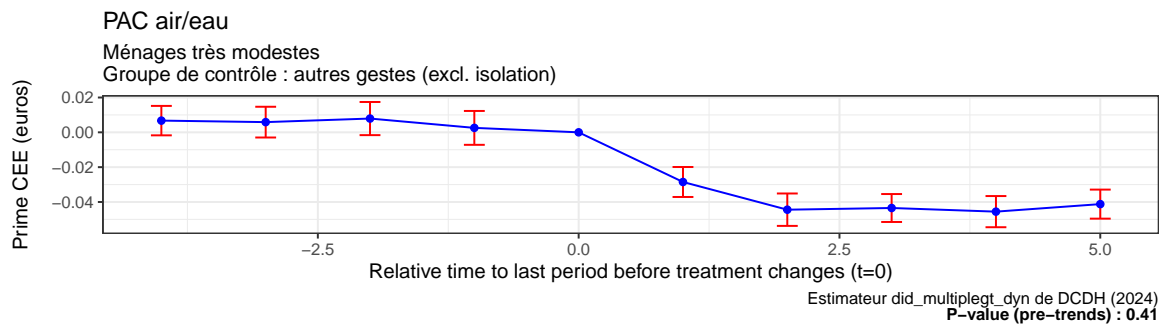


1.3 Prix

Chaudière à granulés, ménages très modestes

Moyenne ZE, Prime CEE (en % Prix TTC travaux)

Groupe de contrôle : autres gestes (excl. isolation)

Group 1

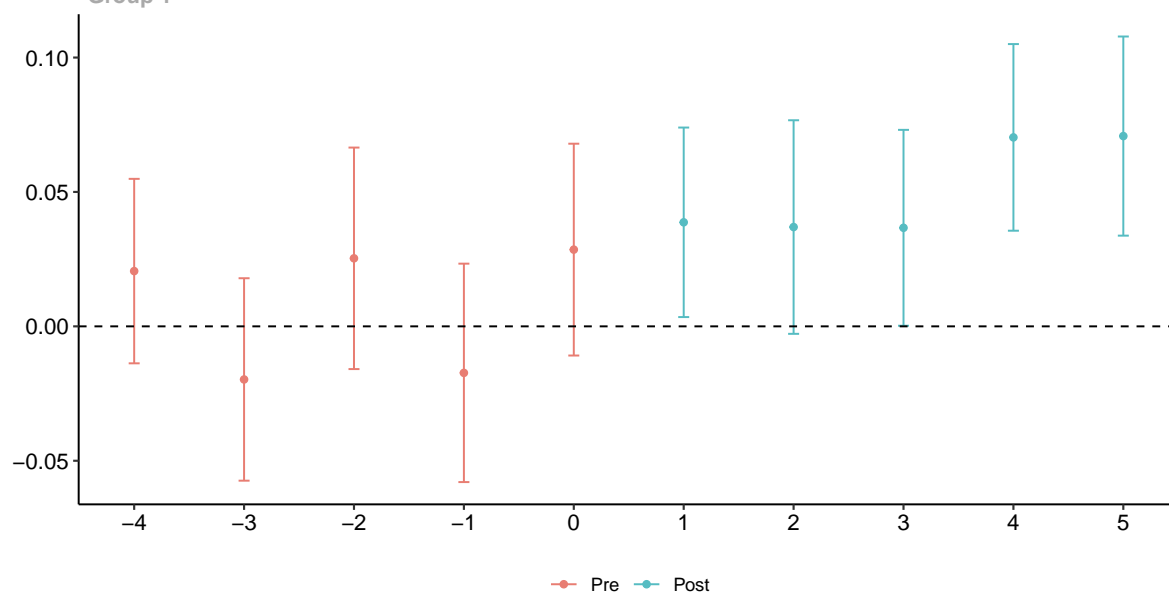


t = 0 correspond aux 30 jours avant le 15/04/2022.
t=1 correspond aux 30 jours à partir de la date d'intervention (incluse).
P-value pre-trends : 0.03242

Chaudière à granulés, ménages très modestes

Moyenne ZE, Prime CEE (en % Prix TTC travaux)

Groupe de contrôle : isolation

Group 1

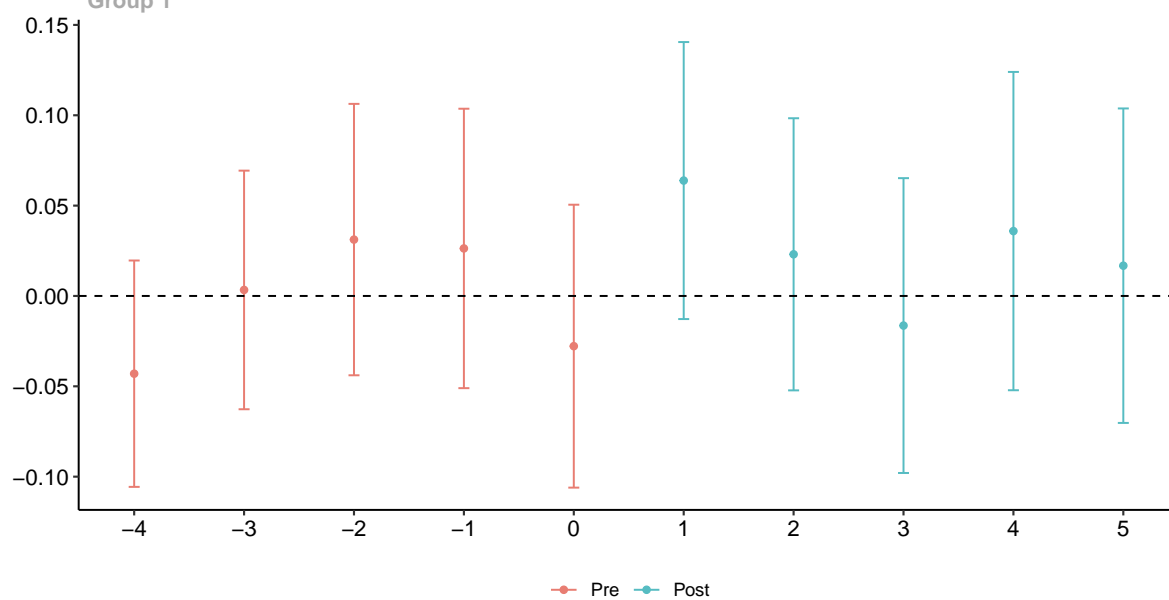


t = 0 correspond aux 30 jours avant le 15/04/2022.
t=1 correspond aux 30 jours à partir de la date d'intervention (incluse).
P-value pre-trends : 0.12835

2 Chaudière à granulés

Chaudière à granulés, ménages très modestes

Moyenne ZE, Prime CEE (en euros)

Groupe contrôle : autres gestes (excl. isolation)

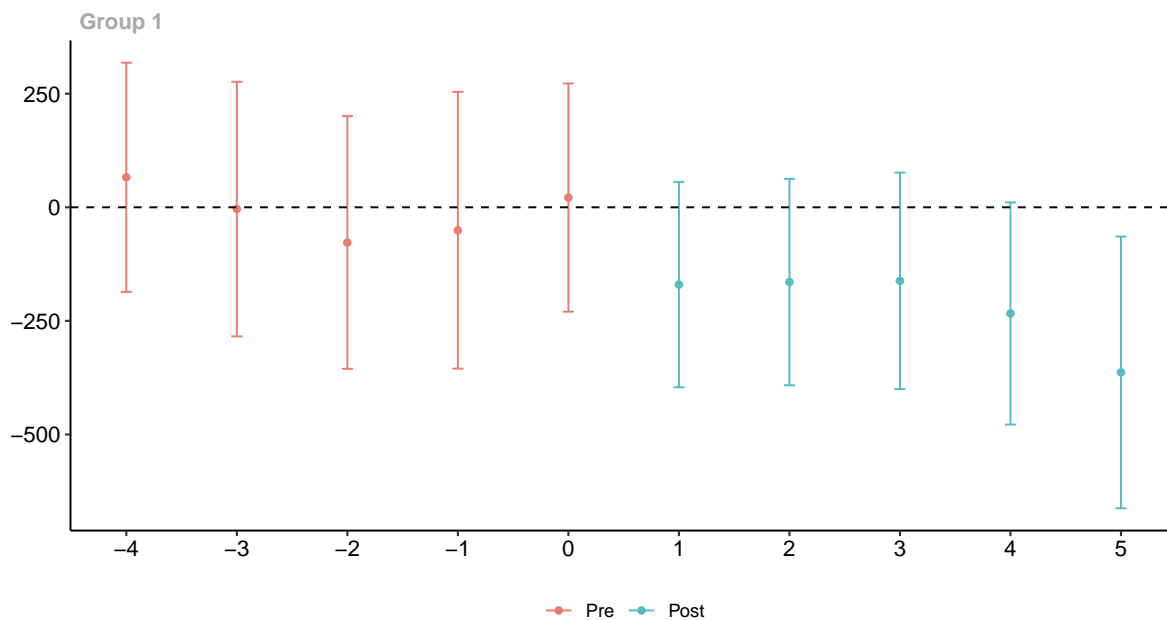


t = 0 correspond aux 30 jours avant le 15/04/2022.
t=1 correspond aux 30 jours à partir de la date d'intervention (incluse).
P-value pre-trends : 0.58128

Chaudière à granulés, ménages très modestes

Moyenne ZE, Prime CEE (en euros)

Groupe contrôle : autres gestes (excl. isolation)

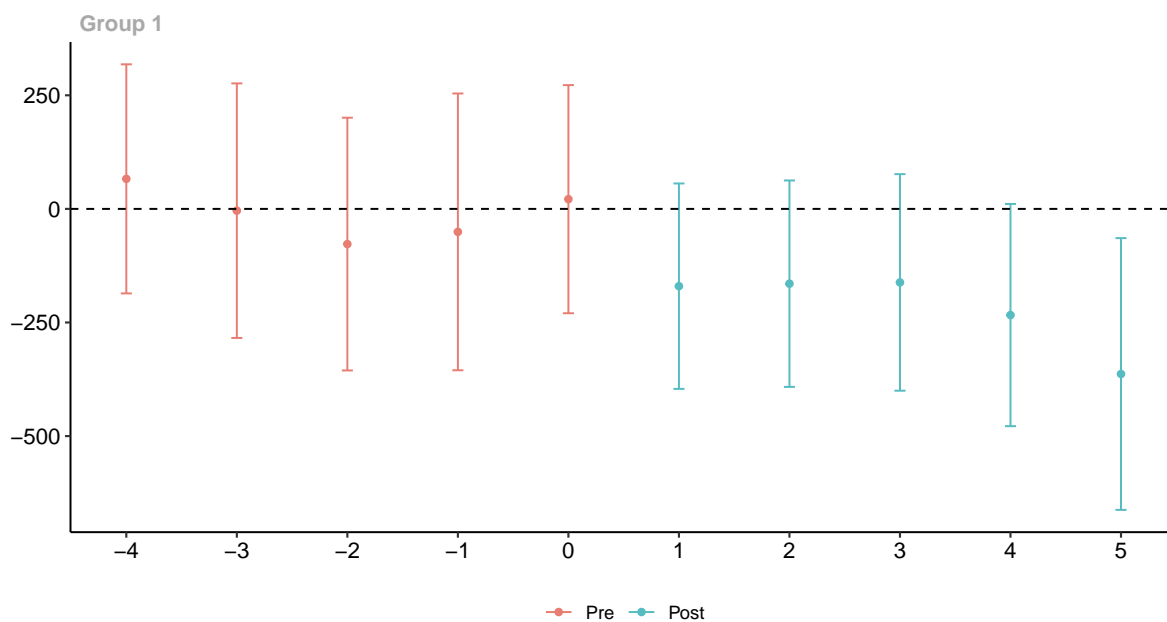

t = 0 correspond aux 30 jours avant le 15/04/2022.
10=1 correspond aux 30 jours à partir de la date d'intervention (incluse).
P-value pre-trends : 0.58128