


Prix (ratio vs moyenne S2 2021)

PAC air/eau

Ménages très modestes

Groupe de contrôle : autres gestes (excl.isolation)

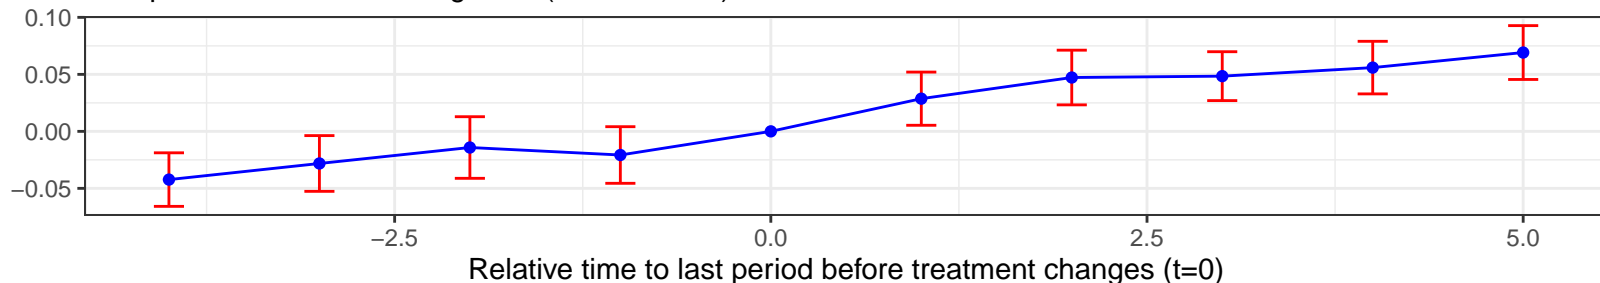


Estimateur did\_multiplengt\_dyn de DCDH (2024)  
**P-value (pre-trends) : 0.01**

**Chaudière à granulés, ménages très modestes**

Moyenne ZE, Prime CEE (en % Prix TTC travaux)

Groupe de contrôle : autres gestes (excl. isolation)

**Group 1**

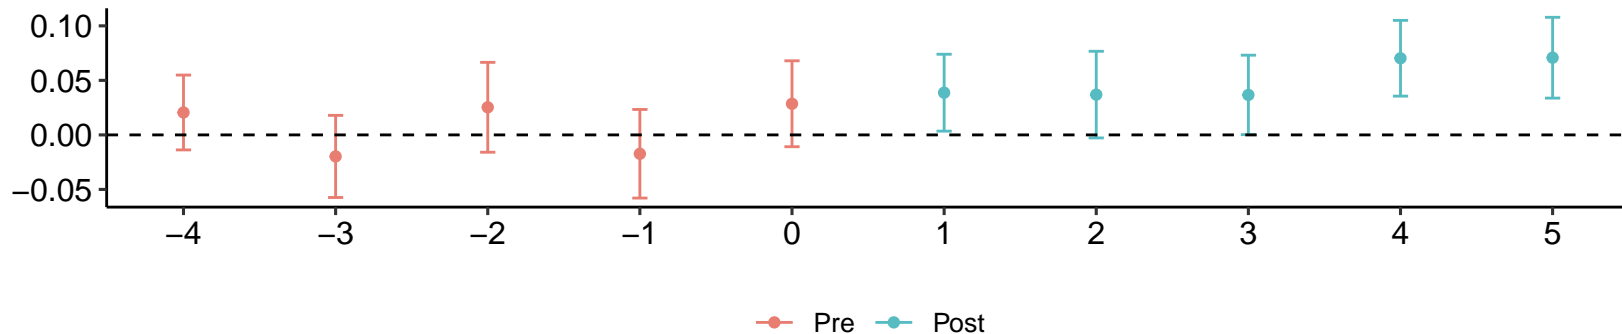

t = 0 correspond aux 30 jours avant le 15/04/2022.  
t=1 correspond aux 30 jours à partir de la date d'intervention (incluse).  
**P-value pre-trends : 0.03242**