
Roof-Deck

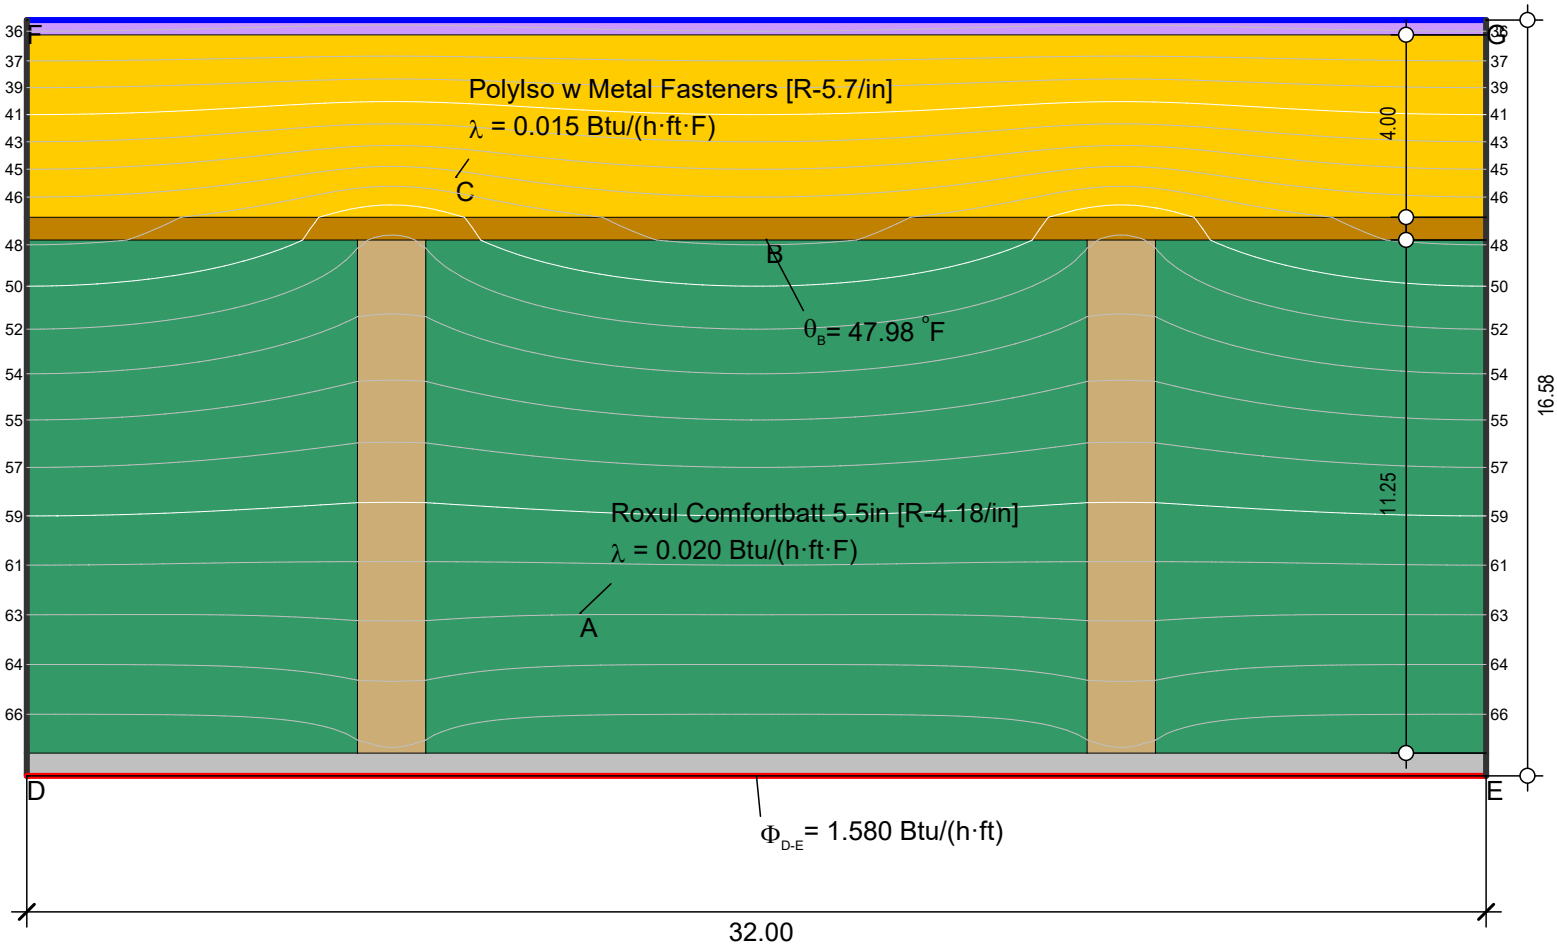

$$U_{eq\ D\text{-}E} = \frac{1.58}{32.94 \cdot 2.667} = 0.0180\ \text{Btu/(h·ft}^2\text{·F)} = \text{R-55.8659}$$

Boundary Condition	θ[°F]	h[Btu/(h·ft²·F)]
Exterior, Pittsburgh 90d Avg	35.060	1.355
Interior, heat flux, upwards	68.000	1.761
Symmetry/Model section		

Material	λ[Btu/(h·ft·F)]	ε
GWB (Typ) [R-0.85/in]	0.098	0.900
GWB (USG Securock) [R-0.96/in]	0.087	0.900
Plywood (Typ) [R-1.2/in]	0.069	0.900
Polyiso w Metal Fasteners [R-5.7/in]	0.015	0.900
Roxul Comfortbatt 5.5in [R-4.18/in]	0.020	0.900
Wood, Coniferous [550 kg/m3], grain vertical	0.071, 0.161	0.900