


БНТУ.30304.125.001

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

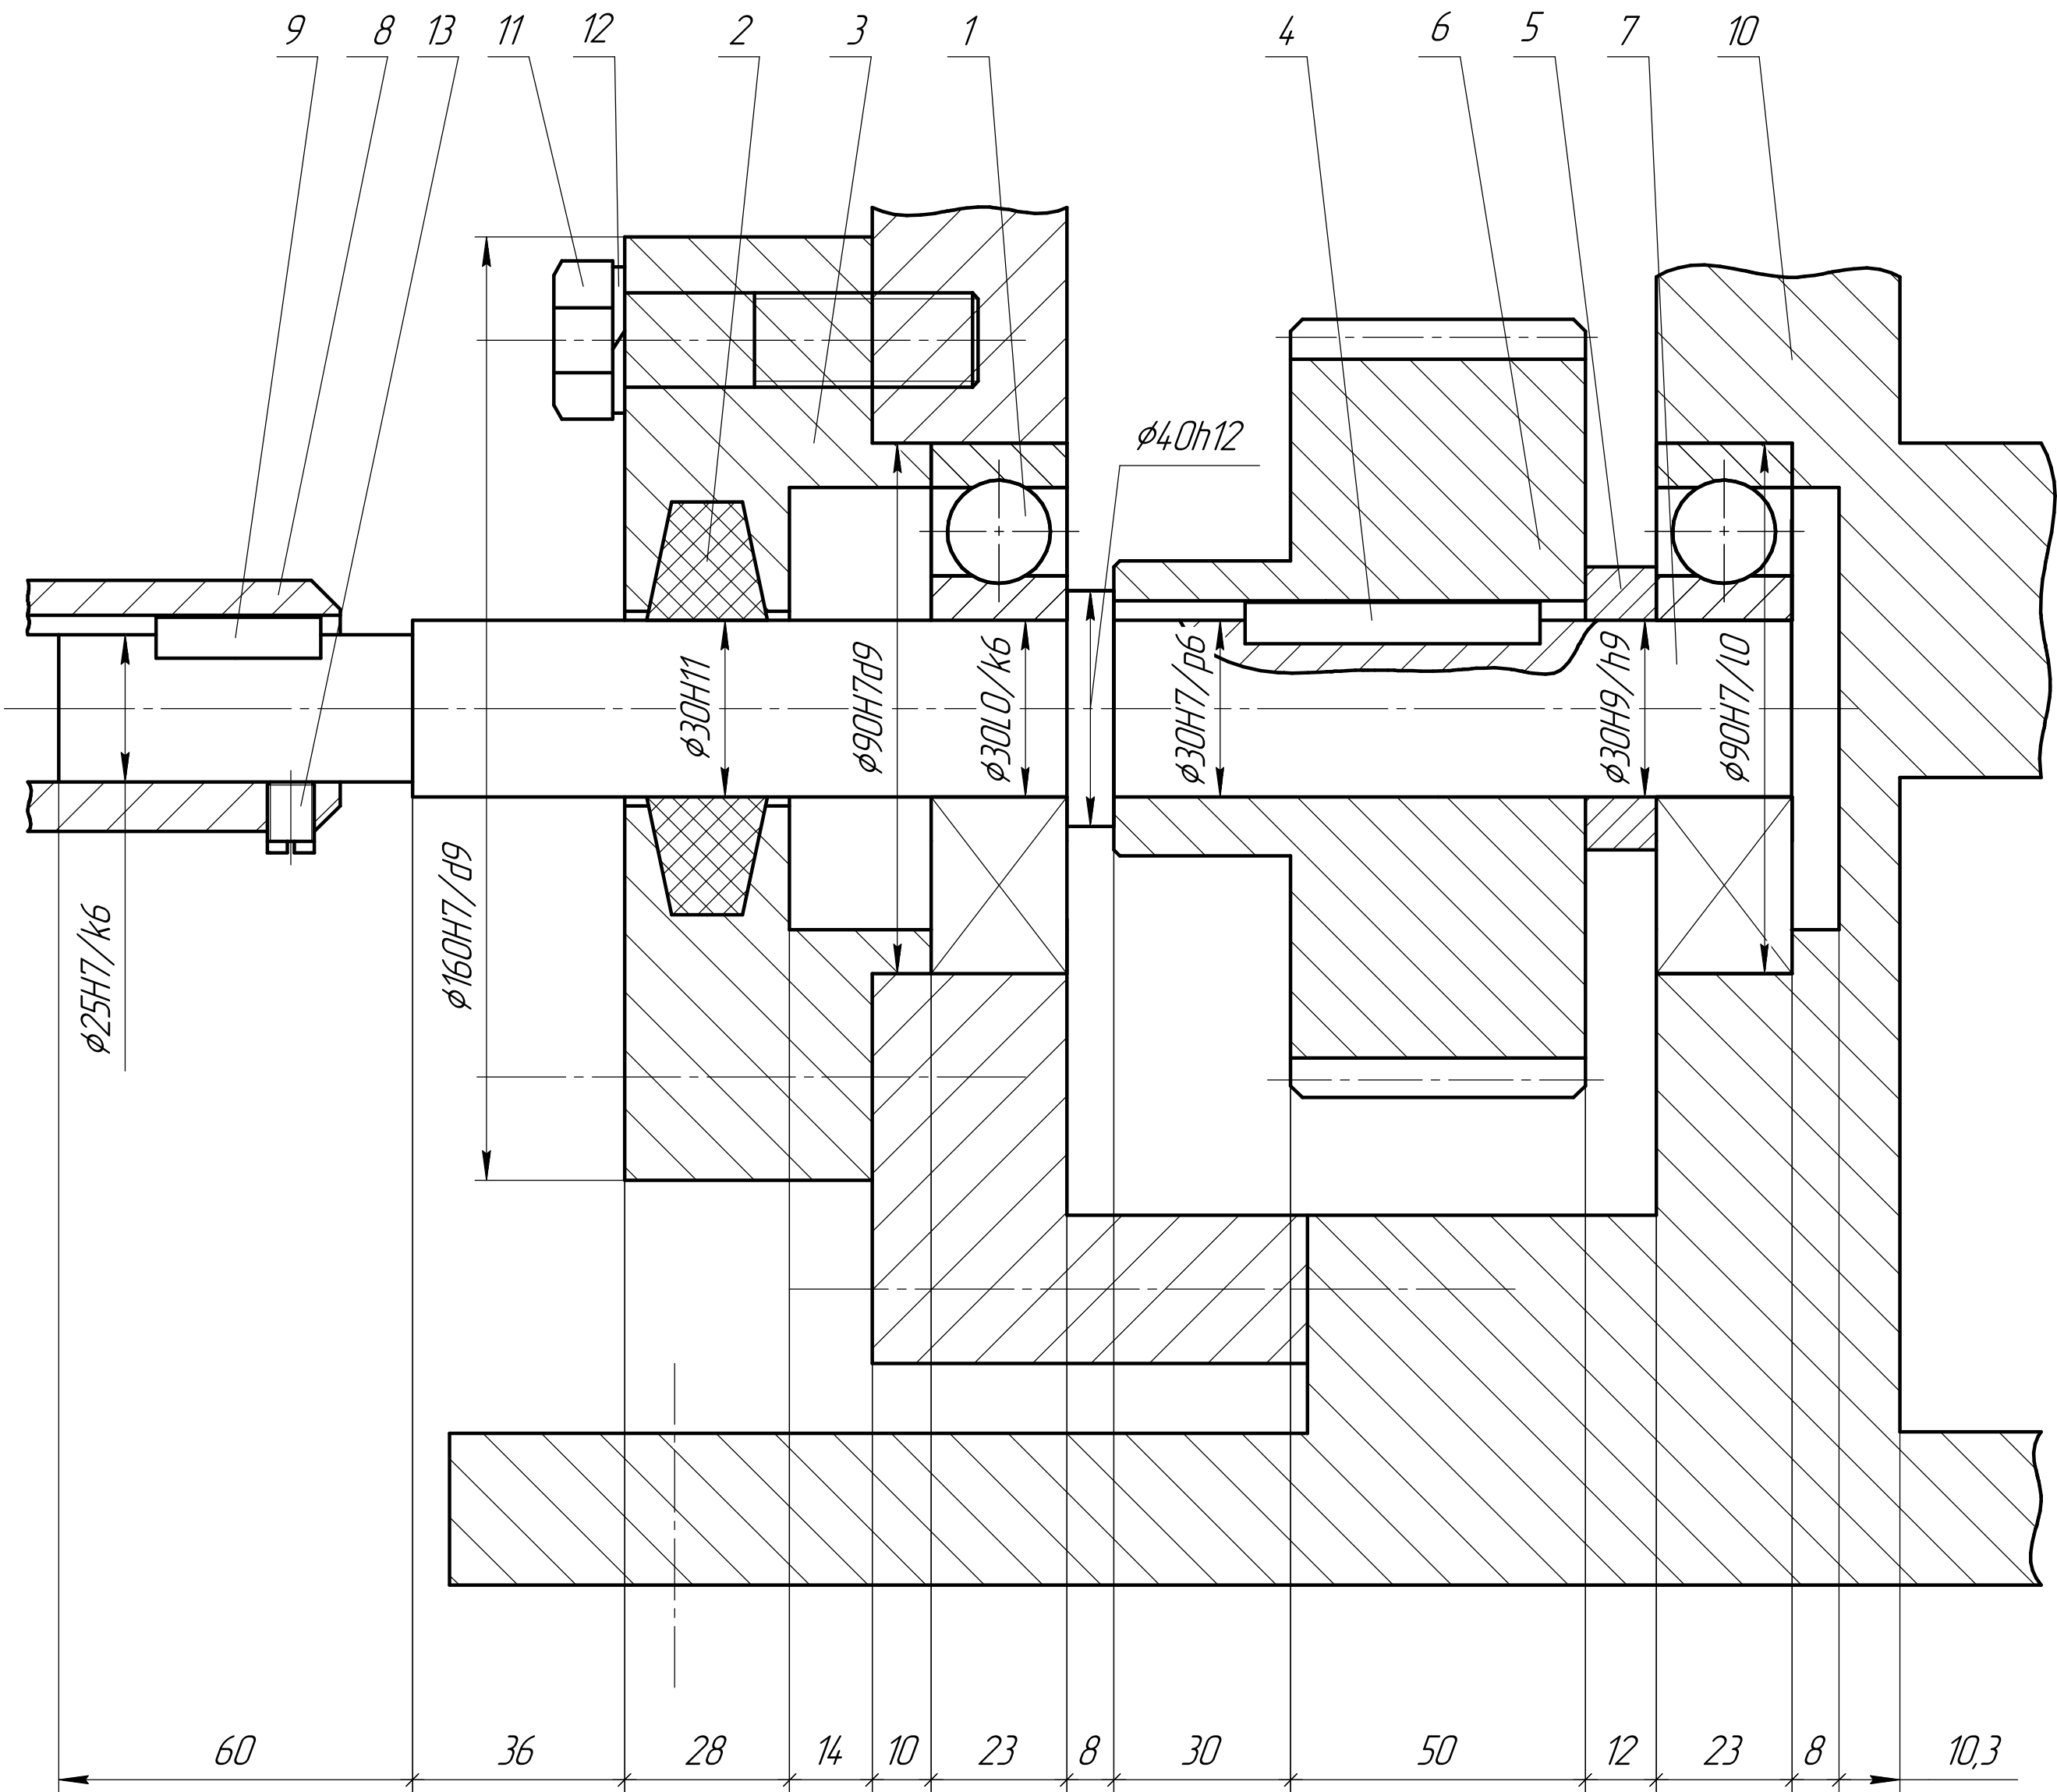

Поз.	Обозначение	Кол.	Дополнительные указания
1	Подшипник 406 ГОСТ 8338-75	2	
2	Кольцо СТ 30х40х8 ГОСТ 288-72	1	
3	Крышка	1	Сталь 35 ГОСТ 1050-2013, Хим. Окс. прм.
4	Шпонка 8х7х50 ГОСТ 23360-78	1	
5	Втулка	1	Сталь 45 ГОСТ 1050-2013
6	Шестерня	1	$m = 3, z = 42, 8-Bb$ ГОСТ 1643-81, Сталь 40Х ГОСТ 4543-71 240..280 HB
7	Вал	1	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71 45..50 HRC
8	Муфта	1	Сталь 45 ГОСТ 1050-2013 190..220HB
9	Шпонка 8х7х28 ГОСТ 23360-78	1	
10	Корпус	1	Чугун СЧ20 ГОСТ 1412-85
11	Болт М16-6gx60.58 ГОСТ 7798-70	2	
12	Шайба 16 65Г ГОСТ 6402-70	2	
13	Винт М8-6gx10 ГОСТ 1477-93	2	

1. Смазка - Масло редукторное И-Г-С-68 ГОСТ 17479.4-87, $0,5 \pm 0,05$ литра.
2. Наружную поверхность крышки поз. 3 и корпуса поз. 10 - покрытие Хим.Фос./грунт ГФ-021 и эмаль ПФ-115 синяя II Т1 ГОСТ 6465-76.
3. После сборки вал поз. 7 должен проворачиваться свободно, от руки, без стуков и заеданий.
4. Герметичность стыков крышки поз. 3 с корпусом поз. 10 обеспечить герметиком Силагерм-2113 ТУ 2252-003-51151458-2004 или жидким стеклом.

БНТУ.30304.125.001					
Узел редуктора. Чертеж общего вида					
Изм. / лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса
Разраб. Игнатюк	Спесивцева			у	≈35
Проб.				Лист	Листов
Т.контр.					1
Н.контр.				Кафедра СМИС	
Утв.				Копировал	
				Формат А2	