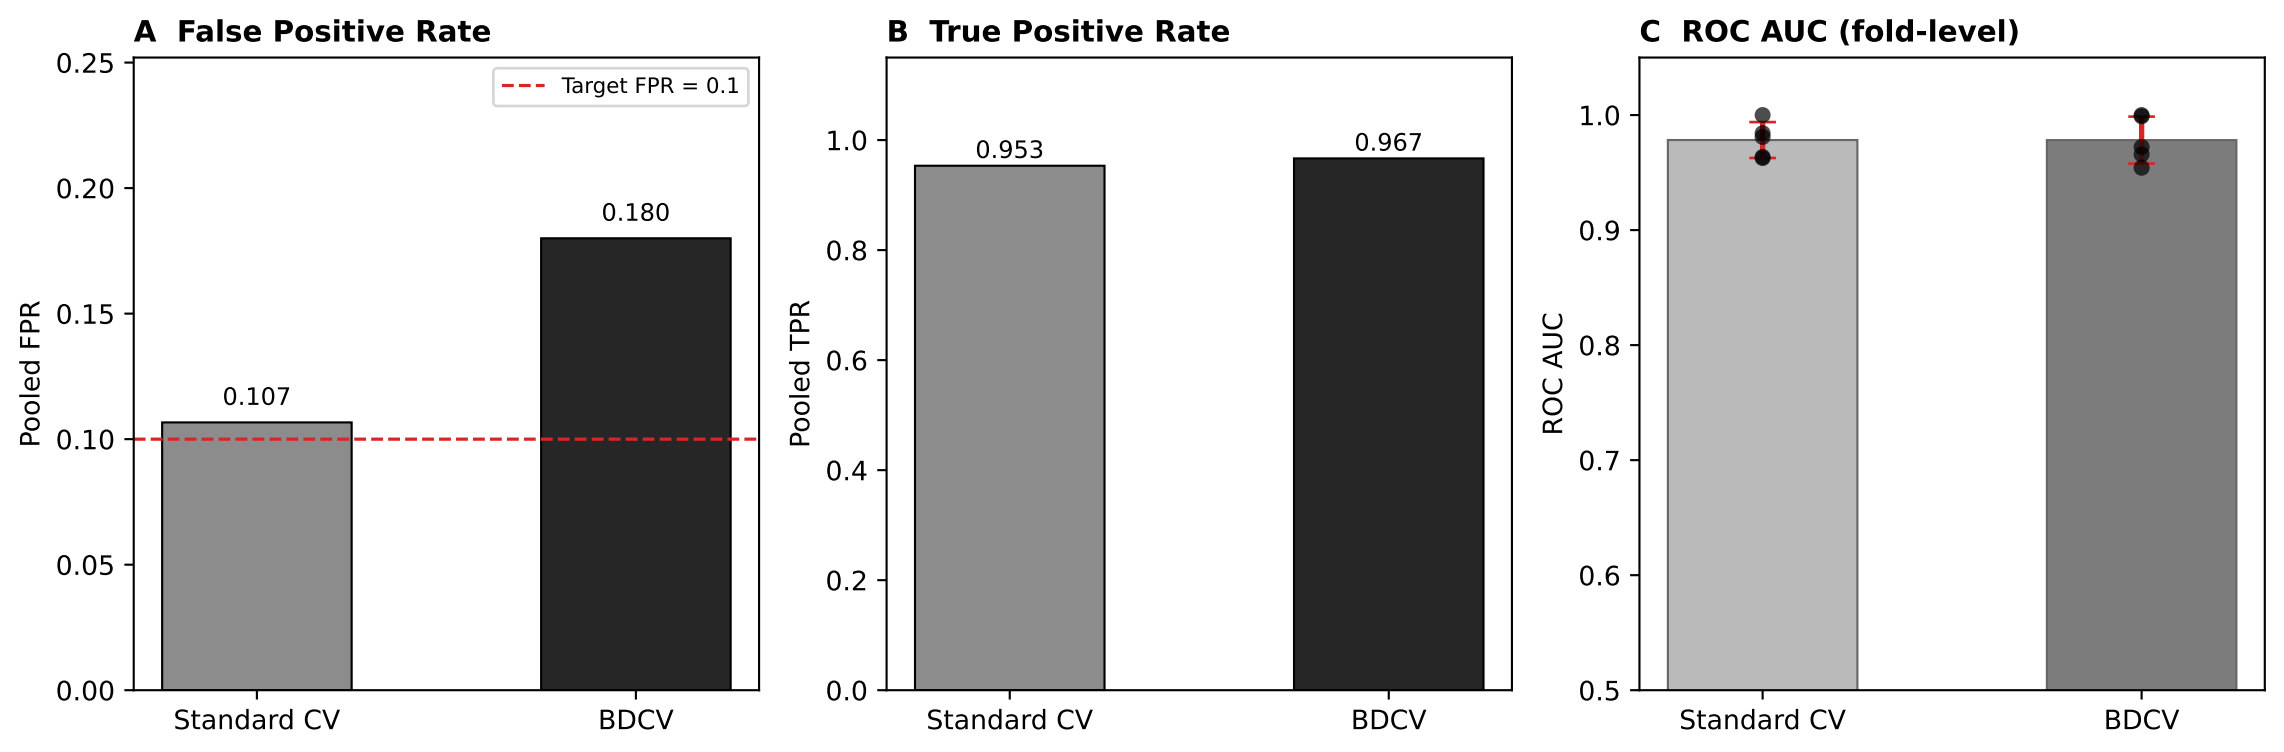
A False Positive Rate
Target FPR = 0.1
Pooled FPR
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
0.107
0.180
Standard CV
BDCV
B True Positive Rate
Pooled TPR
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.953
0.967
Standard CV
BDCV
C ROC AUC (fold-level)
ROC AUC
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
Standard CV
BDCV
BDCV: 24 catastrophic groups (FPR=1.0), FP Gini = 0.819