


四阀局部与末级响应：三次独立训练

开大3个百分点 | 相同32个起点 | 其他阀位和边界固定 | 连续推演

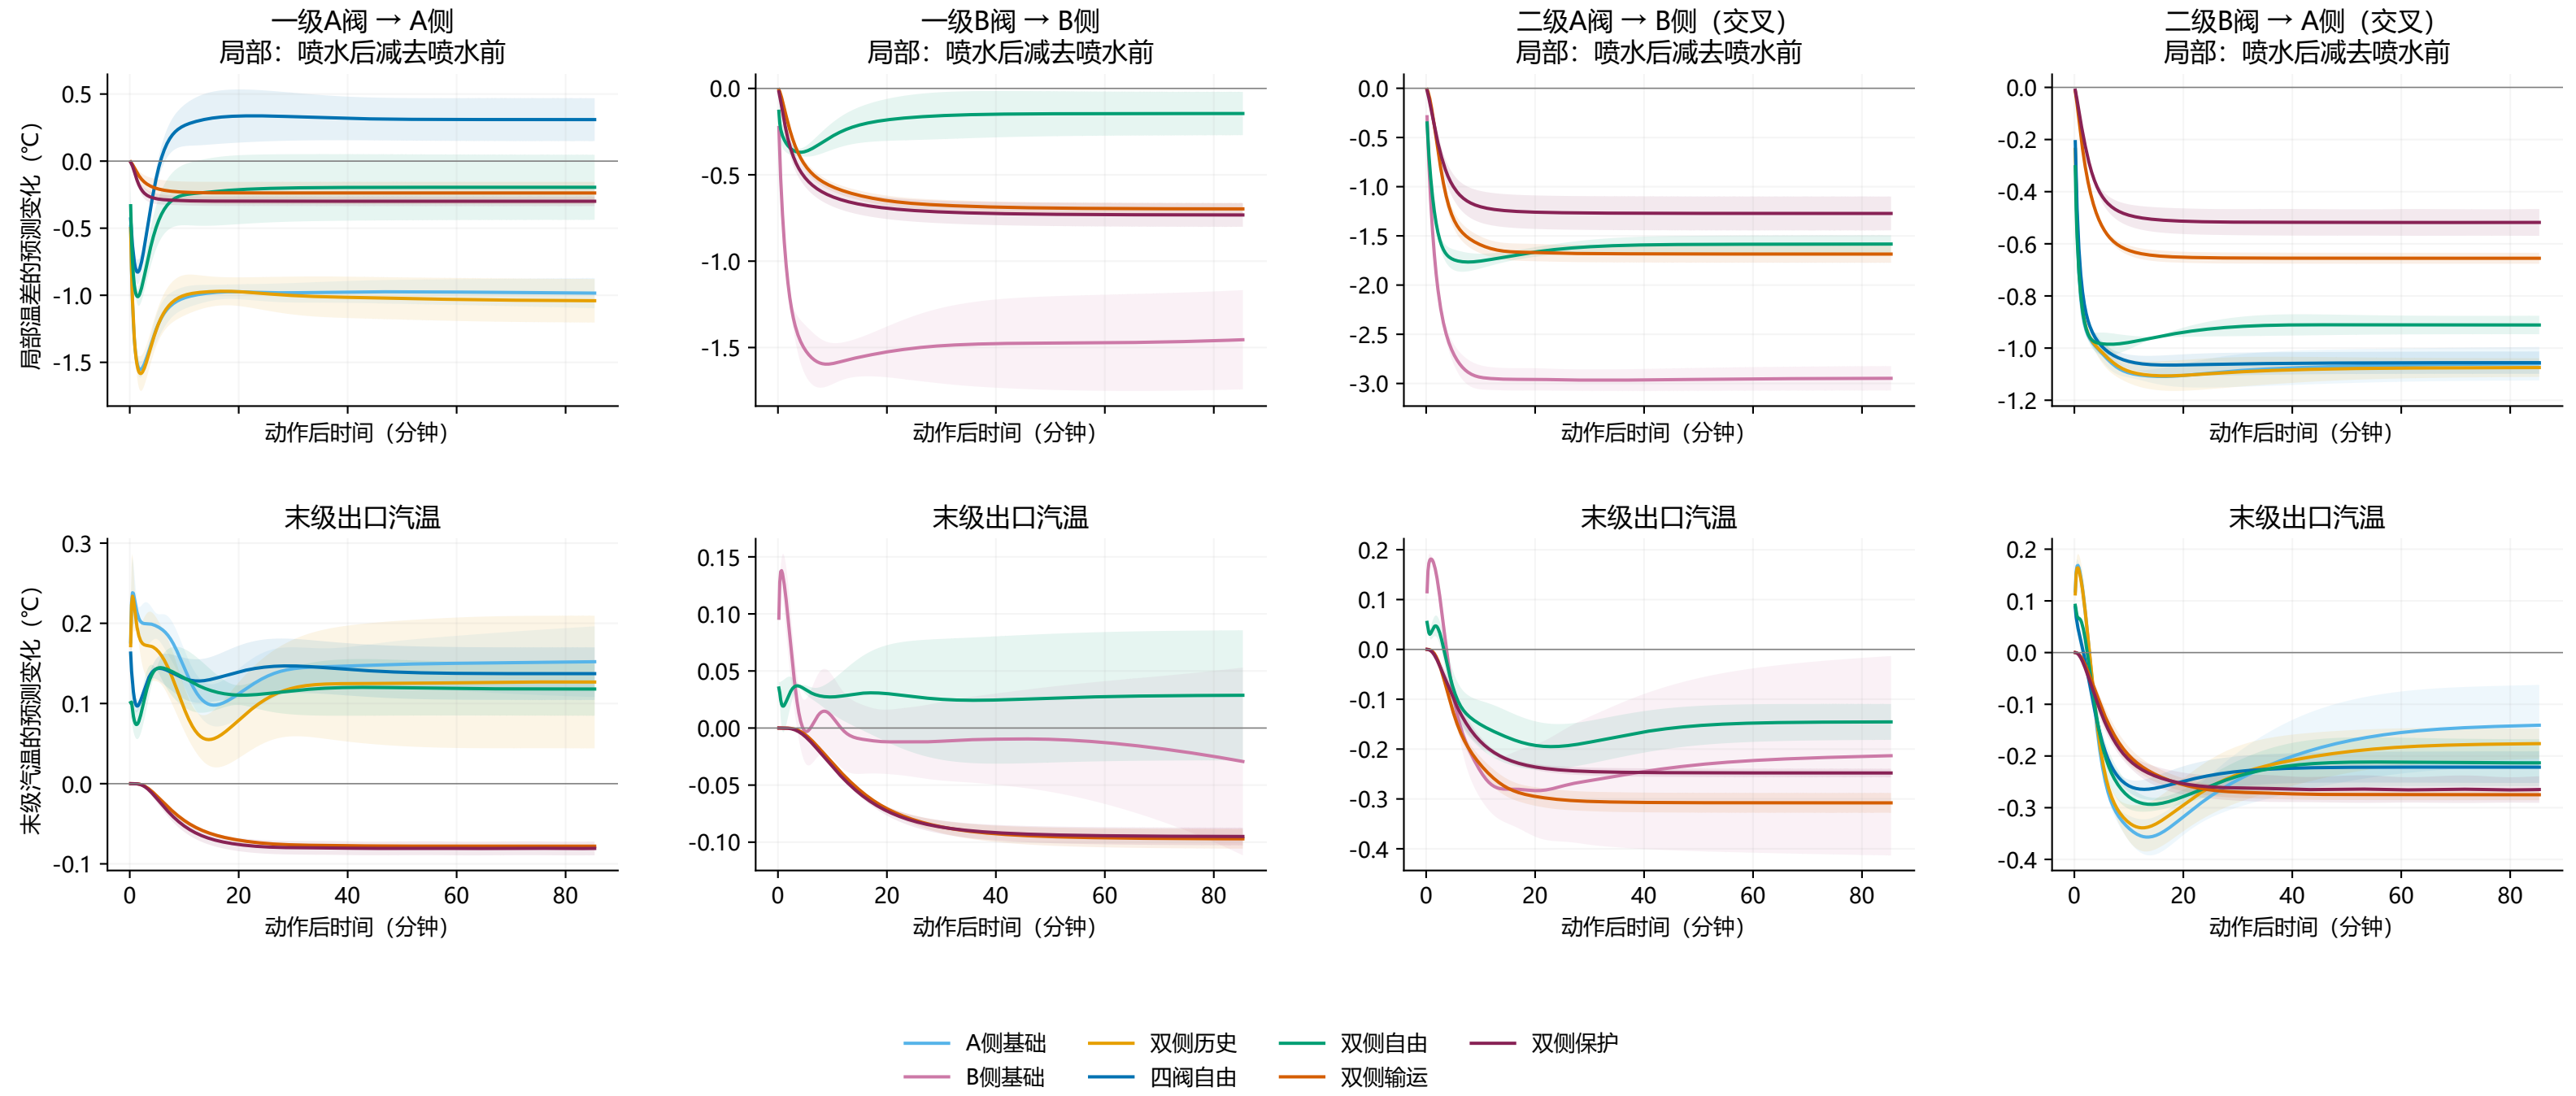

实线：三种子均值；阴影：种子间±1个样本标准差。每个种子先平均32个起点；不是实测干预或置信区间。