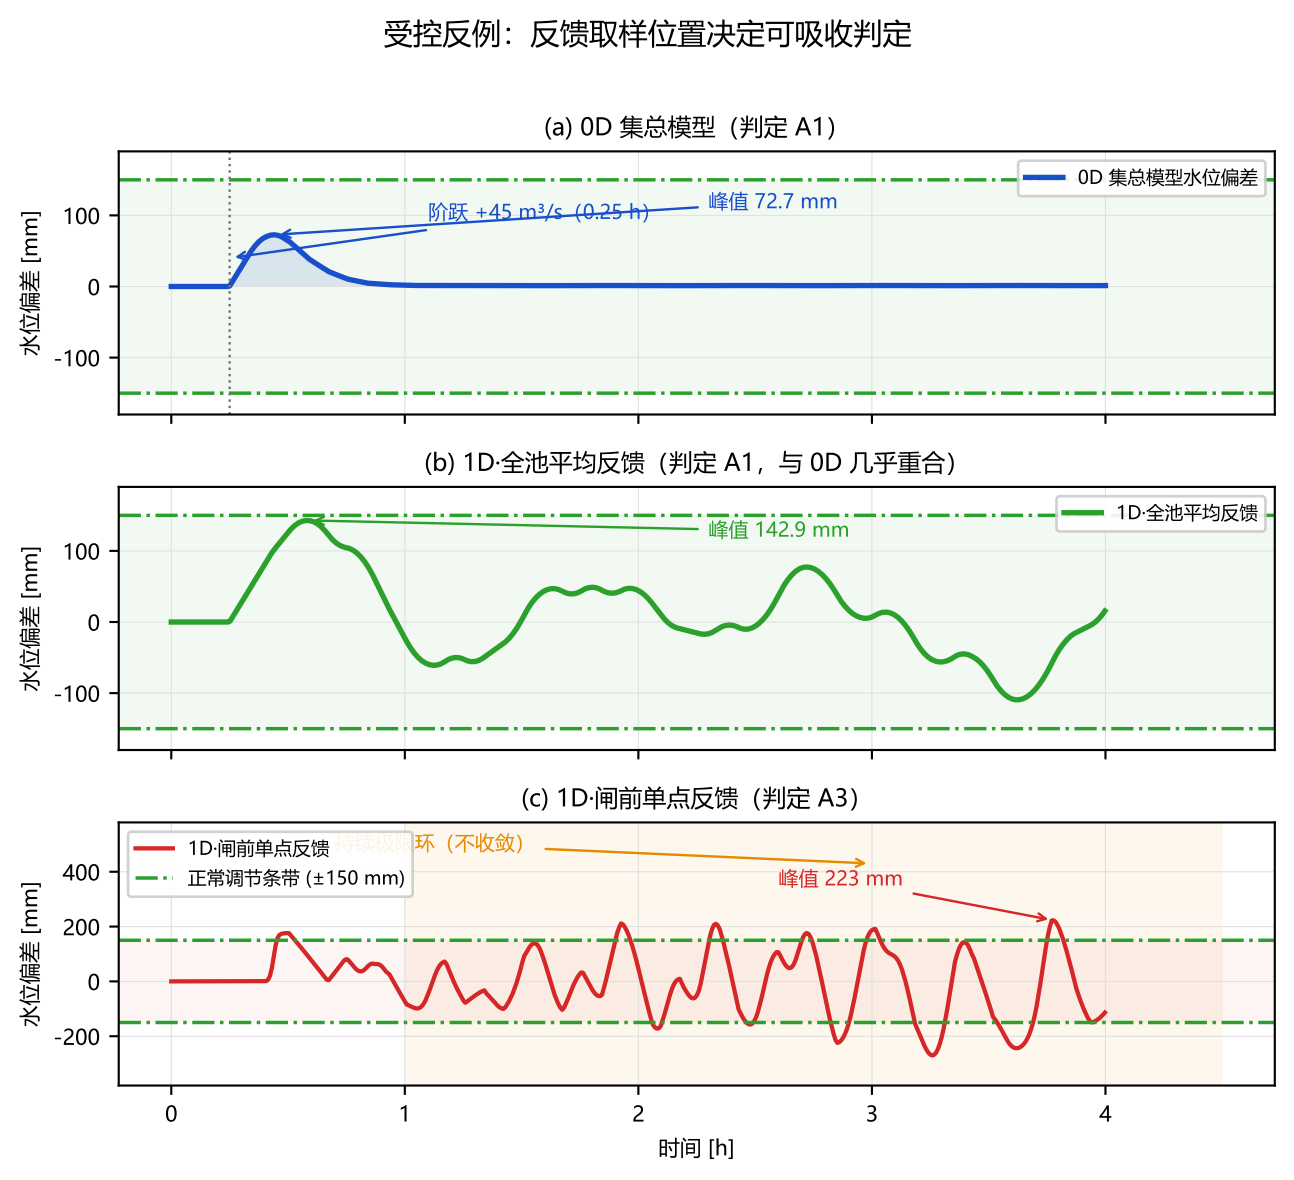
受控反例：反馈取样位置决定可吸收判定
(a) 0D 集总模型（判定 A1）
0D 集总模型水位偏差
阶跃 +45 m³/s（0.25 h）
峰值 72.7 mm
水位偏差 [mm]
100
0
-100
(b) 1D·全池平均反馈（判定 A1，与 0D 几乎重合）
1D·全池平均反馈
峰值 142.9 mm
水位偏差 [mm]
100
0
-100
(c) 1D·闸前单点反馈（判定 A3）
1D·闸前单点反馈
正常调节条带 (±150 mm)
持续极限环（不收敛）
峰值 223 mm
水位偏差 [mm]
400
200
0
-200
0
1
2
3
4
时间 [h]