



Température de la Chaussée (°C)

20

Couche de Bitume

☒ ≥ 10 cm (Ct varies)

Ct = 1.000 at 20°C

$d = 70 \times 1.25 \times 1.00 \times 1.000$

87.5 ^{1/100mm}

Zone: Medium

Calculer le Renforcement

Résultats →


REINFORCEMENT DESIGN

Lourd

GNT

Grave Non Traitée - Untreated granular base course (unbound)

STRUCTURE CROSS-SECTION

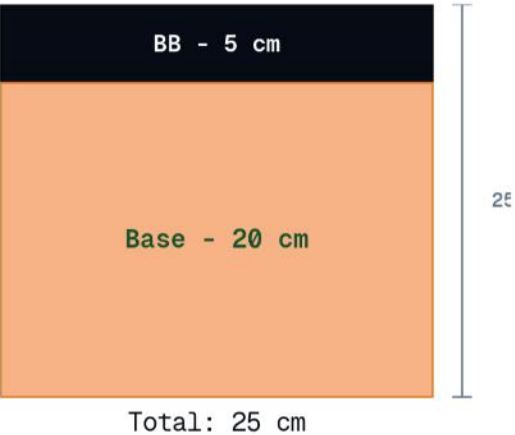

Structure

5cm BB + 20cm GNT

Base Thickness

20 cm

Compaction

95-100% OPM



Drainage

Prévoir assainissement conforme au Chapitre 3 du Fascicule 2