

履 歴 書

2026 年 05 月 29 日 現在



フリガナ	ナンキントゥザーアウン	
氏名	Nang Khin Thu Zar Aung	
1993 年 12 月 29 日 生 (満 歳)		性別 - 女
フリガナ		電話 09-796710384
現住所	No(116/1B), Thayet Myaing Street, 7 Ward, Hlaing Township, Yangon, Myanmar	メール
		nktza.9796710384@gmail.com

年	月	学歴・職歴	
		【学歴】	
2008	06	番号 (6) タウンジー基礎教育高等学校	入学
2010	03	番号 (6) タウンジー基礎教育高等学校	卒業
2010	11	タウンジー基タウンジー工科大学 (電子通信工学)	入学
2016	2	タウンジー基タウンジー工科大学 (電子通信工学)	卒業
		【職歴】	
2018	02	Thai Shinryo Myanmar Branch (日系企業) (設計エンジニア(補助))	入社
2022	05	Thai Shinryo Myanmar Branch (日系企業) (設計エンジニア(補助))	退職
2022	06	Sakura Draft Works Myanmar (日系企業) (BIM モデラー)	入社
2024	09	Sakura Draft Works Myanmar (日系企業) (BIM モデラー)	退職
2024	10	Lachang Engineering Center (日系企業) (設計エンジニア)	入社
2026	04	Lachang Engineering Center (日系企業) (設計エンジニア)	退職

年	月	免許・資格
2011	02	Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) コース 中級
2016	03	AutoCad 2D, 3D コース 中級
2017	05	設備 コース (空調・消防・衛生設備の見積もりおよび設計) 中級
2020	06	プロジェクトマネジメント単科 (ICM 大学英国賞) ディプロマ
2021	02	Revit (空調・電気・給排水・衛生・消火の設計) コース 中級
2026	02	日本語 Nat-Test 試験 N3 レベル 取得 合格
現在		N2 勉強中

本人希望記入欄	通勤時間 約 時 分	
	扶養家族(配偶者を除く) 人	
	配偶者 有 ・ (無)	配偶者の扶養義務 有 ・ (無)

志望の動機、自己PR

わたしが 日本で働きたい理由は、おもに2つあります。

一つ目の理由は、日本の ソフトウェアの 技術が進んでいるからです。たとえば、Revit ソフトウェアは 世界でたくさん使われていますが、それよりも日本でだけ使われている Rebro ソフトウェアのほうが 便利で
すごいと思います。なぜなら、平面図から建物の高さ情報もすぐに得られるからです。

二つ目の理由は、日本人の働き方が まじめで ていねいだ からです。私は三つのにつけい会社で働きましたので、日本人の働き方がとても素晴らしいことをしています。たとえば、スケジュールの管理、図面の作成と確認などが 正確 (せいかく) で むだがなく、すごいと思います。9年間日本人と一緒に働いて、私も日本人の働き方に慣れました。ぎじゅつの たかい にほんで にほんじんと いっしょに はたらいて、わたしは スキルを もっと向上 (こうじょう) させたいです。

以上のような 理由で、わたしは日本で 働きたいと おもっています。

職務経歴書

2026年 05月 29日 現在

氏名 Nang Khin Thu Zar Aung

■ 職務経歴概要

大学卒業後、Thai Shinryo Myanmar Branch Co.,Ltdにて、具体的には、設計エンジニアとして、衛生設備、消防設備の設計算やAutoCADを使用した平面図や系統図作成として担当してきました。また、Sakura Draft Works Myanmar Co.,Ltdにて、BIMモデラーとして、空調、電気、消防や衛生などの建築設備に関するBIMモデリングを担当してきました。また、機器や材料の特性に応じたRevitファミリの作成を行っています。Autodesk Construction Cloud (BIM 360)を用いた図面やドキュメントの管理、NavisworksやRebroによる3Dモデルの干渉チェック・後はLachang Engineering Center にて、業でBIMモデラーとして担当しました。9年以上、製図の仕事に携わってきました。特に機械設備図面作成に力を入れています。AutoCADとRevitをプロのように使いこなせます。機械設備図面を理解し、簡単に作成できます。平面図から系統図への変換も可能で、日本拠点図面を分かりやすく作成できます。

■ 得意とする経験・分野・スキル

- スケジュールの管理
- 図面の確認
- 平面図から系統図をかけること
- プロジェクトの内容を早くわかること

■ 職務詳細

期間	会社名	担当業務内容	プロジェクト
2年3ヶ月	Thai Shinryo Myanmar Branch Co.,Ltd (日系企業)	職位 : 設計エンジニア • 消防設備、衛生設備の設計算やAutoCADを使用した図面作成、系統図作成 • 空調設備の見積書作成準備 • 詳細図を作成する前に、施工チェック施と調整	トヨタ自動車工場プロジェクト
1年8ヶ月	Thai Shinryo Myanmar Branch Co.,Ltd (日系企業) 2022年以降、設計部門は閉鎖だったため	職位 : 設計エンジニア • 消防設備、衛生設備、空調設備の設計計算 • AutoCADを使用した図面作成、系統図作成。 • 見積書作成、発注書 (BOQ) 供給者一比較、設備機器表作成。 • 供給者一比較リスト、設備機器表作成。	イオンスーパー (設計段階のプロジェクト)
2年3月間	Sakura Draft Works Myanmar Co.,Ltd (日系企業) プロジェクトが完了しましたため	職位 : BIM モデラー • 電気、空調、給排水衛生、消防設備のBIMモデリング • 設備や材料の特性に基づき、パラメーターを用いたファミリの作成 • 空調、電気、消防、給排水設備の平面図や系統図作成 • 設備スケジュールの作成および NavisworksやRebroを用いた建築家と衝突	• 川西病院ビルプロジェクト • 四国オフィスビルプロジェクト • YK 工場プロジェクト • 未来オフィスビルプロジェクト

		の証ため3Dモデル確認 空調設備、衛生設備、消防設備の設計計算 AutoCADを使用した図面作成、系統図作成	クボタファミラ 作成プロジェクト
1年6月間	Lachang Engineering Center Co.,Ltd (日系企業) 日本就職を目指 したため	職位 : 設計エンジニア - 消防設備、衛生設備、空調設備の設計計算 - AutoCADを使用した図面作成、系統図作成。 - 見積書作成、発注書 (BOQ) 供給者一比較、 設備機器表作成。 - 空調設備の見積書作成準備	- 三菱銀行の30の 支店改修工事(空調 設備や衛生設備の 計算、図面や機器表 作成) (2024~2026) - 三菱地所設計横 浜港改修工事(空調 設備や衛生設備の 計算、図面や機器表 作成) - 渡辺車の工場プ ロジェクト(空調設 備や衛生設備の計 算、図面や機器表作 成) - 箱根温泉改修工 事プロジェクト(空 調設備や衛生設備 の計算、図面や機器 表作成) - 塩野義工事プロ ジェクト(空調設備 や衛生設備の計算、 図面や機器表作成)

■テクニカルスキル

設計ツール	学習経験	実務経験
Autocad 2D	3ヶ月	9年
Microsoft Office	3ヶ月	9年
Revit	4ヶ月	5年
Naviswork	2ヶ月	6カ月

日本拠点のプロジェクト参考

ナンキン






川西プロジェクト

プロジェクトアエリア= 96732 m²

プロジェクトタイプ= 病院ビル





Revitを使って消化設備をモデラーする。

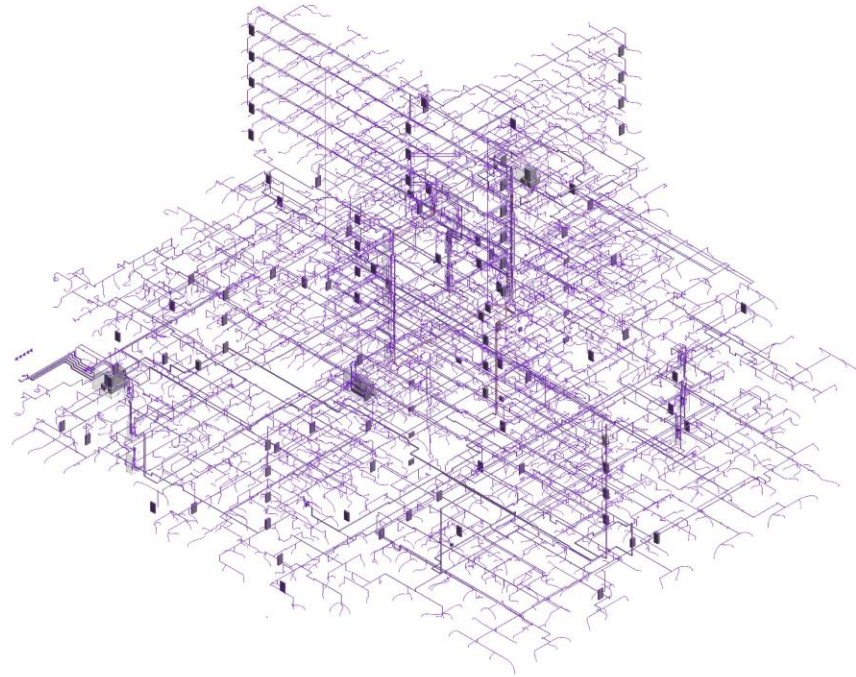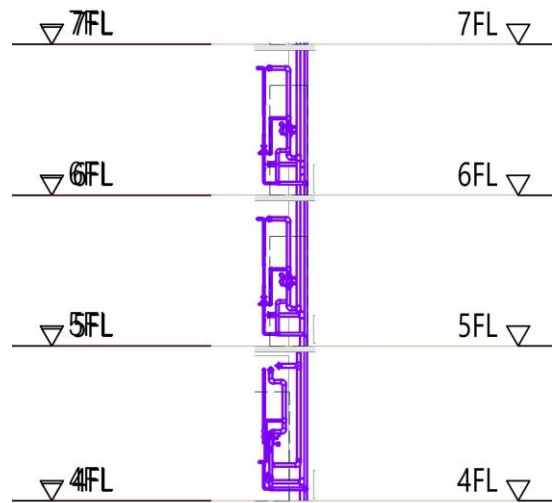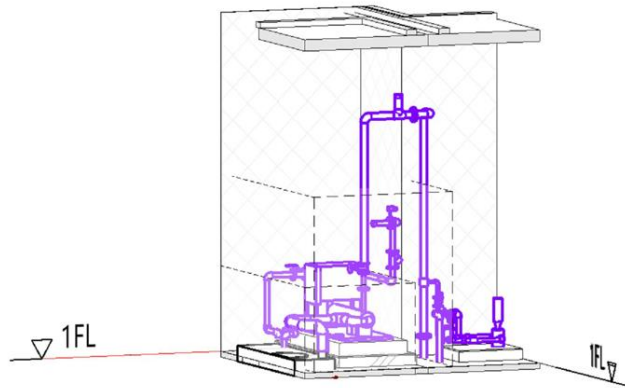



四国プロジェクト

プロジェクトアエリア=3443 m²

プロジェクトタイプ: オフィスビル

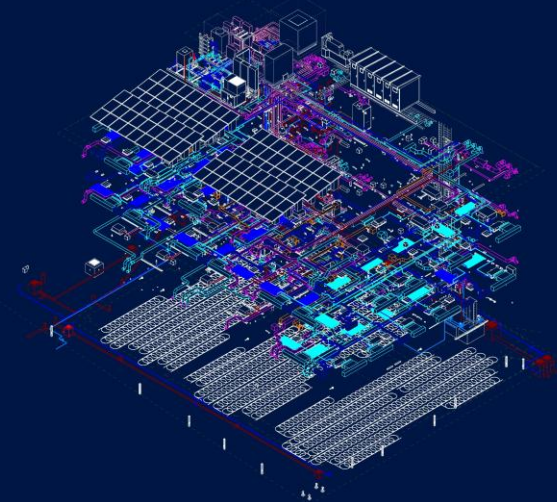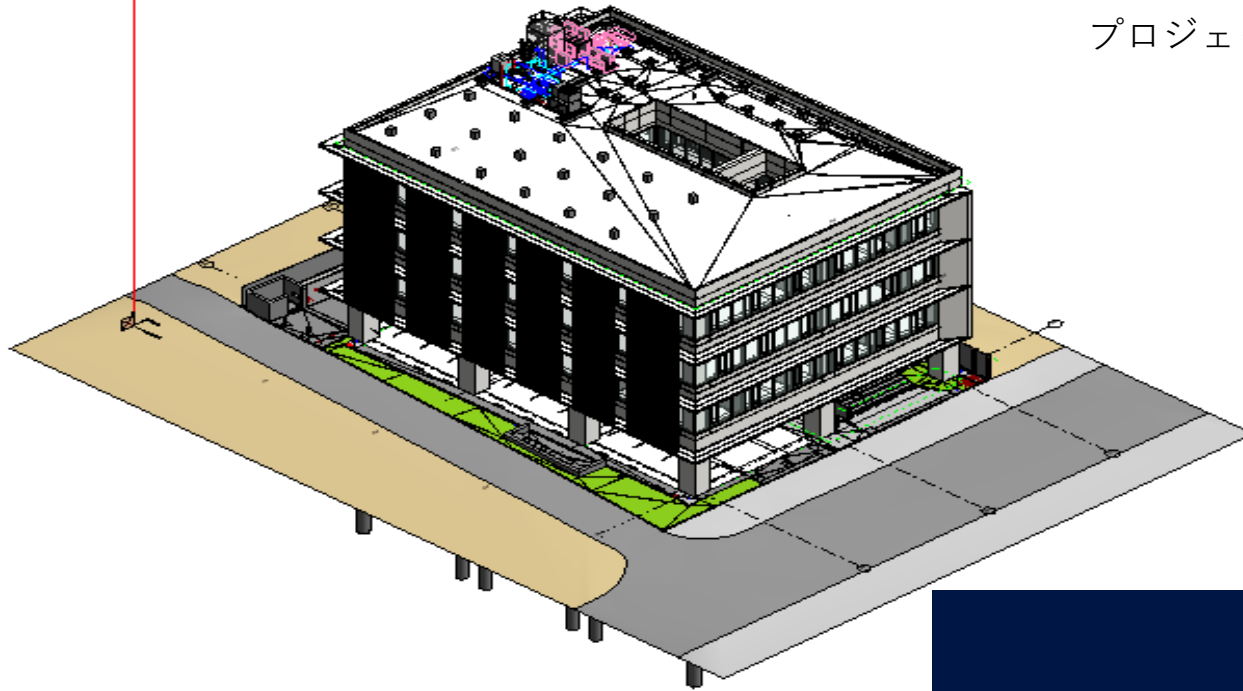

- Revitを使って空調設備や衛生設備をモデラーする。Revitに機器表作成。

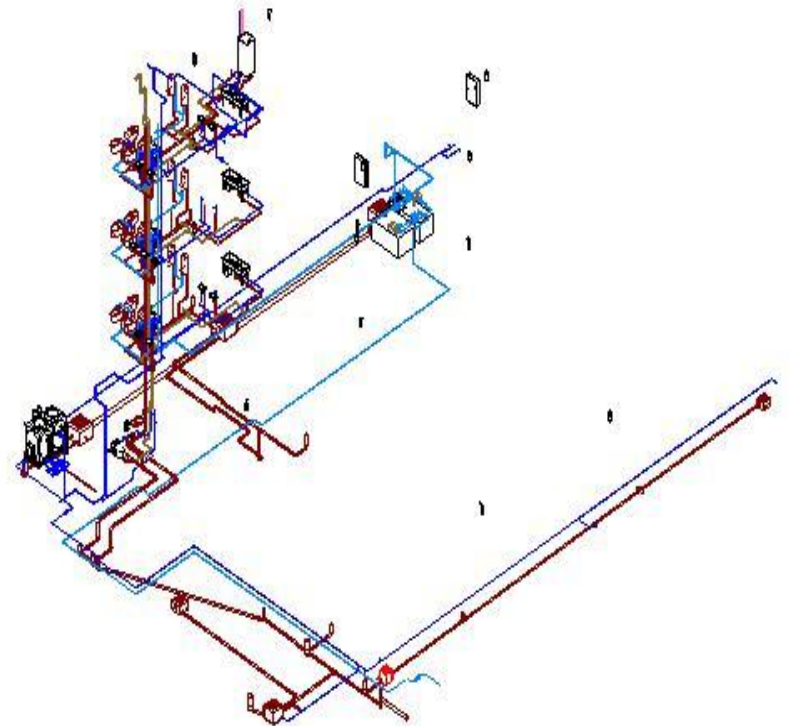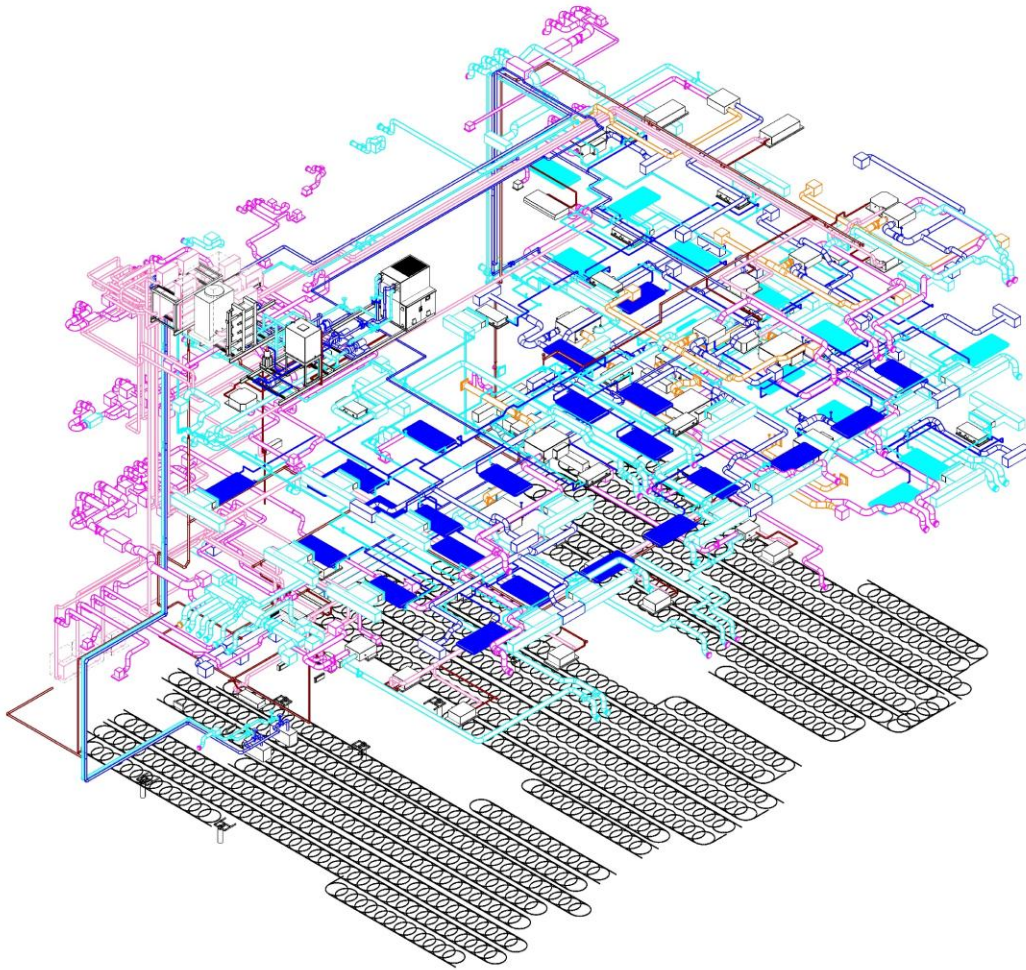

PREPARING EQUIPMENT SCHEDULE

11_FAN CO Table for FE(送排風機... X																			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
記号	系統・用途 (System & Application)	形式 (Model)	設置高 (Installation)	台数 (Nu)	給排区分	管径 (φ)	設計仕様風量 (Air)	定格運転時風量	定格運転時静圧 (Pa)	電動機定格出力 (Rated power of electric motor)	接続方法 (Installation)	防振 (Anti-vibration)	備考 (Remarks)				参考型番	Manufacturer	機外静圧
FE-101	倉庫 (2)	天井扇	1FL	1	排気		150	150.0	100.0	0.049	1	100	0	天吊	ゴム絶縁	低騒音形、十字格子グリル、タイマースイッチ、他付属品	VD-20ZC9	ダイキン	100.0
FE-102	運転手控室	天井扇	1FL	1	排気		100	100.0	100.0	0.023	1	100	0	天吊	ゴム絶縁	低騒音形、インテリア格子グリル、強制スイッチ、他付属品 スイッチに「24時間換気」テブラ貼付	VD-15ZLXP9	ダイキン	100.0
FE-103	倉庫 (1)	天井扇	1FL	1	排気		200	200.0	100.0	0.049	1	100	0	天吊	ゴム絶縁	低騒音形、十字格子グリル、タイマースイッチ、他付属品	VD-20ZC9	ダイキン	100.0
FE-104	HCWC	天井扇	1FL	1	排気		200	200.0	100.0	0.049	1	100	0	天吊	ゴム絶縁	低騒音形、インテリア格子グリル、他付属品	VD-20ZLXP9	ダイキン	100.0
FE-105	ポンプ室	天井扇	1FL	1	排気		100	100.0	100.0	0.023	1	100	0	天吊	ゴム絶縁	低騒音形、十字格子グリル、タイマースイッチ、他付属品	VD-15ZPC9	ダイキン	100.0
FE-106	スタップ室	天井扇	1FL	1	排気		100	100.0	100.0	0.023	1	100	0	天吊	ゴム絶縁	低騒音形、インテリア格子グリル、強制スイッチ、他付属品 スイッチに「24時間換気」テブラ貼付	VD-15ZLXP9	ダイキン	100.0
FE-201	WWC	消音ボックス付送風機	2FL	1	排気	#1 1/4	300	300.0		0.065	1	100	0	天吊	ゴム防振ハンガー	消音形、他付属品	BFS-40SUC	ダイキン	150.0
FE-202	MWC	消音ボックス付送風機	2FL	1	排気	#1 1/4	300	300.0		0.065	1	100	0	天吊	ゴム防振ハンガー	消音形、他付属品	BFS-40SUC	ダイキン	150.0
FE-203	パントリー	天井扇	2FL	1	排気		150	150.0	100.0	0.295	1	100	0	天吊	ゴム絶縁	低騒音形、十字格子グリル、強制スイッチ、他付属品	VD-18ZC9	ダイキン	100.0
FE-204	女子休憩室	天井扇	2FL	1	排気		100	100.0	100.0	0.023	1	100	0	天吊	ゴム絶縁	低騒音形、インテリア格子グリル、強制スイッチ、他付属品 スイッチに「24時間換気」テブラ貼付	VD-15ZLXP9	ダイキン	100.0
FE-205	組合室 (1)	天井扇	2FL	1	排気		100	100.0	100.0	0.023	1	100	0	天吊	ゴム絶縁	低騒音形、インテリア格子グリル、強制スイッチ、他付属品 スイッチに「24時間換気」テブラ貼付	VD-15ZLXP9	ダイキン	100.0
FE-206	組合室 (2)	天井扇	2FL	1	排気		100	100.0	100.0	0.023	1	100	0	天吊	ゴム絶縁	低騒音形、インテリア格子グリル、強制スイッチ、他付属品 スイッチに「24時間換気」テブラ貼付	VD-15ZLXP9	ダイキン	100.0
FE-207	廊下	天井扇	2FL	1	排気		100	100.0	100.0	0.023	1	100	0	天吊	ゴム絶縁	低騒音形、インテリア格子グリル、強制スイッチ、他付属品	VD-15ZLXP9	ダイキン	100.0
FE-208	喫煙室	消音ボックス付送風機	2FL	1	排気	#1 1/2	1,300	1300.0		0.330	1	100	0	天吊	ゴム防振ハンガー	消音形、他付属品	BFS-120SUC	ダイキン	200.0
FE-301	WWC	消音ボックス付送風機	3FL	1	排気	#1 1/4	300	300.0		0.065	1	100	0	天吊	ゴム防振ハンガー	消音形、他付属品	BFS-40SUC	ダイキン	150.0
FE-302	MWC	消音ボックス付送風機	3FL	1	排気	#1 1/4	300	300.0		0.065	1	100	0	天吊	ゴム防振ハンガー	消音形、他付属品	BFS-40SUC	ダイキン	150.0
FE-303	パントリー	天井扇	3FL	1	排気		150	150.0	100.0	0.295	1	100	0	天吊	ゴム絶縁	低騒音形、十字格子グリル、強制スイッチ、他付属品	VD-18ZC9	ダイキン	100.0
FE-304	男子休憩室	天井扇	3FL	1	排気		100	100.0	100.0	0.023	1	100	0	天吊	ゴム絶縁	低騒音形、インテリア格子グリル、強制スイッチ、他付属品 スイッチに「24時間換気」テブラ貼付	VD-15ZLXP9	ダイキン	100.0
FE-305	倉庫	天井扇	3FL	1	排気		100	100.0	100.0	0.023	1	100	0	天吊	ゴム絶縁	低騒音形、十字格子グリル、他付属品	VD-15ZPC9	ダイキン	100.0
FE-306	コリスベース	天井扇	3FL	1	排気		150	150.0	100.0	0.036	1	100	0	天吊	ゴム絶縁	低騒音形、インテリア格子グリル、他付属品	VD-18ZXP9	ダイキン	100.0
FE-307	サーバー室	天井扇	3FL	1	排気		100	100.0	100.0	0.023	1	100	0	天吊	ゴム絶縁	低騒音形、十字格子グリル、他付属品	VD-15ZPC9	ダイキン	100.0
FE-401	WWC	消音ボックス付送風機	4FL	1	排気	#1 1/4	300	300.0		0.065	1	100	0	天吊	ゴム防振ハンガー	消音形、他付属品	BFS-40SUC	ダイキン	150.0
FE-402	MWC	消音ボックス付送風機	4FL	1	排気	#1 1/4	300	300.0		0.065	1	100	0	天吊	ゴム防振ハンガー	消音形、他付属品	BFS-40SUC	ダイキン	150.0
FE-403	パントリー	天井扇	4FL	1	排気		150	150.0	100.0	0.295	1	100	0	天吊	ゴム絶縁	低騒音形、十字格子グリル、強制スイッチ、他付属品	VD-18ZC9	ダイキン	100.0
FE-404	脱衣室 + US	天井扇	4FL	1	排気		200	200.0	100.0	0.065	1	100	0	天吊	ゴム防振ハンガー	消音形、十字格子グリル、他付属品	VD-15ZVC	ダイキン	100.0
FE-405	倉庫1	天井扇	4FL	1	排気		100	100.0	100.0	0.023	1	100	0	天吊	ゴム絶縁	低騒音形、十字格子グリル、他付属品	VD-15ZPC9	ダイキン	100.0
FE-406	喫煙室	消音ボックス付送風機	4FL	1	排気	#1 1/2	1,300	1300.0		0.330	1	100	0	天吊	ゴム防振ハンガー	消音形、他付属品	BFS-120SUC	ダイキン	150.0
FE-407	一般 (管理 G) 倉庫	天井扇	4FL	1	排気		200	200.0	100.0	0.065	1	100	0	天吊	ゴム防振ハンガー	消音形、十字格子グリル、タイマースイッチ、他付属品	VD-20ZC9	ダイキン	100.0
FE-408	倉庫2	天井扇	4FL	1	排気		150	150.0	100.0	0.036	1	100	0	天吊	ゴム絶縁	低騒音形、十字格子グリル、他付属品	VD-20ZC9	ダイキン	100.0
FE-409	欠番	天井扇	4FL	1	排気		150	150.0	100.0	0.000	1	100	0	天吊	ゴム絶縁	低騒音形、十字格子グリル、他付属品		ダイキン	100.0
FE-410	女子更衣室	天井扇	4FL	1	排気		250	250.0	100.0	0.046	1	100	0	天吊	ゴム絶縁	低騒音形、インテリア格子グリル、他付属品	VD-20ZLX9	ダイキン	100.0
FE-411	男子更衣室	天井扇	4FL	1	排気		150	150.0	100.0	0.036	1	100	0	天吊	ゴム絶縁	低騒音形、インテリア格子グリル、他付属品	VD-18ZLXP9	ダイキン	100.0
FE-412		天井扇	4FL	1	排気		150	150.0	100.0	0.049	1	100	0	天吊	ゴム絶縁	低騒音形、インテリア格子グリル、他付属品		ダイキン	100.0

○ 低騒音機

記 号	系 統・用 途	型 式	設置高 (mm)	数	給 排 区 分	管 径 (φ)	風 量	静 圧	回転数	モ ー タ ー				配 付 方 法	新 風	運 動	備 考	スイッチ	人感 センサー	型番 (ダイキン)
						φ (mm)	m3/h	Pa	rpm	W (消費電力)	φ	V	P							
FE-101	倉庫 (2)	天井扇		1F	1	排気	—	150	100	—	49	1	100	—	天吊	ゴム絶縁	低騒音形、十字格子グリル、タイマースイッチ、他付用品	○ (タイマー)		VD-20ZC9
FE-102	運転手控室	天井扇	○	1F	1	排気	—	100	100	—	23	1	100	—	天吊	ゴム絶縁	低騒音形、インテリア格子グリル、強制スイッチ、他付用品	スイッチに「24時間換気」テブラ貼付	○ (強・静)	VD-15ZLXP9
FE-103	倉庫 (1)	天井扇		1F	1	排気	—	200	100	—	49	1	100	—	天吊	ゴム絶縁	低騒音形、十字格子グリル、タイマースイッチ、他付用品	○ (タイマー)		VD-20ZC9
FE-104	HCWC	天井扇		1F	1	排気	—	200	100	—	49	1	100	—	天吊	ゴム絶縁	低騒音形、インテリア格子グリル、他付用品		○	VD-20ZLXP9
FE-105	ポンプ室	天井扇		1F	1	排気	—	100	100	—	23	1	100	—	天吊	ゴム絶縁	低騒音形、十字格子グリル、タイマースイッチ、他付用品		○ (タイマー)	VD-15ZPC9
FE-106	スタップ室	天井扇	○	1F	1	排気	—	100	100	—	23	1	100	—	天吊	ゴム絶縁	低騒音形、インテリア格子グリル、強制スイッチ、他付用品	スイッチに「24時間換気」テブラ貼付	○ (強・静)	VD-15ZLXP9
FE-201	WWC	ストレートシロッコ		2F	1	排気	#1・1/4	300	150	—	65	1	100	—	天吊	ゴム防振ハンガー	消音形、他付用品		○	BFS-40SUC
FE-202	MWC	ストレートシロッコ		2F	1	排気	#1・1/4	300	150	—	65	1	100	—	天吊	ゴム防振ハンガー	消音形、他付用品		○	BFS-40SUC
FE-203	パントリー	天井扇		2F	1	排気	—	150	100	—	29.5	1	100	—	天吊	ゴム絶縁	低騒音形、十字格子グリル、強制スイッチ、他付用品		○ (強・静)	VD-18ZC9
FE-204	女子休憩室	天井扇	○	2F	1	排気	—	100	100	—	23	1	100	—	天吊	ゴム絶縁	低騒音形、インテリア格子グリル、強制スイッチ、他付用品	スイッチに「24時間換気」テブラ貼付	○ (強・静)	VD-15ZLXP9
FE-205	組合室 (1)	天井扇	○	2F	1	排気	—	100	100	—	23	1	100	—	天吊	ゴム絶縁	低騒音形、インテリア格子グリル、強制スイッチ、他付用品	スイッチに「24時間換気」テブラ貼付	○ (強・静)	VD-15ZLXP9
FE-206	組合室 (2)	天井扇	○	2F	1	排気	—	100	100	—	23	1	100	—	天吊	ゴム絶縁	低騒音形、インテリア格子グリル、強制スイッチ、他付用品	スイッチに「24時間換気」テブラ貼付	○ (強・静)	VD-15ZLXP9
FE-207	廊下	天井扇		2F	1	排気	—	100	100	—	23	1	100	—	天吊	ゴム絶縁	低騒音形、インテリア格子グリル、強制スイッチ、他付用品		○ (強・静)	VD-15ZLXP9
FE-208	喫煙室	ストレートシロッコ		2F	1	排気	#1・1/2	1300	150	—	330	1	100	—	天吊	ゴム防振ハンガー	FS-201 消音形、他付用品		○	BFS-120SUC


YK 工場プロジェクト

空調設備

プロジェクトアエリア= 13380m²

プロジェクトタイプ:工場

- Revitを使って空調設備や衛生設備をモデラーする。
Revitに機器表作成。

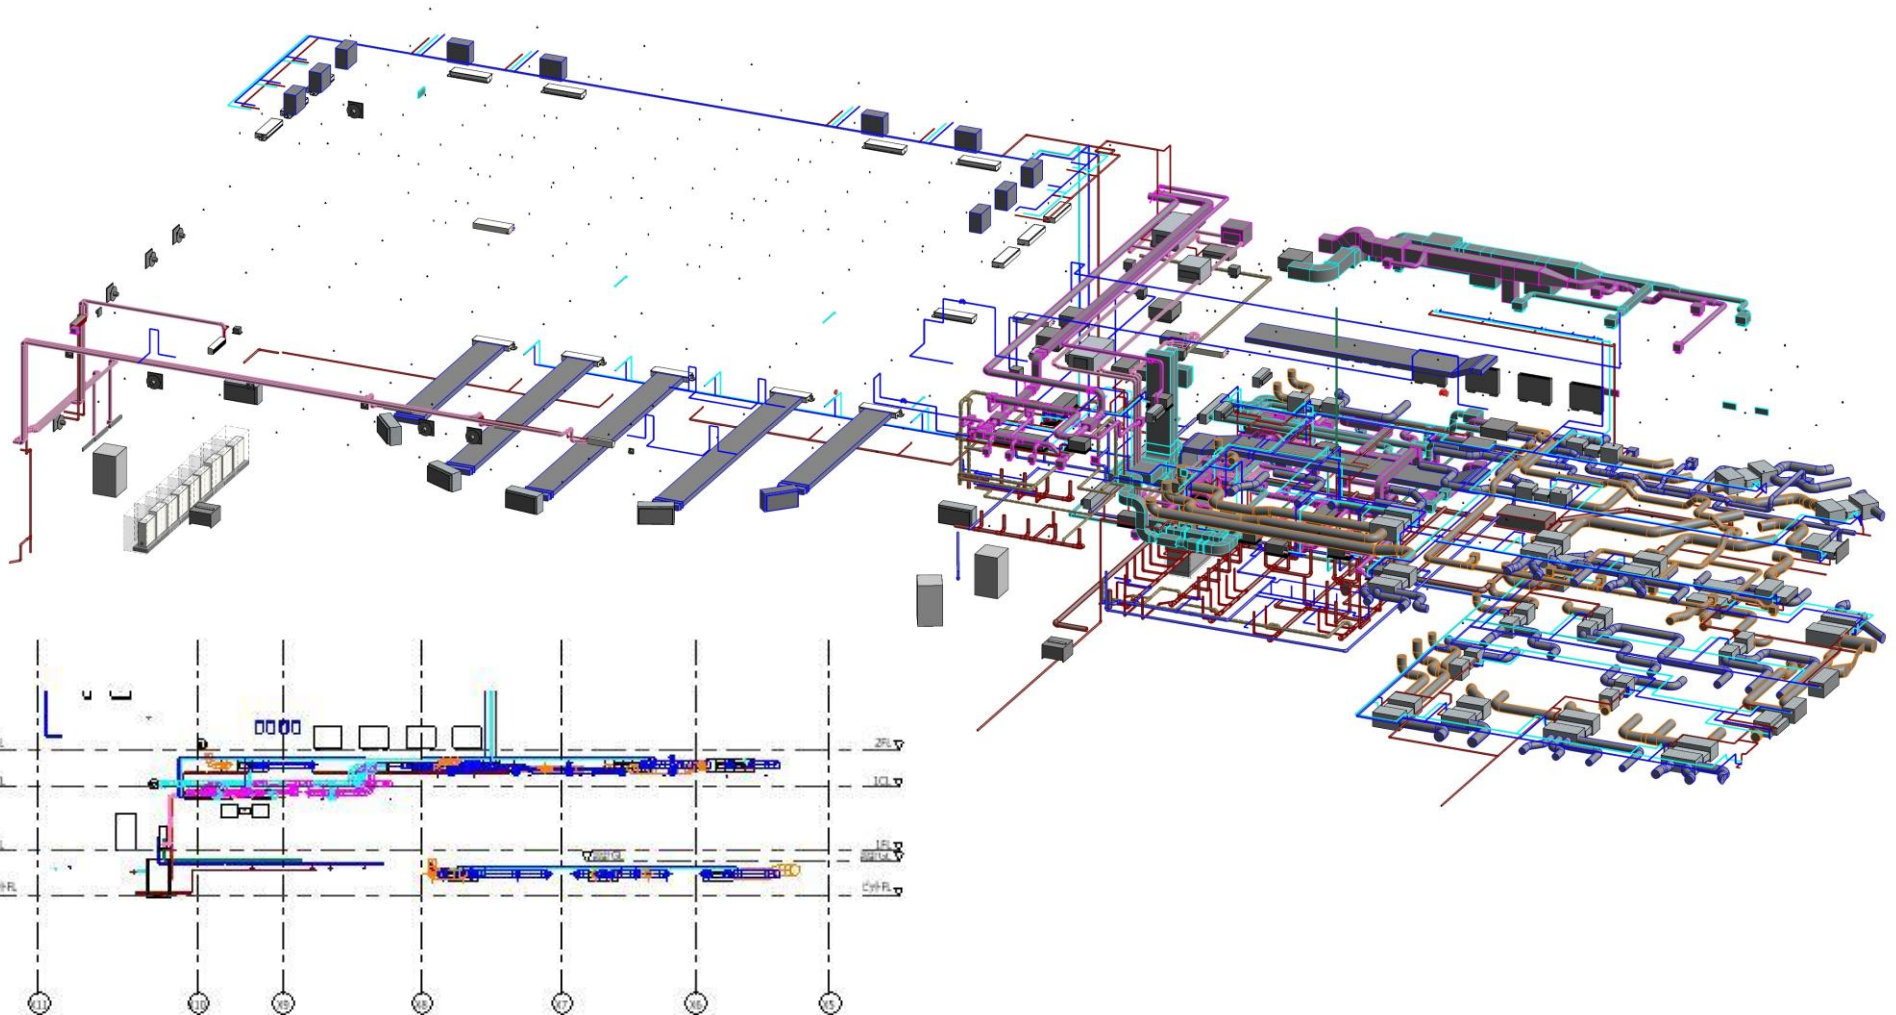


未来プロジェクト

プロジェクトアエリア=7963m²

プロジェクトタイプ=オフィスビル




HVAC & ELECTRICAL SYSTEM

- HVAC EQUIPMENT PLOTTING
- ELECTRICAL EQUIPMENT PLOTTING
- AC PAGING & DUCTING MODELING
- CABLE TRAY ROUTING MODELING

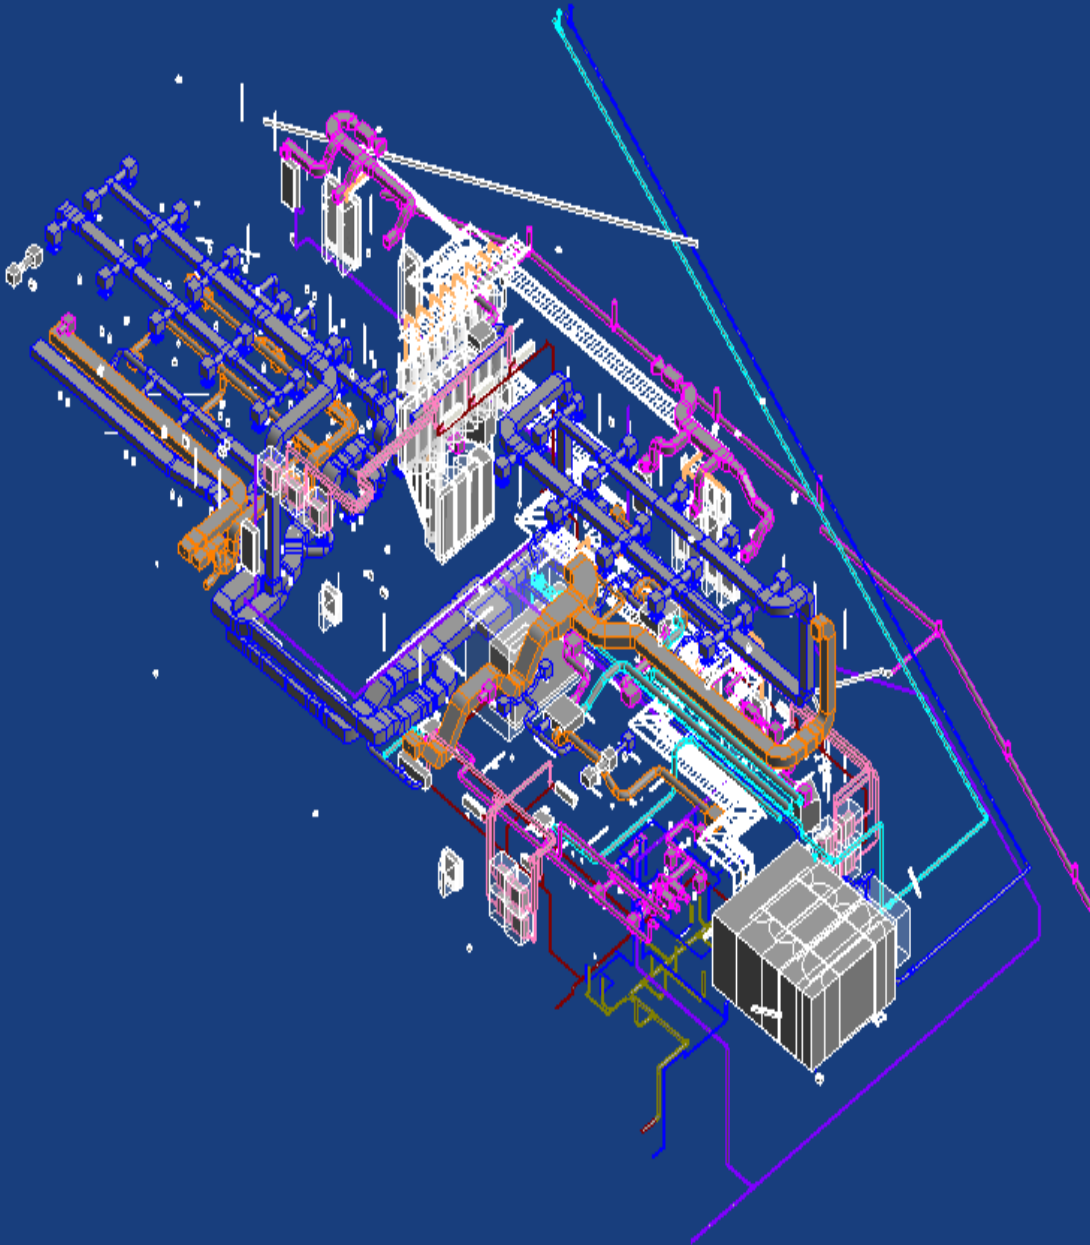

KUBOTA PROJECT

ファミラ作成 LOD 500

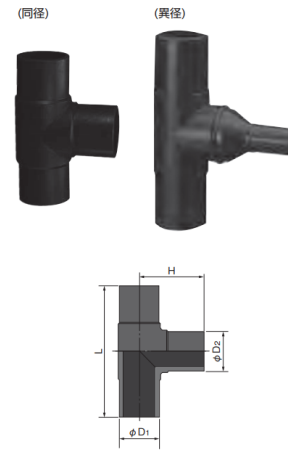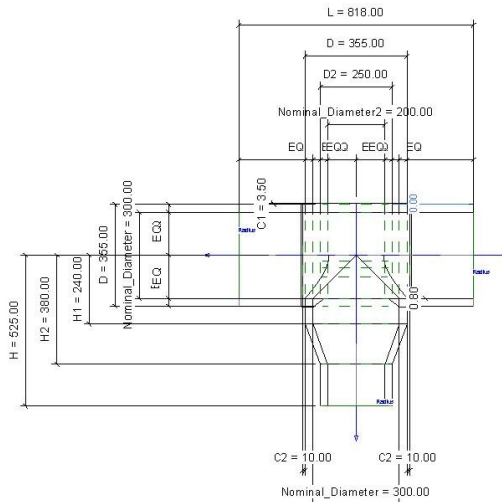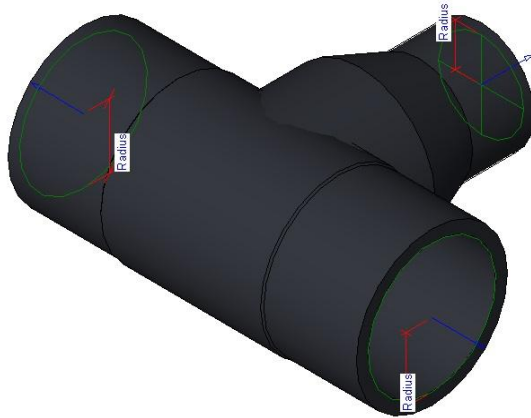

(同径) 単位: mm

呼び径	外径	SDR11			SDR17		
		D1-D2	L	H	D1-D2	L	H
φ75	90	90	300	150	90	300	150
φ100S	110	110	330	165	110	330	165
φ100	125	125	366	183	125	366	183
φ125	160	160	420	210	160	420	210
φ150	180	180	460	230	180	460	230
φ200S	225	225	540	270	225	540	270
φ200	250	250	575	288	250	575	288
φ250	315	315	695	346	315	695	346
φ300	355	355	820	410	355	820	410
φ350	400	400	900	450	400	900	450
φ400	450	450	980	490	450	980	490
φ450	500	500	1070	535	500	1070	535
φ500	560	-	-	-	560	510	755
φ550	630	-	-	-	630	1630	815
φ600	710	-	-	-	710	1720	860
φ700	800	-	-	-	800	1780	890

(異径) 単位: mm

呼び径	外径	SDR11			SDR17		
		D1	D2	H	D1	D2	H
※ 40 X 20	50 X 25	50	25	210	130	-	-
φ150 X 75	180 X 90	180	90	420	200	-	-
φ150 X 125	180 X 160	180	160	414	203	-	-
φ200 X 125	250 X 160	250	160	576	263	-	-
250 X 150	315 X 180	315	180	692	625	-	-
250 X 200	315 X 250	315	250	692	325	315	250
300 X 200	355 X 250	355	250	818	525	355	250
300 X 250	355 X 315	-	-	-	355	315	818
φ350 X 250	400 X 315	-	-	-	400	315	910
φ350 X 300	400 X 355	-	-	-	400	355	910

- 備考 1. 継手の外観、形状は写真と異なる場合があります。
 2. 未記載の寸法、許容差等については、承認図をご覧ください。
 3. 継手の色は黒色、材質は PE100 です。
 4. 呼び径 125 以下の異径チースは、EF チースと EF レデュースの組合せを推奨します。



Family Types

Type name: チーズ (異径) 品番 4361 (40x20-300x200)-SDR11


Search parameters

Parameter	Value	Formula	Lock
Constraints			
Default Elevation	0.00	=	☐
Graphics			
Use Annotation Scale (default)	☐	=	☐
Text			
Text (default)	No Information	=	☐
Materials and Finishes			
Material_1 (default)	圧力用高密度ポリエチレン	=	☐
Dimensions			
Nominal_Diameter (default)	300.0 mm	=	☐
Nominal_Diameter2 (default)	200.00	=	☐
Nominal_Radius1 (default)	150.00	= Nominal_Diameter / 2	☐
Nominal_Radius2 (default)	100.00	= Nominal_Diameter2 / 2	☐
呼び径1 (default)	300.0 mm	= Nominal_Diameter	☐
呼び径2 (default)	200.0 mm	= Nominal_Diameter2	☐
呼び径1 (mm) (default)	300.0	= D	☐
呼び径2 (mm) (default)	200.0	= D2	☐
C1 (default)	3.50	=	☐
C2 (default)	10.00	=	☐
D (default)	355.00	= size_lookup(lookup_Table, "D", 100 mm, Nominal_Diameter, Nominal_Di	☐
D2 (default)	250.00	= size_lookup(lookup_Table, "D2", 100 mm, Nominal_Diameter, Nominal_Di	☐
H (default)	525.00	= size_lookup(lookup_Table, "H", 100 mm, Nominal_Diameter, Nominal_Di	☐
H1 (default)	240.00	= size_lookup(lookup_Table, "H1", 100 mm, Nominal_Diameter, Nominal_Di	☐
H2 (default)	380.00	= size_lookup(lookup_Table, "H2", 100 mm, Nominal_Diameter, Nominal_Di	☐
L (default)	818.00	= size_lookup(lookup_Table, "L", 100 mm, Nominal_Diameter, Nominal_Di	☐
Mechanical			
Loss Method	K Coefficient from Table	=	☐
K Coefficient Table	Tee	=	☐
K Coefficient		=	☐
IFC Parameters			
ifcExportAs	ifcPipeFittingType.JUNCTION	=	☐
IFC 継手 ID (タイプ)	0	=	☐
タイプ IFC GUID	C2.4.5.5	=	☐
Model Properties			
Author	KUBOTA Chemicals	=	☐
Classification.Omniclass.23.Description	Pipe Expansion Joints	=	☐
Classification.Omniclass.23.Number	23-27.43.15	=	☐
Classification.Uniclass.Pr.Description	High-density polyethylene (HDPE) below-ground drainage pressure pipes	=	☐
Classification.Uniclass.Version	v1.18	=	☐
Classification.Uniclass.Pr.Number	Pr 65 52 07 36	=	☐

工場改修工事プロジェクト

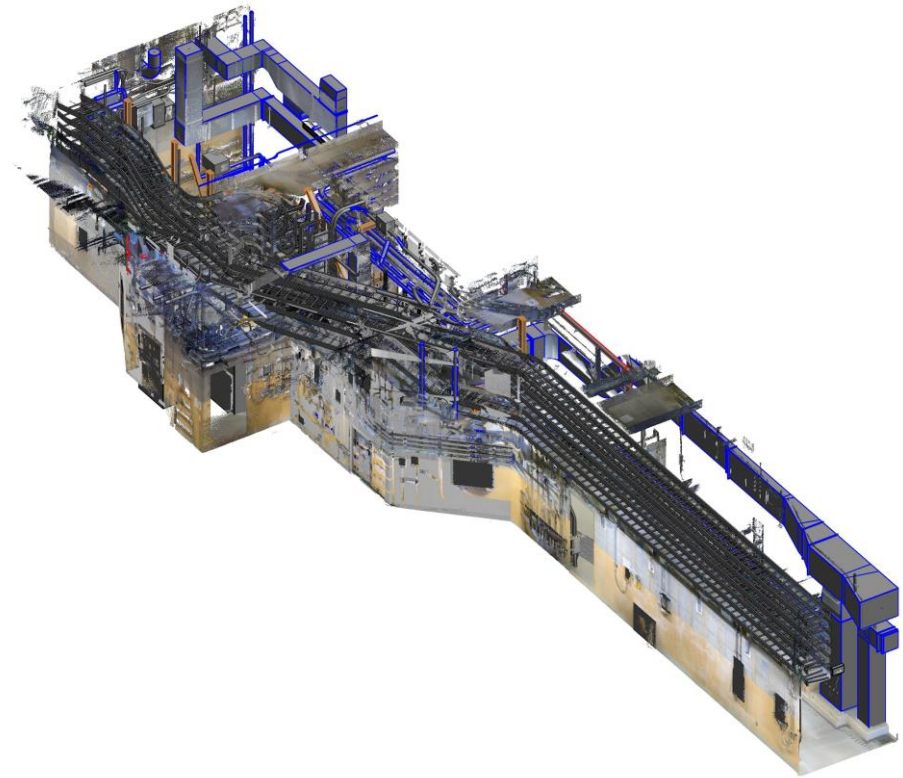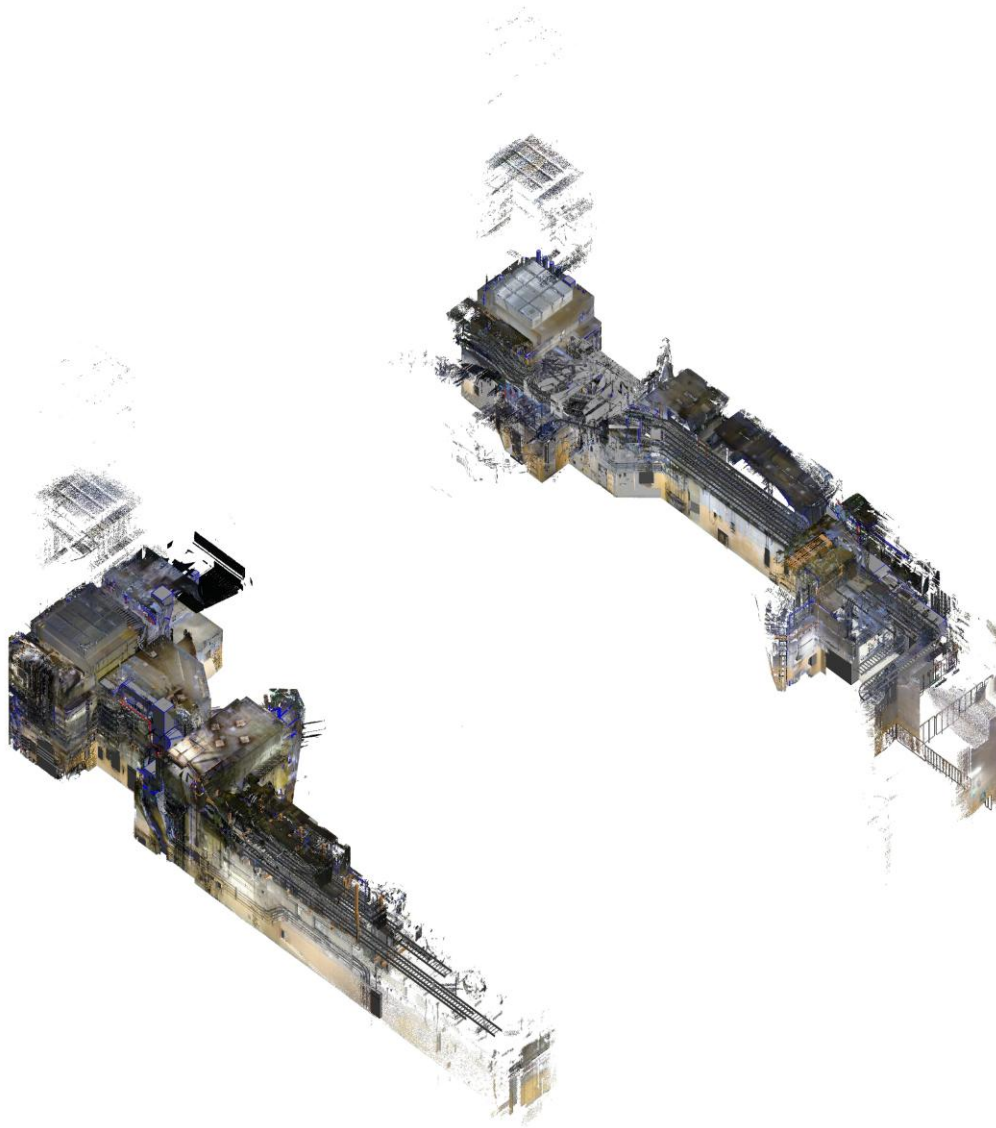

銀行改修工事プロジェクト 平面図

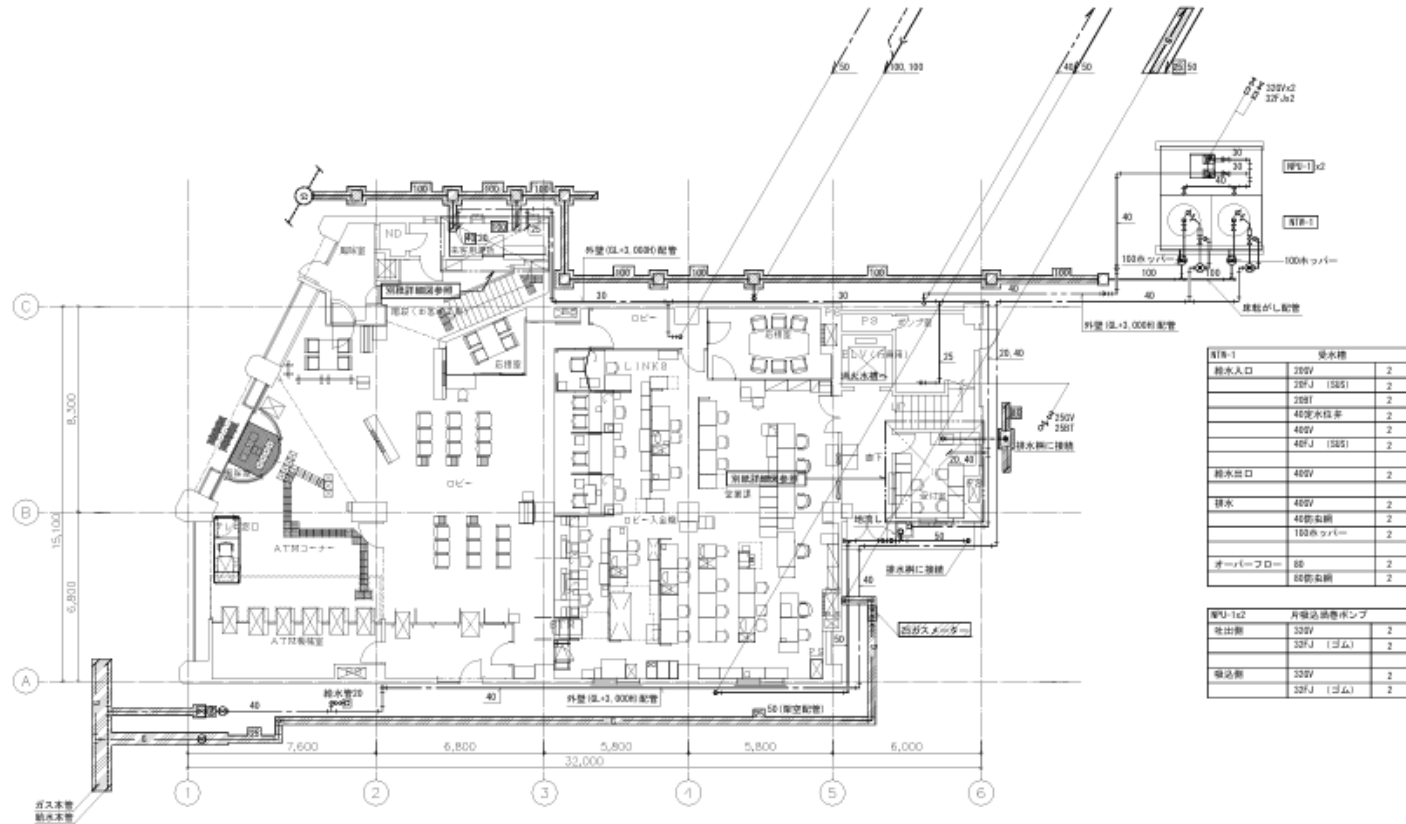

- 注) 1.  接続使用範囲を示す。
2. 特記なき配管は新設配管を示す。
3. 特記なき配管は床下配管を示す。
4. 更新できない土間埋設排水管は敷地内最終科まで高圧洗浄を実施する。
5. 詳細については、再度説明が必要(既存図不明の為)


銀行改修工事プロジェクト 系統図

内装用サイズリスト

品名	寸法	数量
①	6.25φ	6.25φ
②	6.25φ	12.7φ
③	6.25φ	15.9φ
④	8.52φ	12.7φ
⑤	8.52φ	15.9φ
⑥	8.52φ	18.1φ
⑦	8.52φ	22.2φ
⑧	8.52φ	25.8φ
⑨	12.7φ	25.8φ
⑩	12.7φ	28.6φ
⑪	18.85φ	22.2φ
⑫	18.85φ	25.8φ
⑬	22.23φ	28.6φ

外装用サイズリスト

品名	寸法	数量
①	6.25φ	6.25φ
②	6.25φ	8.52φ
③	6.25φ	12.7φ
④	8.52φ	15.9φ
⑤	8.52φ	18.85φ
⑥	8.52φ	22.2φ
⑦	12.7φ	15.9φ
⑧	12.7φ	18.85φ
⑨	12.7φ	25.4φ
⑩	12.7φ	28.6φ
⑪	15.9φ	28.6φ
⑫	15.9φ	25.4φ

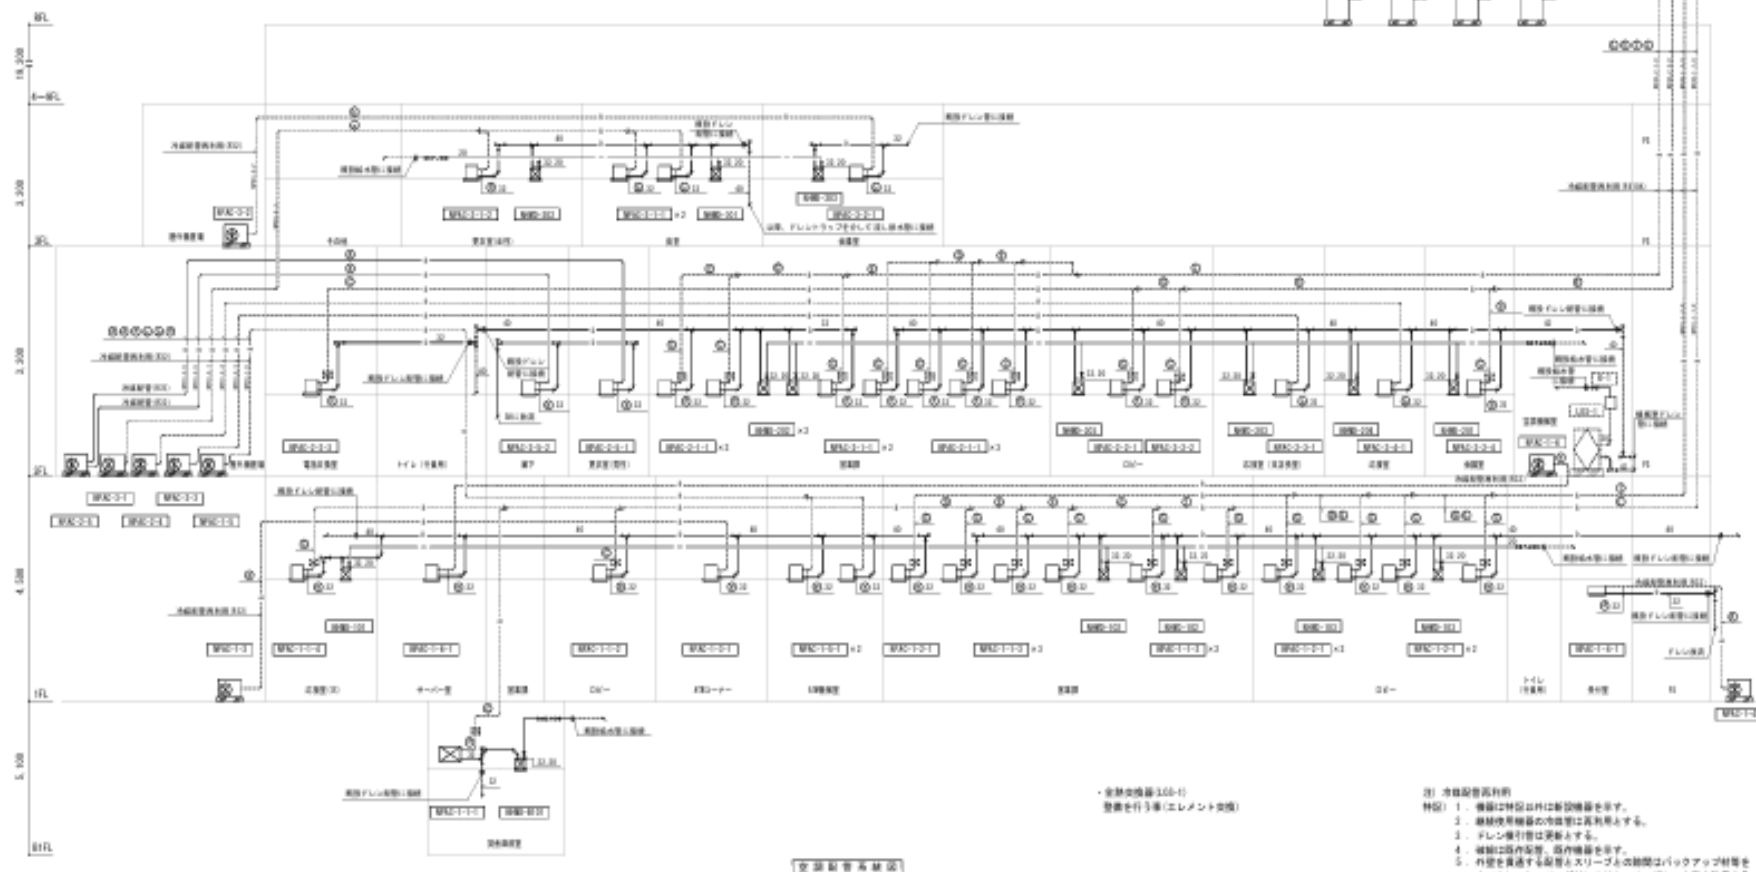

全館空調機系統図



ありがとう
ございました。
た。

- 名前: ナンキン
- メール:
nktza.9796710384@gmail.com
- 電話: +959796710384