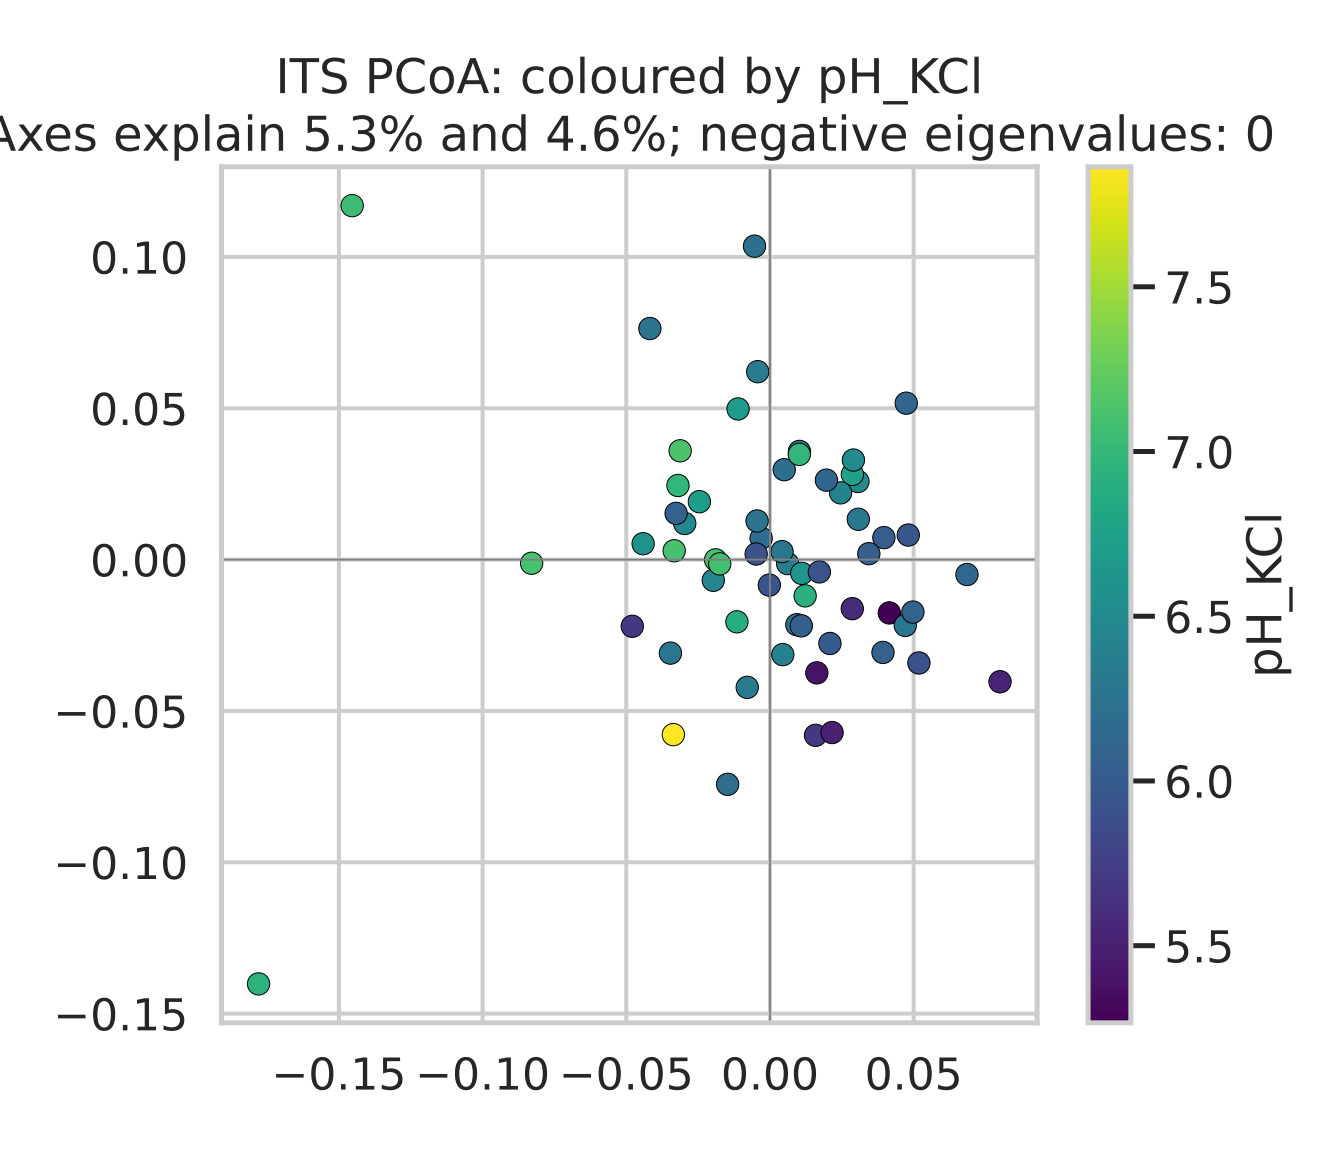
ITS PCoA: coloured by pH_KCl
Axes explain 5.3% and 4.6%; negative eigenvalues: 0
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−0.15
−0.15
−0.10
−0.05
0.00
0.05
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
pH_KCl