

检测报告

报告编号: WT2025B03C01252

委托单位: 北京博笛智家科技有限公司

样品名称: 模块化复合墙体

检测类别: 委托检测

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心



WT2025B03C01252



注意事项

- 1、本报告无“检测专用章”和骑缝章无效。
- 2、本报告无“编制、审核、批准”签字无效。
- 3、本报告涂改、部分复印无效。
- 4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本机构提出，逾期恕不受理。
- 5、委托检测样品和委托信息由委托人提供，本机构不对其真实性负责，委托检测结果仅对收样负责。
- 6、本报告采用防伪纸张，复印后应带有网格底纹，数据页背面的编号为随机编号，与报告内容无关。

本机构联系方式：

地址：北京市朝阳区管庄东里1号 邮编：100024

网址：www.ctc.ac.cn

客户线上服务平台：<http://www.ctc-online.cn>

业务接待电话：400-010-0010、010-51167681

业务接待邮箱：ywjd@ctc.ac.cn

真伪查询及投诉电话：400-010-0010、010-51167679

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检 测 报 告

报告编号： WT2025B03C01252

第 1 页 共 6 页

样品名称	模块化复合墙体	检测类别	委托检测
委托单位	北京博笛智家科技有限公司	商 标	——
生产单位	北京博笛智家科技有限公司	样品状态	满足检测要求
收样日期	2025 年 08 月 12 日	样品数量	横向 3m，纵向 2.95m1 块
生产日期 /批号	——	型号规格	——
检测依据	各检测项目检测依据详见 数据页。	检测日期	2025 年 09 月 16 日
判定依据	GB/T 9978.1-2008 《建筑构件耐火试验方法 第 1 部分：通用要求》		
检测项目	1、耐火极限		
检测结论	*经检测，送检样品所检项目的检测结果符合 GB/T 9978.1-2008 《建筑构件耐火试验方法 第 1 部分：通用要求》中 90min 的技术要求。检测结果见数据页。* 签发日期： (检测专用章)		
附注：（此处空白）			

批 准：

审 核：

编 制：

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检 测 报 告

报告编号: WT2025B03C01252

第 2 页 共 6 页


序号	检测项目		标准要求	检测结果	单项结论	检测依据
1	耐火极限	隔热性	试件背火面平均温度温升不超过初始平均温度 140℃或背火面任一点位置的温度温升不超过初始平均温度 180℃。	90min 未丧失隔热性。 试件背火面平均温度温升 5.7℃, 试件背火面单点最高温升 11.0℃。 隔热性初始温度:24.0℃。	符合	GB/T 9978.1-2008、 GB/T 9978.8-2008
		完整性	以下现象均不能出现: ①棉垫被点燃; ②当试件背火面出现贯通至试验炉内的裂缝,直径 6mm 的探棒穿过裂缝进入炉内且探棒沿裂缝长度方向移动 150mm,或直径 25mm 的探棒可以穿过裂缝进入炉内; ③背火面出现火焰并持续时间超过 10s。	90min 未丧失完整性。 (棉垫未被点燃;未出现以上裂缝;背火面未出现火焰。)	符合	

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检 测 报 告


报告编号: WT2025B03C01252

第 3 页 共 6 页

炉内温升曲线

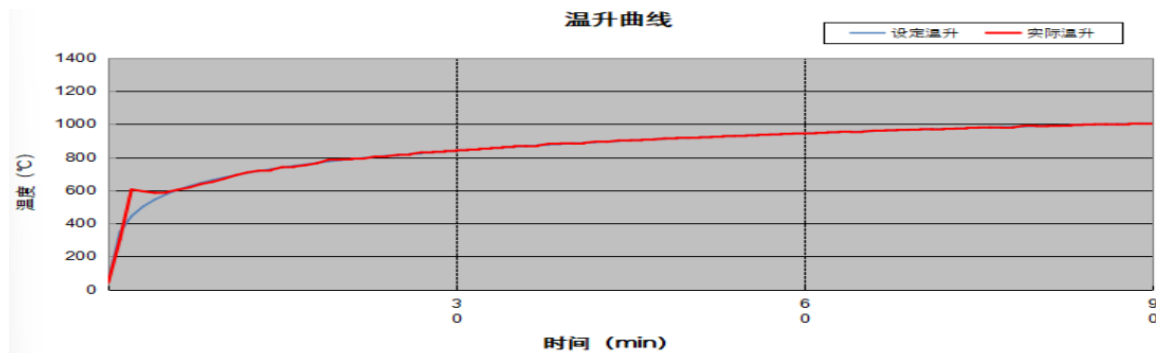

试样背火面温度曲线 (背火面按标准要求设置热电偶)

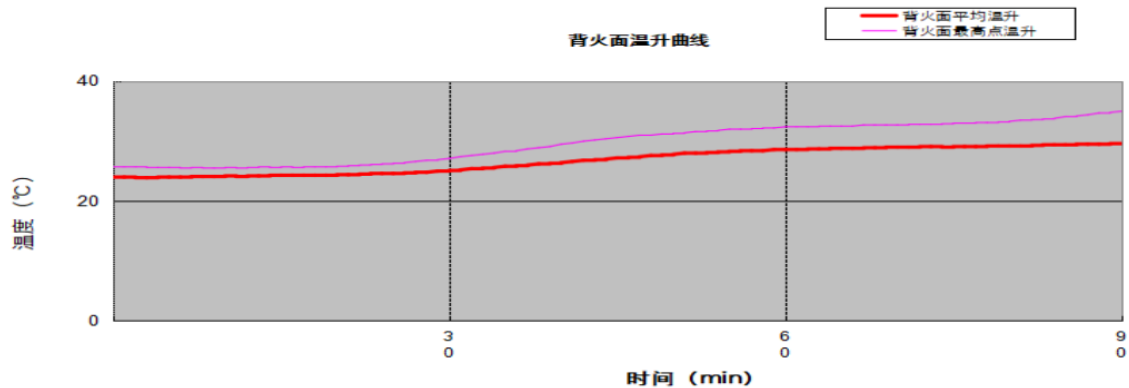


中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检 测 报 告

报告编号: WT2025B03C01252

第 4 页 共 6 页

试样安装示意图

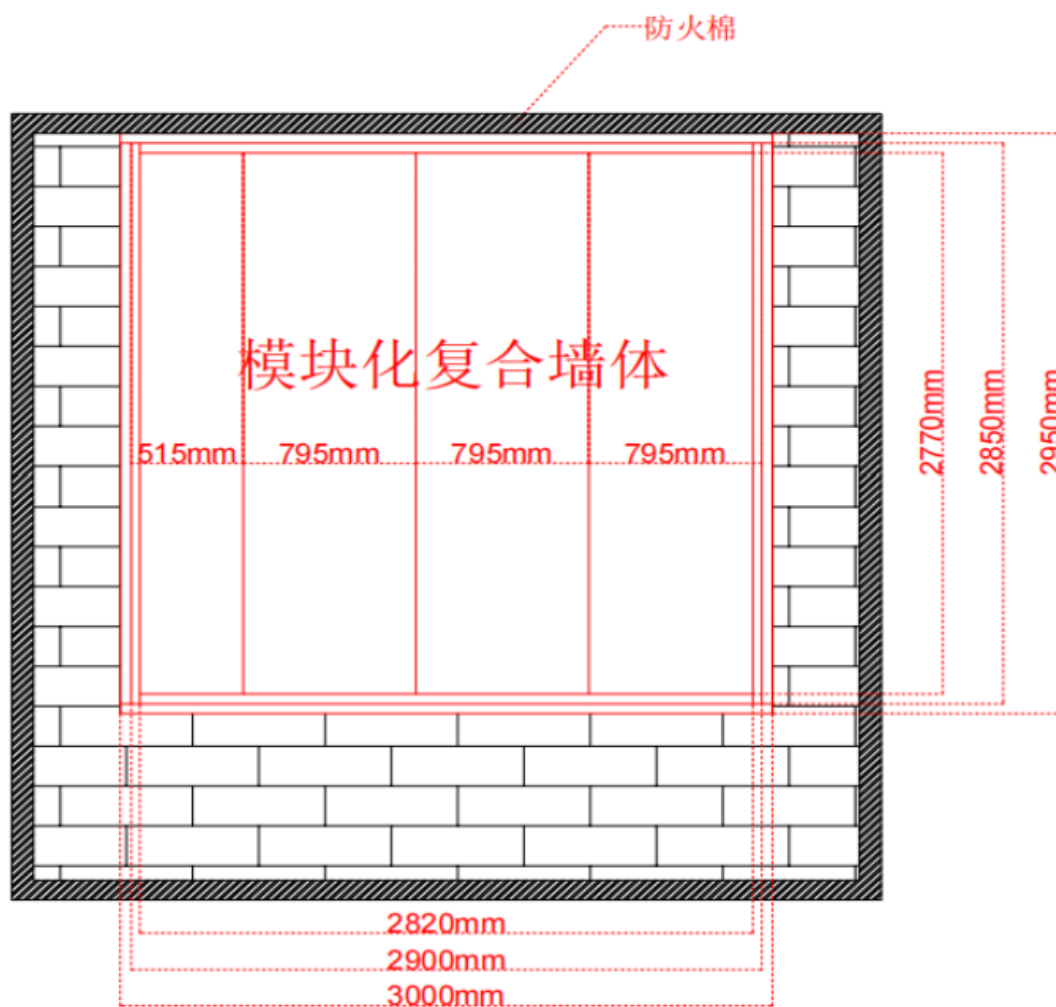


试样安装说明

试件模块化复合墙体整体通过砌块砖垂直固定在试验框架内,试件上方镶嵌在试架框槽内,试架框与试件间填充耐火棉,试件与砌块砖之间缝隙采用抹缝石膏刮平处理。模块化复合墙体外形尺寸:2950mm×3000mm,无聚氨酯发泡一侧受火,受火尺寸为:2950mm×3000mm,总厚度100mm,样品实测重量:356.5kg。

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检 测 报 告

报告编号: WT2025B03C01252

第 5 页 共 6 页

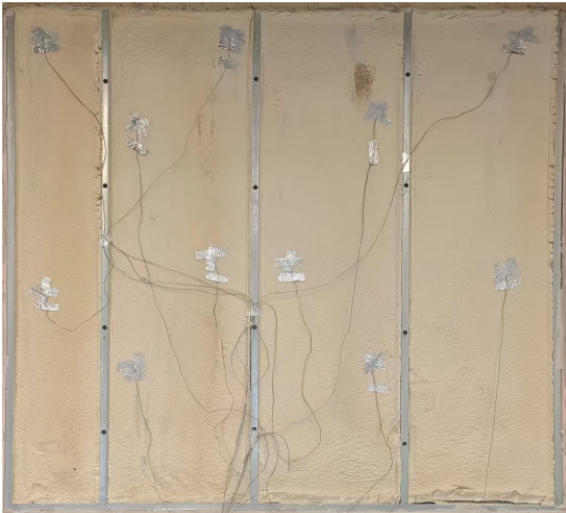
试验前图片 (背火面)	试验后图片 (背火面)
	

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检测报告

报告编号：WT2025B03C01252

第 6 页 共 6 页

委托方提供的图纸

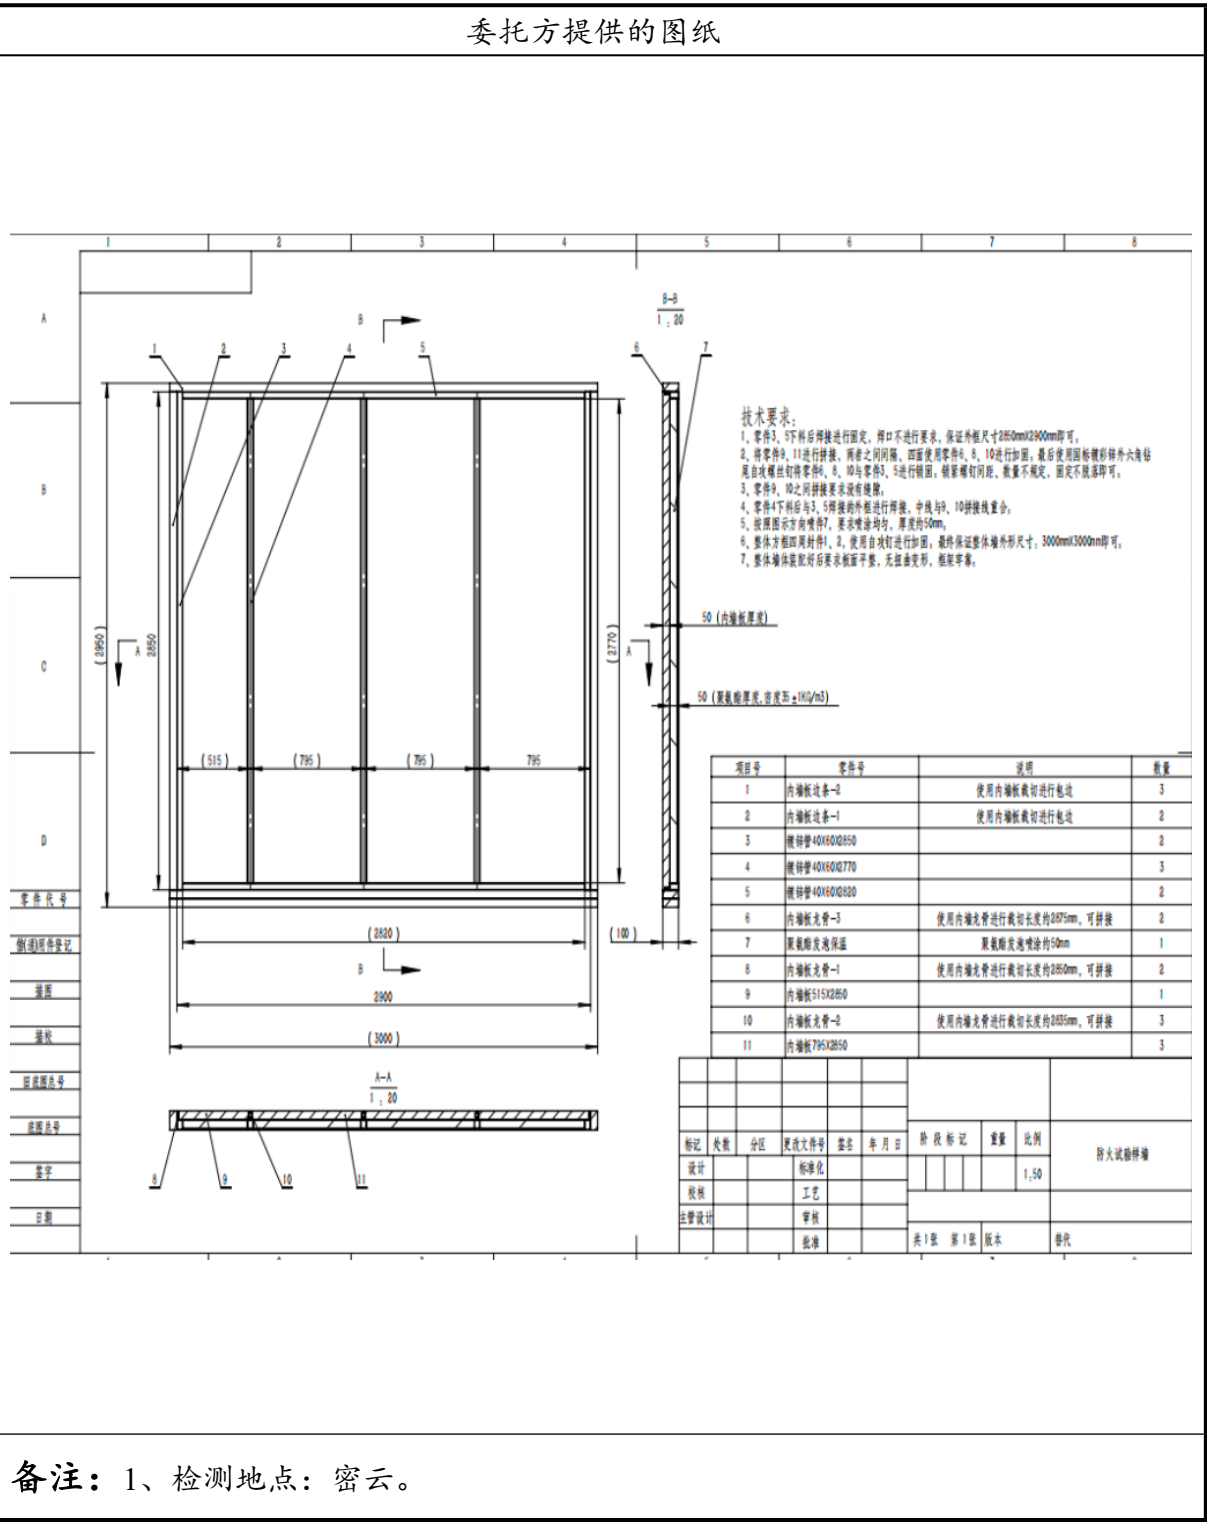

备注：1、检测地点：密云。

本报告结束

国检集团简介

中国国检测试控股集团股份有限公司（中文简称国检集团，英文简称 CTC，股票代码 603060）经过近七十年的不懈努力与执着追求，发展成为国内建筑材料和建设工程领域极具规模、综合性、第三方检验认证服务机构。作为 A 股首家“中国”字头、集检验认证为一体的上市公司，分支机构遍布全国，且下辖三十余个国家级及行业级检验检测实验室，可为建材生产企业、建设工程、装饰装修工程、铁路及轨道交通工程、市政工程、电力工程、工业窑炉、可再生资源、新能源、居家生活等各类客户提供关于质量、安全、环保、绿色、节能等综合性解决方案。

中国国检测试控股集团股份有限公司始终以“科技创新”驱动企业发展，秉承“公正为本、服务社会”的核心理念，为客户的品牌价值提升、为行业的可持续性发展保驾护航，为“质量兴国”“一带一路”国家倡议的实现贡献力量！

更多详情见公司官网：<http://www.ctc.ac.cn/>