
ΚΑΤΟΨΗ · ΚΑΝΑΒΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 60 × 120


τελικές διαστάσεις (παρειά πλακιδίου) · οι αρμοί του δαπέδου συνεχίζουν στους τοίχους

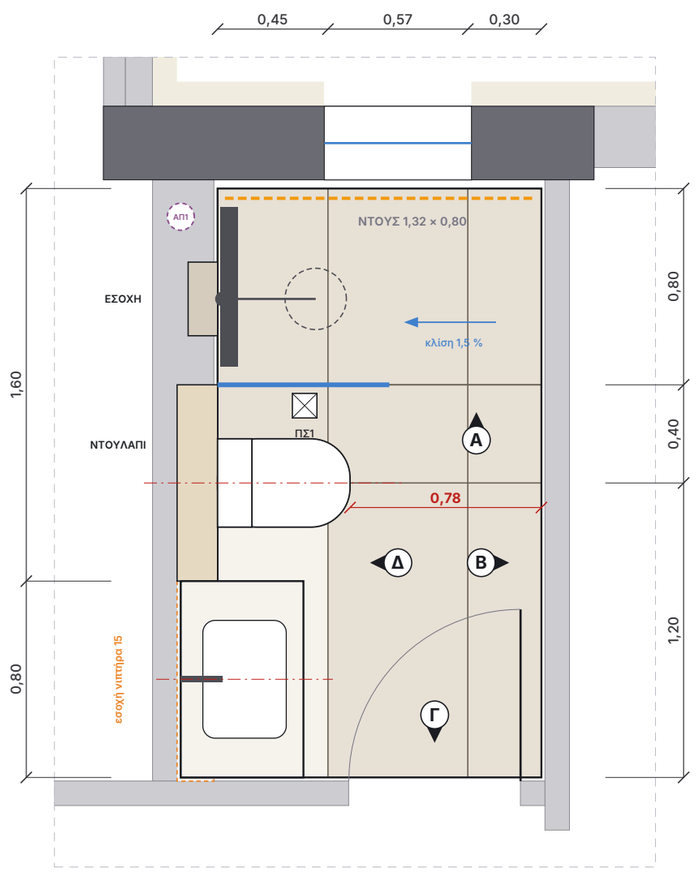

B


Α ΟΨΗ Α · ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΙΧΟΣ – ΝΤΟΥΣ

τοιχείο Κ2 · παράθυρο W2.07 · σκοτία με κρυφό LED

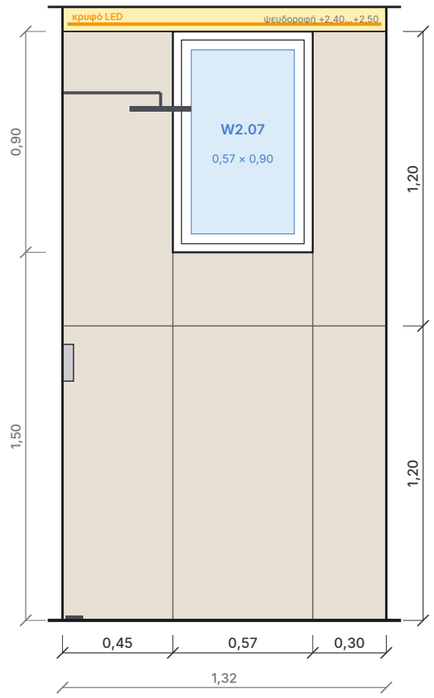


Δ ΟΨΗ Δ · ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ – ΝΙΠΤΗΡΑΣ · ΛΕΚΑΝΗ · ΝΤΟΥΣ

νιπτήρας μέσα στον τοίχο (εσοχή 15 cm) · τοίχος λεκάνης Τ7-01 (κενό 12 cm)

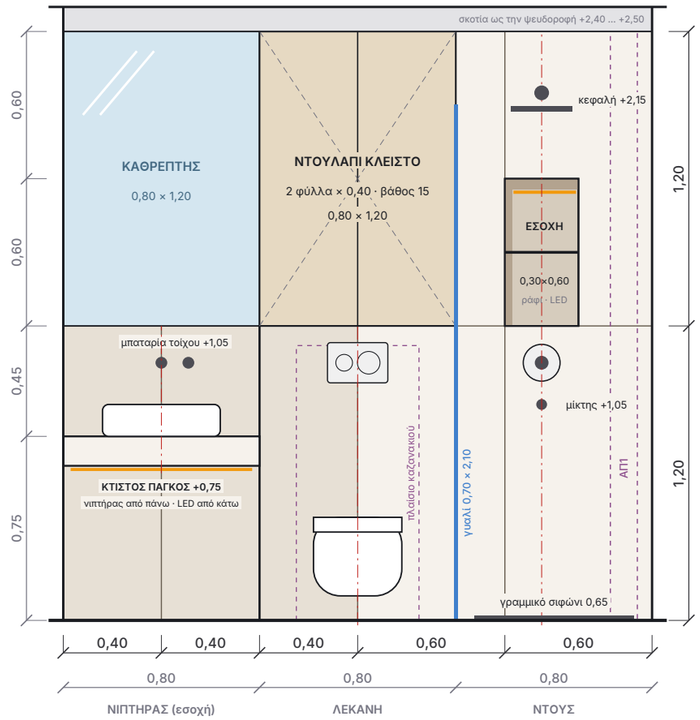


Γ ΟΨΗ Γ · ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΙΧΟΣ – ΠΟΡΤΑ

Τ2-01 · πόρτα 0,70 × 2,20 · δεξιά η εσοχή του νιπτήρα

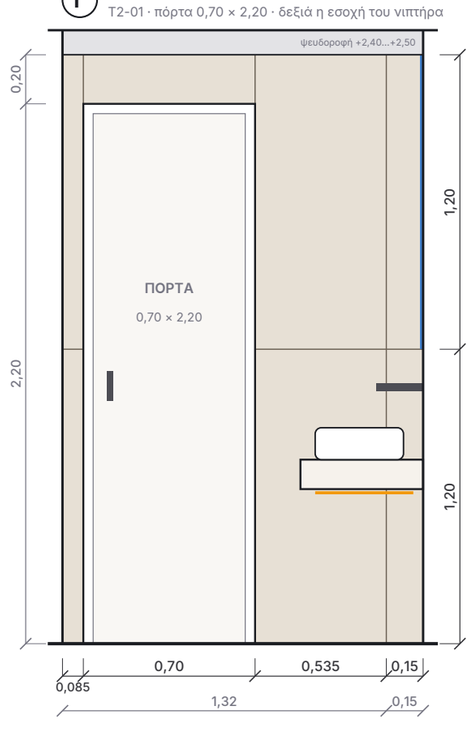

Β ΟΨΗ Β · ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ

Τ2-02 προς Υπν.2 · 4 ολόκληρα

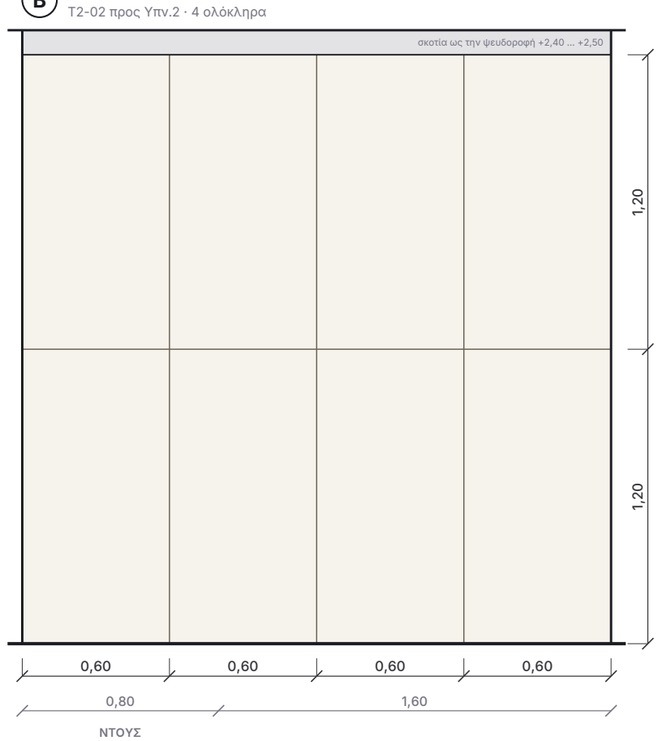

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- ολόκληρο πλακάκι 60 × 120
- κομμένο κομμάτι
- εσοχή · βάθος 12 · ράφι · LED
- ντουλάπι κλειστό · βάθος 15
- καθρέπτης περασιά
- κτιστός πάγκος (ίδιο πλακάκι)
- κρυφό LED
- σκοτία πάνω από το πλακάκι
- κρυφά: καζανάκι, στήλη
- γυαλί ντους 0,70 × 2,10
- άξονας είδους σε αρμό
- καθαρή απόσταση μπροστά στη λεκάνη
- ΠΡΟΤΑΣΗ: αλλαγή τοιχοποιίας

ΚΑΝΑΒΟΣ

Πλακάκι	60 × 120 όρθιο
Αρμός	2 mm · βήμα 0,60 / 1,20
Ύψος	2 ολόκληρα ως το +2,40
Οροφή	+2,40 έως +2,50
Δάπεδο	αρμοί = αρμοί τοίχων
Γωνίες	φάλτσο 45°
Πάγκος	κτιστός +0,75

ΕΡΓΟ

ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΟ ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
Κωνσταντινουπόλεως 12 & Αγ. Βαρβάρας · Ο.Τ. 103-15
Εργοδότης: INTERKAT Α.Ε. · Κατασκευή: ARKAD Ι.Κ.Ε.

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΛΟΥΤΡΟ – ΟΨΕΙΣ · ΕΣΟΧΕΣ · ΠΛΑΚΑΚΙΑ
Α΄ · Β΄ · Γ΄ · Δ΄ όροφος · τελικό 1,32 × 2,40 + εσοχή νιπτήρα 0,15
πλακάκι 60 × 120 ως +2,40 · σκοτία ως την οροφή · ΠΡΟΤΑΣΗ προς έγκριση

ΒΑΣΗ


Τοιχοποιίες Β1 R26 / Δ΄ R05 · ανόψεις R16 · αποχετεύσεις R22

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

Λ-01
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:25 · Α3
11/11/2026 · R02


ΚΑΤΟΨΗ · ΚΑΝΑΒΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 60 × 120

τελικές διαστάσεις (παρειά πλακιδίου) · οι αρμοί του δαπέδου συνεχίζουν στους τοίχους

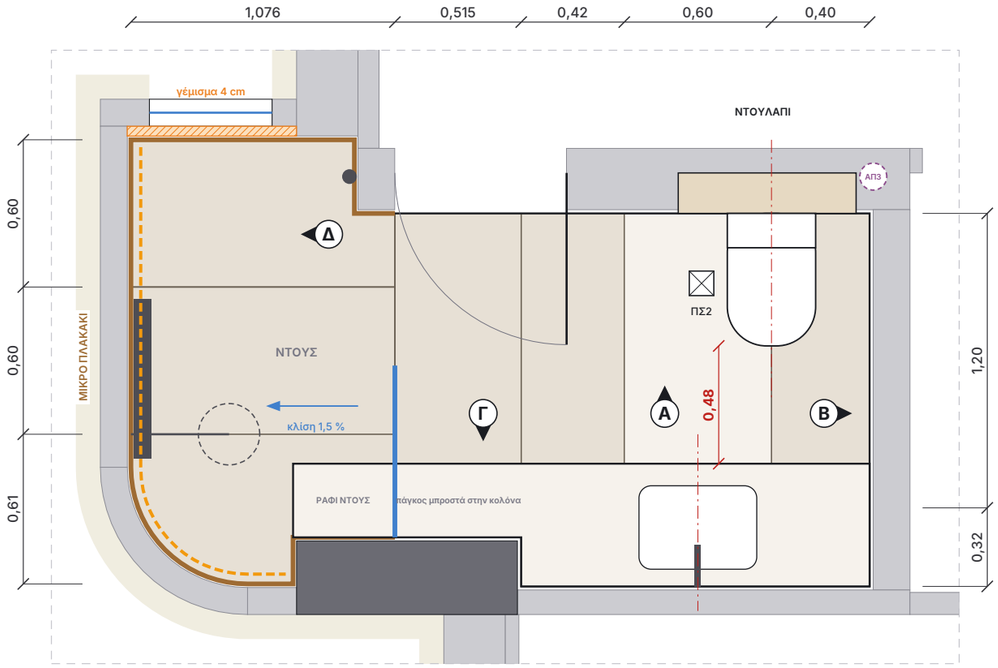

Α ΟΨΗ Α · ΠΡΟΣ ΒΟΡΡΑ – ΚΟΓΧΗ · ΠΟΡΤΑ · ΛΕΚΑΝΗ

παράθυρο W2.09 · πεσσός Τ7-03 με τον μίκτη · τοίχος λεκάνης Τ7-02

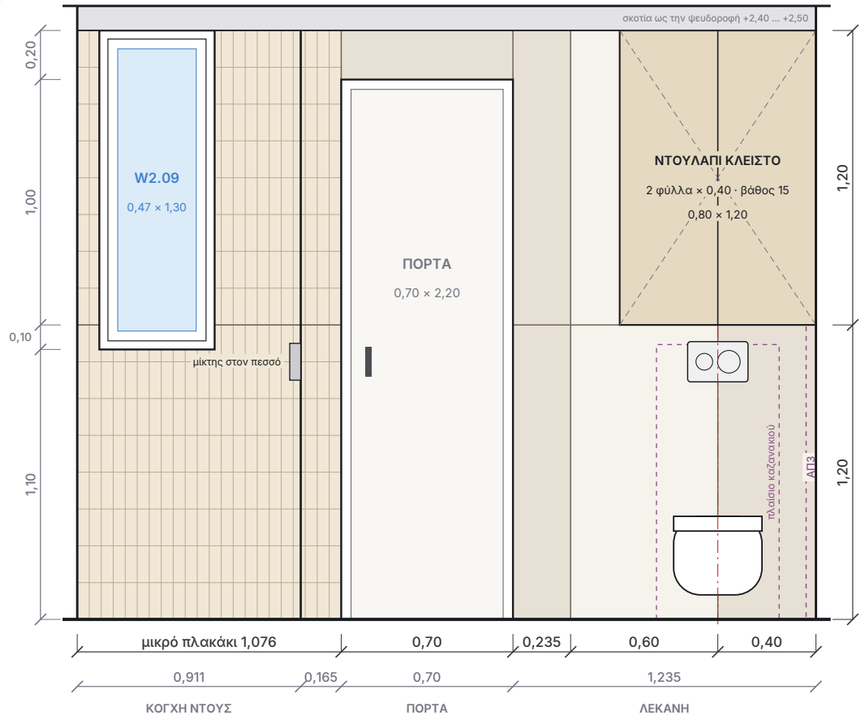

ΥΠΟΜΝΗΜΑ


- ολόκληρο πλακάκι 60 × 120
- κομμένο κομμάτι
- μικρό πλακάκι (ντους, καμπύλη)
- ντουλάπι κλειστό · βάθος 15
- καθρέπτης περασιά
- κτιστός πάγκος (ίδιο πλακάκι)
- κρυφό LED
- σκοτία πάνω από το πλακάκι
- κρυφά: καζανάκι, στήλη
- γυαλί ντους 0,70 × 2,10
- άξονας είδους σε αρμό
- καθαρή απόσταση μπροστά στη λεκάνη
- ΠΡΟΤΑΣΗ: αλλαγή τοιχοποιίας

ΚΑΝΑΒΟΣ

Πλακάκι	60 × 120 όρθιο
Αρμός	2 mm · βήμα 0,60 / 1,20
Ύψος	2 ολόκληρα ως το +2,40
Οροφή	+2,40 έως +2,50
Δάπεδο	αρμοί = αρμοί τοίχων
Γωνίες	φάλτσο 45°
Πάγκος	κτιστός +0,75


Γ ΟΨΗ Γ · ΠΡΟΣ ΝΟΤΟ – ΝΙΠΤΗΡΑΣ · ΚΟΛΟΝΑ · ΚΑΜΠΥΛΗ ΓΩΝΙΑ

ο κτιστός πάγκος συνεχίζει ευθεία μπροστά από την κολόνα Κ10 και μπαίνει 41,5 cm στο ντους (ράφι) · μικρό πλακάκι από το γυαλί και μέσα

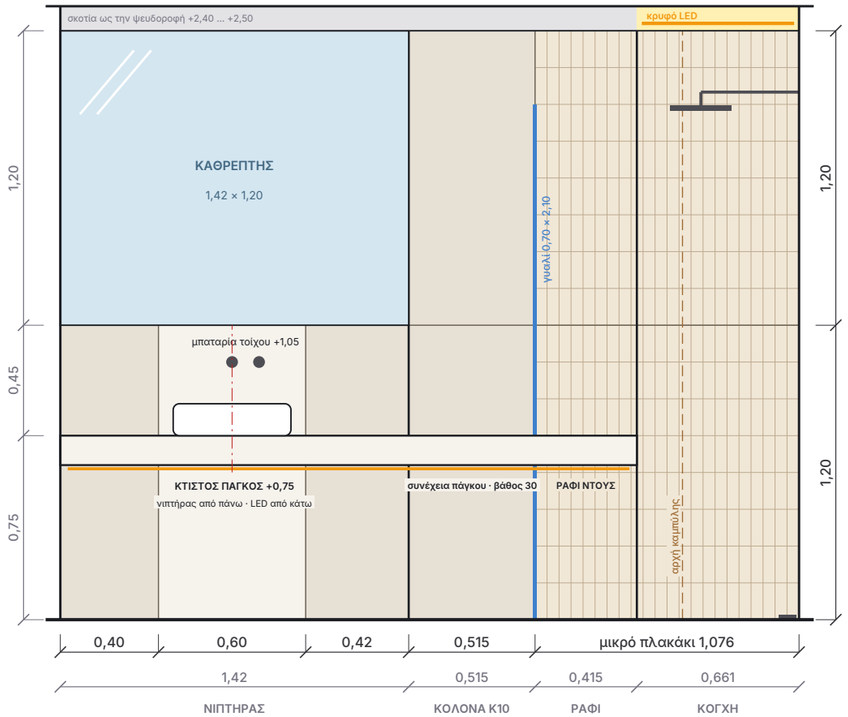


Δ ΟΨΗ Δ · ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ ΝΤΟΥΣ – ΚΑΜΠΥΛΗ ΓΩΝΙΑ

μικρό πλακάκι γύρω από την καμπύλη · κεφαλή τοίχου · σκοτία με κρυφό LED

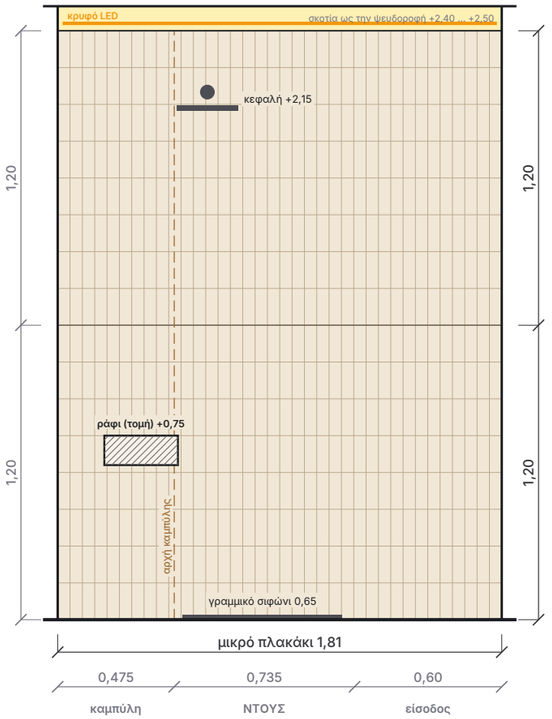

Β ΟΨΗ Β · ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ


Τ2Α-01 προς χωλ

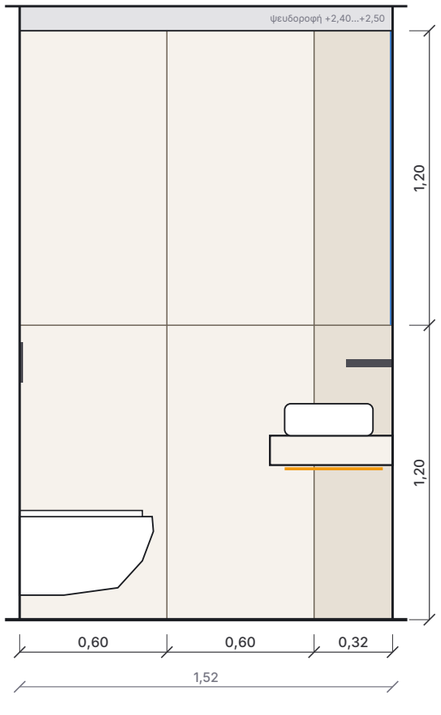

ΕΡΓΟ	ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΒΑΣΗ	ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΟ ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Κωνσταντινουπόλεως 12 & Αγ. Βαρβάρας · Ο.Τ. 103-15 Εργοδότης: INTERKAT Α.Ε. · Κατασκευή: ARKAD Ι.Κ.Ε.	**ΛΟΥΤΡΟ ΓΟΝΕΩΝ – ΟΨΕΙΣ · ΕΣΟΧΕΣ · ΠΛΑΚΑΚΙΑ** Α΄ · Β΄ · Γ΄ · Δ΄ όροφος · κυρίως 1,935 × 1,52 · ντους με καμπύλη γωνία πλακάκι 60 × 120 ως +2,40 · σκοτία ως την οροφή · ΠΡΟΤΑΣΗ προς έγκριση	Τοιχοποιίες Β1 R26 / Δ΄ R05 · ανόψεις R16 · αποχετεύσεις R22	**Λ-02** **ΚΛΙΜΑΚΑ 1:25 · Α3** 11/11/2026 · R02


ΚΑΤΟΨΗ ΚΡΥΦΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ · ΛΟΥΤΡΟ

πορτοκαλί γραμμή = ταινία LED · ο αριθμός παραπέμπει στον πίνακα και στις λεπτομέρειες

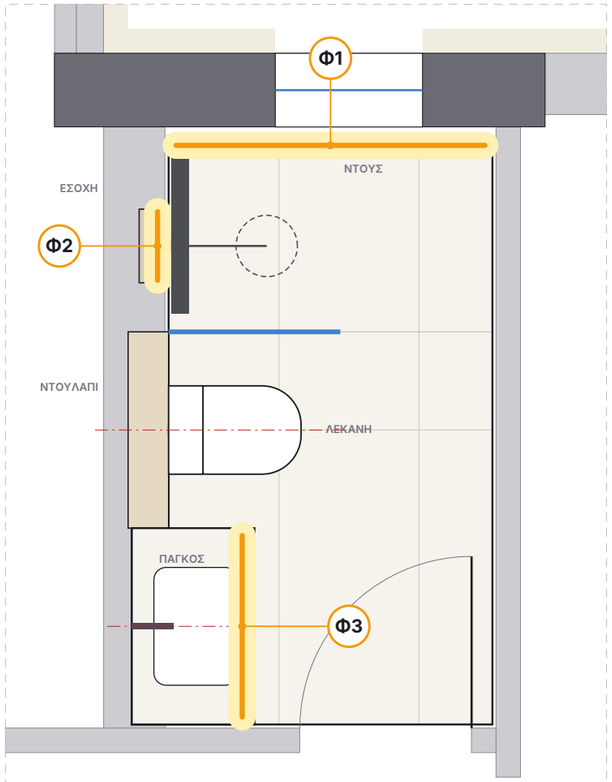

ΚΑΤΟΨΗ ΚΡΥΦΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ · ΛΟΥΤΡΟ ΓΟΝΕΩΝ

πορτοκαλί γραμμή = ταινία LED · ο αριθμός παραπέμπει στον πίνακα και στις λεπτομέρειες

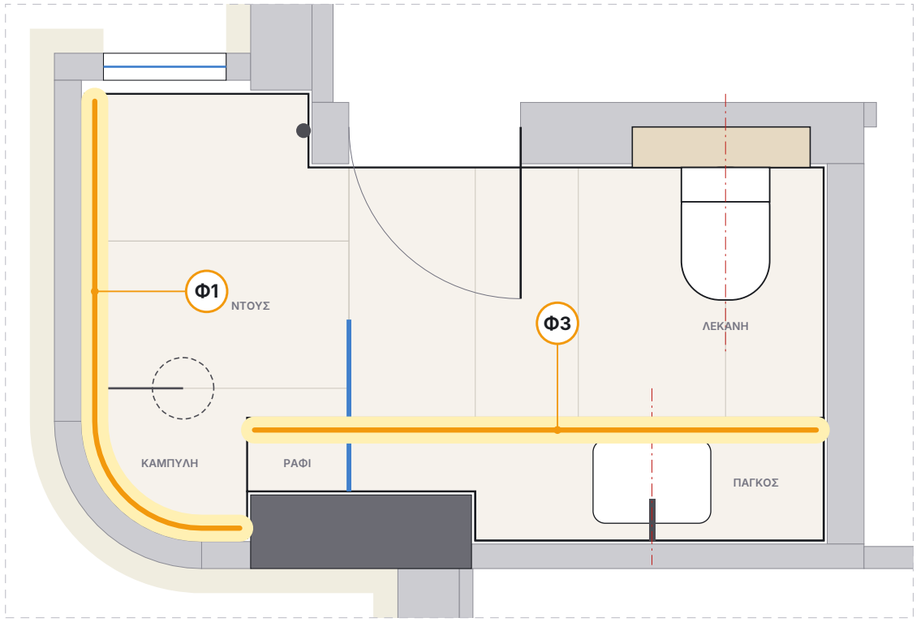

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΥΦΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΛΟΥΤΡΟ

Αρ.	ΘΕΣΗ	ΣΤΑΘΜΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φ1	σκοτία οροφής ντους βόρειος τοίχος	οροφή	1,26 m	IP65
Φ2	εσοχή ντους στο πάνω μέρος	+1,80	0,28 m	IP65
Φ3	κάτω από τον πάγκο 5 cm πίσω από το μέτωπο	+0,63	0,74 m	IP44

ΛΟΥΤΡΟ ΓΟΝΕΩΝ


Αρ.	ΘΕΣΗ	ΣΤΑΘΜΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φ1	σκοτία οροφής ντους δυτικός τοίχος και καμπύλη	οροφή	2,15 m	IP65
Φ3	κάτω από τον πάγκο και το ράφι 5 cm πίσω από το μέτωπο	+0,63	2,29 m	IP44 · IP67 στο ντους

ΤΙ ΕΙΝΑΙ

Ταινία	LED 24 V · 3000 K (θερμό) · CRI ≥ 90
Προφίλ	αλουμινίου με οπάλ κάλυμμα
Τροφοδοτικό	μέσα στο ντουλάπι πάνω από τη λεκάνη
Διακόπτης	ξεχωριστός από τα σποτ


1 ΣΚΟΤΙΑ ΟΡΟΦΗΣ ΝΤΟΥΣ – Φ1

κατακόρυφη τομή · το LED δεν φαίνεται, φαίνεται μόνο το φως στον τοίχο

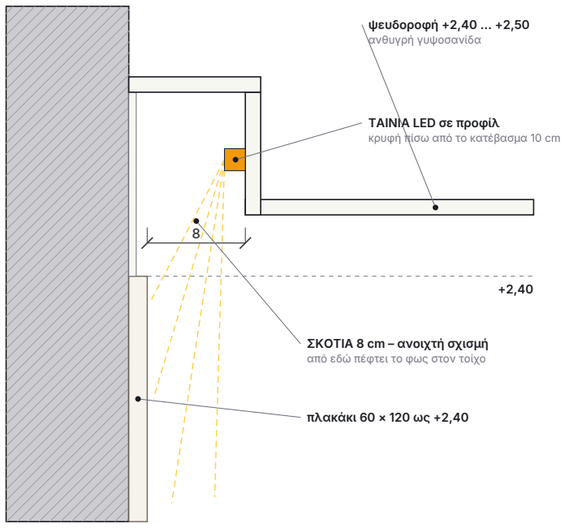


2 ΕΣΟΧΗ ΝΤΟΥΣ – Φ2

κατακόρυφη τομή · πάνω μέρος της εσοχής (συνεχίζει ως +1,20)

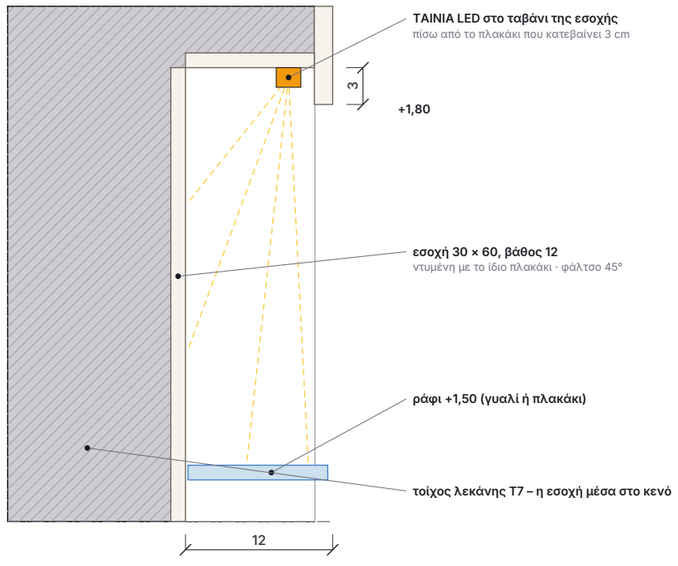

3 ΚΤΙΣΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣ – Φ3

κατακόρυφη τομή · ίδια και στο ράφι του ντους στο λουτρό γονέων (εκεί βάθος 30)

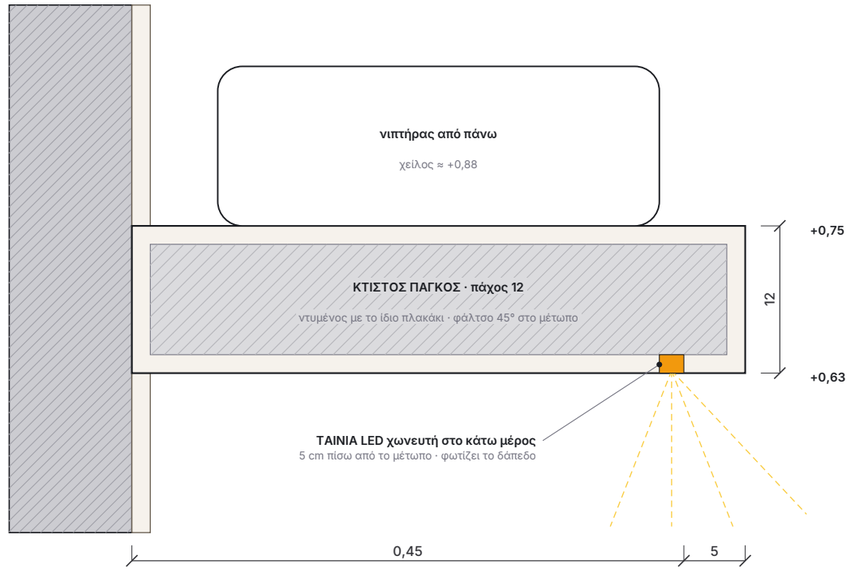

ΕΡΓΟ

ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΟ ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
Κωνσταντινουπόλεως 12 & Αγ. Βαρβάρας · Ο.Τ. 103-15
Εργοδότης: INTERKAT Α.Ε. · Κατασκευή: ARKAD Ι.Κ.Ε.

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΚΡΥΦΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΛΟΥΤΡΩΝ
Α΄ · Β΄ · Γ΄ · Δ΄ όροφος · πού μπαίνει κάθε ταινία LED
Φ1 σκοτία οροφής · Φ2 εσοχή · Φ3 κάτω από τον πάγκο · ΠΡΟΤΑΣΗ


ΒΑΣΗ

Τοιχοποιίες Β1 R26 / Δ΄ R05 · ανόψεις R16 · αποχετεύσεις R22


ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

Λ-03
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:25 · 1:5 · Α3
11/11/2026 · R02

1 · ΑΠΟ ΠΑΝΩ χωρίς την οροφή και τους δύο μπροστινούς τοίχους

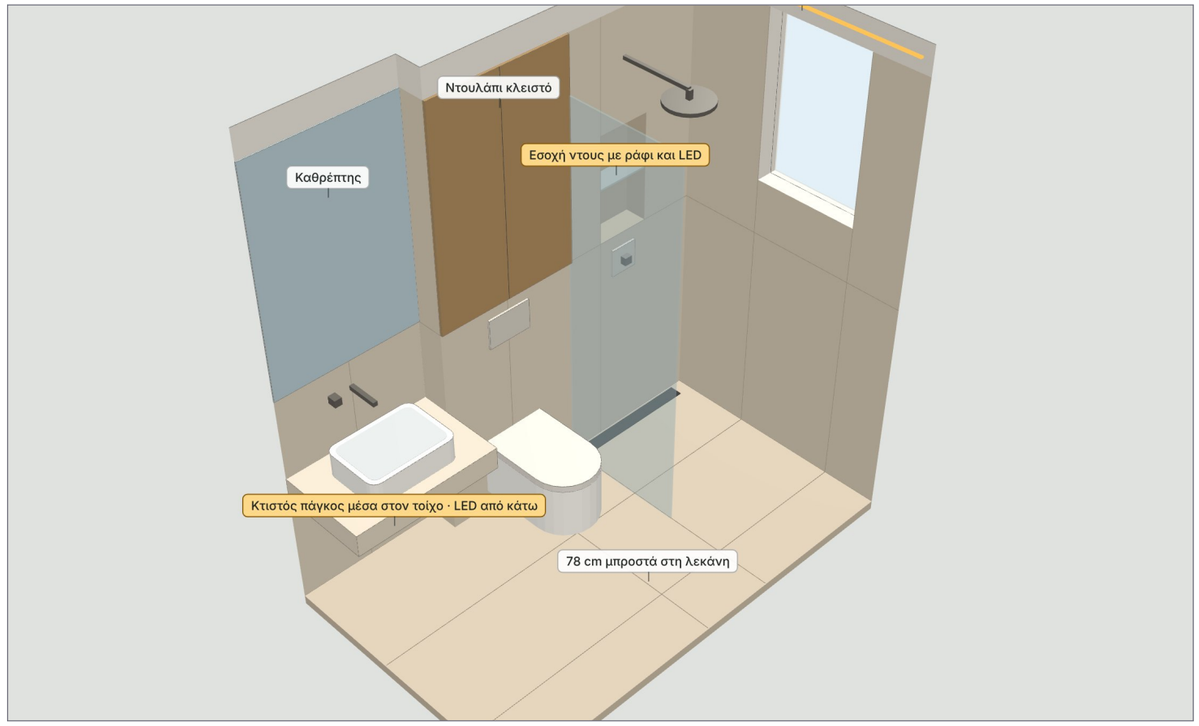


2 · ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ οι απέναντι τοίχοι

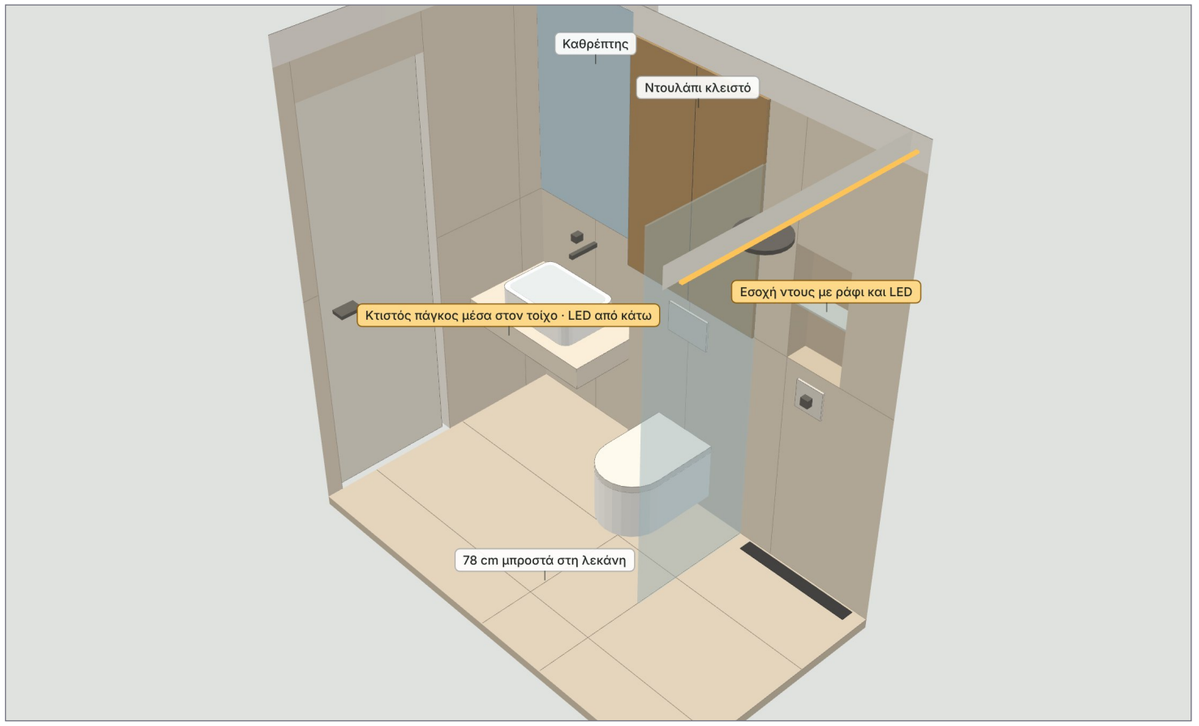

3 · ΑΠΟ ΜΕΣΑ στο ύψος του ματιού



4 · ΚΡΥΦΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ μόνο οι ταινίες LED αναμμένες

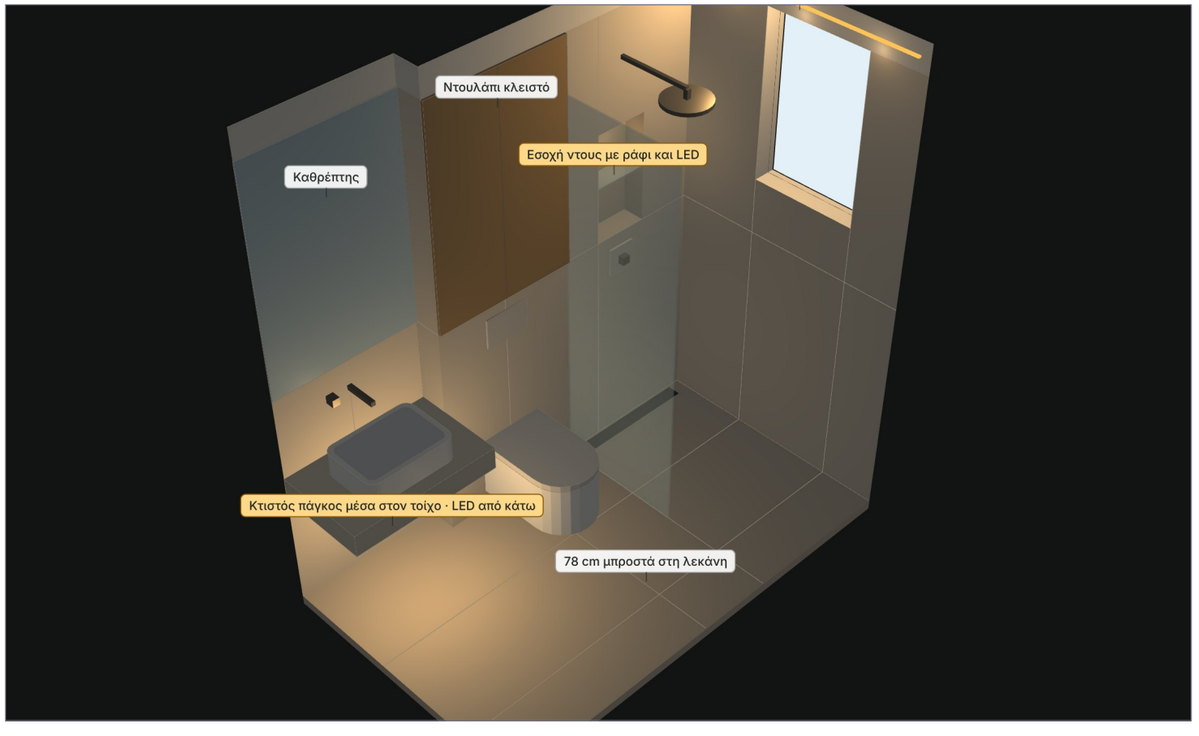

ΕΡΓΟ

ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΟ ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
Κωνσταντινουπόλεως 12 & Αγ. Βαρβάρας · Ο.Τ. 103-15
Εργοδότης: INTERKAT Α.Ε. · Κατασκευή: ARKAD Ι.Κ.Ε.

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΛΟΥΤΡΟ – 3D
Α΄ · Β΄ · Γ΄ · Δ΄ όροφος · από το ίδιο μοντέλο με τις όψεις
χρώματα ενδεικτικά, όχι επιλογή πλακιδίου · ΠΡΟΤΑΣΗ προς έγκριση


ΒΑΣΗ

Τοιχοποιίες Β1 R26 / Δ΄ R05 · ανόψεις R16 · αποχετεύσεις R22


ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

Λ-04
ΧΩΡΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑ · Α3
11/11/2026 · R02

1 · ΑΠΟ ΠΑΝΩ χωρίς την οροφή και τους δύο μπροστινούς τοίχους

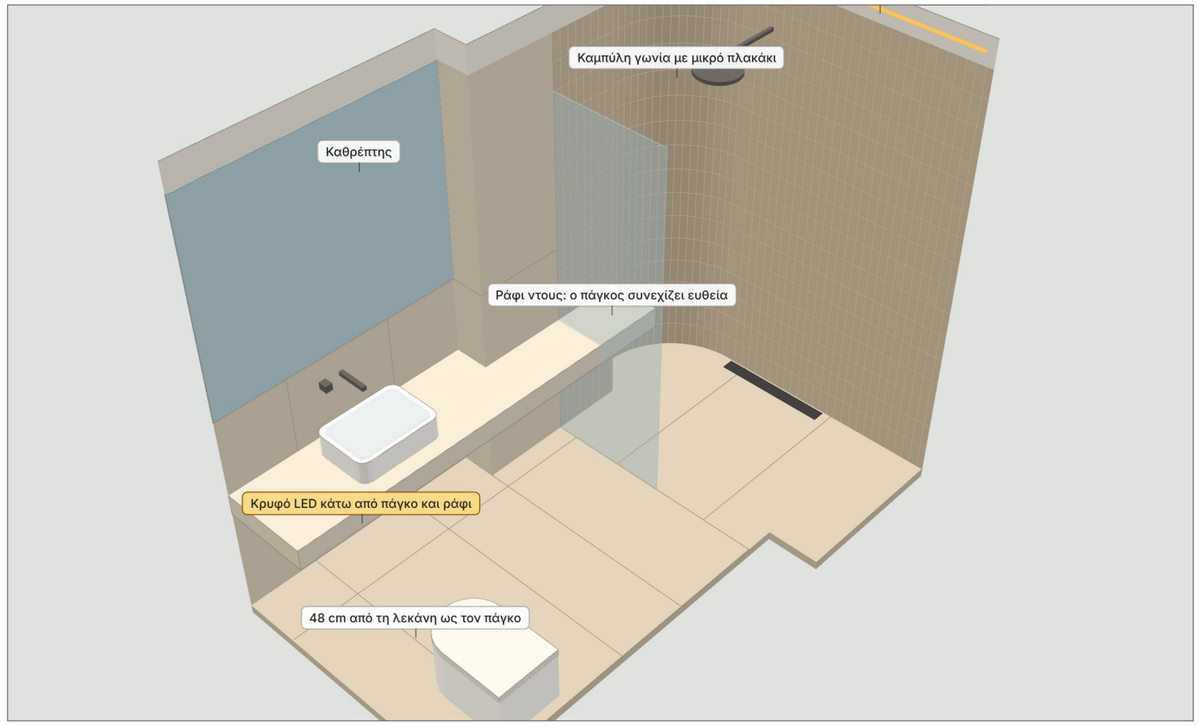


2 · ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ οι απέναντι τοίχοι

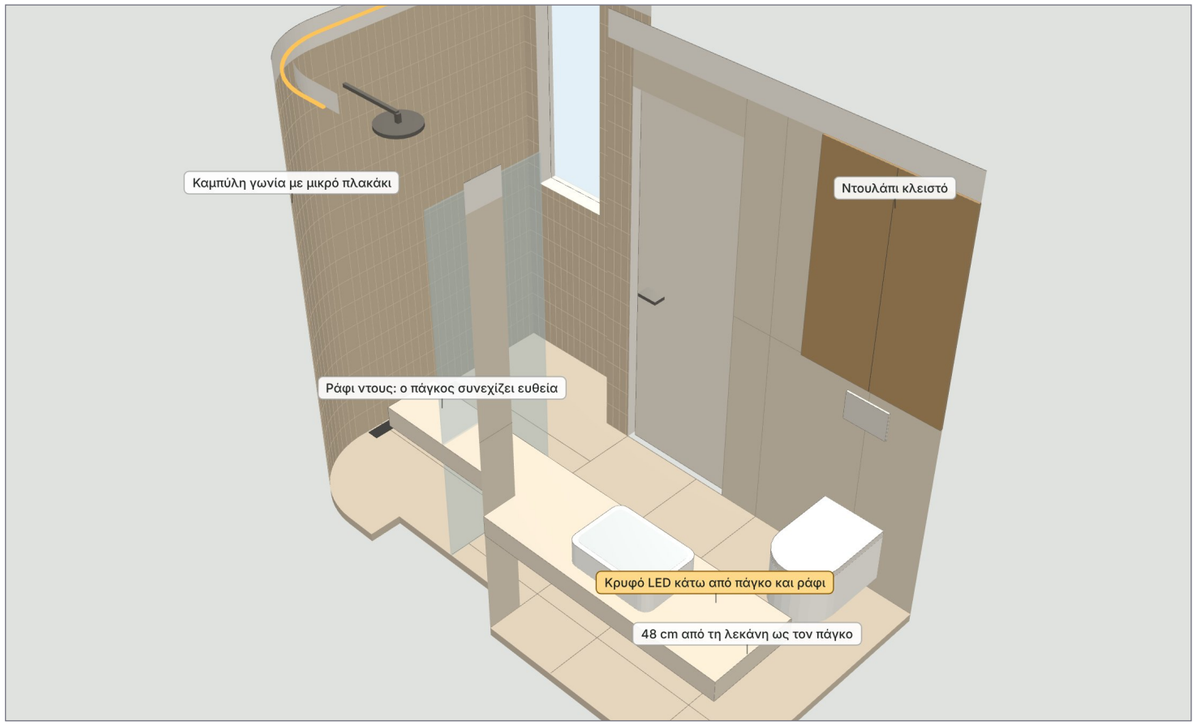

3 · ΑΠΟ ΜΕΣΑ στο ύψος του ματιού



4 · ΚΡΥΦΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ μόνο οι ταινίες LED αναμμένες

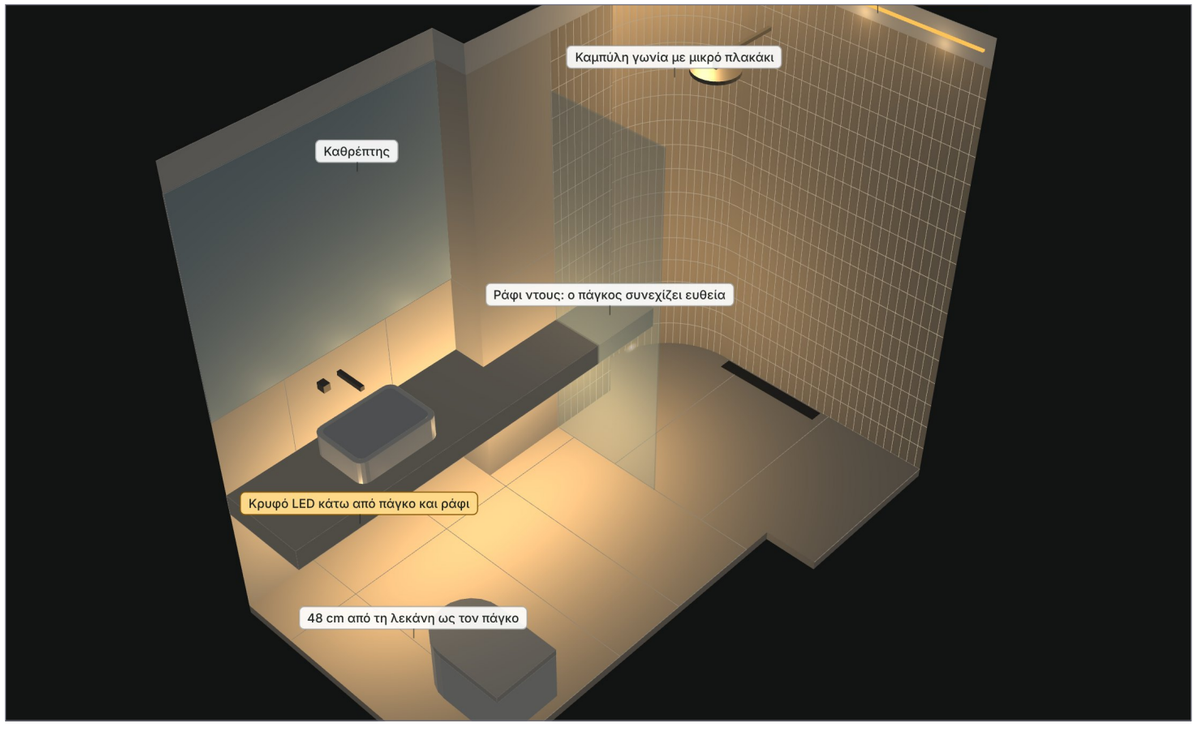

ΕΡΓΟ

ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΟ ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
Κωνσταντινουπόλεως 12 & Αγ. Βαρβάρας · Ο.Τ. 103-15
Εργοδότης: INTERKAT Α.Ε. · Κατασκευή: ARKAD Ι.Κ.Ε.

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΛΟΥΤΡΟ ΓΟΝΕΩΝ – 3D
Α΄ · Β΄ · Γ΄ · Δ΄ όροφος · από το ίδιο μοντέλο με τις όψεις
χρώματα ενδεικτικά, όχι επιλογή πλακιδίου · ΠΡΟΤΑΣΗ προς έγκριση

ΒΑΣΗ

Τοιχοποιίες Β1 R26 / Δ΄ R05 · ανόψεις R16 · αποχετεύσεις R22

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

Λ-05
ΧΩΡΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑ · Α3
11/11/2026 · R02