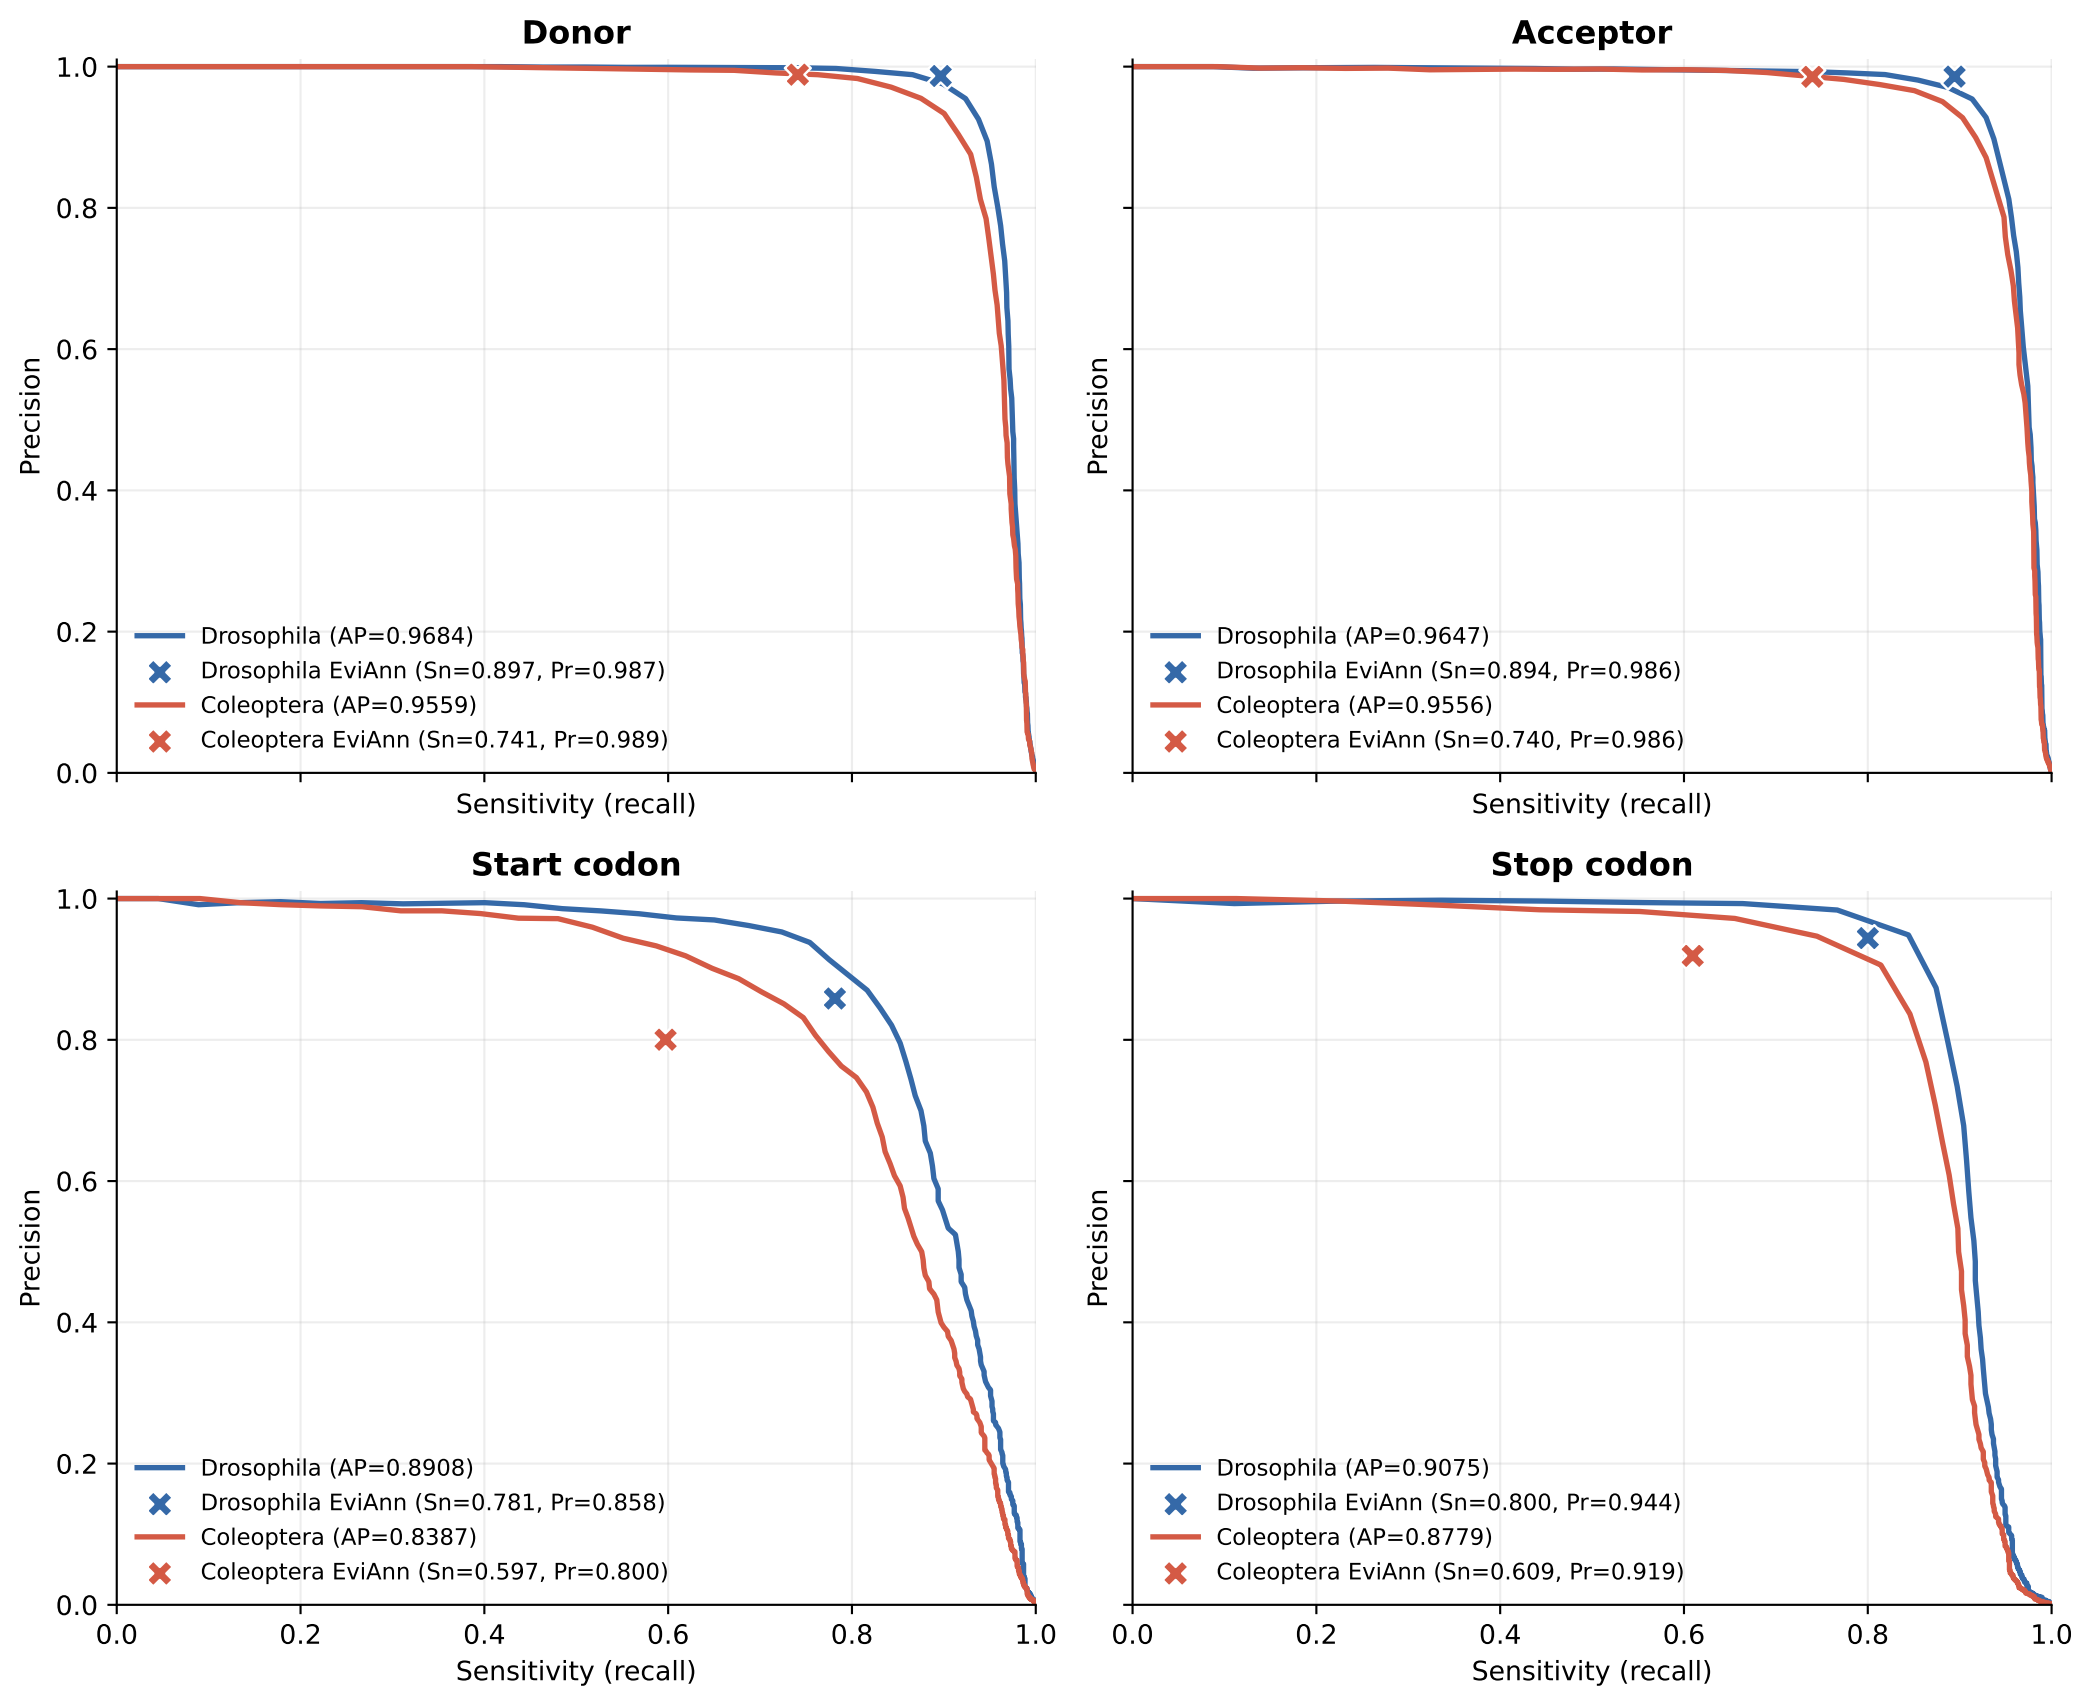
Donor
Precision
Sensitivity (recall)
Drosophila (AP=0.9684)
Drosophila EviAnn (Sn=0.897, Pr=0.987)
Coleoptera (AP=0.9559)
Coleoptera EviAnn (Sn=0.741, Pr=0.989)
Acceptor
Precision
Sensitivity (recall)
Drosophila (AP=0.9647)
Drosophila EviAnn (Sn=0.894, Pr=0.986)
Coleoptera (AP=0.9556)
Coleoptera EviAnn (Sn=0.740, Pr=0.986)
Start codon
Precision
Sensitivity (recall)
Drosophila (AP=0.8908)
Drosophila EviAnn (Sn=0.781, Pr=0.858)
Coleoptera (AP=0.8387)
Coleoptera EviAnn (Sn=0.597, Pr=0.800)
Stop codon
Precision
Sensitivity (recall)
Drosophila (AP=0.9075)
Drosophila EviAnn (Sn=0.800, Pr=0.944)
Coleoptera (AP=0.8779)
Coleoptera EviAnn (Sn=0.609, Pr=0.919)